





観測井水のモニタリング結果

			採 水 年 月 日													
			埋 立 前		埋 立 中（2025年7月～2025年12月）											
			平成18年2月2日	平成18年3月1日	2025年7月9日	2025年7月23日	2025年8月15日	2025年8月27日	2025年9月10日	2025年9月24日	2025年10月15日	2025年10月29日	2025年11月12日	2025年11月26日	2025年12月10日	2025年12月19日
No.1 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.3	7.4	7.4	7.7	7.4	7.6	7.8	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
	電気伝導度(EC)	mS/m	230	190	145	141	143	136	158	158	169	163	161	165	167	168
	塩化物イオン	mg/l	23	21	24	26	26	27	22	25	27	26	22	26	26	28
	ナトリウムイオン	mg/l	590	520	320	330	330	320	330	360	300	390	280	380	370	370
	カリウムイオン	mg/l	7.9	7.1	4.4	4.0	4.4	3.9	4.3	4.4	5.2	5.0	4.7	4.5	4.8	4.2
	カルシウムイオン	mg/l	47	47	50	40	51	38	42	53	55	59	63	60	65	65
	マグネシウムイオン	mg/l	24	21	13	11	13	10	14	14	18	17	17	17	17	16
No.2 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
	電気伝導度(EC)	mS/m	60.0	49.0	21.2	22.5	24.6	43.5	46.6	46.2	44.7	43.1	45.3	47.6	49.4	49.1
	塩化物イオン	mg/l	15	16	5.3	7.1	7.9	18	19	20	18	18	18	20	21	21
	ナトリウムイオン	mg/l	24	18	9.7	10	10	15	15	15	18	15	14	15	17	16
	カリウムイオン	mg/l	5.2	4.6	11	10	10	5.0	4.3	4.3	4.2	4.7	4.0	3.8	3.9	3.4
	カルシウムイオン	mg/l	120	7.2	28	30	34	62	66	69	70	64	64	69	74	76
	マグネシウムイオン	mg/l	19	14	1.0	1.5	1.9	8.1	8.9	9.3	8.3	8.3	8.4	8.9	9.5	9.7
No.3 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
	電気伝導度(EC)	mS/m	38.0	34.0	46.4	46.7	47.0	47.1	46.7	47.0	47.0	45.8	47.1	46.0	46.0	44.7
	塩化物イオン	mg/l	15	13	14	14	14	14	14	14	15	14	14	15	14	14
	ナトリウムイオン	mg/l	24	19	25	28	26	27	24	30	28	30	26	25	27	24
	カリウムイオン	mg/l	3.8	4.1	5.0	5.3	5.3	5.2	5.0	5.3	5.5	5.2	4.8	5.3	5.4	5.2
	カルシウムイオン	mg/l	51	49	53	56	53	53	47	56	54	58	54	54	59	52
	マグネシウムイオン	mg/l	9.1	12	12	13	13	13	12	13	14	13	13	13	13	12
No.4 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1
	電気伝導度(EC)	mS/m	93.0	53.0	64.8	68.5	70.8	71.6	71.0	75.5	73.2	49.4	82.1	84.6	81.3	82.2
	塩化物イオン	mg/l	14	12	12	11	12	12	18	13	12	12	12	14	12	13
	ナトリウムイオン	mg/l	44	27	26	30	26	30	28	27	25	29	27	22	30	28
	カリウムイオン	mg/l	4.7	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.0	3.1	3.5	3.3
	カルシウムイオン	mg/l	190	94	100	110	110	110	100	120	110	130	130	130	140	140
	マグネシウムイオン	mg/l	28	13	13	14	14	14	14	16	14	16	17	19	18	17

			採 水 年 月 日													
			埋 立 中（2026年1月～）													
			2026年1月7日	2026年1月28日	2026年2月13日	2026年2月25日	2026年3月11日	2026年3月18日	2026年4月1日	2026年4月22日	2026年5月8日	2026年5月20日	2026年6月10日	2026年6月24日	2026年7月8日	2026年7月22日
No.1 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.5	7.4	7.6	7.5	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4
	電気伝導度(EC)	mS/m	152	161	158	159	152	149	153	152	153	151	172	156	151	151
	塩化物イオン	mg/l	25	26	27	28	26	26	24	27	27	29	27	24	22	26
	ナトリウムイオン	mg/l	340	340	360	370	330	320	340	360	340	330	370	380	340	370
	カリウムイオン	mg/l	4.6	4.7	4.7	5.1	3.7	3.5	4.1	4.4	3.6	4.2	4.7	4.4	4.2	4.7
	カルシウムイオン	mg/l	57	69	64	71	73	65	74	76	75	65	84	81	69	85
	マグネシウムイオン	mg/l	16	17	16	18	16	15	16	16	15	15	20	16	15	17
No.2 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4
	電気伝導度(EC)	mS/m	49.6	49.4	49.7	48.1	50.4	50.5	50.5	49.8	49.9	48.6	49.7	49.1	46.4	46.0
	塩化物イオン	mg/l	21	22	21	21	21	21	21	22	21	24	25	22	23	21
	ナトリウムイオン	mg/l	16	16	18	18	17	17	19	17	15	19	20	21	14	16
	カリウムイオン	mg/l	3.7	3.5	3.2	3.6	3.5	2.7	3.3	3.5	2.8	3.2	3.2	3.0	3.5	4.6
	カルシウムイオン	mg/l	77	79	80	90	83	76	82	87	85	82	88	91	90	91
	マグネシウムイオン	mg/l	9.4	9.7	10	11	10	9.7	10	10	9.3	9.3	9.6	9.6	8.4	9.2
No.3 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6
	電気伝導度(EC)	mS/m	44.0	48.5	44.6	45.0	45.8	45.9	47.4	45.0	41.7	44.8	44.1	46.0	43.6	45.3
	塩化物イオン	mg/l	14	15	14	15	15	15	15	16	15	15	16	15	16	16
	ナトリウムイオン	mg/l	25	25	27	28	28	27	31	28	24	26	27	27	26	29
	カリウムイオン	mg/l	5.1	5.2	4.7	5.5	5.2	3.9	5.0	5.3	3.8	4.8	4.8	5.0	4.6	5.8
	カルシウムイオン	mg/l	54	59	58	63	59	59	62	63	60	63	66	67	72	78
	マグネシウムイオン	mg/l	13	14	13	14	12	11	12	13	11	12	12	13	11	15
No.4 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.0
	電気伝導度(EC)	mS/m	85.2	81.1	81.3	79.1	92.5	91.3	92.3	94.6	80.6	91.0	60.1	64.6	63.1	68.7
	塩化物イオン	mg/l	14	13	12	13	14	14	14	15	15	16	16	14	16	16
	ナトリウムイオン	mg/l	29	27	28	29	31	31	32	34	28	27	23	24	27	27
	カリウムイオン	mg/l	3.2	3.2	3.0	3.1	3.6	2.8	3.2	3.4	3.1	3.2	2.8	2.9	2.8	3.6
	カルシウムイオン	mg/l	140	140	140	150	160	150	150	170	130	150	100	110	120	130
	マグネシウムイオン	mg/l	18	17	16	17	21	16	20	22	16	21	13	13	12	15

観測井の水質調査結果(2026年7月22日現在)

◆:No.1観測井 ■:No.2観測井 ▲:No.3観測井 ×:No.4観測井

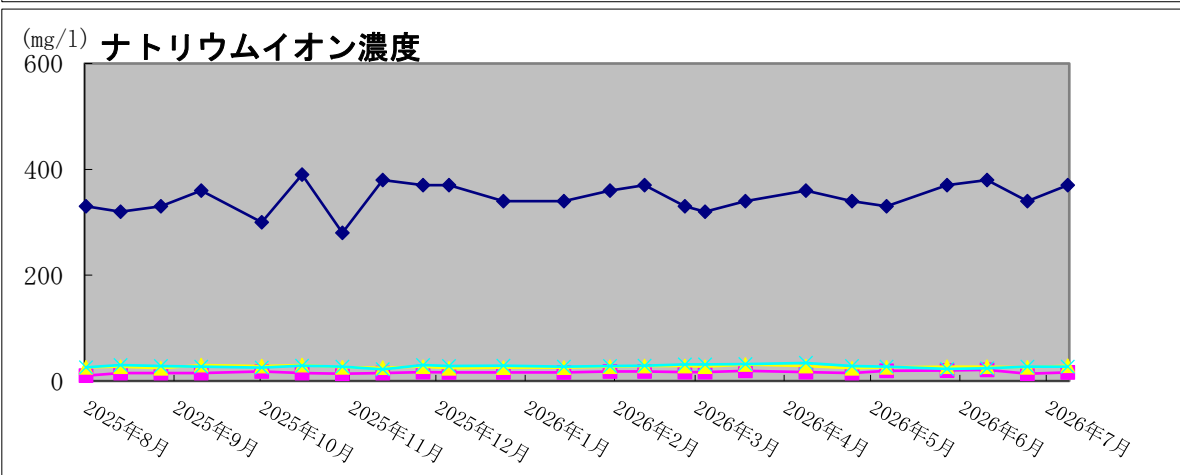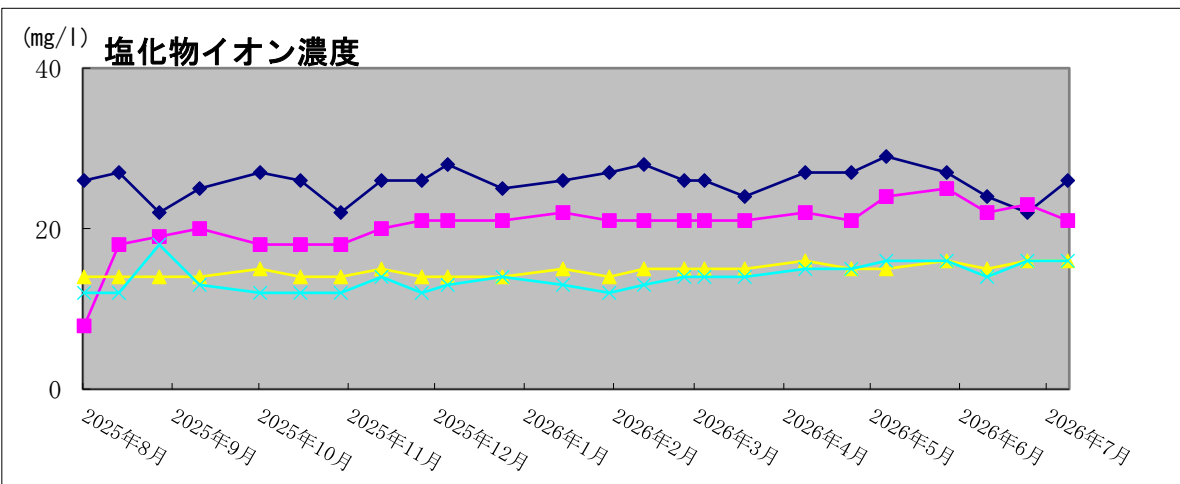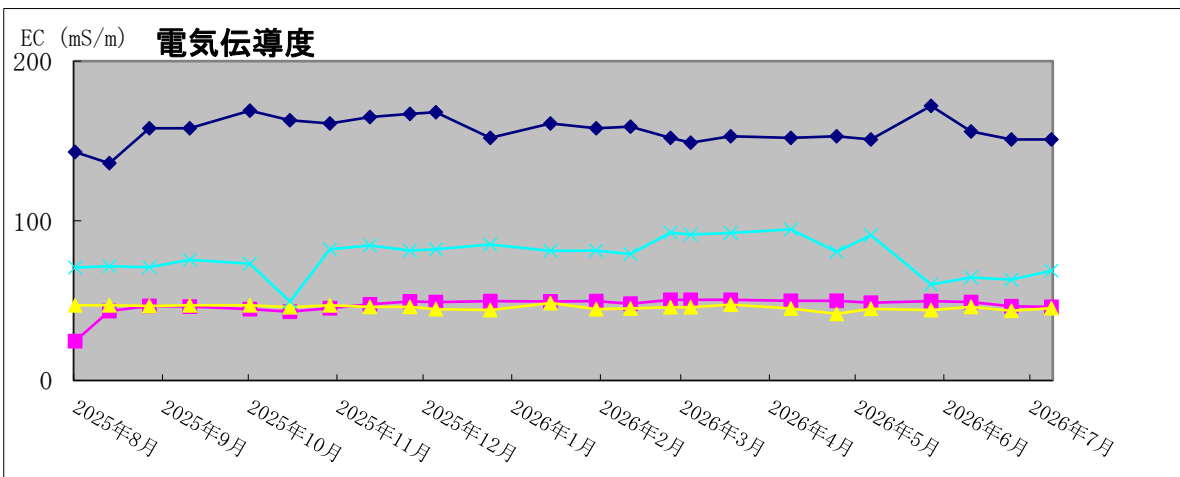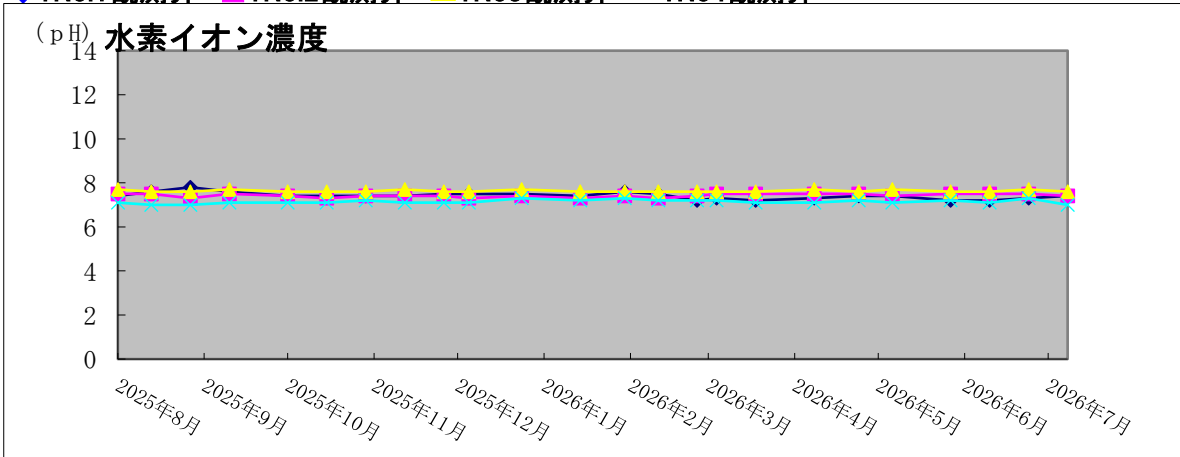

◆:No.1観測井 ■:No.2観測井 ▲:No.3観測井 ×:No.4観測井

