

令和6年度（2024）

県営水道の水質（第46集）

令和7年12月

目 次

はじめに	1
検査項目、定量下限値、検査方法等	2
箱根地区の水道施設における検査項目、定量下限値、検査方法等	5
浄水場等別給水区域系統図	7
給水栓検査地点図	8
毎日検査地点一覧	9
毎月検査地点一覧	9
I 水質状況	10
II 水質検査結果	
1 水道施設の水質検査	
〔1〕寒川浄水場	
(1) 原水	11
(2) 第2浄水場浄水（横流沈澱、急速ろ過系）	16
(3) 第3浄水場浄水（傾斜板沈澱、急速ろ過系）	21
〔2〕谷ヶ原浄水場	
(1) 原水（表流水）	26
(2) 原水（伏流水）	31
(3) 1号浄水（普通沈澱、緩速ろ過系・横流沈澱、急速ろ過系混合系）	34
(4) 2号浄水（横流沈澱、急速ろ過系）	39
〔3〕落合浄水場	
(1) 原水	44
(2) 浄水	47
〔4〕鎌沢浄水場	
(1) 原水	50
(2) 浄水	53
〔5〕和田浄水場	
(1) 原水	56
(2) 浄水	59
〔6〕大山浄水場	
(1) 原水	62
(2) 浄水	65
〔7〕鳥屋浄水場	
(1) 原水	68
(2) 浄水	71
〔8〕イタリー浄水場	
(1) 原水	74
(2) 浄水	77
〔9〕品ノ木浄水場	
(1) 原水	80
(2) 浄水	83
〔10〕水土野水源	86
2 給水栓の水質検査	
〔1〕相模原水道営業所管内	
(1) 残留塩素等の毎日検査	89
(2) 千代田（谷ヶ原浄水場系）	90
〔2〕相模原南水道営業所管内	
(1) 残留塩素等の毎日検査	94

〔3〕津久井水道営業所管内	
(1) 残留塩素等の毎日検査	95
(2) 日連（谷ヶ原浄水場系）	96
(3) 名倉（落合浄水場系）	100
(4) 小淵（鎌沢浄水場系）	103
(5) 佐野川（和田浄水場系）	106
(6) 長竹（鳥屋浄水場系）	109
〔4〕鎌倉水道営業所管内	
(1) 残留塩素等の毎日検査	112
(2) 津（寒川浄水場系）	113
(3) 沼間（企業団綾瀬浄水場系）	117
(4) 今泉（寒川浄水場・企業団綾瀬浄水場混合系）	121
〔5〕藤沢水道営業所管内	
(1) 残留塩素等の毎日検査	125
〔6〕茅ヶ崎水道営業所管内	
(1) 残留塩素等の毎日検査	126
〔7〕平塚水道営業所管内	
(1) 残留塩素等の毎日検査	127
(2) 沼代（寒川浄水場・企業団伊勢原浄水場混合系）	128
〔8〕厚木水道営業所管内	
(1) 残留塩素等の毎日検査	132
(2) 上荻野（谷ヶ原浄水場・企業団伊勢原浄水場・企業団相模原浄水場混合系）	133
(3) 旭町（寒川浄水場系）	137
(4) 善波（企業団伊勢原浄水場系）	141
(5) 大山（大山浄水場系）	145
〔9〕海老名水道営業所管内	
(1) 残留塩素等の毎日検査	148
(2) 望地（企業団相模原浄水場系）	149
(3) 門沢橋（寒川浄水場・企業団伊勢原浄水場混合系）	153
〔10〕大和水道営業所管内	
(1) 残留塩素等の毎日検査	157
(2) 深見（企業団綾瀬浄水場・企業団相模原浄水場混合系）	158
〔11〕平塚水道営業所 箱根水道センター管内	
(1) 残留塩素等の毎日検査	162
(2) 元箱根（イタリー浄水場系）	163
(3) 仙石原（品ノ木浄水場系）	166
(4) 宮城野（水土野水源系）	169

III 各種検査結果

1 クリプトスポリジウム等（原虫）検査	172
2 ダイオキシン類検査	173
3 放射性物質検査	173

はじめに

神奈川県営の水道事業は、昭和 8 年（1933 年）4 月に我が国最初の広域水道事業として発足以来、令和 6 年（2024 年）で満 91 年を迎え、現在、12 市 6 町を給水区域としている。令和 7 年 3 月 31 日現在の給水人口は 2,847,880 人、令和 6 年度の日平均送水量は 908,288m³、日最大送水量は 960,699m³（令和 6 年 10 月 2 日）となっている。

県営水道では、お客さまに安全で良質な水道水を供給するため、年度ごとに水質検査計画を策定し、水源から給水栓までのそれぞれの段階で水質検査を行い、水質管理に万全を期している。また、神奈川県営水道事業経営計画に基づき、水質の変化をより迅速に把握するため水質監視体制を充実していく。

県営水道の主たる検査機関である水道水質センターでは、水質検査の精度と信頼性の確保を目的として、公益社団法人 日本水道協会の水道水質検査優良試験所規範（水道 G L P）の認定を平成 18 年（2006 年）2 月に取得した。水道 G L P 認定の継続には 4 年ごとの更新審査を受ける必要があり、令和 4 年（2022 年）8 月には、水質検査における品質管理及び技術力の高さが評価され、4 回目の更新が認められた。

本書は、令和 6 年度水質検査計画に基づき実施した水質検査結果を主として収録したものである。その主な内容は、水道施設・給水栓の水質検査結果である。令和 6 年度水質検査計画は下記の神奈川県ホームページに掲載しているため参照されたい。

<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/w6a/wqa/wep.html>

なお、箱根地区の水道施設の水質検査及び給水栓の毎日検査については、平成 26 年度から箱根地区水道事業包括委託の受託者である箱根水道パートナーズ株式会社で実施している。

また、水源水域の水質検査については、平成 27 年度から広域水質管理センター（水源を同じくする神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市の 4 水道事業者及び神奈川県内広域水道企業団で設置）で一元的に実施している。広域水質管理センターの検査結果は、下記の神奈川県内広域水道企業団ホームページ内に掲載されている水質試験成績並びに調査報告書を参照されたい。

<https://www.kwsa.or.jp/suishitsu/suisitsu-nenpo.html>

注：本書中の不等号の付いた数字（例：<0.0001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示している。

検査項目、定量下限値、検査方法等(令和6年度)

1.水質基準項目

項目名	単位	基準値	定量 下限値	有効 桁数	最小 単位	主な検査方法
1 一般細菌	1mL中	1mLの検水で形成される集落数が100以下	－	2	整数	標準寒天培地法
2 大腸菌	MPN/100mL	検出されないこと	－	2	整数	特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	かゞみの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003	2	小数第4位	ICP-MS法
4 水銀及びその化合物	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005	2	小数第5位	還元気化－原子吸光光度法
5 セレン及びその化合物	mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001	2	小数第3位	ICP-MS法
6 鉛及びその化合物	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001	2	小数第3位	ICP-MS法
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001	2	小数第3位	ICP-MS法
8 六価クロム化合物	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.001	2	小数第3位	ICP-MS法
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004	2	小数第3位	IC法(陰イオン)
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001	2	小数第3位	IC-PC法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.04	2	小数第2位	IC法(陰イオン)
12 フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08	2	小数第2位	IC法(陰イオン)
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.01	2	小数第2位	ICP-MS法
14 四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001	2	小数第3位	P-T-GC-MS法
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
20 ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
21 塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	2	小数第2位	IC法(陰イオン)
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	2	小数第3位	LC-MS法
23 クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	2	小数第3位	LC-MS法
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
26 臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	2	小数第3位	LC-MS法
27 塩トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	2	小数第3位	LC-MS法
29 ブロモクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
30 ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.002	2	小数第3位	誘導体化-HPLC法
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005	2	小数第3位	ICP-MS法
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.01	2	小数第2位	ICP-MS法/ICP-発光法
34 鉄及びその化合物	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.01	2	小数第2位	ICP-MS法/ICP-発光法
35 銅及びその化合物	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01	2	小数第2位	ICP-MS法
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	0.5	2	小数第1位	IC法(陽イオン)
37 マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005	2	小数第3位	ICP-MS法/ICP-発光法
38 塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	0.2	2	小数第1位	IC法(陰イオン)
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	5	2	整数	IC法(陽イオン)
40 蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	3	整数	重量法
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.01	2	小数第2位	固相抽出-HPLC法
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	2	小数第6位	固相マイクロ抽出-GC-MS法
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	2	小数第6位	固相マイクロ抽出-GC-MS法
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005	1	小数第3位	固相抽出-吸光光度法
45 フェノール類	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.1	2	小数第1位	全有機炭素計測定法
47 pH値	－	5.8以上8.6以下	－	3	小数第1位	ガラス電極法
48 味	－	異常でないこと	－	－	官能法	－
49 臭気	－	異常でないこと	－	－	官能法	－
50 色度	度	5度以下	0.5	2	小数第1位	透過光測定法
51 濁度	度	2度以下	0.1	2	小数第1位	透過球式光電光度法

※ 最小単位とは、この数値の小数点以下桁数未満の桁は記載しないことを示す。

ICP-MS法：誘導結合プラズマ質量分析法

ICP-発光法：誘導結合プラズマ－発光分光分析法

IC法：イオンクロマトグラフ法

IC-PC法：イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法

GC-MS法：ガスクロマトグラフ－質量分析法

P-T-GC-MS法：パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析法

LC-MS法：液体クロマトグラフ－質量分析法

HPLC法：高速液体クロマトグラフ法

2.水質管理目標設定項目

項目名	単位	目標値	定量 下限値	有効 桁数	最小単位	主な検査方法
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下	0.0003	2	小数第4位	ICP-MS法
2 ウラン及びその化合物	mg/L	ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)	0.0002	2	小数第4位	ICP-MS法
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下	0.001	2	小数第3位	ICP-MS法
4 欠番		－	#1			
5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
6 欠番		－	#2			
7 欠番		－	#3			
8 トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	0.001	2	小数第3位	溶媒抽出-GC-MS法
10 亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	2	小数第2位	IC法(陰イオン)
11 欠番		－	#4			
12 二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため検査を省略			
13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	0.001	2	小数第3位	溶媒抽出-GC-MS法
14 抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	0.001	2	小数第3位	溶媒抽出-GC-MS法
15 農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.001	2	小数第3位	LC-MS法/P-T-GC-MS法/ 固相抽出-GC-MS法
16 残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.1	2	小数第1位	DPD法・携帯型残留塩素計測定法
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	水質基準項目と同じ			
18 マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下	水質基準項目と同じ			
19 遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	0.5	2	小数第1位	滴定法
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
21 メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)で代替できるため検査を省略			
23 臭気強度(TON)	－	3以下	1	2	整数	官能法
24 亜塩素酸	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下	水質基準項目と同じ			
25 濁度	度	1度以下	水質基準項目と同じ			
26 pH値	－	7.5程度	水質基準項目と同じ			
27 腐食性(ラングリア指数)	－	-1程度以上とし、極力0に近づける	－	2	小数第1位	計算法
28 従属栄養細菌	1mL中	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)	－	2	整数	R2A寒天培地法
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下	水質基準項目と同じ			
31 ヘルフルオロオクタンルホスホン酸(PFOS)及び ヘルフルオロオクタフルオロオクタンルホスホン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	mg/L	ヘルフルオロオクタンルホスホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタフルオロオクタンルホスホン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005	2	小数第6位	LC-MS法

※ 水質基準項目と重複している項目は記載を省略している。

#1 水質管理目標設定項目41に位置づけられていた「亜硝酸態窒素」は水質基準に移行(平成26年2月28日厚生労働省令第15号)

#2 水質管理目標設定項目61に位置づけられていた「トランス-1,2-ジクロロエチレン」は水質基準に移行(平成20年12月22日厚生労働省令第174号)

#3 水質管理目標設定項目71に位置づけられていた「1,1,2-トリクロロエタン」は削除(平成22年2月17日健康局長通知健発0217第1号)

#4 水質管理目標設定項目111に位置づけられていた「塩素酸」は水質基準に移行(平成19年11月14日厚生労働省令第135号)

DPD法：ジエチルパーフェニレンジアミン法

3.水質管理上必要な項目

項目名	単位	目標値	定量下限値	有効 桁数	最小単位	主な検査方法
1 嫌気性芽胞菌	MPN/100mL	－	－	2	整数	ハンドフォード改良培地法
2 クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	2	整数	蛍光抗体法
3 ジアルジナ	個/10L	－	－	2	整数	蛍光抗体法
4 ダイオキシン類	ng-TEQ/L	1pgTEQ/L(暫定)	－	2	－	GC-MS法
5 ベルクロロヘキシルホスホン酸(PFHxS)	Bq/kg	－	0.000005	2	小数第6位	LC-MS法
6 放射性セシウム(セシウム134及び137)	Bq/kg	10Bq/kg以下	約1 #1	2	小数第2位	ゲルマニウム半導体検分分析法
7 生物	－	－	－	2	－	メンブランフィルター法
8 好気性芽胞菌	MPN/L	－	－	2	整数	標準寒天培地法
9 大腸菌群	MPN/100mL	－	－	2	整数	特定酵素基質培地法
10 アンモニア態窒素	mg/L	－	0.02	2	小数第2位	IC法(陽イオン)/吸光光度法
11 カルシウム	mg/L	－	0.5	2	小数第1位	IC法(陽イオン)
12 マグネシウム	mg/L	－	0.5	2	小数第1位	IC法(陽イオン)
13 硫酸イオン	mg/L	－	1	2	整数	IC法(陰イオン)
14 トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.0001	2	小数第4位	P-T-GC-MS法
15 総アルカリ度	mg/L	－	2	3	整数	滴定法
16 電気伝導率	mS/m	－	－	3	小数第1位	電極法
17 水温	℃	－	－	3	小数第1位	温度計法

#1 検出下限値

4.農業類(水質管理目標設定項目の15)の対象農薬

項目名	用 途	単位	目標値	定量下限値	有効 桁数	最小単位	主な検査方法
1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)*1	虫	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	P・T-GC-MS法
2 2,2-DPA(ダラボン)	草	mg/L	0.08	0.0004	2	小数第4位	LC-MS法
3 2,4-D(2,4-P-A)	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
4 EPN *2	虫	mg/L	0.004	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
5 MCPA	草	mg/L	0.005	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
6 アセラム	草	mg/L	0.9	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
7 アセフェート	虫・菌	mg/L	0.006	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
8 アトラジン	草	mg/L	0.01	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
9 アネロホス	草	mg/L	0.003	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
10 アミトラズ	虫	mg/L	0.006	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
11 アラクロール	草	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
12 イソキサチオン *2	虫	mg/L	0.005	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
13 イソフェンホス *2	菌	mg/L	0.001	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
14 イソプロカルブ(MIPC)	虫	mg/L	0.01	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
15 イソプロチオラン(IPT)	虫・菌・植	mg/L	0.3	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
16 イソフェンカルバシン	鼠	mg/L	0.002	0.00001	2	小数第5位	LC-MS法
17 イプロバホス(IPB)	菌	mg/L	0.09	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
18 イミダクタン	虫・菌	mg/L	0.006	検査対象外			
19 インドクソファン	草	mg/L	0.009	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
20 エスプロカルブ	草	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
21 エムフェンプロックス	虫・菌	mg/L	0.08	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
22 エンドスルファン(ベンゾエビン)*3	虫	mg/L	0.01	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
23 オキサジプロメオン	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
24 オキシシ(有機銅)	虫・菌	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
25 オリサストロビン*4	虫・菌	mg/L	0.1	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
26 カズサホス	虫	mg/L	0.0006	0.000005	2	小数第6位	固相抽出-GC-MS法
27 フェンチエロール	虫・草	mg/L	0.008	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
28 カルタップ	虫・菌・草	mg/L	0.08	検査対象外			
29 カルバリル(NAC)	虫	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
30 カルボフラン	代謝物	mg/L	0.0003	0.000003	2	小数第6位	LC-MS法
31 キノクサミ(ACN)	草	mg/L	0.005	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
32 キャプタン	菌	mg/L	0.3	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
33 クミルロン	草	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
34 グルホサート	草	mg/L	2	検査対象外			
35 グルホシネート	草・植	mg/L	0.02	検査対象外			
36 クロメプロップ	鼠	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
37 クロニクロフェン(CNP)*5	鼠	mg/L	0.0001	0.000005	2	小数第6位	固相抽出-GC-MS法
38 クロピリホス *2	虫	mg/L	0.003	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
39 クロタクロニル(TPN)	虫・菌	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
40 シアナジン	草	mg/L	0.001	0.00001	2	小数第5位	LC-MS法
41 シアノホス(CYAP)	虫	mg/L	0.003	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
42 ジウロン(DCMU)	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
43 ジクロベニル(DBN)	草	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
44 ジクロボス(DDVP)	虫	mg/L	0.008	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
45 ジクワット	草	mg/L	0.01	検査対象外			
46 ジスルホトン(エチルチオメトン)	虫	mg/L	0.004	0.00001	2	小数第5位	LC-MS法
47 ジチオカルバメート系農薬	虫・菌	mg/L	0.005(二硫化炭素として)	検査対象外			
48 ジチオビル	草	mg/L	0.009	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
49 シハロホップブチル	草	mg/L	0.006	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
50 シマジン(CAT)	草	mg/L	0.003	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
51 ジメタリジン	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
52 ジメトエート	虫	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
53 シトリジン	虫	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
54 ダイアジン *2	虫・菌	mg/L	0.003	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
55 ダイムロン	虫・菌・草	mg/L	0.8	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
56 ダイメット、メタム(カーバム) 及びメチル イソチシアネート	菌	mg/L	0.01(メチルイソチオンア ネートとして)	検査対象外			
57 チアジニル	虫・菌	mg/L	0.1	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
58 チウラム	虫・菌	mg/L	0.02	0.0002	2	小数第4位	LC-MS法
59 チオジカルブ	虫	mg/L	0.08	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
60 チオファネートメチル	虫・菌	mg/L	0.3	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
61 チオベンカルブ	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
62 テリルトリオン	草	mg/L	0.002	0.00001	2	小数第5位	LC-MS法
63 テルブカルブ(MBPMC)	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
64 トリクロビル	草	mg/L	0.006	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
65 トリクロロホニ(DEP)	虫	mg/L	0.005	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
66 トリシクラゾール	虫・菌・植	mg/L	0.1	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
67 トリフルラン	草	mg/L	0.06	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
68 ナプロバミド	草	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法

4.農業類(水質管理目標設定項目の15)の対象農薬(続き)

項目名	用 途	単位	目標値	定量下限値	有効 桁数	最小単位	主な検査方法
69 バラコート	草	mg/L	0.01	検査対象外			
70 ビベバホス	草	mg/L	0.0009	0.000005	2	小数第6位	固相抽出-GC-MS法
71 ビラクロニル	草	mg/L	0.01	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
72 ビラゾキシフェン	草	mg/L	0.004	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
73 ビラゾリネート(ビラゾレート)	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
74 ビリダフェンチオン	虫	mg/L	0.002	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
75 ビリブチカルブ	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
76 ビロキロン	虫・菌	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
77 フィプロニル	虫・菌	mg/L	0.0005	0.000005	2	小数第6位	LC-MS法
78 フェントロチオン(MEP) *2	虫・菌・植	mg/L	0.01	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
79 フェンブカルブ(BPMC)	虫・菌	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
80 フェリムソフ	虫・菌	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
81 フェンチオン(MPP)*6	虫	mg/L	0.006	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
82 フェントエート(PAP)	虫・菌	mg/L	0.007	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
83 フェントラザミド	草	mg/L	0.01	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
84 フサライド	虫・菌	mg/L	0.1	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
85 フタクロール	草	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
86 プタミホス *2	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
87 プロフロフェジン	虫・菌	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
88 プロバジナム	菌	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
89 プレチラクロール	草	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
90 プロシミン	菌	mg/L	0.09	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
91 プロチオホス *2	虫	mg/L	0.007	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
92 プロピコゾール	菌	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
93 プロピザミド	草	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
94 プロベナゾール	虫・菌	mg/L	0.03	0.0002	2	小数第4位	LC-MS法
95 プロモブチド	虫・草	mg/L	0.1	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
96 ベミル47	菌	mg/L	0.02	0.0002	2	小数第4位	LC-MS法
97 ベンシクロン	虫・菌	mg/L	0.1	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
98 ベンゾベンチクロン	草	mg/L	0.09	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
99 ベンゾフェナップ	草	mg/L	0.005	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
100 ベンゾタン	草	mg/L	0.2	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
101 ベンジメタリジン	草・植	mg/L	0.3	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
102 ベンブラカルブ	虫・菌	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
103 ベンフルラン(ベスロジン)	草	mg/L	0.01	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
104 ベンプレセート	草	mg/L	0.07	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
105 ホスチアゼート	虫	mg/L	0.005	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
106 マラチオン(マラソン) *2	虫	mg/L	0.7	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
107 モロブロップ(MCPP)	草	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
108 モミル	虫	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
109 メタラキシル	虫・菌	mg/L	0.2	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
110 メタダチオン(DMTP) *2	虫	mg/L	0.004	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
111 ミスノストロビン	虫・菌	mg/L	0.04	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
112 ミトリジン	草	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
113 メフェナセット	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
114 メブロニル	虫・菌	mg/L	0.1	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
115 モリネート	草	mg/L	0.005	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法

虫:殺虫剤、菌:殺菌剤、草:除草剤、植:植物成長調整剤

- *1 1, 3-ジクロロプロベン(D-D)の濃度は、異性体であるシス-1, 3-ジクロロプロベン及びトランス-1, 3-ジクロロプロベンの濃度を合計して算出している。
- *2 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロピリホス、ダイアジン、フェントロチオン(MEP)、プタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメタダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキシシ体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキシシ体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出している。
- *3 エンドスルファン(ベンゾエビン)の濃度は、異性体である α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエビンスルフェート)も測定し、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエビンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出するとされているが、ここではエンドスルフェートの濃度のみで算出している。
- *4 オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)-オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度とその代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出している。
- *5 クロニクロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出している。
- *6 フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキシシ、MPPオキシシスルホキシド及びJMPPオキシシスルホキシドの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出している。
- *7 ベミルの濃度は、メチル-2-ベンゾイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベミルに換算して算出している。

5.農薬類(水質管理目標設定項目の15)の対象農薬(オキソン体、酸化物、代謝物)

項目名	用 途	単位	目標値	定量下限値	有効 桁数	最小単位	主な検査方法
(5a)オキサストロビン	—	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
EPNオキソン	—	mg/L	—	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
イナキサチオンオキソン	—	mg/L	—	0.00001	2	小数第5位	LC-MS法
イソフェンホスオキソン	—	mg/L	—	0.000005	2	小数第6位	固相抽出-GC-MS法
エンドスルフェート	—	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
CNP-アミ/体	—	mg/L	—	0.000005	2	小数第6位	LC-MS法
クロルピリホスオキソン	—	mg/L	—	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
ダイアジノンオキソン	—	mg/L	—	0.00001	2	小数第5位	LC-MS法
フェニロチオンオキソン	—	mg/L	—	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
MPPスルホキシド	—	mg/L	—	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
MPPスルホン	—	mg/L	—	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
MPPオキソン	—	mg/L	—	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
MPPオキソンスルホキシド	—	mg/L	—	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
MPPオキソンスルホン	—	mg/L	—	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
ブタミホスオキソン	—	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
プロチオホスオキソン	—	mg/L	—	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
プロモプチデブプロキ	—	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
マラチオンオキソン	—	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
メダチオンオキソン	—	mg/L	—	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法

6.農薬類(その他)

項目名	用 途	単位	目標値	定量 下限値	有効 桁数	最小単位	主な検査方法
アセタミプリド	虫・菌	mg/L	0.2	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
イミダクロプリド	虫・菌	mg/L	0.1	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
イブプロジオン※8	菌	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
テブコナゾール	菌	mg/L	0.07	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ピラロホス	虫	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
フルスルファミド	菌	mg/L	—	0.00001	2	小数第5位	LC-MS法
ブロキシニル	草	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ベントキサノン	草	mg/L	0.6	0.0002	2	小数第4位	LC-MS法
ホサモン	虫	mg/L	0.005	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
メラクロール	草	mg/L	0.2	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
アシベンゾラルSメチル	菌	mg/L	0.2	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
アトリリン	草	mg/L	0.2	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
イナベンフィド	植	mg/L	0.3	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
イマズスルロン	虫・草	mg/L	0.2	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ウニコナゾールP	植	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
エトキシスルフロン	草	mg/L	0.1	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
エトベンザニド	草	mg/L	0.1	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
オキサジアルギル	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
オキサミル	虫	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
キザロホップエチル	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
クロチアジンド	虫・菌	mg/L	0.2	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
クロマフェナジ	虫	mg/L	0.7	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
クロタルジメチル(TCTP)	草	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
クロルピリホスメチル	虫	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ジクロフェンチオン(ECP)	虫	mg/L	0.006	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
ジクロメジン	菌	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ジクロロプロップ	植	mg/L	0.09	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ジノスルフロン	草	mg/L	0.2	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ジノテフラン	虫・菌	mg/L	0.6	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ジフェコナゾール	虫・菌	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ジフルベンズロン	虫	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
シプロコナゾール	菌	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
シプロジニル	菌	mg/L	0.07	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
シメコナゾール	菌	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ジメチルピニホス	虫	mg/L	0.01	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ジメピベレート	草	mg/L	0.003	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
シラフルオフェン	虫・菌	mg/L	0.3	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
シメチリン	草	mg/L	0.1	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
チアクロプリド	虫・菌	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
チアマトキシム	虫・菌	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
チフルザミド	虫・菌	mg/L	0.04	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法

※8 イブプロジオンの濃度は、代謝物であるN-(3, 5-ジクロロフェニル)-3-イソプロピル-2, 4-ジオキソイミダゾリジン-1-カルボキサミドを測定し、原体の濃度とこの代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出するとされているが、ここでは原体の濃度のみで算出している。

6.農薬類(その他)(続き)

項目名	用 途	単位	目標値	定量下限値	有効 桁数	最小単位	主な検査方法
デトラクロリンホス(CVMP)	虫	mg/L	0.01	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
デトコナゾール	虫・菌	mg/L	0.01	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
デブコナゾール	虫・菌	mg/L	0.04	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
トリネキサバクエチル	植	mg/L	0.01	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
トリフルメゾール	菌	mg/L	0.04	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ナブプロニリド	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ニエンピラム	虫・菌	mg/L	1.3	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
バクロトリンゾール	菌・植	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ピメロジン	虫・菌	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ピラゾスルフロニエチル	草	mg/L	0.03	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ピリノバクメチル	草	mg/L	0.05	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ピリノホスメチル	虫	mg/L	0.06	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
フラメビル	虫・菌	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
フルアジホップ	草	mg/L	0.01	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
プロパニル(DCPA)	草	mg/L	0.04	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
プロバリス	虫	mg/L	0.001	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
プロバルギット(BPPS)	虫	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
プロボキスル(PHC)	虫	mg/L	0.2	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
プロトリン	草	mg/L	0.08	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ペンダイオカルブ	虫	mg/L	0.009	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
ホキシム	虫	mg/L	0.003	0.00001	2	小数第5位	LC-MS法
ボスカリド	菌	mg/L	0.1	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
キノクロホス	虫	mg/L	0.002	0.00001	2	小数第5位	LC-MS法
リニエロン	草	mg/L	0.02	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
アゾキシストロビン	菌	mg/L	0.5※	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
エディフェンホス(EDDP)	菌	mg/L	0.006※	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
エトリジアゾール(エクロメゾール)	菌	mg/L	0.004※	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
カルプロバミド	虫・菌	mg/L	0.04※	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
クロネブ	菌	mg/L	0.05※	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
シデクロン	草	mg/L	0.3※	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
フェニルクロール	草	mg/L	0.2※	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
トルクロホスメチル	菌	mg/L	0.2※	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ハロスルフロメチル	草	mg/L	0.3※	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ビフェックス	草	mg/L	0.2※	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ピリプロキシフェン	虫	mg/L	0.3※	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
アラサリフロン	草	mg/L	0.03※	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
フルトラニル	菌	mg/L	0.2※	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ペンタリド(SAP)	草	mg/L	0.1※	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ペンシルフロメチル	草	mg/L	0.5※	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
ホセチル	菌	mg/L	2※	0.0004	2	小数第4位	LC-MS法
メチルダイロン	草	mg/L	0.03※	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
トルクロホスメチルオキソン	—	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
オキサジアゾン	草	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
クロトキシニル	草	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
トリクロピル-2-ブトキシエチル	—	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ニトロフェン(NIP)	草	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ロバパン	草	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
2-ケトモリネート	—	mg/L	—	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法

※ 除外農薬類の目標値欄の数値は旧目標値である。

虫:殺虫剤、菌:殺菌剤、草:除草剤、植:植作物成長調整剤

箱根地区の水道施設における検査項目、定量下限値、検査方法等(令和6年度)

1.水質基準項目

項目名	単位	定量 下限値	有効 桁数	最小単位	主な検査方法
1 一般細菌	1mL中	－	2	整数	標準寒天培地法
2 大腸菌	MPN/100mL	－	2	整数	特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003	2	小数第4位	ICP-MS法
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.00005	2	小数第5位	還元気化-原子吸光度法
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.001	2	小数第3位	ICP-MS法
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.001	2	小数第3位	ICP-MS法
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	2	小数第3位	ICP-MS法
8 六価クロム化合物	mg/L	0.001	2	小数第3位	ICP-MS法
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	2	小数第3位	IC法(陰イオン)
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	2	小数第3位	IC-PC法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	2	小数第2位	IC法(陰イオン)
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	2	小数第2位	IC法(陰イオン)
13 カウ素及びその化合物	mg/L	0.01	2	小数第2位	ICP-MS法
14 四塩化炭素	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.001	2	小数第3位	HS-GC-MS法
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
17 ジクロロメタン	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
20 ベンゼン	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
21 塩素酸	mg/L	0.06	2	小数第2位	IC法(陰イオン)
22 クロロ酢酸	mg/L	0.002	2	小数第3位	LC-MS法
23 クロロホルム	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	2	小数第3位	LC-MS法
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
26 臭素酸	mg/L	0.001	2	小数第3位	LC-MS法
27 総トリハロメタン	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	2	小数第3位	LC-MS法
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
30 ブロモホルム	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.002	2	小数第3位	誘導体化-HPLC法
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	2	小数第3位	ICP-MS法
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	2	小数第2位	ICP-MS法
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.01	2	小数第2位	ICP-MS法
35 銅及びその化合物	mg/L	0.01	2	小数第2位	ICP-MS法
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	0.5	2	小数第1位	ICP-MS法
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005	2	小数第3位	ICP-MS法
38 塩化物イオン	mg/L	0.2	2	小数第1位	IC法(陰イオン)
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5	2	整数	ICP-MS法/滴定法
40 蒸発残留物	mg/L	－	3	整数	重量法
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.01	2	小数第2位	固相抽出-HPLC法
42 ジェオスミン	mg/L	0.000001	2	小数第6位	P-T-GC-MS法
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	2	小数第6位	P-T-GC-MS法
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.005	1	小数第3位	固相抽出-吸光度法
45 フェノール類	mg/L	0.0005	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	2	小数第1位	全有機炭素計測定法
47 pH値	－	－	3	小数第1位	ガラス電極法
48 味	－	－	－	－	官能法
49 臭気	－	－	－	－	官能法
50 色度	度	0.5	2	小数第1位	透過光測定法
51 濁度	度	0.1	2	小数第1位	積分球式光電光度法

※ 最小単位とは、この数値の小数点以下桁数未満の桁は記載しないことを示す。
ICP-MS法：誘導結合プラズマ質量分析法 P-T-GC-MS法：パージトロッパー-ガスクロマトグラフ-質量分析法
IC法：イオンクロマトグラフ法 HS-GC-MS法：ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析法
IC-PC法：イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法 LC-MS法：液体クロマトグラフ-質量分析法
GC-MS法：ガスクロマトグラフ-質量分析法 HPLC法：高速液体クロマトグラフ法

2.水質管理目標設定項目

項目名	単位	定量 下限値	有効 桁数	最小単位	主な検査方法
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.0003	2	小数第4位	ICP-MS法
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002	2	小数第4位	ICP-MS法
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001	2	小数第3位	ICP-MS法
4 欠番	*1				
5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
6 欠番	*2				
7 欠番	*3				
8 トルエン	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.001	2	小数第3位	溶媒抽出-GC-MS法
10 亜塩素酸	mg/L	0.06	2	小数第2位	IC法(陰イオン)
11 欠番	*4				
12 二酸化塩素	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため検査を省略				
13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001	2	小数第3位	溶媒抽出-GC-MS法
14 抱水クロラール	mg/L	0.001	2	小数第3位	溶媒抽出-GC-MS法
15 農薬類	－	0.001	2	小数第3位	LC-MS法/固相抽出-GC-MS法/固相抽出-LC-MS法
16 残留塩素	mg/L	0.1	2	小数第1位	DPD法
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水質基準項目と同じ				
18 マンガン及びその化合物	水質基準項目と同じ				
19 遊離炭酸	mg/L	0.5	2	小数第1位	滴定法
20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
21 メチルメーブチルエーテル	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)で代替できるため検査を省略				
23 臭気強度(TON)	－	1	2	整数	官能法
24 蒸発残留物	水質基準項目と同じ				
25 濁度	水質基準項目と同じ				
26 pH値	水質基準項目と同じ				
27 腐食性(ランゲリア指数)	－	－	2	小数第1位	計算法
28 従属栄養細菌	1mL中	－	2	整数	R2A寒天培地法
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0001	2	小数第4位	HS-GC-MS法
30 アルミニウム及びその化合物	水質基準項目と同じ				
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロヘキサフルオロ酸(PFOA)	mg/L	0.000005	2	小数第6位	LC-MS法

※ 水質基準項目と重複している項目は記載を省略している。
*1 水質管理目標設定項目4に位置づけられていた「亜硝酸態窒素」は水質基準に移行(平成26年2月28日厚生労働省令第15号)
*2 水質管理目標設定項目6に位置づけられていた「トランス-1,2-ジクロロエチレン」は水質基準に移行(平成20年12月22日厚生労働省令第174号)
*3 水質管理目標設定項目7に位置づけられていた「1,1,2-トリクロロエタン」は削除(平成22年2月17日健康局長通知健発0217第1号)
*4 水質管理目標設定項目11に位置づけられていた「塩素酸」は水質基準に移行(平成19年11月14日厚生労働省令第135号)
DPD法：ジェチル-p-フェニレンジアミン法

3.水質管理上必要な項目

項目名	単位	定量 下限値	有効 桁数	最小単位	主な検査方法
1 嫌気性芽胞菌	MPN/100mL	－	2	整数	ハンドフォード改良培地法
2 クロプトスポリジウム	個/10L	－	2	整数	蛍光抗体法
3 ジアルジア	個/10L	－	2	整数	蛍光抗体法
4 ペルフルオロヘキサフルオロ酸(PFHxS)	mg/L	0.000005	2	小数第6位	LC-MS法
5 放射性セシウム(セシウム134及び137)	Bq/kg	約1 *1	2	小数第1位	ゲルマニウム半導体核種分析法
6 好気性芽胞菌	MPN/L	－	2	整数	標準寒天培地法
7 大腸菌群	MPN/100mL	－	2	整数	特定酵素基質培地法
8 アンモニア態窒素	mg/L	0.02	2	小数第2位	吸光度法
9 カルシウム	mg/L	0.5	2	小数第1位	ICP-MS法
10 マグネシウム	mg/L	0.5	2	小数第1位	ICP-MS法
11 硫酸イオン	mg/L	1	2	整数	IC法(陰イオン)
12 総アルカリ度	mg/L	2	3	整数	滴定法
13 電気伝導率	mS/m	－	3	小数第1位	電極法
14 水温	℃	－	3	小数第1位	温度計法

*1 検出下限値

4.農薬類(水質管理目標設定項目の15)の対象農薬

項目名	用途	単位	定量下限値	有効桁数	最小単位	主な検査方法
2,4-D(2,4-PA)	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
MCPA	草	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
アシュラム	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
アセフエート	虫・菌	mg/L	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
アトラジン	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
アタクロー	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
イソキサチオン *1	虫	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
イソプロカルブ(MIPC)	虫	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
イソプロチオラン(IPT)	虫・菌・植	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
イミノカタジン	虫・菌	mg/L	0.00006	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
インダノファン	草	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
エトフェンブロックス	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
オキサジクロメノン	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
オキシシン(無機銅)	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	LC-MS法
カフエンストロル	虫・草	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
カルバリル(NAC)	虫	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
キノクサミン(ACN)	草	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
キャプタン	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
クマロン	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
グリホサート*2	草	mg/L	0.02	2	小数第2位	固相抽出-LC-MS法
クロルピリホス *1	虫	mg/L	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
クロタロニル(TPN)	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
シアンジン	草	mg/L	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
ジクロロ (DCMI)	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
ジクロベカル(DBN)	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ジクロボス(DDVP)	虫	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
ジチオピル	草	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
シマジン(CAT)	草	mg/L	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
ダイアジン *1	虫・菌	mg/L	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
チウラム	虫・菌	mg/L	0.0002	2	小数第4位	LC-MS法
チオジカルブ	虫	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
チオファネートメチル	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
トリクロピル	草	mg/L	0.00005	2	小数第5位	LC-MS法
トリクロロホス(DEP)	虫	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
トリフルラリン	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ナプロバネド	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ピリダフェンチオン	虫	mg/L	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
ピリジチカルブ	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
フィプロニル	虫・菌	mg/L	0.000005	2	小数第6位	固相抽出-LC-MS法
フェニトロチオン(MEP) *1	虫・菌・植	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
フェノブカルブ(BPMC)	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
フェンチオン(MPP)*3	虫	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
ブタミホス *1	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
プロシメジン	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
プロピコナゾール	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
プロピザミド	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
ベノミル*4	菌	mg/L	0.0002	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
ベンシクロン	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
ベンダゾン	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
ベンディメタリン	草・植	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ベンフルラリン(ベスロジン)	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ベンフレゼート	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
メコプロップ(MCPP)	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
メノミル	虫	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
メタラキシル	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
メブロニル	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法

虫:殺虫剤、菌:殺菌剤、草:除草剤、植:植物成長調整剤

- *1 イソキサチオン、ダイアジン、ブタミホス及びトリクロホスメチルの濃度については、それぞれのオキシノ体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキシノ体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出している。
- *2 グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出している。
- *3 フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキシノ、MPPオキシノスルホキシド及びMPPオキシノスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出している。
- *4 ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出している。

5.農薬類(水質管理目標設定項目の15)の対象農薬(オキシノ体、酸化物、代謝物)

項目名	用途	単位	定量下限値	有効桁数	最小単位	主な検査方法
イソキサチオンオキシノ	—	mg/L	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
ダイアジンオキシノ	—	mg/L	0.00001	2	小数第5位	固相抽出-GC-MS法
MPPスルホキシド	—	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
MPPスルホン	—	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
MPPオキシノ	—	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
MPPオキシノスルホキシド	—	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
MPPオキシノスルホン	—	mg/L	0.00005	2	小数第5位	固相抽出-LC-MS法
ブタミホスオキシノ	—	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法


6.農薬類(その他)

項目名	用途	単位	定量下限値	有効桁数	最小単位	主な検査方法
アセタミプリド	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
イタクトプロリド	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
イプロジオン*5	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
テブコナゾール	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
イマゾスルフロ	虫・草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
エトキシスルフロ	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
エトベンザニド	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
オキサジアルギル	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
クロチアニジン	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
クロルピリホスメチル	虫	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ジフェノコナゾール	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
シプロコナゾール	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
シモコナゾール	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
シラフルオフェン	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
チアクトプロリド	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
チアトキサム	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
チルサミド	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
テトラコナゾール	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
テブフェジド	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
トリネキサバックエチル	植	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
トリフルスゾール	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
バクトプロラゾール	菌・植	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
ピラゾスルフロエチル	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
フラメトピル	虫・菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
フルアジホップ	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
ボスカリド	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
アゾキシストロビン	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
クロネブ	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
シデクロ	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
デニルクロ	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
トルクロホスメチル	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ハロスルフロメチル	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
ビフェノックス	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
フラザスルフロ	草	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
フルトラル	菌	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
ホセチル	菌	mg/L	0.0004	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法
トルクロホスメチルオキシノ	—	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-GC-MS法
トリクロピル-2-ブトキシエチル	—	mg/L	0.0001	2	小数第4位	固相抽出-LC-MS法


虫:殺虫剤、菌:殺菌剤、草:除草剤、植:植物成長調整剤

- *5 イプロジオンの濃度は、代謝物であるN-(3,5-ジクロフェニル)-3-イソプロピル-2,4-ジオキソイミダゾリン-1-カルボキサミドを測定し、原体の濃度とその代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出するとされているが、原体の濃度のみで算出している。

浄水場等別給水区域系統図（令和6年度 平常時）

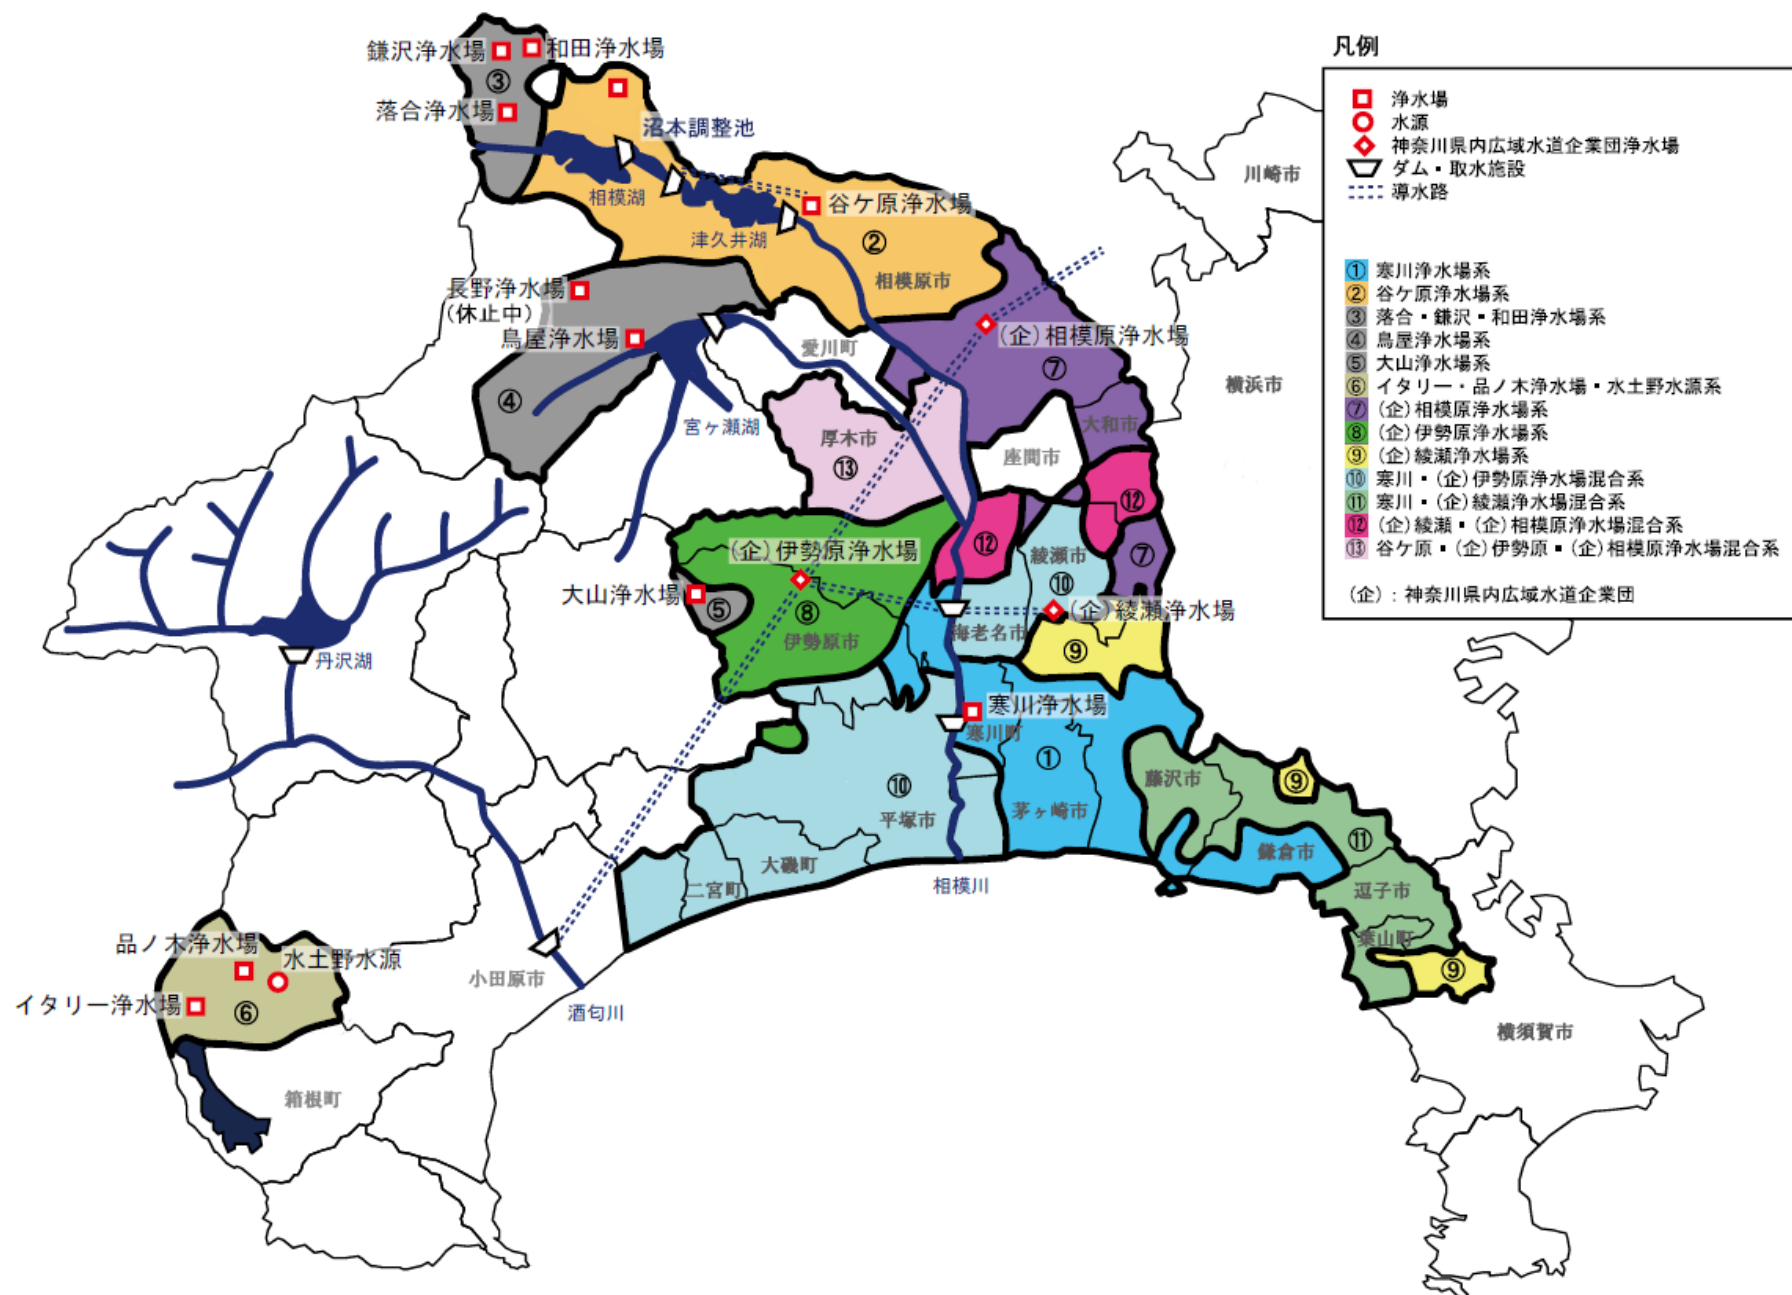

給水栓検査地点図（令和6年4月1日現在）

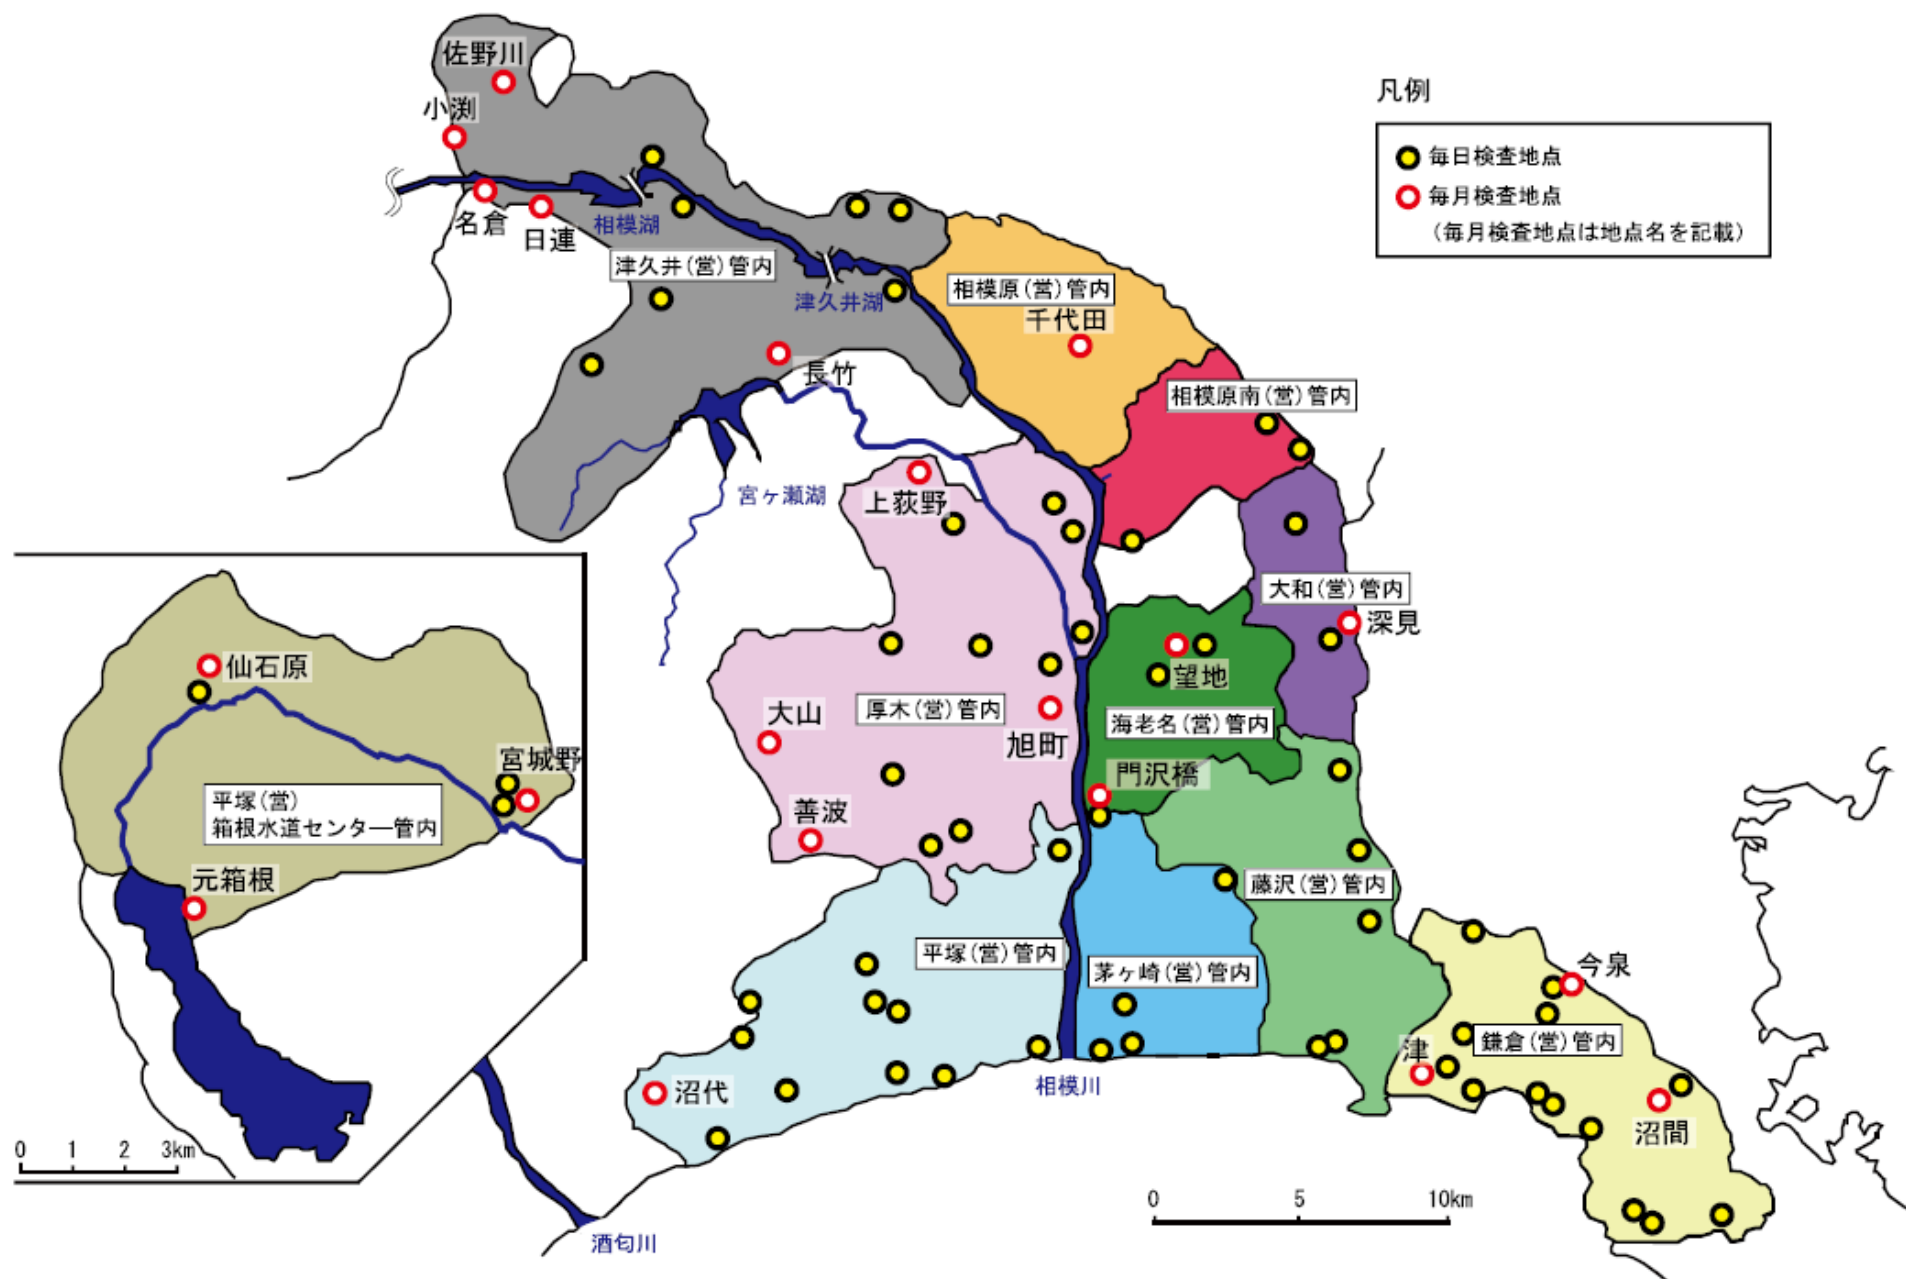

毎日検査地点一覧(令和6年度)

自動水質測定装置

	水道 営業所	検査地点名	浄水場等系統
1	相模原	千代田	谷ヶ原浄水場系
2	相模原南	古瀬	(企)相模原浄水場系
3		上鶴間	(企)相模原浄水場系
4		新戸	(企)相模原浄水場系
5	津久井	小倉	谷ヶ原浄水場系
6		町屋	谷ヶ原浄水場系
7		又野	谷ヶ原浄水場系
8		青山	谷ヶ原浄水場系
9		長竹	島屋浄水場系
10		青野原	島屋浄水場系
11		小原	谷ヶ原浄水場系
12		日連	谷ヶ原浄水場系
13		名倉	落合浄水場系
14		小淵	鎌沢浄水場系
15		佐野川	和田浄水場系
16		川尻	東京都水道局・雨降系
17	鎌倉	笛田	寒川・(企)綾瀬浄水場混合系
18		王縄	寒川・(企)綾瀬浄水場混合系
19		大町	寒川・(企)綾瀬浄水場混合系
20		津1	寒川・(企)綾瀬浄水場混合系
21		津2	寒川浄水場系
22		今泉	寒川・(企)綾瀬浄水場混合系
23		高野	(企)綾瀬浄水場系
24		堀内	(企)綾瀬浄水場系
25		小坪1	(企)綾瀬浄水場系
26		一色	(企)綾瀬浄水場系
27		小坪2	(企)綾瀬浄水場系
28		稲村ヶ崎	(企)綾瀬浄水場系
29		沼間1	(企)綾瀬浄水場系
30		沼間2	(企)綾瀬浄水場系
31		下山口	(企)綾瀬浄水場系
32		上山口	(企)綾瀬浄水場系
33	藤沢	遠藤	寒川浄水場系
34		亀井野	寒川浄水場系
35	辻堂東海岸		寒川浄水場系
36		鵜沼海岸	寒川・(企)綾瀬浄水場混合系
37		西宮	寒川・(企)綾瀬浄水場混合系
38		高倉	(企)綾瀬浄水場系

1日1回検査

1	箱根	元箱根	イタリー浄水場系
2		強羅	水土野水源系
3		宮城野1	水土野水源系
4		宮城野2	水土野水源系
5		仙石原1	品ノ木浄水場系
6		仙石原2	イタリー浄水場系

毎月検査地点一覧(令和6年度)

	水道 営業所	検査地点名	浄水場等系統
39	茅ヶ崎	倉見	寒川浄水場系
40		矢畑	寒川浄水場系
41		南湖	寒川浄水場系
42		柳島海岸	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
43	平塚	礼場町	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
44		四之宮	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
45		日向岡	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
46		富士見が丘	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
47		大磯	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
48		西小磯	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
49		下吉沢	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
50		土屋	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
51		一色	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
52		中村原	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
53		沼代	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
54		南金目	(企)伊勢原浄水場系
55	厚木	猿ヶ島	谷ヶ原・(企)相模原浄水場混合系
56		上依知	谷ヶ原浄水場系
57		金田	谷ヶ原・(企)相模原浄水場混合系
58		上荻野	谷ヶ原・(企)相模原・(企)伊勢原浄水場混合系
59		鹿尾	谷ヶ原・(企)相模原・(企)伊勢原浄水場混合系
60		飯山	谷ヶ原・(企)相模原・(企)伊勢原浄水場混合系
61		東富岡	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
62		水引	(企)伊勢原浄水場系
63		七沢	(企)伊勢原浄水場系
64		西富岡	(企)伊勢原浄水場系
65		八幡台	(企)伊勢原浄水場系
66		善波	(企)伊勢原浄水場系
67		大山	大山浄水場系
68		旭町	寒川浄水場系
69	海老名	大谷北	(企)綾瀬・(企)相模原浄水場混合系
70		門沢橋	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系
71		深谷中	寒川・(企)相模原・(企)伊勢原浄水場混合系
72		望地	(企)相模原浄水場系
73	大和	柳橋	寒川・(企)相模原・(企)伊勢原浄水場混合系
74		深見	谷ヶ原・(企)相模原浄水場混合系
75		西鶴間	(企)相模原浄水場系

(企)：神奈川県内広域水道企業団

	検査地点	所在地	備考
水道施設	寒川浄水場	原水	
		第2浄水場浄水	相模原市中央区千代田
		第3浄水場浄水	相模原市緑区日連
	谷ヶ原浄水場	原水(表流水)	相模原市緑区佐野川
		原水(伏流水)	相模原市緑区佐野川
		1号浄水	伊勢原市大山
		2号浄水	相模原市緑区島屋
	落合浄水場	原水・浄水	相模原市緑区澤井
	鎌沢浄水場	原水・浄水	相模原市緑区佐野川
	和田浄水場	原水・浄水	相模原市緑区佐野川
	大山浄水場	原水・浄水	伊勢原市大山
	島屋浄水場	原水・浄水	相模原市緑区島屋
	イタリー浄水場	原水・浄水	箱根町仙石原
	品ノ木浄水場	原水・浄水	箱根町仙石原
	水土野水源	原水	箱根町仙石原
	相模原水道営業所管内	千代田	相模原市中央区千代田
給水栓	津久井水道営業所管内	日連	相模原市緑区日連
		名倉	相模原市緑区名倉
		小淵	相模原市緑区小淵
		佐野川	相模原市緑区佐野川
		長竹	相模原市緑区長竹
		津	鎌倉市津
	鎌倉水道営業所管内	沼間	逗子市沼間
		今泉	鎌倉市今泉
	平塚水道営業所管内	沼代	小田原市沼代
	厚木水道営業所管内	上荻野	厚木市上荻野
		旭町	厚木市旭町
		善波	伊勢原市善波
		大山	伊勢原市大山
	海老名水道営業所管内	望地	海老名市望地
		門沢橋	海老名市門沢橋
	大和水道営業所管内	深見	大和市深見
	平塚水道営業所 箱根水道センター管内	元箱根	箱根町元箱根
		仙石原	箱根町仙石原
		宮城野	箱根町宮城野

(企)：神奈川県内広域水道企業団

I 水質狀況

I 水質状況

県営水道における令和6年度の水質状況は以下のとおりであった。なお、記載にあたっては水質検査計画に定めた水質検査の結果を参照した。

1 寒川浄水場

寒川浄水場は河川A類型（環境基準による分類）に指定されている相模川を水源としており、原水水質は比較的良好である。しかし、水質汚染事故の発生、突発的な集中豪雨や台風などによる濁度上昇、浄水処理に影響を及ぼす植物プランクトンの増加、相模川中流域で利用される農薬類の混入など、一時的に原水水質へ影響がみられる場合がある。

令和6年度の原水における水質検査結果では、5月及び9月は降雨の影響により、色度及び濁度が通常より高い検出値を示した。これに伴い、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物並びに有機物(全有機炭素(TOC)の量)などの検出値も上昇した。このほか、植物プランクトンの影響として、5月は珪藻類のフラギラリア属等が多くみられ、相模川中流域に存在する水田地域の影響により、8月に若干の農薬類の検出がみられた。

以上のように、一時的に原水水質に影響があったが、水質に応じた適切な浄水処理を行うことで、水質基準に適合した安全な水道水を供給していた。

2 谷ヶ原浄水場

谷ヶ原浄水場は湖沼A類型・湖沼II類型（環境基準による分類）に指定されている相模湖を主な水源としており、原水水質は比較的良好である。しかし、突発的な集中豪雨や台風などによる濁度上昇、浄水処理に影響を及ぼす植物プランクトンの増加など、一時的に原水水質へ影響がみられる場合がある。

令和6年度の原水における水質検査結果では、9月に台風10号の影響により濁度が、11月には桂川上流域発電所の排砂作業の影響により、濁度、アンモニア態窒素、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物並びに臭気強度などの検出値が上昇した。

また、植物プランクトンの影響として、4月は珪藻類のスケレトネマ属が多くみられ、5～6月は珪藻類でろ過閉塞の原因となるオーラコセイラ属が増加した。7月は藍藻類でかび臭を発生するアナベナ属が増加し、8月は藍藻類のミクロキスチス属が増加した。その後、台風10号による降雨により相模ダムのゲート放流が実施され、生物は流出により減少した。10月には珪藻類のタラシオシラ属が増加し、2～3月には珪藻類のキクロテラ属等が多くみられた。これらの植物プランクトンの増加により、有機物(全有機炭素(TOC)の量)の検出値も上昇した。

以上のように、一時的に原水水質に影響があったが、水質に応じた適切な浄水処理を行う

ことで、水質基準に適合した安全な水道水を供給していた。

3 小規模浄水場（落合、鎌沢、和田、大山、鳥屋浄水場）

小規模浄水場は、山間部の河川を水源としている。そのため、水源域では人為的汚染が少なく、原水の水質は年間を通して良好であり、水質基準に適合した安全な水道水を供給していた。

4 箱根地区浄水場等（イタリー浄水場、品ノ木浄水場、水土野水源）

イタリー浄水場及び品ノ木浄水場の原水の水質は年間を通して良好であり、水質基準に適合した安全な水道水を供給していた。また、水土野水源についても同様に良好であった。

5 給水栓水

給水区域内で81地点の給水栓を選定し（毎日検査地点）、色、濁り及び残留塩素濃度を自動水質測定装置（75地点）もしくは1日1回（6地点）の水質検査で確認した。なお、水質監視体制の充実を目的として、令和5年2月から、箱根地区の6地点を除き、すべて24時間連続モニタリング可能な自動水質測定装置に変更している。色及び濁りに異常はなく、残留塩素濃度についても、常に法令で定められた0.1mg/L以上であった。

また、上記地点のうち、20地点を法令で規定されている水質基準項目（51項目）等の検査を行う地点と位置づけ（毎月検査地点）水質検査を行った。すべての地点で大腸菌は不検出であった。また、総トリハロメタンやトリクロロ酢酸などの消毒副生成物は、夏季の水温上昇に伴い増加したが水質基準に適合しており、このほかの水質基準項目についても水質基準に適合しており、安全な水道水を供給していた。

Ⅱ 水質検査結果

1 水道施設の水質検査
〔1〕寒川浄水場
(1) 原水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 15	R6. 5. 13	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 5	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 2	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 3	最大	最小	平均
天 候	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	雨	－	－	－
気 温 (℃)	20. 3	21. 3	20. 5	28. 5	32. 0	30. 2	25. 2	16. 5	12. 0	7. 3	6. 0	9. 6	32. 0	6. 0	19. 1
水 温 (℃)	15. 4	18. 5	18. 8	20. 7	27. 3	22. 0	22. 1	16. 6	13. 4	9. 0	8. 4	12. 1	27. 3	8. 4	17. 0
一 般 細 菌 (1mL中)	350	16,000	5,700	1,900	5,200	7,000	2,100	800	1,000	2,400	2,400	580	16,000	350	3,800
大 腸 菌 (MPN/100mL)	49	3,600	620	99	75	240	160	76	63	190	580	47	3,600	47	480
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	<0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.007	0.010	0.010	0.007	0.005	0.004	0.005	0.007	0.007	0.006	0.009	0.006	0.010	0.004	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	0.74	0.90	0.91	0.84	1.0	1.2	1.3	1.2	0.97	1.0	0.84	1.3	0.74	0.99
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	－	0.02	0.01	0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	0.049	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.049	<0.005	0.012
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.23	2.3	0.63	0.34	0.17	5.4	0.23	0.24	0.16	0.06	0.08	0.10	5.4	0.06	0.83
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.21	2.1	0.56	0.30	0.15	4.3	0.20	0.15	0.13	0.08	0.10	0.12	4.3	0.08	0.70
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－	4.8	－	－	7.0	－	－	7.3	－	－	7.0	－	7.3	4.8	6.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.021	0.10	0.028	0.016	0.016	0.15	0.015	0.010	0.010	0.013	0.014	0.017	0.15	0.010	0.034
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	5.4	3.4	3.9	3.3	4.1	2.3	3.7	4.2	4.7	4.2	5.2	4.1	5.4	2.3	4.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	65	43	57	55	69	47	62	67	69	62	60	59	69	43	60
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	－	125	－	－	118	－	－	108	－	－	105	－	125	105	114
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0.000003	0.000003	0.000002	0.000004	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.3	1.9	1.3	1.1	1.1	1.5	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	1.9	0.8	1.1
p H 値	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8
味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭 気	藻臭	下水臭	下水臭	下水臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	下水臭	藻臭	藻臭	藻臭	－	－	藻臭
色 度 (度)	1.9	5.0	3.5	2.9	2.5	17	1.7	1.8	1.8	1.3	1.6	1.4	17	1.3	3.5
濁 度 (度)	3.6	26	6.6	4.2	2.3	75	3.5	2.5	2.2	2.4	2.8	3.0	75	2.2	11
残 留 塩 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

1 水道施設の水質検査
〔1〕寒川浄水場
(1) 原水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 15	R6. 5. 13	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 5	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 2	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 3	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 0002	－	－	<0. 0002	－	－	<0. 0002	－	－	<0. 0002	－	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
農 薬 類	－	<0. 001	－	－	0. 005	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	0. 005	<0. 001	0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	－	1. 8	－	－	1. 3	－	－	1. 3	－	－	1. 5	－	1. 8	1. 3	1. 5
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
臭 気 強 度 (T O N)	2	4	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	4	1	2
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	－	-1. 2	－	－	-0. 7	－	－	-0. 8	－	－	-1. 1	－	-0. 7	-1. 2	-1. 0
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	68, 000	170, 000	55, 000	44, 000	91, 000	49, 000	29, 000	24, 000	14, 000	20, 000	34, 000	50, 000	170, 000	14, 000	54, 000
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ° ルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)	－	<0. 000005	－	－	<0. 000005	－	－	<0. 000005	－	－	<0. 000005	－	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	－	<0. 000005	－	－	<0. 000005	－	－	<0. 000005	－	－	<0. 000005	－	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	－	370	－	－	13	－	－	15	－	－	69	－	370	13	120
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	29, 000	380, 000	110, 000	42, 000	240, 000	210, 000	48, 000	19, 000	24, 000	14, 000	32, 000	17, 000	380, 000	14, 000	97, 000
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	3, 100	40, 000	9, 200	9, 200	6, 500	40, 000	9, 200	2, 600	3, 700	980	3, 500	540	40, 000	540	11, 000
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0. 02	0. 05	0. 03	0. 02	0. 03	0. 03	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	<0. 02	0. 05	<0. 02	0. 02
カ ル シ ウ ム (mg/L)	－	12	－	－	19	－	－	18	－	－	16	－	19	12	16
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	－	3. 2	－	－	5. 5	－	－	5. 4	－	－	4. 7	－	5. 5	3. 2	4. 7
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	15	10	12	12	14	10	14	15	16	13	12	12	16	10	13
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	－	0. 022	－	－	0. 018	－	－	0. 019	－	－	0. 014	－	0. 022	0. 014	0. 018
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	50	34	46	45	54	38	49	52	54	50	49	49	54	34	48
電 気 伝 導 率 (mS/m)	16. 7	11. 6	14. 4	13. 6	16. 8	11. 0	15. 7	16. 6	17. 4	15. 5	15. 7	15. 1	17. 4	11. 0	15. 0

1 水道施設の水质検査

〔1〕寒川浄水場

(1) 原水

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
1,3-ジ・クロロフ・ロヘン (D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA (ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ン (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ス ホ ト ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビラゾリネート(ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビリダフェンチオン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビリプチカルブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビロキロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フィブロニル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ (BPMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェリムゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェンチオン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フェントエート (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フェントラザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ プ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン (mg/L)	<0.0001	0.0010	<0.0001	<0.0001	0.0010	<0.0001	0.0003
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフルラン(ベスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレゼート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

③ 水量

水	年	月	日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
(5z) オリサストロピン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN オキソシン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソン(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフエート(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNP-アミノ体(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノンオキソン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソン(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP スルホキシド(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP スルホン(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキソン(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシンスルホキシド(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシンスルホン(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタヒホスオキソン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロチオホスオキソン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモプチドデブプロモ(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
マラチオンオキソン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチダチオンオキソン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミプリド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロプリド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イブプロジオン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビラクロホス(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルファミド(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フロマシル(mg/L)	0.0002	<								

14

1 水道施設の水質検査
〔1〕寒川浄水場
(1) 原水
④ 水質管理上必要な項目「生物」の内訳

分類	番号	生 物 種 名	採水年月日	R6. 4. 15	R6. 5. 13	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 5	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 2	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 3												
Bac.	1	<i>Achnanthes</i> spp.		80	736	172	72	72	14	60	98	42	178	270	474												
	2	<i>Asterionella formosa</i>		38	30	30	4		2		32	8	4	36	22												
	3	<i>Aulacoseira distans</i>			4																						
	4	<i>A. granulata</i>			84	300	72	24	34	10	110	28	26	6	6												
	5	<i>A.</i> spp.		16	76	590	44	2	20		160	28	28	10	40												
	6	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.		466	684	232	66	34	48	78	86	26	1,472	910	2,584												
	7	<i>Cymbella turgidula</i> v. <i>nipponica</i>			2	2					2		6	8	8												
	8	<i>C. ventricosa</i>		2	32	6	6	4		2	4		12	8	20												
	9	<i>C.</i> spp.		6	106	16	10	10	6	4	2		44	40	48												
	10	<i>Diatoma vulgare</i>		14	170	34			8		2	16	100	78	70												
	11	<i>Fragilaria crotonensis</i>		6	28	4	96				6		42	98	110												
	12	<i>F.</i> spp.		470	3,782	702	164	54	42	36	80		100	106	108												
	13	<i>Gomphonema parvulum</i>		6	180	10						6			2												
	14	<i>G.</i> spp.		8	44	46	22	20	4	24	10		32	54	62												
	15	<i>Melosira varians</i>		140	1,700	290	50	34	18	34	38	36	500	300	300												
	16	<i>Navicula cinctaeformis</i>		2	4	4		4			2	6	36	38	12												
	17	<i>N. gregaria</i>		6	160	20	10	4		10	16	10	34	70	76												
	18	<i>N.</i> spp.		74	568	88	40	90	12	82	60	52	220	296	262												
	19	<i>Nitzschia acicularis</i>		4	60	2		2					4		4												
	20	<i>N. dissipata</i>		22	350	66	20	4	6	2	2		38	84	72												
	21	<i>N. frustulum</i> v. <i>perpusilla</i>			10	2	2	4						8	6												
	22	<i>N. palea</i>		2	14	4	2	42			6	2	8	4	6												
	23	<i>N.</i> spp.		214	1,784	450	64	72	40	38	38	40	344	612	818												
	24	<i>Pinnularia</i> spp.			4	2				2					2												
	25	<i>Rhoicosphenia curvata</i>		12	42	40	6	4	2	18	4	2		2	12												
	26	<i>Skeletonema</i> spp.		376	82	12	12	22		36	350	52	22	26	44												
	27	<i>Surirella</i> spp.			2	2							2		2												
	28	<i>Synedra acus</i>		4	22										2												
	29	<i>S. ulna</i>		6	10	8	2				4	2	8	4	12												
	30	<i>S. ulna</i> v. <i>oxyrhynchus</i>		2	14	6	2		2		2	4	22	24	16												
	31	<i>S.</i> spp.			24	4			4		2	8	2		4												
	32	<i>Thalassiosira pseudonana</i>			4	4	6	6		140	38	2	8		14												
	33	その他の珪藻類		760	1,688	372	96	120	128	104	92	64	232	250	422												
Chl.	34	<i>Ankistrodesmus</i> spp. & <i>Monoraphidium</i> spp.		4	18	2		6		2	2	2	4	8	6												
	35	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.			8	2		50		4	2		8	4	2												
	36	<i>Dictyosphaerium</i> spp.											4														
	37	<i>Scenedesmus</i> spp.		2	38	4	2	10		4				2	2												
	38	小型球形緑藻		8	26	30	26	66	2	80	16	4	62	140	74												
	39	その他の緑藻類		30	4	100	46	26	22	28	4	74	18	12	2												
Cya.	40	<i>Anabaena</i> spp.					2.6	0.24																			
	41	<i>Aphanizomenon</i> spp.																									
	42	<i>Microcystis</i> spp.					0.02		0.14	0.04	0.10	0.04															
	43	<i>Phormidium</i> spp.									2																
	44	その他の藍藻類			22	4	6	22		6	2	4	4	2	2												
Fla.	45	<i>Cryptomonas</i> spp.		8	6		10			6	6			12	14												
	46	<i>Dinobryon</i> spp.													2												
	47	<i>Peridinium</i> spp.			2	2		2						4	2												
	48	<i>Uroglena</i> spp.																									
	49	その他の鞭毛藻類		4	6		8	4	10	2	40		38	58	72												
Pro.	50	繊毛虫類		2	4							6	2	10	6												
	51	鞭毛虫類			4	14	2				6	8	24	26	30												
	52	その他の原生動物		2	6	4			2	4		4	22	6	16												
Oth.	53	線虫類																									
	54	その他の生物																									
集 計	55	Tot. 総生物数		2,794	6	12,680	106	3,600	30	950.6	32.02	836.24	28	406	2.14	802	4.04	1,368	10.10	474	10.04	3,746	8	3,650	8	5,918	18
	56	Bac. 珪藻類		2,736		12,500		3,520		868		628		390		680		1,246		434		3,524		3,342		5,640	
	57	Chl. 緑藻類		42	6	152	84	60	26	54	6	196	28	14	2	104	4	68	4	18	8	126	6	188	6	136	16
	58	Cya. 藍藻類				22		4	8.6	22.02	0.24				0.14	6	0.04	2	6.10	4	2.04	10	2	4	2		2
	59	Fla. 鞭毛藻類		12		14		2		18	4	12				8		46				38		74			90
	60	Pro. 原生動物		4		14		18		2						4		6				18		48		42	
	61	Oth. その他の生物																									

注1 生物数の左欄は試料1mL中の細胞数、右欄は群体数を示す。
その他の生物は、1mL中の個体数を示す。
その他の生物は、総生物数に加えていない。

1 水道施設の水質検査
〔1〕寒川浄水場
（2）第2浄水場浄水（横流沈澱、急速ろ過系）
① 水質基準項目

採水年月日	R6. 4. 15	R6. 5. 13	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 5	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 2	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 3	最大	最小	平均
天候	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	雨	－	－	－
気温(℃)	20. 3	21. 3	20. 5	28. 5	32. 0	30. 2	25. 2	16. 5	12. 0	7. 3	6. 0	9. 6	32. 0	6. 0	19. 1
水温(℃)	16. 0	18. 7	19. 7	22. 0	28. 0	23. 0	22. 0	16. 5	13. 6	8. 9	8. 8	12. 6	28. 0	8. 8	17. 5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸細菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物 (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1. 0	0. 88	0. 78	0. 86	0. 82	0. 99	1. 1	1. 2	1. 2	0. 96	0. 99	0. 84	1. 2	0. 78	0. 97
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 08	<0. 08	<0. 08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	－	0. 01	－	－	0. 02	－	－	0. 02	－	－	0. 02	－	0. 02	0. 01	0. 02
四塩化炭素 (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジクロロメタン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベンゼン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩素酸 (mg/L)	－	<0. 06	－	－	0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	0. 06	<0. 06	<0. 06
クロロ酢酸 (mg/L)	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002
クロロホルム (mg/L)	－	0. 0070	－	－	0. 0079	－	－	0. 0054	－	－	0. 0027	－	0. 0079	0. 0027	0. 0058
ジクロロ酢酸 (mg/L)	－	0. 003	－	－	0. 003	－	－	<0. 002	－	－	0. 002	－	0. 003	<0. 002	0. 002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	－	0. 0012	－	－	0. 0021	－	－	0. 0018	－	－	0. 0011	－	0. 0021	0. 0011	0. 0016
臭素酸 (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン (mg/L)	－	0. 012	－	－	0. 016	－	－	0. 012	－	－	0. 0061	－	0. 016	0. 0061	0. 012
トリクロロ酢酸 (mg/L)	－	0. 005	－	－	0. 005	－	－	0. 004	－	－	0. 002	－	0. 005	0. 002	0. 004
ブロモジクロロメタン (mg/L)	－	0. 0038	－	－	0. 0054	－	－	0. 0042	－	－	0. 0022	－	0. 0054	0. 0022	0. 0039
ブロモホルム (mg/L)	－	0. 0001	－	－	0. 0002	－	－	0. 0002	－	－	0. 0001	－	0. 0002	0. 0001	0. 0002
ホルムアルデヒド (mg/L)	－	<0. 002	－	－	0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	0. 002	<0. 002	<0. 002
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 02	0. 03	0. 03	0. 02	0. 05	0. 04	0. 05	0. 05	0. 03	0. 02	0. 02	0. 03	0. 05	0. 02	0. 03
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－	8. 1	－	－	9. 5	－	－	8. 6	－	－	8. 6	－	9. 5	8. 1	8. 7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩化物イオン (mg/L)	8. 1	7. 1	7. 7	7. 2	8. 2	9. 3	6. 0	6. 4	6. 4	6. 2	7. 5	6. 4	9. 3	6. 0	7. 2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	65	60	52	55	70	46	61	67	69	62	60	60	70	46	61
蒸発残留物 (mg/L)	－	105	－	－	105	－	－	111	－	－	109	－	111	105	108
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジェオスミン (mg/L)	0. 000003	0. 000002	0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000003	<0. 000001	0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000002	<0. 000001	0. 000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類 (mg/L)	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物（全有機炭素 (TOC) の量） (mg/L)	0. 9	0. 7	0. 8	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6	0. 9	0. 5	0. 6
pH値	7. 4	7. 3	7. 2	7. 2	7. 3	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 2	7. 4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色度(度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度(度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 (mg/L)	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 7	0. 6	0. 6	0. 8	0. 6	0. 8

1 水道施設の水質検査
〔1〕寒川浄水場
（2）第2浄水場浄水（横流沈澱、急速ろ過系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 15	R6. 5. 13	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 5	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 2	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 3	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.003	0.001	0.002
農薬類	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	—	3.7	—	—	3.2	—	—	2.5	—	—	2.9	—	3.7	2.5	3.1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル (mg/L)	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	—	-1.4	—	—	-1.1	—	—	-1.2	—	—	-1.4	—	-1.1	-1.4	-1.3
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ ^o ルフルオロオktan酸（PFOA） (mg/L)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ヘ ^o ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好気性芽胞菌 (MPN/L)	1	9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	9	0	1
大腸菌群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム (mg/L)	—	16	—	—	19	—	—	18	—	—	16	—	19	16	17
マグネシウム (mg/L)	—	4.8	—	—	5.5	—	—	5.4	—	—	4.8	—	5.5	4.8	5.1
硫酸イオン (mg/L)	21	19	15	16	20	10	17	19	22	18	17	18	22	10	18
トリハロメタン生成能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	46	42	36	40	50	32	44	49	48	44	46	44	50	32	43
電気伝導率 (mS/m)	17.3	16.0	14.6	14.8	18.2	12.9	16.2	17.3	18.0	16.3	16.7	16.0	18.2	12.9	16.2

〔1〕寒川浄水場

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳

水	年	月	日	R6. 5. 13
---	---	---	---	-----------

採	水	年	月	日		R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
テ	ル	ブ	カ	ル	P(MBPMC)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト	リ	ク	ロ	ビ	ル	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト	リ	ク	ロ	ホ	ン	(DEP)	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト	リ	シ	ク	ラ	ゾー	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト	リ	フ	ル	ラ	ラ	ミ	D	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ	ブ	ロ	バ	ミ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ	ベ	ロ	ホ	ス		(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ	ラ	ク	ロ	ニ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ	ラ	ソ	キ	シ	フ	エ	N	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ	ラ	ノ	リ	ネ	ート	(ビラゾレート)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ	リ	ダ	フ	ェ	ン	チ	オ	N	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ	リ	ブ	チ	カ	ル	ブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ	ロ	キ	ロ	ニ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	イ	ブ	ロ	ニ	ル	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ	ェ	ニ	ト	ロ	チ	オ	N	(MEP)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	ェ	ノ	ブ	カ	ル	ズ	(BPMP)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	ェ	リ	ム	ゾ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	ェ	ン	チ	オ	N	(MPP)	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ	ェ	ン	ト	エ	ア	ート	(PAP)	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ	ェ	ン	ト	エ	ザ	ミ	D	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	サ	ラ	イ	ド		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	タ	ク	ロ	ー	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	タ	ミ	ホ	ス		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	ロ	フ	ェ	ジ	N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	ル	ア	ジ	ナ	ム	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	レ	チ	ラ	ク	ロ	ー	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	ロ	シ	ミ	ド	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	ロ	チ	オ	ホ	ス	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ	ロ	ビ	コ	ナ	ゾー	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	ロ	ビ	ザ	ミ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	ロ	ベ	ナ	ゾー	ル	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ	ロ	モ	ブ	チ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ	ノ	ミ	ル		(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペ	ン	シ	ク	ロ	N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ	ン	ゾ	ビ	シ	ク	ロ	N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ	ン	ゾ	フ	ェ	ナ	ッ	ブ	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペ	ン	ツ	タ	ゾ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ	ン	ディ	メ	カ	タ	リン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ	ン	フ	ラ	カ	ル	ブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ	ン	フル	ラ	リ	ン	(ペスロジン)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ	ン	フ	レ	ゼー	ート	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ	ス	チ	ア	ゼー	ート	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ	ラ	チ	オ	ン	(マラソン)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	コ	ブ	ロ	ッ	ブ	(MCPP)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	ソ	ミ	ル		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	タ	ラ	キ	シ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	チ	ダ	チ	オ	ン	(DMTP)	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ	ト	ミ	ノ	ス	ト	ロ	ビ	N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	ト	リ	ブ	ロ	ジ	N	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	フ	ェ	ナ	ゼ	ット	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	ブ	ロ	ニ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ	リ	ネ	ー	ト	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

1 水道施設の水质検査

〔1〕寒川浄水場

(2) 第2浄水場浄水(横流沈殿、急速ろ過系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採水年月日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
(5z)ーオリサストロビン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPNーオキソ	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソ	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソ	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフェート(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNPーアミノ	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソ	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノホスオキソ	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPPスルホキシド(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPPスルホ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPPオキソ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPPオキソ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPPオキソ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホスオキソ	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロチオホスオキソ	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモブチドデプロキ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
マラチオンオキソ	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メチダチオンオキソ	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミブリド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロブリド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イブプロジオン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラクロホス(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルファミド(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロマシル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベントキサゾン(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ホサロ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトラクロール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシベンゾラルSメチル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アメトリン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イナベンフィド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イマゾスルフロ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウニコナゾールP(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトキシスルフロ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトベンザニド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアルギル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサミル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キサロホップエチル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロチアニジン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロマフェノジド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルタージメチル(TCTP)(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホスメチル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロフェンチオン(ECP)(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジクロメジン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロブロッツ(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノスルフロ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノデフ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフェノコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフルベンゾ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブコジニル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シメコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメチルピリホス(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

採水年月日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
ジメピベレート(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラクロルピリホス(CVMP)(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブフェノジド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バク	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビメト	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラソス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメト	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル(DCPA)(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバ	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロバ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル(PHC)(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメト	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンダイ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホキシ	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロト	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リニユ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス(EDDP)(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール(エクロメゾール)(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
リ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

1 水道施設の水質検査
 [1] 寒川浄水場
 (2) 第2浄水場浄水（横流沈澱、急速ろ過系）
 ④ 水質管理上必要な項目「生物」の内訳

分類	番号	生 物 種 名	採水年月日	R6. 4. 15	R6. 5. 13	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 5	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 2	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 3				
Bac.	1	<i>Achnanthes</i> spp.		0.31	0.79	0.51	0.28	0.16	0.07	0.04	0.03	0.04	0.18	0.20	0.73				
	2	<i>Asterionella formosa</i>																	
	3	<i>Aulacoseira distans</i>																	
	4	<i>A. granulata</i>																	
	5	<i>A. spp.</i>										0.02							
	6	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.			0.01					0.01			0.01	0.01					
	7	<i>Cymbella turgidula</i> v. <i>nipponica</i>																	
	8	<i>C. ventricosa</i>		0.01			0.01						0.01						
	9	<i>C. spp.</i>		0.02	0.02		0.01	0.01		0.01			0.01						
	10	<i>Diatoma vulgare</i>											0.01	0.01					
	11	<i>Fragilaria crotonensis</i>																	
	12	<i>F. spp.</i>																	
	13	<i>Gomphonema parvulum</i>																	
	14	<i>G. spp.</i>																	
	15	<i>Melosira varians</i>											0.02	0.06					
	16	<i>Navicula cinctaeformis</i>																	
	17	<i>N. gregaria</i>													0.02				
	18	<i>N. spp.</i>		0.08	0.10	0.03		0.13		0.02	0.02	0.04	0.02		0.04				
	19	<i>Nitzschia acicularis</i>																	
	20	<i>N. dissipata</i>																	
	21	<i>N. frustulum</i> v. <i>perpusilla</i>																	
	22	<i>N. palea</i>											0.01		0.02				
	23	<i>N. spp.</i>					0.01		0.01			0.01		0.05	0.01				
	24	<i>Pinnularia</i> spp.																	
	25	<i>Rhoicosphenia curvata</i>																	
	26	<i>Skeletonema</i> spp.			0.02														
	27	<i>Surirella</i> spp.																	
	28	<i>Synedra acus</i>																	
	29	<i>S. ulna</i>					0.01												
	30	<i>S. ulna</i> v. <i>oxyrhynchus</i>																	
	31	<i>S. spp.</i>																	
	32	<i>Thalassiosira pseudonana</i>			0.02														
	33	その他の珪藻類		0.11	0.13	0.03	0.05	0.02		0.01	0.01		0.01	0.06	0.21				
Chl.	34	<i>Ankistrodesmus</i> spp. & <i>Monoraphidium</i> spp.			0.10			0.01					0.04	0.03	0.06				
	35	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.			0.01				0.02										
	36	<i>Dictyosphaerium</i> spp.																	
	37	<i>Scenedesmus</i> spp.																	
	38	小型球形緑藻		0.31	1.2	0.29	1.8	1.4	0.37	1.2	0.18	0.02	2.4	3.4	17				
	39	その他の緑藻類		0.05	0.14	0.04	0.01	0.21	0.19	0.05	0.02	0.01	0.02	0.02					
Cya.	40	<i>Anabaena</i> spp.																	
	41	<i>Aphanizomenon</i> spp.																	
	42	<i>Microcystis</i> spp.									0.07								
	43	<i>Phormidium</i> spp.																	
	44	その他の藍藻類			0.01	0.01			0.01	0.28	0.07	0.02							
Fla.	45	<i>Cryptomonas</i> spp.																	
	46	<i>Dinobryon</i> spp.																	
	47	<i>Peridinium</i> spp.																	
	48	<i>Uroglena</i> spp.																	
	49	その他の鞭毛藻類				0.01													
Pro.	50	繊毛虫類																	
	51	鞭毛虫類																	
	52	その他の原生動物																	
Oth.	53	線虫類			0.01				0.01					0.02	0.01				
	54	その他の生物																	
集計	55	Tot. 総生物数		0.89	2.53	0.92	0.01	2.18	0.01	1.94	0.66	0.01	1.62	0.02	0.39	0.17	2.73	3.84	18.09
	56	Bac. 珪藻類		0.53	1.08	0.58	0.37	0.32	0.08	0.09	0.06	0.11	0.28	0.39	1.03				
	57	Chl. 緑藻類		0.36	1.45	0.33	1.80	0.01	1.62	0.58	1.25	0.02	0.19	0.04	2.45	3.45	17.06		
	58	Cya. 藍藻類				0.01	0.01			0.01	0.28	0.14	0.02						
	59	Fla. 鞭毛藻類					0.01												
	60	Pro. 原生動物																	
	61	Oth. その他の生物			0.01					0.01					0.02	0.01			

注1 生物数の左欄は試料1mL中の細胞数、右欄は群体数を示す。
 その他の生物は、1mL中の個体数を示す。
 その他の生物は、総生物数に加えていない。

1 水道施設の水質検査
〔1〕寒川浄水場
(3) 第3浄水場浄水（傾斜板沈澱、急速ろ過系）
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 15	R6. 5. 13	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 5	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 2	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 3	最大	最小	平均
天 候	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	雨	－	－	－
気 温 (℃)	20. 3	21. 3	20. 5	28. 5	32. 0	30. 2	25. 2	16. 5	12. 0	7. 3	6. 0	9. 6	32. 0	6. 0	19. 1
水 温 (℃)	15. 9	17. 8	18. 2	20. 7	28. 0	21. 2	21. 5	16. 4	13. 8	9. 3	8. 9	13. 1	28. 0	8. 9	17. 1
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1. 0	0. 88	0. 85	0. 88	0. 82	1. 0	1. 1	1. 3	1. 2	0. 96	1. 0	0. 84	1. 3	0. 82	0. 99
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	0. 01	－	－	0. 02	－	－	0. 02	－	－	0. 02	－	0. 02	0. 01	0. 02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	－	0. 0047	－	－	0. 0076	－	－	0. 0042	－	－	0. 0019	－	0. 0076	0. 0019	0. 0046
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	0. 004	－	－	0. 003	－	－	0. 003	－	－	<0. 002	－	0. 004	<0. 002	0. 003
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	0. 0007	－	－	0. 0023	－	－	0. 0015	－	－	0. 0006	－	0. 0023	0. 0006	0. 0013
臭 素 酸 (mg/L)	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	－	0. 0080	－	－	0. 016	－	－	0. 0092	－	－	0. 0041	－	0. 016	0. 0041	0. 0093
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	0. 004	－	－	0. 005	－	－	0. 003	－	－	0. 002	－	0. 005	0. 002	0. 004
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	0. 0026	－	－	0. 0056	－	－	0. 0034	－	－	0. 0016	－	0. 0056	0. 0016	0. 0033
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	－	<0. 0001	－	－	0. 0002	－	－	0. 0001	－	－	<0. 0001	－	0. 0002	<0. 0001	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 04	0. 04	0. 04	0. 04	0. 06	0. 04	0. 05	0. 06	0. 04	0. 02	0. 02	0. 03	0. 06	0. 02	0. 04
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－	8. 0	－	－	9. 2	－	－	8. 2	－	－	8. 5	－	9. 2	8. 0	8. 5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7. 5	6. 7	6. 8	6. 5	7. 8	9. 0	6. 0	6. 2	6. 4	6. 3	7. 8	6. 2	9. 0	6. 0	6. 9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	65	60	54	55	69	46	62	67	69	62	61	60	69	46	61
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	－	101	－	－	113	－	－	107	－	－	110	－	113	101	108
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0. 000003	0. 000001	0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000002	0. 000001	0. 000003	<0. 000001	0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000001	0. 000002	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000002	<0. 000001	0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0. 8	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 8	0. 5	0. 6
p H 値	7. 6	7. 5	7. 4	7. 4	7. 5	7. 3	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 6	7. 3	7. 4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 7	0. 6	0. 6	0. 7	0. 8	0. 6	0. 8

1 水道施設の水質検査
〔1〕寒川浄水場
（3）第3浄水場浄水（傾斜板沈澱、急速ろ過系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 15	R6. 5. 13	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 5	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 2	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 3	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
農薬類	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	－	2.2	－	－	2.3	－	－	2.3	－	－	3.4	－	3.4	2.2	2.6
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	－	-1.2	－	－	-0.9	－	－	-1.1	－	－	-1.5	－	-0.9	-1.5	-1.2
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘ°ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びヘ°ルフルオロオktan酸（PFOA） (mg/L)	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ヘ°ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	0	4	2	5	2	1	0	1	0	1	0	1	5	0	1
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	－	16	－	－	19	－	－	18	－	－	16	－	19	16	17
マグネシウム (mg/L)	－	4.7	－	－	5.5	－	－	5.4	－	－	4.8	－	5.5	4.7	5.1
硫酸イオン (mg/L)	18	17	14	14	18	10	16	17	21	17	19	18	21	10	17
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	46	45	39	42	52	33	47	49	48	46	42	45	52	33	45
電気伝導率 (mS/m)	16.7	15.9	14.8	14.4	18.0	13.0	16.2	17.0	17.8	15.9	16.3	15.6	18.0	13.0	16.0

1 水道施設の水质検査

〔1〕寒川浄水場

(3) 第3浄水場浄水(傾斜板沈殿、急速ろ過系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
1,3-シクロロフ「ロヘン」(D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA(ダラボン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エンドスルファン(ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ス ホ ト ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
テ ル プ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ プ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビラゾリネート(ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビリダフェンチオン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビリプフェンカルブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビロキロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フィブロニル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェリムゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェンチオン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フェントエート (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フェントラザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブレチラクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ オ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ プ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゴ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゴ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフルラリン(ベスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ プ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

1 水道施設の水质検査

〔1〕寒川浄水場

(3) 第3浄水場浄水(傾斜板沈澱、急速ろ過系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採水年月日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
(5z)ーオリサストロビン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPNーオキソソロン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソソロン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソソロン(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフェート(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNPーアミノ体(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソソロン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノホスオキソソロン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソソロン(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPPスルホオキソソロン(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPPスルホソロン(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPPオキシソルスホキシド(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPPオキシソルスホソロン(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホスオキソソロン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロチオホスオキソソロン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモブチドデブプロキ(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
マラチオンオキソソロン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メチダチオンオキソソロン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミプリド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロプリド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イブプロジオン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラクロホス(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルフアミド(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロマシル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベントキシサゾン(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ホサロソロン(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトラクロール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシベンゾラルSメチル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アマトリン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イナベンフィド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イマゾスルフロソロン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウニコナゾールP(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトキシスルフロソロン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトベンザニド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアルギル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキササミル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キサロホップエチル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロチアニジン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロマフェノジド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルタージメチル(TCTP)(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホスメチル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロフェンチオン(ECP)(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジクロメジン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロブロッツ(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノスルフロソロン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノデフラン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフェノコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフルベンズロン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブプロコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブプロジニル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シメコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメチルピリホス(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

採水年月日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
ジメピベレート (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラクロルピンホス (CVMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブフロアニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクトプロトラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラソスルフロンエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメトビル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロバルギット (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホキシシム (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リニユロソロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール(エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデュロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロソメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
リブプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロソロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンスルフロソメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセチル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキソソロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロフェン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔1〕寒川浄水場
(3) 第3浄水場浄水（傾斜板沈澱、急速ろ過系）
④ 水質管理上必要な項目「生物」の内訳

分類	番号	生 物 種 名	採水年月日	R6. 4. 15	R6. 5. 13	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 5	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 2	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 3										
Bac.	1	<i>Achnanthes</i> spp.		0.06	0.13	0.13	0.14	0.07	0.05	0.01	0.03	0.05	0.19	0.08	0.28										
	2	<i>Asterionella formosa</i>				0.01																			
	3	<i>Aulacoseira distans</i>																							
	4	<i>A. granulata</i>																							
	5	<i>A. spp.</i>																							
	6	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.		0.01		0.01								0.01											
	7	<i>Cymbella turgidula</i> v. <i>nipponica</i>																							
	8	<i>C. ventricosa</i>																							
	9	<i>C. spp.</i>		0.03	0.05	0.03			0.01				0.02												
	10	<i>Diatoma vulgare</i>													0.02										
	11	<i>Fragilaria crotonensis</i>																							
	12	<i>F. spp.</i>												0.01											
	13	<i>Gomphonema parvulum</i>																							
	14	<i>G. spp.</i>																							
	15	<i>Melosira varians</i>																							
	16	<i>Navicula cinctaeformis</i>																							
	17	<i>N. gregaria</i>									0.01														
	18	<i>N. spp.</i>		0.08	0.08	0.03	0.06	0.19			0.03	0.02	0.02	0.06	0.01	0.04									
	19	<i>Nitzschia acicularis</i>																							
	20	<i>N. dissipata</i>																							
	21	<i>N. frustulum</i> v. <i>perpusilla</i>																							
	22	<i>N. palea</i>				0.01								0.01		0.01									
	23	<i>N. spp.</i>				0.04								0.04	0.02										
	24	<i>Pinnularia</i> spp.																							
	25	<i>Rhoicosphenia curvata</i>																							
	26	<i>Skeletonema</i> spp.																							
	27	<i>Surirella</i> spp.																							
	28	<i>Synedra acus</i>																							
	29	<i>S. ulna</i>																							
	30	<i>S. ulna</i> v. <i>oxyrhynchus</i>																							
	31	<i>S. spp.</i>																							
	32	<i>Thalassiosira pseudonana</i>													0.01	0.01									
	33	その他の珪藻類		0.01	0.01	0.03	0.05	0.02				0.01	0.01	0.01	0.02										
Chl.	34	<i>Ankistrodesmus</i> spp. & <i>Monoraphidium</i> spp.			0.14	0.02	0.01	0.04					0.09		0.04										
	35	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.		0.04				0.01																	
	36	<i>Dictyosphaerium</i> spp.				0.02																			
	37	<i>Scenedesmus</i> spp.					0.01			0.01				0.01											
	38	小型球形緑藻		0.45	1.0	0.21	1.2	0.25	0.26	1.1	0.24	0.08	3.9	3.9	17										
	39	その他の緑藻類		0.05	0.01	0.20	0.08	0.02	0.04	0.01	0.05	0.03	0.01	0.01	0.02										
Cya.	40	<i>Anabaena</i> spp.								0.11															
	41	<i>Aphanizomenon</i> spp.																							
	42	<i>Microcystis</i> spp.									0.11														
	43	<i>Phormidium</i> spp.																							
	44	その他の藍藻類			0.01	0.02	0.02	0.02		0.02	0.01	0.21	0.11	0.02	0.01										
Fla.	45	<i>Cryptomonas</i> spp.																							
	46	<i>Dinobryon</i> spp.																							
	47	<i>Peridinium</i> spp.																							
	48	<i>Uroglena</i> spp.																							
	49	その他の鞭毛藻類					0.01																		
Pro.	50	繊毛虫類		0.01																					
	51	鞭毛虫類																							
	52	その他の原生動物				0.02				0.01															
Oth.	53	線虫類				0.01					0.01		0.01		0.01										
	54	その他の生物																							
集計	55	Tot. 総生物数		0.74	0.01	1.62	0.02	0.64	0.06	1.51	0.02	0.65	0.35	0.01	1.53	0.01	0.55	0.01	0.18	0.01	4.33		4.08	0.01	17.40
	56	Bac. 珪藻類		0.19		0.27		0.29		0.25		0.28	0.06		0.05		0.06		0.08		0.33		0.16		0.36
	57	Chl. 緑藻類		0.54	0.01	1.34		0.31	0.04	1.25	0.02	0.35	0.29		1.15	0.01	0.27	0.01	0.08		4.00		3.92	0.01	17.04
	58	Cya. 藍藻類				0.01	0.02	0.02	0.02			0.02		0.01	0.32		0.22		0.02	0.01					
	59	Fla. 鞭毛藻類							0.01																
	60	Pro. 原生動物		0.01				0.02					0.01												
	61	Oth. その他の生物					0.01							0.01					0.01						0.01

注1 生物数の左欄は試料1mL中の細胞数、右欄は群体数を示す。
その他の生物は、1mL中の個体数を示す。
その他の生物は、総生物数に加えていない。

1 水道施設の水質検査
〔2〕谷ヶ原浄水場
(1) 原水(表流水)
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18	R7. 3. 11	最大	最小	平均
天 候	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	13. 1	23. 6	25. 1	32. 9	29. 4	29. 1	15. 6	11. 1	6. 1	3. 0	4. 8	7. 6	32. 9	3. 0	16. 8
水 温 (℃)	15. 2	16. 9	17. 7	20. 7	23. 0	21. 1	17. 0	13. 9	10. 5	7. 1	7. 8	8. 9	23. 0	7. 1	15. 0
一 般 細 菌 (1mL中)	130	77	60	160	760	1, 100	92	190	55	40	18	46	1, 100	18	230
大 腸 菌 (MPN/100mL)	26	3	4	5	71	17	9	33	6	3	2	9	71	2	16
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0. 011	0. 012	0. 009	0. 008	0. 032	0. 005	0. 011	0. 013	0. 022	0. 015	0. 013	0. 014	0. 032	0. 005	0. 014
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 85	0. 73	0. 76	0. 77	0. 87	0. 94	0. 94	1. 0	1. 0	1. 2	1. 1	1. 0	1. 2	0. 73	0. 93
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 10	<0. 08	0. 09	0. 10	0. 10	0. 12	0. 13	0. 12	0. 13	<0. 08	0. 09
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	0. 01	0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 22	0. 11	0. 12	0. 14	0. 22	0. 36	0. 11	0. 70	0. 20	0. 18	0. 16	0. 15	0. 70	0. 11	0. 22
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 24	0. 13	0. 15	0. 16	0. 26	0. 36	0. 14	0. 73	0. 22	0. 22	0. 20	0. 18	0. 73	0. 13	0. 25
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6. 2	—	—	5. 8	—	—	6. 3	—	—	7. 8	—	—	7. 8	5. 8	6. 5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0. 032	0. 020	0. 023	0. 023	0. 037	0. 030	0. 024	0. 035	0. 028	0. 028	0. 024	0. 018	0. 037	0. 018	0. 027
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4. 0	3. 7	3. 5	3. 2	3. 8	3. 0	3. 6	4. 0	4. 1	5. 7	5. 4	6. 4	6. 4	3. 0	4. 2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	51	51	50	50	53	50	55	55	57	58	59	57	59	50	54
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	98	—	—	95	—	—	97	—	—	112	—	—	112	95	101
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000005	0. 000003	0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000003	0. 000005	0. 000001	0. 000002
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1. 2	1. 0	0. 9	0. 8	1. 3	1. 0	0. 8	0. 9	0. 7	0. 7	0. 8	1. 0	1. 3	0. 7	0. 9
p H 値	8. 2	8. 1	8. 2	8. 1	7. 7	7. 7	7. 7	7. 7	7. 8	7. 8	8. 2	8. 2	8. 2	7. 7	8. 0
味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	藻臭	藻臭	藻臭	藻かび臭	藻臭	藻臭	藻臭	下水臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	—	—	藻臭
色 度 (度)	2. 4	2. 6	2. 3	2. 2	3. 9	2. 9	1. 4	3. 5	1. 8	1. 3	1. 0	1. 7	3. 9	1. 0	2. 3
濁 度 (度)	6. 4	4. 3	4. 5	4. 0	5. 6	9. 9	3. 3	15	4. 0	4. 1	5. 4	4. 6	15	3. 3	5. 9
残 留 塩 素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 水道施設の水質検査
〔2〕谷ヶ原浄水場
（1）原水（表流水）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18	R7. 3. 11	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0. 0002	－	－	<0. 0002	－	－	<0. 0002	－	－	<0. 0002	－	－	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
農 薬 類	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	<0. 5	－	－	0. 7	－	－	1. 7	－	－	1. 3	－	－	1. 7	<0. 5	0. 9
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
臭 気 強 度 （ T O N ）	7	5	7	10	4	3	5	30	7	3	4	5	30	3	8
腐 食 性 （ ラ ン ゲ リ ア 指 数 ）	-0. 6	－	－	-0. 6	－	－	-1. 0	－	－	-1. 0	－	－	-0. 6	-1. 0	-0. 8
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	25, 000	4, 300	5, 800	4, 800	7, 200	44, 000	2, 500	7, 100	3, 000	14, 000	6, 800	12, 000	44, 000	2, 500	11, 000
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ° ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	<0. 000005	－	－	<0. 000005	－	－	<0. 000005	－	－	<0. 000005	－	－	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	<0. 000005	－	－	<0. 000005	－	－	<0. 000005	－	－	<0. 000005	－	－	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	39	－	－	13	－	－	9	－	－	24	－	－	39	9	21
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	26, 000	16, 000	18, 000	21, 000	50, 000	34, 000	20, 000	51, 000	18, 000	30, 000	27, 000	28, 000	51, 000	16, 000	28, 000
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	770	690	490	610	4, 600	1, 700	550	1, 100	280	460	50	110	4, 600	50	950
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0. 02	0. 05	<0. 02	0. 04	0. 05	<0. 02	0. 02	0. 13	0. 04	0. 03	<0. 02	<0. 02	0. 13	<0. 02	0. 03
カ ル シ ウ ム (mg/L)	14	－	－	14	－	－	15	－	－	15	－	－	15	14	15
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	4. 1	－	－	3. 9	－	－	4. 3	－	－	5. 0	－	－	5. 0	3. 9	4. 3
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	0. 018	－	－	0. 020	－	－	0. 015	－	－	0. 010	－	－	0. 020	0. 010	0. 016
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	42	44	42	43	46	42	45	44	49	49	46	47	49	42	45
電 気 伝 導 率 (mS/m)	14. 0	13. 7	13. 2	13. 2	14. 1	13. 2	14. 2	14. 5	15. 3	15. 9	15. 8	16. 3	16. 3	13. 2	14. 5

1 水道施設の水質検査

【2】谷ヶ原浄水場

(1) 原水（表流水）

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 7. 8	R6. 10. 21	R7. 1. 14	最大	最小	平均
1,3-ジ`クロロ`ロハ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エンドスルファン(ベンゾエピン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホン(エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
グ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 7. 8	R6. 10. 21	R7. 1. 14	最大	最小	平均
テ ル プ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ プ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビラゾリネート(ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ プ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ プ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ゾ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ソ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゼ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフルラリン(ベスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ プ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

1 水道施設の水質検査

【2】谷ヶ原浄水場

(1) 原水(表流水)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.4.22	R6.7.8	R6.10.21	R7.1.14	最大	最小	平均
(52)- オリサストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソン (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフェート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNP- ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ シ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシンスルホキシド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシンスルホン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホスオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロチオホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモブチドデプロモ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
マラチオンオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチダチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エブプロジオン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラクロホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルファミド (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロマシル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベントキサゾン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ホサロ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトラクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシベンゾラルSメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イナベンフィド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イマゾスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウニコナゾールP (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトキシスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトベンザニド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアルギル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キザロホップエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロタールジメチル (TCTP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロフェンチオン (ECP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフエノコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフルベンズロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブロコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シメコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメチルビンホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.4.22	R6.7.8	R6.10.21	R7.1.14	最大	最小	平均
ジメビベレート (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラクロルビンホス (CVMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブロアニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクロプロラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾスルフロエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビリミホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロパニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロババホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロバルギット (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール(エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ デ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビリプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロフェン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバジシン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2- ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔2〕谷ヶ原浄水場
(1) 原水(表流水)
④ 水質管理上必要な項目「生物」の内訳

分類	番号	生 物 種 名	採水年月日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18	R7. 3. 11												
Bac.	1	<i>Acanthoceras zachariasii</i>							6	9																	
	2	<i>Asterionella formosa</i>		43	190	3		8	8	4	30	39	60	92	26												
	3	<i>Aulacoseira ambigua</i>		15			28	20	48	26	6	8		11													
	4	<i>A. granulata</i>		34	1, 200	5, 000	1, 800	32	48	38	380	13	88	20	18												
	5	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.		380	1, 200	25	80	11	180	30	48	100	410	5, 700	11, 000												
	6	<i>Fragilaria crotonensis</i>					16	2	5	10	24		22	8	5												
	7	<i>Melosira varians</i>		21		52			16	2			2	12	45												
	8	<i>Nitzschia acicularis</i>		6	10	1	2						8		10												
	9	<i>N. actinastroides</i>			5, 500				5	7																	
	10	<i>Skeletonema potamos</i>		150	500	4	160	3	100	260	30	60	180	520	180												
	11	<i>S. subsalsum</i>		12, 000	84		82	5		38	1, 400	1, 100	270	200	220												
	12	<i>Synedra acus</i>		13	24		1			2	6	7		11	8												
	13	<i>S. ulna</i>		1											2												
	14	<i>S. ulna</i> var. <i>oxyrhynchus</i>		1				2			1			5	2												
	15	<i>S.</i> spp.													4												
	16	<i>Thalassiosira pseudonana</i>		400	400	42	810	13	180	3, 800	460	20	370	31	78												
	17	<i>Urosolenia</i> spp.								3	524		1	2	1												
	18	その他の珪藻類		101	34	86	122	114	130	86		57	278	136	238												
Chl.	19	<i>Ankistrodesmus</i> spp. & <i>Monoraphidium</i> spp.		2		1	2	1		1		8	8	6	5												
	20	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.		14	38	1	74	910	180	147		1	6	5	6												
	21	<i>Pandorina morum</i>			15		2								6												
	22	<i>Pleodorina</i> spp.								0. 056																	
	23	<i>Volvox</i> spp.				0. 003	0. 012																				
	24	微細球形緑藻					32	20		5				3													
	25	その他の緑藻類		4	2	1. 003	2	59	4	1	16	1	4	1	3												
Cya.	26	<i>Anabaena</i> spp. (無臭種)					56		0. 20																		
	27	<i>Anabaena</i> spp. (有臭種)			0. 48	0. 48	91	0. 11																			
	28	<i>Microcystis</i> spp.				0. 002	0. 01	0. 40	0. 015	0. 008	0. 010	0. 10															
	29	その他の藍藻類						0. 12	0. 005	0. 018		0. 094															
Fla.	30	<i>Chroomonas</i> spp.		5			170		2		10		4	2	1												
	31	<i>Cryptomonas</i> spp.		160	20	26		5	110	19	40	5	18	5	24												
	32	<i>Gymnodinium</i> sp.			6		4								1												
	33	<i>Mallomonas</i> spp.			1				4				6	1	1												
	34	<i>Peridinium</i> spp.		2	2							2	16	7	8												
	35	<i>Synura</i> spp.										0. 012	0. 086	0. 010	0. 21												
	36	小型鞭毛藻類		20	66	31	350	2	40	6		10	280	32	280												
	37	その他の鞭毛藻類		2			8		2						1												
Pro.	38	原生動物		56	45	16	10	7	1	21	122	38	6	20	27												
集 計	39	Tot. 総生物数		13, 430	17	9, 320	1	5, 290	<1	3, 898	61	1, 159	2	1, 065	16	4, 515	4	3, 081	<1	1, 469	<1	2, 033	<1	6, 832	<1	12, 191	6
	40	Bac. 珪藻類		13, 165		9, 142		5, 213		3, 101		210		726		4, 315		2, 909		1, 404		1, 689		6, 748		11, 837	
	41	Chl. 緑藻類		20	17	38	1	4	<1	108	61	935	1	180	16	154	4			10		14		17		11	6
	42	Cya. 藍藻類				<1		<1	<1	147	<1	<1	<1	<1	<1		<1		<1		<1						
	43	Fla. 鞭毛藻類		189		95		57		532		7		158		25		50		17	<1	324	<1	47	<1	316	<1
	44	Pro. 原生動物		56		45		16		10		7		1		21		122		38		6		20		27	
	45	Oth. その他の生物		<1		<1		<1		1		<1		<1		<1		<1		<1		<1		<1		2	

注1 生物数の左欄は試料1mL中の細胞数、右欄は群体数を示す。

その他の生物は、1mL中の個体数を示す。

その他の生物は、総生物数に加えていない。

集計は小数点以下を四捨五入とし、1未満の数値については<1とした。

注2 *Anabaena* spp. (無臭種) は、*A. affinis*, *A. mendotae*, *A. smithii* 細胞数の合計を示す。

Anabaena spp. (有臭種) は、*A. circinalis*, *A. crassa*, *A. mucosa*, *A. planctonica*, *A. ucrainica* 細胞数の合計を示す。

1 水道施設の水質検査
〔2〕谷ヶ原浄水場
（2）原水（伏流水）
①水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18	※	最大	最小	平均
天 候	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—	—
気 温 (℃)	13. 1	23. 6	25. 1	32. 9	29. 4	29. 1	15. 6	11. 1	6. 1	3. 0	4. 8	—	32. 9	3. 0	17. 6
水 温 (℃)	15. 4	16. 7	17. 4	19. 3	20. 4	21. 4	20. 9	19. 4	18. 5	16. 5	8. 0	—	21. 4	8. 0	17. 6
一 般 細 菌 (1mL中)	74	84	13	16	18	940	4	14	2	2	20	—	940	2	110
大 腸 菌 (MPN/100mL)	7	23	1	1	2	17	2	2	0	1	100	—	100	0	14
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 005	—	0. 005	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1. 2	1. 2	1. 1	1. 4	1. 3	1. 8	1. 4	1. 4	1. 3	1. 3	0. 64	—	1. 8	0. 64	1. 3
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 08	<0. 08	0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 09	—	0. 09	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0. 01	0. 01	<0. 01	0. 01	0. 01	0. 44	0. 04	0. 03	0. 03	0. 02	0. 05	—	0. 44	<0. 01	0. 06
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 44	0. 02	0. 01	0. 02	<0. 01	0. 05	—	0. 44	<0. 01	0. 05
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	7. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7. 2
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 010	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 009	—	0. 010	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6. 2	5. 0	4. 9	4. 5	4. 5	3. 1	4. 0	4. 6	4. 5	4. 6	3. 6	—	6. 2	3. 1	4. 5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	73	74	72	73	74	70	72	74	70	70	53	—	74	53	70
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	—	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0. 3	0. 3	0. 2	0. 3	0. 2	0. 7	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 9	—	0. 9	0. 2	0. 3
p H 値	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4	7. 4	7. 5	7. 3	7. 4	7. 5	7. 6	8. 0	—	8. 0	7. 3	7. 5
味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	6. 7	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 2	—	6. 7	<0. 5	0. 7
濁 度 (度)	0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	8. 6	0. 3	0. 1	0. 2	0. 1	2. 4	—	8. 6	<0. 1	1. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ 緩速ろ過系は令和 7 年2月28日に運用を休止したため、原水（伏流水）の検査は実施していない。

1 水道施設の水質検査
〔2〕谷ヶ原浄水場
(2) 原水（伏流水）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18		最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
トルエン (mg/L)	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クローラル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
農薬類	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	－	－	－	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	7	－	7	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	-1.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.1
従属栄養細菌 (1mL中)	4,000	2,000	230	150	71	11,000	84	120	82	50	2,800	－	11,000	50	1,900
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
ヘ°ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ°ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
ヘ°ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	490	870	63	28	180	7,300	52	36	40	18	190	－	7,300	18	840
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム (mg/L)	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
マグネシウム (mg/L)	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
硫酸イオン (mg/L)	20	19	18	19	18	22	19	19	18	18	9	－	22	9	18
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	52	55	55	55	57	46	52	52	54	51	43	－	57	43	52
電気伝導率 (mS/m)	18.8	18.5	18.2	18.6	18.7	17.6	18.1	18.7	18.1	17.7	13.3	－	18.8	13.3	17.8

※ 緩速ろ過系は令和7年2月28日に運用を休止したため、原水（伏流水）の検査は実施していない。

1 水道施設の水質検査

【2】谷ヶ原浄水場

(2) 原水(伏流水)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.7.8
1,3-シ`クロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ タ ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス ブ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン ブ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ァ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ エ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.00003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ノ ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ニ ル (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメト) (mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.7.8
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ フ ゾ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001
メ コ ブ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.7.8
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ プ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ァ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ゾ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ゾ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.7.8
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト フ ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ゾ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル ブ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ソ ー ル (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001
カ ル ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキシソ (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-プトキシエチル (mg/L)	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔2〕谷ヶ原浄水場
(3) 1号浄水(普通沈澱、緩速ろ過系・横流沈澱、急速ろ過系混合系)
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18	R7. 3. 11	最大	最小	平均
天 候	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	－	－	－
気 温 (℃)	13. 1	23. 6	25. 1	32. 9	29. 4	29. 1	15. 6	11. 1	6. 1	3. 0	4. 8	7. 6	32. 9	3. 0	16. 8
水 温 (℃)	15. 7	17. 4	18. 4	21. 2	23. 6	21. 9	17. 3	14. 7	10. 9	7. 5	8. 1	9. 1	23. 6	7. 5	15. 5
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 88	0. 74	0. 76	0. 78	0. 88	0. 95	0. 95	1. 0	1. 1	1. 2	1. 1	1. 0	1. 2	0. 74	0. 95
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 09	0. 09	0. 08	<0. 08	0. 10	<0. 08	0. 09	0. 10	0. 10	0. 11	0. 12	0. 12	0. 12	<0. 08	0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 01	－	－	0. 01	－	－	0. 01	－	－	0. 01	－	－	0. 01	0. 01	0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0. 0061	－	－	0. 0060	－	－	0. 0058	－	－	0. 0020	－	－	0. 0061	0. 0020	0. 0050
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0. 005	－	－	0. 003	－	－	0. 003	－	－	<0. 002	－	－	0. 005	<0. 002	0. 003
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0004	－	－	0. 0005	－	－	0. 0005	－	－	0. 0004	－	－	0. 0005	0. 0004	0. 0005
臭 素 酸 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0085	－	－	0. 0086	－	－	0. 0083	－	－	0. 0035	－	－	0. 0086	0. 0035	0. 0072
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0. 004	－	－	0. 004	－	－	0. 004	－	－	<0. 002	－	－	0. 004	<0. 002	0. 003
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0019	－	－	0. 0020	－	－	0. 0019	－	－	0. 0012	－	－	0. 0020	0. 0012	0. 0018
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 03	0. 03	0. 04	0. 05	0. 04	0. 05	0. 03	0. 03	0. 02	0. 02	0. 02	0. 03	0. 05	0. 02	0. 03
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7. 7	－	－	7. 6	－	－	7. 6	－	－	8. 8	－	－	8. 8	7. 6	7. 9
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7. 1	6. 9	6. 5	6. 6	7. 8	5. 5	6. 4	8. 0	7. 1	8. 1	7. 9	8. 8	8. 8	5. 5	7. 2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	53	53	51	52	56	50	56	56	58	59	59	58	59	50	55
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	102	－	－	95	－	－	100	－	－	102	－	－	102	95	100
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000003	0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000003	<0. 000001	0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 3	0. 5
p H 値	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 4	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6	7. 6	7. 4	7. 5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 7	0. 7	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 8	0. 6	0. 7

1 水道施設の水質検査
〔2〕谷ヶ原浄水場
（3）1号浄水（普通沈澱、緩速ろ過系・横流沈澱、急速ろ過系混合系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18	R7. 3. 11	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クローラル (mg/L)	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.003	<0.001	0.002
農薬類	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	1.8	—	—	1.5	—	—	2.1	—	—	2.1	—	—	2.1	1.5	1.9
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2	—	—	-1.1	—	—	-1.2	—	—	-1.3	—	—	-1.1	-1.3	-1.2
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘ°ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ°ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ヘ°ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好気性芽胞菌 (MPN/L)	45	47	34	33	12	2	7	11	23	7	300	0	300	0	43
大腸菌群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム (mg/L)	14	—	—	14	—	—	15	—	—	15	—	—	15	14	15
マグネシウム (mg/L)	4.3	—	—	4.0	—	—	4.3	—	—	5.0	—	—	5.0	4.0	4.4
硫酸イオン (mg/L)	15	15	14	14	14	12	14	14	15	14	15	14	15	12	14
トリハロメタン生成能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	41	41	39	40	43	39	41	42	44	45	43	41	45	39	42
電気伝導率 (mS/m)	15.3	15.0	14.4	14.6	15.9	13.9	15.3	16.0	16.4	16.7	16.6	17.0	17.0	13.9	15.6

1 水道施設の水質検査

〔2〕谷ヶ原浄水場

(3) 1号浄水(普通沈澱、緩速ろ過系・横流沈澱、急速ろ過系混合系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 7. 8	R6. 10. 21	R7. 1. 14	最大	最小	平均
1,3-ジ-クロロ-ロハ-ン(D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エンドスルファン(ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホン(エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
グ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 7. 8	R6. 10. 21	R7. 1. 14	最大	最小	平均
テ ル プ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ プ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビラゾリネート(ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ プ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ プ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ プ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ソ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン ツ ェ ゴ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフルラリン(ベスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ プ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

〔2〕谷ヶ原浄水場

(3) 1号浄水 (

(3) 1号浄水(普通沈澱、緩速ろ過系・横流沈澱、急速ろ過系混合系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

検	水	年	月	日	R6. 4.22	R6. 7.8	R6.10.21	R7.1.14	最大	最小	平均
(52)-	オリサストロビン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN-	オキソロン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソキサチオンオキソン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソフェンホスオキシソン	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	エンダスルフェート	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNP-	アミノ体	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	クロピリホスオキシソン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ダイアジノンオキソン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェニトロチオンオキシソン	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP	スルホキシド	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP	スルホン	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP	オキシソン	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP	オキシンスルホキシド	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP	オキシンスルホン	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ブタミホスオキシソン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	プロチオホスオキシソン	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	プロモブチデプロモ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	マラチオンオキシソン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メチダチオンオキシソン	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	アセタミプリド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イミダクロプリド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	エブログジオン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	テブコナゾール	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ビラクロホル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルスルフアミド	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フロマシル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ペントキシゾン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ホサロ	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	メトラクロール	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	アシベンツラルSメチル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	アメントリン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イナベンフィド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イマズスルフィド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ウニコナゾールP	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	エトキシスルフロシ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	エトベンザニド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	オキサジアリルギル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	オキサミル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	キサロホップエチル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロチアニジン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロマフェノジド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロルターレジメチル(TCTP)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロルピリホスメチル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジクロフェンチオン(ECP)	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ジクロメジン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジクロルプロップ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	シノスルフロシ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジノチフラシ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジフェノコナゾール	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジフルベンズロン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	シプロコナゾール	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	シプロジニル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	シメコナゾール	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジメチルピシホス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

[illegible]

1 水道施設の水質検査
〔2〕谷ヶ原浄水場
(3) 1号浄水(普通沈澱、緩速ろ過系・横流沈澱、急速ろ過系混合系)
④ 水質管理上必要な項目「生物」の内訳

分類	番号	生 物 種 名	採水年月日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18	R7. 3. 11
Bac.	1	<i>Acanthoceras zachariasii</i>													
	2	<i>Asterionella formosa</i>													
	3	<i>Aulacoseira ambigua</i>													
	4	<i>A. granulata</i>													
	5	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.												0.10	
	6	<i>Fragilaria crotonensis</i>													
	7	<i>Melosira varians</i>													
	8	<i>Nitzschia acicularis</i>			0.10			0.05							
	9	<i>N. actinastroides</i>													
	10	<i>Skeletonema potamos</i>													
	11	<i>S. subsalsum</i>													
	12	<i>Synedra acus</i>													
	13	<i>S. ulna</i>													
	14	<i>S. ulna</i> var. <i>oxyrhynchus</i>													
	15	<i>S. spp.</i>													
	16	<i>Thalassiosira pseudonana</i>						0.05						0.05	
	17	<i>Urosolenia</i> spp.													
	18	その他の珪藻類	0.15	0.05	0.20	0.85	0.40	0.10	0.05		0.05	0.05	0.20	0.15	
Chl.	19	<i>Ankistrodesmus</i> spp. & <i>Monoraphidium</i> spp.	0.05	0.15		0.05									0.15
	20	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.		0.05				0.05	0.10						
	21	<i>Pandorina morum</i>				0.05									
	22	<i>Pleodorina</i> spp.													
	23	<i>Volvox</i> spp.													
	24	微細球形緑藻		0.35		8.0	0.30	0.20		0.20					
	25	その他の緑藻類										0.10			
Cya.	26	<i>Anabaena</i> spp. (無臭種)													
	27	<i>Anabaena</i> spp. (有臭種)													
	28	<i>Microcystis</i> spp.					0.30	0.15	4.8	0.55					
	29	その他の藍藻類													
Fla.	30	<i>Chroomonas</i> spp.													
	31	<i>Cryptomonas</i> spp.													
	32	<i>Gymnodinium</i> sp.													
	33	<i>Mallomonas</i> spp.													
	34	<i>Peridinium</i> spp.													
	35	<i>Synura</i> spp.													
	36	小型鞭毛藻類		0.15		0.05				0.15		0.10	0.10	0.05	
	37	その他の鞭毛藻類													
Pro.	38	原生動物													
集 計	39	Tot. 総生物数	0.20	0.75	0.30	8.95	0.05	1.05	0.55	4.95	0.90	0.05	0.25	0.45	0.35
	40	Bac. 珪藻類	0.15	0.05	0.30	0.85		0.45	0.15	0.05		0.05	0.05	0.35	0.15
	41	Chl. 緑藻類	0.05	0.55		8.05	0.05	0.30	0.25	0.10	0.20		0.10		0.15
	42	Cya. 藍藻類						0.30	0.15	4.8	0.55				
	43	Fla. 鞭毛藻類		0.15		0.05					0.15		0.10	0.10	0.05
	44	Pro. 原生動物													
	45	0th. その他の生物													

注1 生物数の左欄は試料1mL中の細胞数、右欄は群体数を示す。

その他の生物は、1mL中の個体数を示す。

その他の生物は、総生物数に加えていない。

注2 *Anabaena* spp. (無臭種) は、*A. affinis*, *A. mendotae*, *A. smithii* 細胞数の合計を示す。

Anabaena spp. (有臭種) は、*A. circinalis*, *A. crassa*, *A. mucosa*, *A. planctonica*, *A. ucrainica* 細胞数の合計を示す。

1 水道施設の水質検査
〔2〕谷ヶ原浄水場
(4) 2号浄水(横流沈澱、急速ろ過系)
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18	R7. 3. 11	最大	最小	平均
天 候	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	13. 1	23. 6	25. 1	32. 9	29. 4	29. 1	15. 6	11. 1	6. 1	3. 0	4. 8	7. 6	32. 9	3. 0	16. 8
水 温 (℃)	15. 7	17. 4	18. 7	21. 2	23. 7	21. 5	17. 3	14. 2	10. 4	7. 2	7. 8	9. 1	23. 7	7. 2	15. 4
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 85	0. 73	0. 75	0. 75	0. 87	0. 94	0. 94	1. 0	1. 1	1. 2	1. 1	1. 0	1. 2	0. 73	0. 94
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 09	0. 09	0. 08	<0. 08	0. 10	<0. 08	0. 09	0. 10	0. 10	0. 11	0. 12	0. 12	0. 12	<0. 08	0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	0. 01	0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベンゼン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0. 0058	—	—	0. 0052	—	—	0. 0047	—	—	0. 0015	—	—	0. 0058	0. 0015	0. 0043
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0. 005	—	—	0. 004	—	—	0. 004	—	—	<0. 002	—	—	0. 005	<0. 002	0. 003
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0004	—	—	0. 0004	—	—	0. 0004	—	—	0. 0004	—	—	0. 0004	0. 0004	0. 0004
臭 素 酸 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0081	—	—	0. 0075	—	—	0. 0070	—	—	0. 0030	—	—	0. 0081	0. 0030	0. 0064
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0. 004	—	—	0. 004	—	—	0. 004	—	—	<0. 002	—	—	0. 004	<0. 002	0. 003
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0018	—	—	0. 0019	—	—	0. 0017	—	—	0. 0011	—	—	0. 0019	0. 0011	0. 0016
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0. 002	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 002	<0. 002	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 04	0. 04	0. 04	0. 06	0. 04	0. 05	0. 03	0. 03	0. 02	0. 02	0. 02	0. 03	0. 06	0. 02	0. 04
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7. 8	—	—	7. 8	—	—	7. 7	—	—	8. 9	—	—	8. 9	7. 7	8. 1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7. 2	7. 2	6. 8	6. 9	8. 0	6. 4	6. 7	8. 3	7. 5	8. 8	8. 1	8. 9	8. 9	6. 4	7. 6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	51	51	50	51	55	50	55	55	57	58	59	57	59	50	54
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	101	—	—	94	—	—	97	—	—	107	—	—	107	94	100
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000002	0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000002	<0. 000001	0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 5	0. 6	0. 3	0. 5
p H 値	7. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6	7. 4	7. 5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 8	0. 8	0. 8	0. 9	0. 9	0. 9	0. 8	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 9	0. 6	0. 8

1 水道施設の水質検査
〔2〕谷ヶ原浄水場
(4) 2号浄水（横流沈澱、急速ろ過系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18	R7. 3. 11	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.003	<0.001	0.002
農薬類	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	1.8	—	—	1.2	—	—	2.5	—	—	2.3	—	—	2.5	1.2	2.0
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2	—	—	-1.1	—	—	-1.2	—	—	-1.4	—	—	-1.1	-1.4	-1.2
従属栄養細菌 (1mL中)	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘ°ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ°ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ヘ°ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好気性芽胞菌 (MPN/L)	2	11	0	5	13	2	1	3	1	0	1	0	13	0	3
大腸菌群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム (mg/L)	14	—	—	14	—	—	15	—	—	15	—	—	15	14	15
マグネシウム (mg/L)	4.1	—	—	4.0	—	—	4.3	—	—	5.0	—	—	5.0	4.0	4.4
硫酸イオン (mg/L)	14	15	14	13	14	12	14	14	15	14	15	14	15	12	14
トリハロメタン生成能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	39	40	38	40	42	39	40	41	42	44	43	43	44	38	41
電気伝導率 (mS/m)	14.6	14.9	14.3	14.5	15.6	14.0	15.1	15.7	16.5	16.7	16.6	17.0	17.0	14.0	15.5

1 水道施設の水質検査

【2】谷ヶ原浄水場

(4) 2号浄水(横流沈殿、急速ろ過系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 7. 8	R6. 10. 21	R7. 1. 14	最大	最小	平均
1,3-ジ`クロロ`ロハ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エンドスルファン(ベンゾエピン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ン ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
グ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 7. 8	R6. 10. 21	R7. 1. 14	最大	最小	平均
テ ル プ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ プ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビラゾリネート(ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ プ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ゾ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ソ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゴ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフルラリン(ベスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ ソ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

1 水道施設の水質検査

【2】谷ヶ原浄水場

(4) 2号浄水(横流沈澱、急速ろ過系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.4.22	R6.7.8	R6.10.21	R7.1.14	最大	最小	平均
(52)- オリサストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソン (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフェート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNP- ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ シ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシンスルホキシド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシンスルホン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホスオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロチオホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモブチドデブプロモ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
マラチオンオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチダチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エブプロジオン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラクロホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルファミド (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロマシル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベントキサゾン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ホサロ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトラクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシベンゾラルSメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イナベンフィド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イマゾスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウニコナゾールP (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトキシスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトベンザニド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアリギル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キザロホップエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロタールジメチル (TCTP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロフェンチオン (ECP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ク ロ ム ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフエノコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフルベンズロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブロコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シメコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメチルビンホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.4.22	R6.7.8	R6.10.21	R7.1.14	最大	最小	平均
ジメビベレート (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラクロルビンホス (CVMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブロンニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクロブトラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾスルフロエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビリミホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロパニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロババホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロバルギット (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール(エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ デ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビリプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロフェン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔2〕谷ヶ原浄水場
(4) 2号浄水（横流沈澱、急速ろ過系）
④ 水質管理上必要な項目「生物」の内訳

分類	番号	生 物 種 名	採水年月日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18	R7. 3. 11
Bac.	1	<i>Acanthoceras zachariasii</i>													
	2	<i>Asterionella formosa</i>													
	3	<i>Aulacoseira ambigua</i>													
	4	<i>A. granulata</i>													
	5	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.													
	6	<i>Fragilaria crotonensis</i>													
	7	<i>Melosira varians</i>													
	8	<i>Nitzschia acicularis</i>													
	9	<i>N. actinastroides</i>													
	10	<i>Skeletonema potamos</i>													
	11	<i>S. subsalsum</i>													
	12	<i>Synedra acus</i>													
	13	<i>S. ulna</i>													
	14	<i>S. ulna</i> var. <i>oxyrhynchus</i>													
	15	<i>S.</i> spp.													
	16	<i>Thalassiosira pseudonana</i>													
	17	<i>Urosolenia</i> spp.													
	18	その他の珪藻類	0. 75	0. 15	0. 15	1. 70	0. 50	0. 10		0. 15	0. 10	0. 05	0. 10	0. 25	
Chl.	19	<i>Ankistrodesmus</i> spp. & <i>Monoraphidium</i> spp.		0. 40		0. 20							0. 05	0. 10	
	20	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.						0. 05	0. 05						
	21	<i>Pandorina morum</i>	0. 05												
	22	<i>Pleodorina</i> spp.													
	23	<i>Volvox</i> spp.													
	24	微細球形緑藻		0. 80		1. 80	0. 45		0. 35			0. 20			
	25	その他の緑藻類								0. 05		0. 15			
Cya.	26	<i>Anabaena</i> spp. （無臭種）													
	27	<i>Anabaena</i> spp. （有臭種）													
	28	<i>Microcystis</i> spp.				0. 20	0. 85	0. 10	4. 6	0. 85					
	29	その他の藍藻類													
Fla.	30	<i>Chroomonas</i> spp.													
	31	<i>Cryptomonas</i> spp.													
	32	<i>Gymnodinium</i> sp.													
	33	<i>Mallomonas</i> spp.													
	34	<i>Peridinium</i> spp.													
	35	<i>Synura</i> spp.													
	36	小型鞭毛藻類		0. 10		0. 25		0. 05				0. 10	0. 05	0. 10	
	37	その他の鞭毛藻類													
Pro.	38	原生動物													
集 計	39	Tot. 総生物数	0. 75	0. 05	1. 45	0. 15	4. 15	1. 80	0. 30	5. 00	1. 05	0. 10	0. 50	0. 20	0. 45
	40	Bac. 珪藻類	0. 75		0. 15	0. 15	1. 70	0. 50	0. 10		0. 15	0. 10	0. 05	0. 10	0. 25
	41	Chl. 緑藻類		0. 05	1. 20		2. 00	0. 45	0. 05	0. 40	0. 05		0. 35	0. 05	0. 10
	42	Cya. 藍藻類					0. 20	0. 85	0. 10	4. 6	0. 85				
	43	Fla. 鞭毛藻類		0. 10		0. 25		0. 05					0. 10	0. 05	0. 10
	44	Pro. 原生動物													
	45	0th. その他の生物													

注1 生物数の左欄は試料1mL中の細胞数、右欄は群体数を示す。

その他の生物は、1mL中の個体数を示す。

その他の生物は、総生物数に加えていない。

注2 *Anabaena* spp. （無臭種）は、*A. affinis*, *A. mendotae*, *A. smithii* 細胞数の合計を示す。

Anabaena spp. （有臭種）は、*A. circinalis*, *A. crassa*, *A. mucosa*, *A. planctonica*, *A. ucrainica* 細胞数の合計を示す。

1 水道施設の水質検査
〔3〕落合浄水場
(1) 原水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 24	R6. 5. 20	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 9	R6. 11. 18	R6. 12. 4	R7. 1. 22	R7. 2. 17	R7. 3. 10	最大	最小	平均
天 候	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—
気 温 (℃)	14. 8	16. 1	26. 2	28. 9	32. 8	30. 7	15. 8	13. 2	9. 0	5. 2	8. 5	8. 7	32. 8	5. 2	17. 5
水 温 (℃)	12. 5	13. 8	15. 8	19. 7	23. 2	20. 5	18. 6	13. 5	10. 1	5. 0	4. 9	4. 6	23. 2	4. 6	13. 5
一 般 細 菌 (1mL中)	14	52	5	4	22	14	92	2	2	0	0	1	92	0	17
大 腸 菌 (MPN/100mL)	26	44	11	3	16	2	77	0	0	0	0	0	77	0	15
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	0. 75	—	—	1. 5	—	—	0. 91	—	—	0. 53	—	1. 5	0. 53	0. 92
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0. 08	—	—	0. 09	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	0. 09	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	0. 007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 007
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	5. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5. 7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	—	2. 4	—	—	2. 3	—	—	2. 6	—	—	3. 2	—	3. 2	2. 3	2. 6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	48	—	—	48	—	—	48	—	—	52	—	52	48	49
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	—	—	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル (mg/L)	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 5	0. 7	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	1. 2	0. 4	0. 3	0. 3	0. 2	0. 6	1. 2	0. 2	0. 5
p H 値	7. 4	7. 3	7. 2	7. 1	7. 1	7. 1	7. 2	7. 1	7. 1	7. 0	7. 0	7. 4	7. 4	7. 0	7. 2
味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	1. 2	2. 0	0. 9	1. 1	1. 4	1. 3	3. 2	0. 7	0. 7	<0. 5	<0. 5	0. 8	3. 2	<0. 5	1. 1
濁 度 (度)	<0. 1	0. 4	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	0. 6	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 6	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 水道施設の水質検査
〔3〕落合浄水場
（1）原水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 24	R6. 5. 20	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 9	R6. 11. 18	R6. 12. 4	R7. 1. 22	R7. 2. 17	R7. 3. 10	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
農 薬 類	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	—	—	—	—	3. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3. 7
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
臭 気 強 度 （ T O N ）	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
腐 食 性 （ ラ ン ゲ リ ア 指 数 ）	—	—	—	—	-1. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1. 7
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	1, 800	6, 200	210	320	720	330	3, 700	72	100	76	120	410	6, 200	72	1, 200
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ° ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	—	—	—	—	<0. 000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	—	—	—	—	<0. 000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	—	—	—	—	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	140	730	66	170	330	460	2, 000	16	26	10	0	12	2, 000	0	330
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02
カ ル シ ウ ム (mg/L)	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	—	—	—	—	3. 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3. 0
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	—	20	—	—	16	—	—	21	—	—	27	—	27	16	21
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	—	—	—	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
電 気 伝 導 率 (mS/m)	12. 9	12. 9	13. 3	12. 2	12. 7	11. 0	11. 9	12. 6	12. 8	13. 6	14. 0	13. 2	14. 0	11. 0	12. 8

1 水道施設の水質検査

【3】落合浄水場

(1) 原水

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.8.19
1,3-シ [・] クロ [・] フ [・] ロ [・] ヘ [・] ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ [・] ラ [・] ボ [・] ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア [・] シ [・] ユ [・] ラ [・] ム (mg/L)	<0.0001
ア [・] セ [・] フ [・] エ [・] ー [・] ト (mg/L)	<0.00005
ア [・] ト [・] ラ [・] ジ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ア [・] ニ [・] ロ [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.00001
ア [・] ミ [・] ト [・] ラ [・] ズ (mg/L)	<0.00005
ア [・] ラ [・] タ [・] ロ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.0001
イ [・] ソ [・] キ [・] サ [・] チ [・] オ [・] ン (mg/L)	<0.00005
イ [・] ソ [・] フ [・] ェ [・] ン [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.00001
イ [・] ソ [・] ブ [・] ロ [・] カ [・] ル [・] ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ [・] ソ [・] ブ [・] ロ [・] チ [・] オ [・] ラン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ [・] ブ [・] フ [・] ェ [・] ン [・] カ [・] ル [・] バ [・] ン [・] (mg/L)	<0.00001
イ [・] ブ [・] ロ [・] バ [・] ン [・] ホ [・] ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ [・] ン [・] ダ [・] ノ [・] フ [・] ァ [・] ン (mg/L)	<0.00005
エ [・] ス [・] ブ [・] ロ [・] カ [・] ル [・] ブ (mg/L)	<0.0001
エ [・] ト [・] フ [・] ェ [・] ン [・] ブ [・] ロ [・] ッ [・] ク [・] ス (mg/L)	<0.0001
エ [・] ン [・] ド [・] ス [・] ル [・] フ [・] ァ [・] ン(ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ [・] キ [・] サ [・] ジ [・] ク [・] ロ [・] メ [・] ホ [・] ン (mg/L)	<0.0001
オ [・] キ [・] シ [・] ン [・] 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
オ [・] リ [・] サ [・] ス [・] ト [・] ロ [・] ビ [・] ン (mg/L)	<0.0001
カ [・] ズ [・] サ [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.000005
カ [・] フ [・] ェ [・] ン [・] ス [・] ト [・] ロ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.00005
カ [・] ル [・] バ [・] リ [・] ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ [・] ル [・] ボ [・] フ [・] ラ [・] ン (mg/L)	<0.00003
キ [・] ノ [・] ク [・] ラ [・] ミ [・] ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ [・] ヤ [・] ブ [・] タ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ク [・] ミ [・] ル [・] ロ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ク [・] ロ [・] メ [・] ブ [・] ロ [・] ッ [・] ブ (mg/L)	<0.0001
ク [・] ロ [・] ル [・] ニ [・] ト [・] ロ [・] フ [・] ェ [・] ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク [・] ロ [・] ル [・] ビ [・] リ [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.00001
ク [・] ロ [・] ロ [・] タ [・] ロ [・] ニ [・] ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ [・] ア [・] ノ [・] ホ [・] ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
シ [・] ウ [・] ロ [・] ニ [・] ル (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ [・] ク [・] ロ [・] ベ [・] ニ [・] ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ [・] ク [・] ロ [・] ル [・] ボ [・] ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ [・] ス [・] ル [・] ホ [・] ト [・] ン(エチルチオメト) (mg/L)	<0.00001
ジ [・] チ [・] オ [・] ビ [・] ル (mg/L)	<0.00005
シ [・] ハ [・] ロ [・] ホ [・] ッ [・] ブ [・] チ [・] ル (mg/L)	<0.00005
シ [・] マ [・] ジ [・] ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ [・] メ [・] タ [・] メ [・] ト [・] リ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ジ [・] メ [・] ト [・] エ [・] ー [・] ト (mg/L)	<0.0001
シ [・] メ [・] ト [・] リ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ダ [・] イ [・] ア [・] ジ [・] ノ [・] ン (mg/L)	<0.00001
ダ [・] イ [・] ム [・] ロ [・] ン (mg/L)	<0.0001
チ [・] ア [・] ジ [・] ニ [・] ル (mg/L)	<0.0001
チ [・] ウ [・] ラ [・] ム (mg/L)	<0.0002
チ [・] オ [・] ジ [・] カ [・] ル [・] ブ (mg/L)	<0.0001
チ [・] オ [・] フ [・] ァ [・] ネ [・] ー [・] ト [・] メ [・] チ [・] ル (mg/L)	<0.0001
チ [・] オ [・] ベ [・] ン [・] カ [・] ル [・] ブ (mg/L)	<0.0001
チ [・] フ [・] リ [・] ル [・] ト [・] リ [・] オ [・] ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.8.19
テ [・] ル [・] ブ [・] カ [・] ル [・] ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト [・] リ [・] ク [・] ロ [・] ビ [・] ル (mg/L)	<0.00005
ト [・] リ [・] ク [・] ロ [・] ル [・] ホ [・] ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト [・] リ [・] シ [・] ク [・] ラ [・] ゾ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.0001
ト [・] リ [・] フ [・] ル [・] ラ [・] リ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ナ [・] ブ [・] ロ [・] バ [・] ミ [・] ド (mg/L)	<0.0001
ビ [・] ベ [・] ロ [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.000005
ビ [・] ラ [・] ク [・] ロ [・] ニ [・] ル (mg/L)	<0.0001
ビ [・] ラ [・] ゾ [・] キ [・] シ [・] フ [・] ェ [・] ン (mg/L)	<0.00001
ビ [・] ラ [・] ゾ [・] リ [・] ネ [・] ー [・] ト (ビ [・] ラ [・] ゾ [・] レ [・] ー [・] ト) (mg/L)	<0.0001
ビ [・] リ [・] ダ [・] フ [・] ェ [・] ン [・] チ [・] オ [・] ン (mg/L)	<0.00001
ビ [・] リ [・] ブ [・] チ [・] カ [・] ル [・] ブ (mg/L)	<0.0001
ビ [・] ロ [・] キ [・] ロ [・] ニ [・] ル (mg/L)	<0.0001
フ [・] ィ [・] ブ [・] ロ [・] ニ [・] ル (mg/L)	<0.000005
フ [・] ェ [・] ニ [・] ト [・] ロ [・] チ [・] オ [・] ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ [・] ェ [・] ノ [・] ブ [・] カ [・] ル [・] ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ [・] ェ [・] リ [・] ム [・] ゾ [・] ン (mg/L)	<0.0001
フ [・] ェ [・] ン [・] チ [・] オ [・] ン (MPP) (mg/L)	<0.000005
フ [・] ェ [・] ン [・] ト [・] エ [・] ー [・] ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ [・] ェ [・] ン [・] ト [・] ラ [・] ザ [・] ミ [・] ド (mg/L)	<0.0001
フ [・] サ [・] ラ [・] イ [・] ド (mg/L)	<0.0001
ブ [・] タ [・] ク [・] ロ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.0001
ブ [・] タ [・] ミ [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.0001
ブ [・] ブ [・] ロ [・] フ [・] ェ [・] ジ [・] ン (mg/L)	<0.0001
フ [・] ル [・] ア [・] ジ [・] ナ [・] ム (mg/L)	<0.0001
ブ [・] レ [・] チ [・] ラ [・] ク [・] ロ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.0001
ブ [・] ロ [・] シ [・] ミ [・] ド [・] ン (mg/L)	<0.0001
ブ [・] ロ [・] チ [・] オ [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.00001
ブ [・] ロ [・] ビ [・] コ [・] ナ [・] ゾ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.0001
ブ [・] ロ [・] ビ [・] ザ [・] ミ [・] ド (mg/L)	<0.0001
ブ [・] ロ [・] ベ [・] ナ [・] ゾ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.0002
ブ [・] ロ [・] モ [・] ブ [・] チ [・] ド (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ノ [・] ミ [・] ル (mg/L)	<0.0002
ベ [・] ン [・] シ [・] ク [・] ロ [・] ニ [・] ル (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ン [・] ゾ [・] ビ [・] シ [・] ク [・] ロ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ン [・] ゾ [・] フ [・] ェ [・] ナ [・] ッ [・] ブ (mg/L)	<0.00005
ベ [・] ン [・] タ [・] ゾ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ン [・] デ [・] ィ [・] メ [・] タ [・] リ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ン [・] フ [・] ラ [・] カ [・] ル [・] ブ (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ン [・] フル [・] ラ [・] リ [・] ン(ベスロジン) (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ン [・] フ [・] レ [・] セ [・] ー [・] ト (mg/L)	<0.0001
ホ [・] ス [・] チ [・] ア [・] ゼ [・] ー [・] ト (mg/L)	<0.00005
マ [・] ラ [・] チ [・] オ [・] ン(マ [・] ラ [・] ソ [・] ン) (mg/L)	<0.0001
メ [・] コ [・] ブ [・] ロ [・] ッ [・] ブ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ [・] ソ [・] ミ [・] ル (mg/L)	<0.0001
メ [・] タ [・] ラ [・] キ [・] シ [・] ル (mg/L)	<0.0001
メ [・] チ [・] ダ [・] チ [・] オ [・] ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ [・] ト [・] ミ [・] ノ [・] ス [・] ト [・] ロ [・] ビ [・] ン (mg/L)	<0.0001
メ [・] ト [・] リ [・] ブ [・] ジ [・] ン (mg/L)	<0.0001
メ [・] フ [・] ェ [・] ナ [・] セ [・] ッ [・] ト (mg/L)	<0.0001
メ [・] ブ [・] ロ [・] ニ [・] ル (mg/L)	<0.0001
モ [・] リ [・] ネ [・] ー [・] ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.8.19
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP- ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ァ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ソ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ン ソ ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
シ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔3〕落合浄水場
(2) 浄水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 24	R6. 5. 20	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 9	R6. 11. 18	R6. 12. 4	R7. 1. 22	R7. 2. 17	R7. 3. 10	最大	最小	平均
天 候	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—
気 温 (℃)	14. 8	16. 1	26. 2	28. 9	32. 8	30. 7	15. 8	13. 2	9. 0	5. 2	8. 5	8. 7	32. 8	5. 2	17. 5
水 温 (℃)	13. 0	14. 4	17. 6	21. 2	24. 2	22. 2	19. 3	14. 1	10. 7	5. 6	5. 6	5. 7	24. 2	5. 6	14. 5
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	0. 76	—	—	1. 6	—	—	0. 91	—	—	0. 53	—	1. 6	0. 53	0. 95
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0. 08	—	—	0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ベンゼン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	<0. 06	—	—	0. 08	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	0. 08	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	0. 0016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0016
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	0. 0022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0022
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	0. 0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0006
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	6. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6. 1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	—	2. 5	—	—	2. 4	—	—	2. 7	—	—	3. 3	—	3. 3	2. 4	2. 7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	50	—	—	48	—	—	48	—	—	52	—	52	48	50
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	—	—	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 8	0. 3	0. 3	0. 2	0. 2	0. 5	0. 8	0. 2	0. 4
p H 値	7. 5	7. 5	7. 4	7. 2	7. 2	7. 1	7. 2	7. 2	7. 2	7. 1	7. 1	7. 5	7. 5	7. 1	7. 3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 0	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 0	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 8	0. 8	0. 9	0. 9	1. 0	0. 7	1. 0	0. 7	0. 6	0. 6	0. 5	0. 7	1. 0	0. 5	0. 8

1 水道施設の水質検査
〔3〕落合浄水場
（2）浄水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 24	R6. 5. 20	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 9	R6. 11. 18	R6. 12. 4	R7. 1. 22	R7. 2. 17	R7. 3. 10	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 06
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
農 薬 類	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	－	－	－	－	2. 4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2. 4
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
臭 気 強 度 （ T O N ）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐 食 性 （ ラ ン ゲ リ ア 指 数 ）	－	－	－	－	-1. 5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1. 5
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	2	2	1	1	4	5	7	0	0	0	0	0	7	0	2
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ° ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	－	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カ ル シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	－	3. 0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3. 0
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	－	21	－	－	16	－	－	20	－	－	27	－	27	16	21
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	－	－	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33
電 気 伝 導 率 (mS/m)	13. 0	13. 4	13. 4	12. 4	12. 9	11. 1	12. 5	12. 7	13. 0	13. 7	14. 1	13. 3	14. 1	11. 1	13. 0

1 水道施設の水質検査

【3】落合浄水場

(2) 浄水

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.8.19
1,3-シ`クロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ タ ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス ブ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン ブ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ス (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.00003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ノ ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメト) (mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.8.19
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ フ ゾ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001
メ コ ブ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.8.19
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ァ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ゾ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ゾ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.8.19
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト フ ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ゾ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル ブ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ソ ー ル (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001
カ ル ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキシソ (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔4〕鎌沢浄水場
(1) 原水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 24	R6. 5. 20	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 9	R6. 11. 18	R6. 12. 4	R7. 1. 22	R7. 2. 17	R7. 3. 10	最大	最小	平均
天 候	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	－	－	－
気 温 (℃)	12. 3	13. 9	20. 3	22. 2	24. 6	22. 7	15. 2	11. 7	9. 8	3. 9	7. 4	4. 8	24. 6	3. 9	14. 1
水 温 (℃)	11. 5	12. 8	15. 2	17. 2	19. 4	18. 3	15. 6	13. 5	10. 1	5. 8	6. 3	4. 9	19. 4	4. 9	12. 6
一 般 細 菌 (1mL中)	22	60	10	49	78	81	160	18	6	2	2	2	160	2	41
大 腸 菌 (MPN/100mL)	15	230	2	6	26	40	88	21	0	0	0	0	230	0	36
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	－	1. 0	－	－	1. 4	－	－	1. 0	－	－	0. 70	－	1. 4	0. 70	1. 0
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	0. 01	－	－	0. 01	－	－	0. 01	－	－	<0. 01	－	0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	4. 0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4. 0
マンガン及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	－	1. 5	－	－	1. 6	－	－	1. 7	－	－	1. 7	－	1. 7	1. 5	1. 6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	－	38	－	－	41	－	－	42	－	－	41	－	42	38	41
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	－	－	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 8	1. 1	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	1. 6	0. 4	0. 3	0. 2	0. 2	0. 3	1. 6	0. 2	0. 6
p H 値	7. 7	7. 6	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 3	7. 4	7. 3	7. 2	7. 2	7. 7	7. 7	7. 2	7. 4
味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭 気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	－	－	藻臭
色 度 (度)	2. 7	3. 7	1. 4	1. 6	2. 1	1. 9	3. 6	1. 4	1. 1	0. 6	0. 6	0. 9	3. 7	0. 6	1. 8
濁 度 (度)	0. 2	0. 4	0. 2	0. 2	0. 5	0. 5	1. 8	0. 4	0. 2	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 8	<0. 1	0. 4
残 留 塩 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

1 水道施設の水質検査
〔4〕鎌沢浄水場
（1）原水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 24	R6. 5. 20	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 9	R6. 11. 18	R6. 12. 4	R7. 1. 22	R7. 2. 17	R7. 3. 10	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
農 薬 類	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	－	－	－	－	1. 2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1. 2
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
臭 気 強 度 （ T O N ）	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
腐 食 性 （ ラ ン ゲ リ ア 指 数 ）	－	－	－	－	-1. 5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1. 5
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	9, 300	12, 000	1, 500	1, 700	1, 400	2, 400	3, 900	1, 500	1, 900	1, 200	1, 300	1, 400	12, 000	1, 200	3, 300
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ° ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	－	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	－	－	－	－	3, 800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3, 800
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	300	730	110	730	1, 400	1, 100	2, 600	550	130	34	30	23	2, 600	23	640
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	－	<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	－	<0. 02	<0. 02	<0. 02
カ ル シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	－	2. 3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2. 3
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	－	7	－	－	7	－	－	8	－	－	9	－	9	7	8
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	－	－	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33
電 気 伝 導 率 (mS/m)	9. 8	9. 5	10. 2	9. 6	10. 2	9. 5	9. 6	10. 3	10. 1	10. 1	10. 2	10. 2	10. 3	9. 5	9. 9

1 水道施設の水質検査

〔4〕 鐵沢浄水場

(1) 原水

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.8.19
1,3-シ`クロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ タ ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス ブ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン ブ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ァ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ エ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ ブ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ノ ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ニ ル (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメト) (mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.8.19
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビ ラ ソ レ ー ト) (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.000005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ソ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ソ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ フ ゾ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン) (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン) (mg/L)	<0.0001
メ コ ブ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.8.19
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ プ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ァ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ソ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ソ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ソ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.8.19
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト フ ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ズ ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル ブ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ソ ー ル (エ ク ロ メ ソ ー ル) (mg/L)	<0.00001
カ ル ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔4〕鎌沢浄水場
(2) 浄水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 24	R6. 5. 20	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 9	R6. 11. 18	R6. 12. 4	R7. 1. 22	R7. 2. 17	R7. 3. 10	最大	最小	平均
天 候	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—
気 温 (℃)	12. 6	14. 8	21. 5	23. 1	26. 5	24. 7	15. 0	11. 4	12. 4	8. 0	12. 1	9. 3	26. 5	8. 0	16. 0
水 温 (℃)	12. 2	13. 7	15. 3	18. 3	20. 3	18. 8	16. 9	14. 4	10. 5	7. 0	6. 6	5. 5	20. 3	5. 5	13. 3
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	1. 1	—	—	1. 6	—	—	1. 0	—	—	0. 70	—	1. 6	0. 70	1. 1
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	<0. 06	—	—	0. 08	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	0. 08	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	0. 0072	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0072
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	0. 003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 003
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	0. 0083	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0083
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	0. 006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 006
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	0. 0011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0011
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	4. 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4. 6
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	—	1. 7	—	—	1. 8	—	—	1. 8	—	—	1. 8	—	1. 8	1. 7	1. 8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	40	—	—	41	—	—	42	—	—	40	—	42	40	41
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	—	—	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル (mg/L)	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 9	0. 3	0. 3	0. 2	0. 2	0. 3	0. 9	0. 2	0. 4
p H 値	7. 8	7. 8	7. 7	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 3	7. 4	7. 8	7. 8	7. 3	7. 6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 2	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 2	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 9	0. 9	0. 9	0. 9	0. 9	0. 6	0. 9	0. 8	0. 7	0. 6	0. 6	0. 8	0. 9	0. 6	0. 8

1 水道施設の水質検査
〔4〕鎌沢浄水場
（2）浄水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 24	R6. 5. 20	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 9	R6. 11. 18	R6. 12. 4	R7. 1. 22	R7. 2. 17	R7. 3. 10	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	<0. 06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 06
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
農 薬 類	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	－	－	－	－	1. 0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1. 0
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
臭 気 強 度 （ T O N ）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐 食 性 （ ラ ン ゲ リ ア 指 数 ）	－	－	－	－	-1. 2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1. 2
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ° ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	－	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カ ル シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	－	2. 3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2. 3
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	－	8	－	－	7	－	－	8	－	－	9	－	9	7	8
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34
電 気 伝 導 率 (mS/m)	10. 2	10. 4	10. 4	9. 8	10. 4	9. 6	10. 4	10. 4	10. 3	10. 2	10. 3	10. 4	10. 4	9. 6	10. 2

1 水道施設の水質検査

〔4〕 鐵沢浄水場

(2) 浄水

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.8.19
1,3-シ`クロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ タ ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス ブ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン ブ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ァ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ エ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.00003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ ブ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ノ ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ベ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメト) (mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.8.19
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ フ ゾ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001
メ コ ブ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.8.19
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ァ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ゾ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ゾ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.8.19
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト フ ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ゾ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル ブ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ソ ー ル (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001
カ ル ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキシソ (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔5〕和田浄水場
(1) 原水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 15	R6. 6. 5	R6. 7. 2	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 11	R7. 1. 15	R7. 2. 5	R7. 3. 12	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	16. 6	17. 3	18. 8	23. 9	24. 3	20. 0	19. 6	12. 5	6. 2	4. 2	1. 6	12. 0	24. 3	1. 6	14. 8
水 温 (℃)	12. 0	13. 5	14. 0	15. 5	18. 1	18. 7	18. 6	14. 2	10. 5	7. 9	6. 8	8. 1	18. 7	6. 8	13. 2
一 般 細 菌 (1mL中)	12	2	6	36	84	56	52	4	2	2	0	1	84	0	21
大 腸 菌 (MPN/100mL)	2	5	4	22	22	23	2	0	0	0	0	0	23	0	7
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1. 2	—	—	1. 3	—	—	1. 1	—	—	0. 94	—	—	1. 3	0. 94	1. 1
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 03	—	—	<0. 01	—	—	0. 17	—	—	0. 05	—	—	0. 17	<0. 01	0. 06
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	4. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4. 2
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	0. 018	—	—	<0. 005	—	—	0. 018	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2. 0	—	—	2. 0	—	—	1. 9	—	—	1. 9	—	—	2. 0	1. 9	2. 0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	31	—	—	28	—	—	33	—	—	28	—	—	33	28	30
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	—	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル (mg/L)	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 4	0. 4	0. 5	0. 3	0. 2	0. 3	0. 2	0. 2	0. 5	0. 2	0. 3
p H 値	7. 4	7. 3	7. 2	7. 1	7. 2	7. 1	7. 2	7. 2	7. 2	7. 1	7. 3	7. 5	7. 5	7. 1	7. 2
味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	藻臭	藻臭	藻臭	—	—	異常なし
色 度 (度)	0. 9	0. 8	0. 7	1. 1	1. 6	1. 3	1. 1	0. 9	0. 5	1. 8	<0. 5	<0. 5	1. 8	<0. 5	0. 9
濁 度 (度)	0. 5	0. 2	0. 2	0. 3	0. 7	0. 4	8. 9	0. 5	0. 1	1. 5	<0. 1	<0. 1	8. 9	<0. 1	1. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 水道施設の水質検査
〔5〕和田浄水場
(1) 原水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 15	R6. 6. 5	R6. 7. 2	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 11	R7. 1. 15	R7. 2. 5	R7. 3. 12	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
農 薬 類	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	－	－	－	1. 6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1. 6
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
臭 気 強 度 (T O N)	1	1	1	<1	3	1	1	1	<1	1	1	1	3	<1	1
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	－	－	－	-2. 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-2. 1
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	1, 200	1, 200	1, 200	1, 500	3, 400	1, 600	2, 200	1, 100	320	110	60	65	3, 400	60	1, 200
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ° ルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	－	－	－	1, 700	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1, 700
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	72	86	99	260	730	1, 300	770	99	3	1	0	0	1, 300	0	290
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	<0. 02	<0. 02
カ ル シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	8. 5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8. 5
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	1. 7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1. 7
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	7	－	－	6	－	－	7	－	－	8	－	－	8	6	7
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
電 気 伝 導 率 (mS/m)	8. 7	8. 8	8. 9	7. 9	9. 2	7. 3	8. 9	8. 6	8. 3	8. 1	7. 9	8. 3	9. 2	7. 3	8. 4

1 水道施設の水質検査

【5】和田浄水場

(1) 原水

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.7.2
1,3-シ`クロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ タ ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス ブ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン ブ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ァ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ エ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.00003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ヤ ブ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ノ ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ニ ル (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメト) (mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.7.2
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ フ ゾ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001
メ コ ブ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.7.2
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ プ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ァ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ゾ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ゾ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.7.2
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト フ ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ゾ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル ブ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ソ ー ル (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001
カ ル ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキシソ (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-プトキシエチル (mg/L)	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔5〕和田浄水場
(2) 浄水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 15	R6. 6. 5	R6. 7. 2	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 11	R7. 1. 15	R7. 2. 5	R7. 3. 12	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	－	－	－
気 温 (℃)	16. 6	17. 3	18. 8	23. 9	24. 3	20. 0	19. 6	12. 5	6. 2	4. 2	1. 6	12. 0	24. 3	1. 6	14. 8
水 温 (℃)	12. 4	12. 9	13. 9	15. 8	18. 7	16. 7	17. 6	14. 6	10. 4	8. 0	7. 5	8. 1	18. 7	7. 5	13. 1
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1. 2	－	－	1. 3	－	－	1. 1	－	－	0. 94	－	－	1. 3	0. 94	1. 1
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	0. 0012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0012
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
臭 素 酸 (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	0. 0017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0017
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	4. 6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4. 6
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2. 0	－	－	2. 1	－	－	2. 0	－	－	2. 0	－	－	2. 1	2. 0	2. 0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	32	－	－	28	－	－	33	－	－	29	－	－	33	28	31
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 2	0. 3	0. 3	0. 3	0. 5	0. 4	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 5	0. 2	0. 3
p H 値	7. 5	7. 5	7. 4	7. 3	7. 3	7. 1	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 3	7. 6	7. 6	7. 1	7. 3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 8	0. 8	0. 9	0. 8	0. 8	0. 9	0. 9	0. 5	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 9	0. 5	0. 7

1 水道施設の水質検査
〔5〕和田浄水場
（2）浄水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 15	R6. 6. 5	R6. 7. 2	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 11	R7. 1. 15	R7. 2. 5	R7. 3. 12	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	<0. 06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 06
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
農 薬 類	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	－	－	－	1. 3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1. 3
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
臭 気 強 度 （ T O N ）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐 食 性 （ ラ ン ゲ リ ア 指 数 ）	－	－	－	-1. 9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1. 9
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ° ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カ ル シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	8. 4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8. 4
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	1. 7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1. 7
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	7	－	－	6	－	－	7	－	－	8	－	－	8	6	7
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24
電 気 伝 導 率 (mS/m)	8. 8	8. 9	9. 1	8. 0	9. 4	7. 5	9. 2	8. 7	8. 4	8. 2	8. 0	8. 4	9. 4	7. 5	8. 6

1 水道施設の水質検査

【5】和田浄水場

(2) 浄水

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.7.2
1,3-シ`クロロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(`ダ `ラ `ボ `ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア `シ `ュ `ラ `ム (mg/L)	<0.0001
ア `セ `フ `ェ `ー `ト (mg/L)	<0.00005
ア `ト `ラ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
ア `ニ `ロ `ホ `ス (mg/L)	<0.00001
ア `ミ `ト `ラ `ズ (mg/L)	<0.00005
ア `ラ `タ `ロ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
イ `ソ `キ `サ `チ `オ `ン (mg/L)	<0.00005
イ `ソ `フ `ェ `ン `ホ `ス (mg/L)	<0.00001
イ `ソ `ブ `ロ `カ `ル `ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ `ソ `ブ `ロ `チ `オ `ラ `ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ `ブ `フ `ェ `ン `カ `ル `バ `ン `ン (mg/L)	<0.00001
イ `ブ `ロ `バ `ン `ホ `ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ `ン `ダ `ノ `フ `ァ `ン (mg/L)	<0.00005
エ `ス `ブ `ロ `カ `ル `ブ (mg/L)	<0.0001
エ `ト `フ `ェ `ン `ブ `ロ `ッ `ク `ス (mg/L)	<0.0001
エ `ン `ド `ス `ル `フ `ァ `ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ `キ `サ `ジ `ク `ロ `メ `ホ `ン (mg/L)	<0.0001
オ `キ `シ `ン `銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
オ `リ `サ `ス `ト `ロ `ビ `ン (mg/L)	<0.0001
カ `ズ `サ `ホ `ス (mg/L)	<0.000005
カ `フ `ェ `ン `ス `ト `ロ `ー `ル (mg/L)	<0.00005
カ `ル `バ `リ `ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ `ル `ボ `フ `ラ `ン (mg/L)	<0.00003
キ `ノ `ク `ラ `ミ `ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ `ヤ `ブ `タ `ン (mg/L)	<0.0001
ク `ミ `ル `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `メ `ブ `ロ `ッ `ブ (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `ル `ニ `ト `ロ `フ `ェ `ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク `ロ `ル `ビ `リ `ホ `ス (mg/L)	<0.00001
ク `ロ `ロ `タ `ロ `ニ `ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ `ア `ナ `ジ `ン (mg/L)	<0.00001
シ `ア `ノ `ホ `ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ `ウ `ロ `ニ `ル (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ `ク `ロ `ベ `ニ `ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ `ク `ロ `ル `ボ `ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ `ス `ル `ホ `ト `ン (エチルチオメト) (mg/L)	<0.00001
ジ `チ `オ `ビ `ル (mg/L)	<0.00005
シ `ハ `ロ `ホ `ッ `ブ `チ `ル (mg/L)	<0.00005
シ `マ `ジ `ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ `メ `タ `メ `ト `リ `ン (mg/L)	<0.0001
ジ `メ `ト `エ `ー `ト (mg/L)	<0.0001
シ `メ `ト `リ `ン (mg/L)	<0.0001
ダ `イ `ア `ジ `ノ `ン (mg/L)	<0.00001
ダ `イ `ム `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
チ `ア `ジ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
チ `ウ `ラ `ム (mg/L)	<0.0002
チ `オ `ジ `カ `ル `ブ (mg/L)	<0.0001
チ `オ `フ `ァ `ネ `ー `ト `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
チ `オ `ベ `ン `カ `ル `ブ (mg/L)	<0.0001
チ `フ `リ `ル `ト `リ `オ `ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.7.2
テ `ル `ブ `カ `ル `ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト `リ `ク `ロ `ビ `ル (mg/L)	<0.00005
ト `リ `ク `ロ `ル `ホ `ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト `リ `シ `ク `ラ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ト `リ `フ `ル `ラ `リ `ン (mg/L)	<0.0001
ナ `ブ `ロ `バ `ミ `ド (mg/L)	<0.0001
ビ `ベ `ロ `ホ `ス (mg/L)	<0.000005
ビ `ラ `ク `ロ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
ビ `ラ `ゾ `キ `シ `フ `ェ `ン (mg/L)	<0.00001
ビ `ラ `ゾ `リ `ネ `ー `ト (ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001
ビ `リ `ダ `フ `ェ `ン `チ `オ `ン (mg/L)	<0.00001
ビ `リ `ブ `チ `カ `ル `ブ (mg/L)	<0.0001
ビ `ロ `キ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
フ `ィ `ブ `ロ `ニ `ル (mg/L)	<0.000005
フ `ェ `ニ `ト `ロ `チ `オ `ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ `ェ `ノ `ブ `カ `ル `ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ `ェ `リ `ム `ゾ `ン (mg/L)	<0.0001
フ `ェ `ン `チ `オ `ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ `ェ `ン `ト `エ `ー `ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ `ェ `ン `ト `ラ `ザ `ミ `ド (mg/L)	<0.0001
フ `サ `ラ `イ `ド (mg/L)	<0.0001
ブ `タ `ク `ロ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ブ `タ `ミ `ホ `ス (mg/L)	<0.0001
ブ `ブ `ロ `フ `ェ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
フ `ル `ア `ジ `ナ `ム (mg/L)	<0.0001
ブ `レ `チ `ラ `ク `ロ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `シ `ミ `ド `ン (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `チ `オ `ホ `ス (mg/L)	<0.00001
ブ `ロ `ビ `コ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `ビ `ザ `ミ `ド (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `ベ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0002
ブ `ロ `モ `ブ `チ `ド (mg/L)	<0.0001
ベ `ノ `ミ `ル (mg/L)	<0.0002
ベ `ン `シ `ク `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `ゾ `ビ `シ `ク `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `ゾ `フ `ェ `ナ `ッ `ブ (mg/L)	<0.00005
ベ `ン `タ `フ `ゾ `ン (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `デ `ィ `メ `タ `リ `ン (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `フ `ラ `カ `ル `ブ (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `フ `ル `ラ `リ `ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `フ `レ `セ `ー `ト (mg/L)	<0.0001
ホ `ス `チ `ア `ゼ `ー `ト (mg/L)	<0.00005
マ `ラ `チ `オ `ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001
メ `コ `ブ `ロ `ッ `ブ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ `ソ `ミ `ル (mg/L)	<0.0001
メ `タ `ラ `キ `シ `ル (mg/L)	<0.0001
メ `チ `ダ `チ `オ `ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ `ト `ミ `ノ `ス `ト `ロ `ビ `ン (mg/L)	<0.0001
メ `ト `リ `ブ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
メ `フ `ェ `ナ `セ `ッ `ト (mg/L)	<0.0001
メ `ブ `ロ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
モ `リ `ネ `ー `ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.7.2
(52)-オ `リ `サ `ス `ト `ロ `ビ `ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00001
イ `ソ `キ `サ `チ `オ `ン `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00001
イ `ソ `フ `ェ `ン `ホ `ス `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.000005
エ `ン `ド `ス `ル `フ `ェ `ー `ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア `ミ `ノ `体 (mg/L)	<0.000005
ク `ロ `ル `ビ `リ `ホ `ス `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00001
ダ `イ `ア `ジ `ノ `ン `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00001
フ `ェ `ニ `ト `ロ `チ `オ `ン `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス `ル `ホ `キ `シ `ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス `ル `ホ `シ `ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ `キ `ソ `ン `ス `ル `ホ `キ `シ `ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ `キ `ソ `ン `ス `ル `ホ `ン (mg/L)	<0.00005
ブ `タ `ミ `ホ `ス `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `チ `オ `ホ `ス `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00001
ブ `ロ `モ `ブ `チ `ド `デ `ブ `ロ `モ (mg/L)	<0.0001
マ `ラ `チ `オ `ン `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.0001
メ `チ `ダ `チ `オ `ン `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00001
ア `セ `タ `ミ `ブ `リ `ド (mg/L)	<0.0001
イ `ミ `ダ `ク `ロ `ブ `リ `ド (mg/L)	<0.0001
イ `ブ `ロ `ジ `オ `ン (mg/L)	<0.0001
テ `ブ `コ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ビ `ラ `ク `ロ `ホ `ミ `ス (mg/L)	<0.0001
フ `ル `ス `ル `フ `ァ `ミ `ド (mg/L)	<0.00001
ブ `ロ `マ `シ `ル (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `ト `キ `サ `ゾ `ン (mg/L)	<0.0002
ホ `サ `ロ `ン (mg/L)	<0.00005
メ `ト `ラ `ク `ロ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ア `シ `ベ `ン `ゾ `ラ `ル `S `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ア `メ `ト `リ `ン (mg/L)	<0.0001
イ `ナ `ベ `ン `フ `ィ `ド (mg/L)	<0.0001
イ `マ `ゾ `ス `ル `フ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
ウ `ニ `コ `ナ `ゾ `ー `ル `P (mg/L)	<0.0001
エ `ト `キ `シ `ス `ル `フ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
エ `ト `ベ `ン `ザ `ニ `ド (mg/L)	<0.0001
オ `キ `サ `ジ `ア `ル `ギ `ル (mg/L)	<0.0001
オ `キ `サ `ミ `ル (mg/L)	<0.0001
キ `ザ `ロ `ホ `ッ `ブ `エ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `チ `ア `ニ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `マ `フ `ェ `ノ `ジ `ド (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `ル `タ `ー `ル `ジ `メ `チ `ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `ル `ビ `リ `ホ `ス `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ジ `ク `ロ `フ `ェ `ン `チ `オ `ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ `ク `ロ `メ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
ジ `ク `ロ `ル `ブ `ロ `ッ `ブ (mg/L)	<0.0001
ジ `ノ `ス `ル `フ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
シ `ノ `チ `フ `ラ `ン (mg/L)	<0.0001
ジ `フ `ェ `ノ `コ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ジ `フ `ル `ベ `ン `ズ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
シ `ブ `ロ `コ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
シ `ブ `ロ `ジ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
シ `メ `コ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ジ `メ `チ `ル `ビ `ン `ホ `ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.7.2
ジ `メ `ビ `ベ `レ `ー `ト (mg/L)	<0.00001
シ `ラ `フ `ル `オ `フ `ェ `ン (mg/L)	<0.00001
シ `ン `メ `チ `リ `ン (mg/L)	<0.0001
チ `ア `ク `ロ `ブ `リ `ド (mg/L)	<0.0001
チ `ア `メ `ト `キ `サ `ム (mg/L)	<0.0001
チ `フ `ル `ザ `ミ `ド (mg/L)	<0.0001
テ `ト `ラ `ク `ロ `ル `ビ `ン `ホ `ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ `ト `ラ `コ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
テ `ブ `フ `ェ `ノ `ジ `ド (mg/L)	<0.0001
ト `リ `ネ `キ `サ `バ `ッ `ク `エ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ト `リ `フ `ル `ミ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ナ `ブ `ロ `ア `ニ `リ `ド (mg/L)	<0.0001
ニ `テ `ン `ビ `ラ `ム (mg/L)	<0.0001
バ `ク `ロ `ブ `ト `ラ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ビ `メ `ト `フ `ロ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
ビ `ラ `ズ `ル `フ `ロ `ン `エ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ビ `リ `ミ `ノ `バ `ッ `ク `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ビ `リ `ミ `ホ `ス `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
フ `ラ `メ `ト `ビ `ル (mg/L)	<0.0001
フ `ル `ア `ジ `ホ `ッ `ブ (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `バ `ニ `ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `バ `ホ `ス (mg/L)	<0.00001
ブ `ロ `バ `ル `ギ `ッ `ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `ボ `キ `ス `ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `メ `ト `リ `ン (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `ダ `イ `オ `カ `ル `ブ (mg/L)	<0.00005
ホ `キ `シ `ム (mg/L)	<0.00001
ボ `ス `カ `リ `ド (mg/L)	<0.0001
モ `ノ `ク `ロ `ト `ホ `ス (mg/L)	<0.00001
リ `ニ `ュ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
ア `ゾ `キ `シ `ス `ト `ロ `ビ `ン (mg/L)	<0.0001
エ `デ `ィ `フ `ェ `ン `ホ `ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ `ト `リ `ジ `ア `ゾ `ー `ル (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001
カ `ル `ブ `ロ `バ `ミ `ド (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `ロ `ネ `ブ (mg/L)	<0.0001
シ `デ `ュ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
テ `ニ `ル `ク `ロ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ト `ル `ク `ロ `ホ `ス `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ハ `ロ `ス `ル `フ `ロ `ン `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ビ `フ `ェ `ノ `ッ `ク `ス (mg/L)	<0.0001
ビ `リ `ブ `ロ `キ `シ `フ `ェ `ン (mg/L)	<0.0001
フ `ラ `ザ `ス `ル `フ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
フ `ル `ト `ラ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `ス `リ `ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `ス `ル `フ `ロ `ン `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ホ `セ `チ `ル (mg/L)	<0.0004
メ `チ `ル `ダ `イ `ム `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
ト `ル `ク `ロ `ホ `ス `メ `チ `ル `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.0001
オ `キ `サ `ジ `ア `ゾ `ン (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `メ `ト `キ `シ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
ト `リ `ク `ロ `ビ `ル -2-ブ `ト `キ `シ `エ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ニ `ト `ロ `フ `ェ `ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `バ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ `ト `モ `リ `ネ `ー `ト (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔6〕大山浄水場
(1) 原水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 22	R6. 6. 3	R6. 7. 3	R6. 8. 21	R6. 9. 9	R6. 10. 23	R6. 11. 20	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R7. 2. 19	R7. 3. 3	最大	最小	平均
天 候	曇	曇	晴	曇	曇	晴	雨	雨	曇	晴	晴	雨	－	－	－
気 温 (℃)	16. 5	17. 4	18. 3	22. 7	25. 0	24. 0	18. 2	7. 2	10. 9	6. 0	1. 3	5. 8	25. 0	1. 3	14. 4
水 温 (℃)	14. 1	14. 5	14. 8	17. 0	19. 9	17. 6	15. 7	9. 9	10. 8	6. 0	4. 0	7. 6	19. 9	4. 0	12. 7
一 般 細 菌 (1mL中)	63	11	19	50	160	75	110	60	8	6	27	160	160	6	62
大 腸 菌 (MPN/100mL)	96	23	18	26	93	10	17	690	5	0	3	17	690	0	83
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	－	－	0. 62	－	－	0. 60	－	－	0. 55	－	－	0. 78	0. 78	0. 55	0. 64
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	0. 06	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 06
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	0. 05	－	－	0. 05	－	－	<0. 01	－	－	0. 14	0. 14	<0. 01	0. 06
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	3. 8	－	－	－	－	－	－	－	－	3. 8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	0. 006	0. 006	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	－	－	2. 6	－	－	2. 6	－	－	2. 7	－	－	2. 9	2. 9	2. 6	2. 7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	－	－	35	－	－	36	－	－	36	－	－	35	36	35	36
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	67	－	－	－	－	－	－	－	－	67
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 4	0. 4	0. 5	0. 3	0. 6	0. 3	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 6	2. 0	2. 0	0. 3	0. 6
p H 値	7. 8	7. 7	7. 6	7. 4	7. 5	7. 4	7. 4	7. 4	7. 3	7. 3	7. 1	7. 7	7. 8	7. 1	7. 5
味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭 気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	－	－	藻臭
色 度 (度)	1. 6	1. 5	2. 7	1. 7	2. 7	1. 0	1. 5	1. 4	1. 1	0. 9	2. 2	5. 2	5. 2	0. 9	2. 0
濁 度 (度)	0. 7	0. 4	0. 8	1. 2	1. 2	0. 7	0. 4	0. 2	0. 2	<0. 1	1. 6	2. 2	2. 2	<0. 1	0. 8
残 留 塩 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

1 水道施設の水質検査
〔6〕大山浄水場
(1) 原水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 22	R6. 6. 3	R6. 7. 3	R6. 8. 21	R6. 9. 9	R6. 10. 23	R6. 11. 20	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R7. 2. 19	R7. 3. 3	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
農 薬 類	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	0. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 7
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
臭 気 強 度 (T O N)	3	2	3	2	2	3	2	2	2	1	1	4	4	1	2
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	—	—	—	—	—	-1. 6	—	—	—	—	—	—	—	—	-1. 6
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	6, 600	2, 800	2, 600	4, 200	3, 600	3, 300	4, 200	9, 400	3, 500	4, 400	25, 000	57, 000	57, 000	2, 600	11, 000
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ° ルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 000005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 000005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	—	—	—	—	—	4, 300	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 300
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	280	140	310	820	2, 400	3, 900	2, 400	1, 700	130	36	280	1, 700	3, 900	36	1, 200
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
カ ル シ ウ ム (mg/L)	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	—	—	—	—	—	2. 8	—	—	—	—	—	—	—	—	2. 8
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	—	—	4	—	—	5	—	—	6	—	—	7	7	4	6
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	32
電 気 伝 導 率 (mS/m)	8. 9	8. 8	8. 7	8. 8	9. 5	8. 9	9. 0	9. 0	9. 1	9. 4	9. 6	9. 0	9. 6	8. 7	9. 1

1 水道施設の水質検査

【6】大山浄水場

(1) 原水

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.9.9
1,3-シ`クロロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ`ラ`ボ`ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア`シ`ユ`ラ`ム (mg/L)	<0.0001
ア`セ`フ`エ`ー`ト (mg/L)	<0.00005
ア`ト`ラ`ジ`ン (mg/L)	<0.0001
ア`ニ`ロ`ホ`ス (mg/L)	<0.00001
ア`ミ`ト`ラ`ズ (mg/L)	<0.00005
ア`ラ`タ`ロ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
イ`ソ`キ`サ`チ`オ`ン (mg/L)	<0.00005
イ`ソ`フ`ェ`ン`ホ`ス (mg/L)	<0.00001
イ`ソ`ブ`ロ`カ`ル`ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ`ソ`ブ`ロ`チ`オ`ラン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ`ブ`フ`ェ`ン`カ`ル`バ`ン`ソ`ン (mg/L)	<0.00001
イ`ブ`ロ`ベ`ン`ホ`ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ`ン`ダ`ノ`フ`ァ`ン (mg/L)	<0.00005
エ`ス`ブ`ロ`カ`ル`ブ (mg/L)	<0.0001
エ`ト`フ`ェ`ン`ブ`ロ`ッ`ク`ス (mg/L)	<0.0001
エ`ン`ド`ス`ル`フ`ァ`ン(ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ`キ`サ`ジ`ク`ロ`メ`ホ`ン (mg/L)	<0.0001
オ`キ`シ`ン`銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
オ`リ`サ`ス`ト`ロ`ビ`ン (mg/L)	<0.0001
カ`ズ`サ`ホ`ス (mg/L)	<0.00005
カ`フ`ェ`ン`ス`ト`ロ`ー`ル (mg/L)	<0.00005
カ`ル`バ`リ`ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ`ル`ボ`フ`ラ`ン (mg/L)	<0.00003
キ`ノ`ク`ラ`ミ`ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ`ヤ`ブ`タ`ン (mg/L)	<0.0001
ク`ミ`ル`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
ク`ロ`メ`ブ`ロ`ッ`プ (mg/L)	<0.0001
ク`ロ`ル`ニ`ト`ロ`フ`ェ`ン (CNP) (mg/L)	<0.00005
ク`ロ`ル`ビ`リ`ホ`ス (mg/L)	<0.00001
ク`ロ`ロ`タ`ロ`ニ`ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ`ア`ノ`ナ`ジ`ン (mg/L)	<0.00001
シ`ア`ノ`ホ`ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ`ウ`ロ`ニ`ル (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ`ク`ロ`ベ`ニ`ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ`ク`ロ`ル`ボ`ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ`ス`ル`ホ`ト`ン(エチルチオメト) (mg/L)	<0.00001
ジ`チ`オ`ビ`ル (mg/L)	<0.00005
シ`ハ`ロ`ホ`ッ`プ`ブ`チ`ル (mg/L)	<0.00005
シ`マ`ジ`ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ`メ`タ`メ`ト`リ`ン (mg/L)	<0.0001
ジ`メ`ト`エ`ー`ト (mg/L)	<0.0001
シ`メ`ト`リ`ン (mg/L)	<0.0001
ダ`イ`ア`ジ`ノ`ン (mg/L)	<0.00001
ダ`イ`ム`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
チ`ア`ジ`ニ`ル (mg/L)	<0.0001
チ`ウ`ラ`ム (mg/L)	<0.0002
チ`オ`ジ`カ`ル`ブ (mg/L)	<0.0001
チ`オ`フ`ァ`ネ`ー`ト`メ`チ`ル (mg/L)	<0.0001
チ`オ`ベ`ン`カ`ル`ブ (mg/L)	<0.0001
チ`フ`リ`ル`ト`リ`オ`ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.9.9
テ`ル`ブ`カ`ル`ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト`リ`ク`ロ`ビ`ル (mg/L)	<0.00005
ト`リ`ク`ロ`ル`ホ`ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト`リ`シ`ク`ラ`ゾ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
ト`リ`フ`ル`ラ`リ`ン (mg/L)	<0.0001
ナ`ブ`ロ`バ`ミ`ド (mg/L)	<0.0001
ビ`ベ`ロ`ホ`ス (mg/L)	<0.00005
ビ`ラ`ク`ロ`ニ`ル (mg/L)	<0.0001
ビ`ラ`ゾ`キ`シ`フ`ェ`ン (mg/L)	<0.00001
ビ`ラ`ゾ`リ`ネ`ー`ト(ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001
ビ`リ`ダ`フ`ェ`ン`チ`オ`ン (mg/L)	<0.00001
ビ`リ`ブ`チ`カ`ル`ブ (mg/L)	<0.0001
ビ`ロ`キ`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
フ`ィ`ブ`ロ`ニ`ル (mg/L)	<0.00005
フ`ェ`ニ`ト`ロ`チ`オ`ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ`ェ`ノ`ブ`カ`ル`ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ`ェ`リ`ム`ソ`ン (mg/L)	<0.0001
フ`ェ`ン`チ`オ`ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ`ェ`ン`ト`エ`ー`ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ`ェ`ン`ト`ラ`ザ`ミ`ド (mg/L)	<0.0001
フ`サ`ラ`イ`ド (mg/L)	<0.0001
ブ`タ`ク`ロ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
ブ`タ`ミ`ホ`ス (mg/L)	<0.0001
ブ`ブ`ロ`フ`ェ`ジ`ン (mg/L)	<0.0001
フ`ル`ア`ジ`ナ`ム (mg/L)	<0.0001
ブ`レ`チ`ラ`ク`ロ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
ブ`ロ`シ`ミ`ド`ン (mg/L)	<0.0001
ブ`ロ`チ`オ`ホ`ス (mg/L)	<0.00001
ブ`ロ`ビ`コ`ナ`ゾ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
ブ`ロ`ビ`ザ`ミ`ド (mg/L)	<0.0001
ブ`ロ`ベ`ナ`ゾ`ー`ル (mg/L)	<0.0002
ブ`ロ`モ`ブ`チ`ド (mg/L)	<0.0001
ベ`ノ`ミ`ル (mg/L)	<0.0002
ベ`ン`シ`ク`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
ベ`ン`ゾ`ビ`シ`ク`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
ベ`ン`ゾ`フ`ェ`ナ`ッ`プ (mg/L)	<0.00005
ベ`ン`タ`ゾ`ン (mg/L)	<0.0001
ベ`ン`デ`イ`メ`タ`リ`ン (mg/L)	<0.0001
ベ`ン`フ`ラ`カ`ル`ブ (mg/L)	<0.0001
ベ`ン`フル`ラ`リ`ン(ベスロジン) (mg/L)	<0.0001
ベ`ン`フ`レ`セ`ー`ト (mg/L)	<0.0001
ホ`ス`チ`ア`ゼ`ー`ト (mg/L)	<0.00005
マ`ラ`チ`オ`ン(マラソン) (mg/L)	<0.0001
メ`コ`ブ`ロ`ッ`プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ`ソ`ミ`ル (mg/L)	<0.0001
メ`タ`ラ`キ`シ`ル (mg/L)	<0.0001
メ`チ`ダ`チ`オ`ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ`ト`ミ`ノ`ス`ト`ロ`ビ`ン (mg/L)	<0.0001
メ`ト`リ`ブ`ジ`ン (mg/L)	<0.0001
メ`フ`ェ`ナ`セ`ッ`ト (mg/L)	<0.0001
メ`ブ`ロ`ニ`ル (mg/L)	<0.0001
モ`リ`ネ`ー`ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.9.9
(52)-オ`リ`サ`ス`ト`ロ`ビ`ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ`キ`ソ`ン (mg/L)	<0.00001
イ`ソ`キ`サ`チ`オ`ン`オ`キ`ソ`ン (mg/L)	<0.00001
イ`ソ`フ`ェ`ン`ホ`ス`オ`キ`ソ`ン (mg/L)	<0.000005
エ`ン`ド`ス`ル`フ`ェ`ー`ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア`ミ`ノ`体 (mg/L)	<0.000005
ク`ロ`ル`ビ`リ`ホ`ス`オ`キ`ソ`ン (mg/L)	<0.00001
ダ`イ`ア`ジ`ノ`ン`オ`キ`ソ`ン (mg/L)	<0.00001
フ`ェ`ニ`ト`ロ`チ`オ`ン`オ`キ`ソ`ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス`ル`ホ`キ`シ`ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス`ル`ホ`キ`シ`ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ`キ`ソ`ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ`キ`ソ`ン`ス`ル`ホ`キ`シ`ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ`キ`ソ`ン`ス`ル`ホ`ン (mg/L)	<0.00005
ブ`タ`ミ`ホ`ス`オ`キ`ソ`ン (mg/L)	<0.0001
ブ`ロ`チ`オ`ホ`ス`オ`キ`ソ`ン (mg/L)	<0.00001
ブ`ロ`モ`ブ`チ`ド`デ`ブ`ロ`モ` (mg/L)	<0.0001
マ`ラ`チ`オ`ン`オ`キ`ソ`ン (mg/L)	<0.0001
メ`チ`ダ`チ`オ`ン`オ`キ`ソ`ン (mg/L)	<0.00001
ア`セ`タ`ミ`ブ`リ`ド (mg/L)	<0.0001
イ`ミ`ダ`ク`ロ`ブ`リ`ド (mg/L)	<0.0001
イ`ブ`ロ`ジ`オ`ン (mg/L)	<0.0001
テ`ブ`コ`ナ`ゾ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
ビ`ラ`ク`ロ`ホ`ミ`ス (mg/L)	<0.0001
フ`ル`ス`ル`フ`ァ`ミ`ド (mg/L)	<0.00001
ブ`ロ`マ`シ`ル (mg/L)	<0.0001
ベ`ン`ト`キ`サ`ゾ`ン (mg/L)	<0.0002
ホ`サ`ロ`ン (mg/L)	<0.00005
メ`ト`ラ`ク`ロ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
ア`シ`ベ`ン`ゾ`ラ`ル`S`メ`チ`ル (mg/L)	<0.0001
ア`メ`ト`リ`ン (mg/L)	<0.0001
イ`ナ`ベ`ン`フ`ィ`ド (mg/L)	<0.0001
イ`マ`ゾ`ス`ル`フ`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
ウ`ニ`コ`ナ`ゾ`ー`ル`P (mg/L)	<0.0001
エ`ト`キ`シ`ス`ル`フ`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
エ`ト`ベ`ン`ザ`ニ`ド (mg/L)	<0.0001
オ`キ`サ`ジ`ア`ル`ギ`ル (mg/L)	<0.0001
オ`キ`サ`ミ`ル (mg/L)	<0.0001
キ`ザ`ロ`ホ`ッ`プ`エ`チ`ル (mg/L)	<0.0001
ク`ロ`チ`ア`ニ`ジ`ン (mg/L)	<0.0001
ク`ロ`マ`フ`ェ`ノ`ジ`ド (mg/L)	<0.0001
ク`ロ`ル`タ`ー`ル`ジ`メ`チ`ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク`ロ`ル`ビ`リ`ホ`ス`メ`チ`ル (mg/L)	<0.0001
ジ`ク`ロ`フ`ェ`ン`チ`オ`ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ`ク`ロ`メ`ジ`ン (mg/L)	<0.0001
ジ`ク`ロ`ル`ブ`ロ`ッ`プ (mg/L)	<0.0001
ジ`ノ`ス`ル`フ`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
シ`ノ`チ`フ`ラ`ン (mg/L)	<0.0001
ジ`フ`ェ`ノ`コ`ナ`ゾ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
ジ`フ`ル`ベ`ン`ズ`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
シ`ブ`ロ`コ`ナ`ゾ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
シ`ブ`ロ`ジ`ニ`ル (mg/L)	<0.0001
シ`メ`コ`ナ`ゾ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
ジ`メ`チ`ル`ビ`ン`ホ`ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.9.9
ジ`メ`ビ`ベ`レ`ー`ト (mg/L)	<0.00001
シ`ラ`フ`ル`オ`フ`ェ`ン (mg/L)	<0.00001
シ`ン`メ`チ`リ`ン (mg/L)	<0.0001
チ`ア`ク`ロ`ブ`リ`ド (mg/L)	<0.0001
チ`ア`メ`ト`キ`サ`ム (mg/L)	<0.0001
チ`フ`ル`ザ`ミ`ド (mg/L)	<0.0001
テ`ト`ラ`ク`ロ`ル`ビ`ン`ホ`ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ`ト`ラ`コ`ナ`ゾ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
テ`ブ`フ`ェ`ノ`ジ`ド (mg/L)	<0.0001
ト`リ`ネ`キ`サ`バ`ッ`ク`エ`チ`ル (mg/L)	<0.0001
ト`リ`フ`ル`ミ`ゾ`ニ`ル (mg/L)	<0.0001
ナ`ブ`ロ`ア`ニ`リ`ド (mg/L)	<0.0001
ニ`テ`ン`ビ`ラ`ム (mg/L)	<0.0001
バ`ク`ロ`ブ`ト`ラ`ゾ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
ビ`メ`ト`フ`ロ`ジ`ン (mg/L)	<0.0001
ビ`ラ`ズ`ル`フ`ロ`ン`エ`チ`ル (mg/L)	<0.0001
ビ`リ`ミ`ノ`バ`ッ`ク`メ`チ`ル (mg/L)	<0.0001
ビ`リ`ミ`ホ`ス`メ`チ`ル (mg/L)	<0.0001
フ`ラ`メ`ト`ビ`ル (mg/L)	<0.0001
フ`ル`ア`ジ`ホ`ッ`プ (mg/L)	<0.0001
ブ`ロ`バ`ニ`ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ`ロ`バ`ホ`ス (mg/L)	<0.00001
ブ`ロ`バ`ル`ギ`ッ`ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ`ロ`ボ`キ`ス`ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ`ロ`メ`ト`リ`ン (mg/L)	<0.0001
ベ`ン`ダ`イ`オ`カ`ル`ブ (mg/L)	<0.00005
ホ`キ`シ`ム (mg/L)	<0.00001
ボ`ス`カ`リ`ド (mg/L)	<0.0001
モ`ノ`ク`ロ`ト`ホ`ス (mg/L)	<0.00001
リ`ニ`ュ`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
ア`ゾ`キ`シ`ス`ト`ロ`ビ`ン (mg/L)	<0.0001
エ`デ`イ`フ`ェ`ン`ホ`ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ`ト`リ`ジ`ア`ゾ`ー`ル(エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001
カ`ル`ブ`ロ`バ`ミ`ド (mg/L)	<0.00001
ク`ロ`ロ`ネ`ブ (mg/L)	<0.0001
シ`デ`ュ`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
テ`ニ`ル`ク`ロ`ー`ル (mg/L)	<0.0001
ト`ル`ク`ロ`ホ`ス`メ`チ`ル (mg/L)	<0.0001
ハ`ロ`ス`ル`フ`ロ`ン`メ`チ`ル (mg/L)	<0.0001
ビ`フ`ェ`ノ`ッ`ク`ス (mg/L)	<0.0001
ビ`リ`ブ`ロ`キ`シ`フ`ェ`ン (mg/L)	<0.0001
フ`ラ`ザ`ス`ル`フ`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
フ`ル`ト`ラ`ニ`ル (mg/L)	<0.0001
ベ`ン`ス`リ`ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ`ン`ス`ル`フ`ロ`ン`メ`チ`ル (mg/L)	<0.0001
ホ`セ`チ`ル (mg/L)	<0.0004
メ`チ`ル`ダ`イ`ム`ロ`ン (mg/L)	<0.0001
ト`ル`ク`ロ`ホ`ス`メ`チ`ル`オ`キ`ソ`ン (mg/L)	<0.0001
オ`キ`サ`ジ`ア`ゾ`ン (mg/L)	<0.0001
ク`ロ`メ`ト`キ`シ`ニ`ル (mg/L)	<0.0001
ト`リ`ク`ロ`ビ`ル-2-ブ`ト`キ`シ`エ`チ`ル (mg/L)	<0.0001
ニ`ト`ロ`フ`ェ`ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ`ロ`バ`ジ`ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ`ト`モ`リ`ネ`ー`ト (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔6〕大山浄水場
(2) 浄水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 22	R6. 6. 3	R6. 7. 3	R6. 8. 21	R6. 9. 9	R6. 10. 23	R6. 11. 20	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R7. 2. 19	R7. 3. 3	最大	最小	平均
天 候	曇	曇	晴	曇	曇	晴	雨	雨	曇	晴	晴	雨	－	－	－
気 温 (℃)	16. 5	17. 4	18. 3	22. 7	25. 0	24. 0	18. 2	7. 2	10. 9	6. 0	1. 3	5. 8	25. 0	1. 3	14. 4
水 温 (℃)	13. 7	15. 0	15. 6	17. 0	20. 7	16. 9	14. 9	12. 7	9. 8	6. 3	6. 7	7. 8	20. 7	6. 3	13. 1
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	－	－	0. 62	－	－	0. 53	－	－	0. 59	－	－	0. 51	0. 62	0. 51	0. 56
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	－	－	0. 07	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	0. 07	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	0. 0015	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0015
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0005
臭 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	0. 0032	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0032
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	0. 0012	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0012
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	5. 0	－	－	－	－	－	－	－	－	5. 0
マンガン及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	－	－	2. 9	－	－	3. 1	－	－	2. 8	－	－	3. 0	3. 1	2. 8	3. 0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	－	－	35	－	－	47	－	－	36	－	－	39	47	35	39
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	81	－	－	－	－	－	－	－	－	81
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 4	0. 6	0. 4	0. 3	0. 7	0. 2	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 7	0. 2	0. 4
p H 値	7. 8	7. 7	7. 7	7. 3	7. 6	7. 3	7. 5	7. 4	7. 4	7. 4	7. 3	7. 8	7. 8	7. 3	7. 5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 9	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 9	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6

1 水道施設の水質検査
 〔6〕大山浄水場
 (2) 浄水
 ② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 22	R6. 6. 3	R6. 7. 3	R6. 8. 21	R6. 9. 9	R6. 10. 23	R6. 11. 20	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R7. 2. 19	R7. 3. 3	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 06	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 06
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
農 薬 類	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	1. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	1. 5
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
臭 気 強 度 (T O N)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	—	—	—	—	—	-1. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	-1. 5
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ° ルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 000005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 000005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カ ル シ ウ ム (mg/L)	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	12
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	—	—	—	—	—	4. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	4. 5
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	—	—	4	—	—	4	—	—	6	—	—	8	8	4	6
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	—	—	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	45
電 気 伝 導 率 (mS/m)	9. 4	8. 7	9. 0	11. 0	9. 5	11. 4	9. 2	9. 2	9. 2	9. 5	9. 8	9. 9	11. 4	8. 7	9. 7

1 水道施設の水質検査

【6】大山浄水場

(2) 浄水

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.9.9
1,3-シ`クロロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(`ダ `ラ `ボ `ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア `シ `ュ `ラ `ム (mg/L)	<0.0001
ア `セ `フ `ェ `ー `ト (mg/L)	<0.00005
ア `ト `ラ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
ア `ニ `ロ `ホ `ス (mg/L)	<0.00001
ア `ミ `ト `ラ `ズ (mg/L)	<0.00005
ア `ラ `タ `ロ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
イ `ソ `キ `サ `チ `オ `ン (mg/L)	<0.00005
イ `ソ `フ `ェ `ン `ホ `ス (mg/L)	<0.00001
イ `ソ `ブ `ロ `カ `ル `ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ `ソ `ブ `ロ `チ `オ `ラ `ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ `ブ `フ `ェ `ン `カ `ル `バ `ン `ン (mg/L)	<0.00001
イ `ブ `ロ `ベ `ン `ホ `ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ `ン `ダ `ノ `フ `ァ `ン (mg/L)	<0.00005
エ `ス `ブ `ロ `カ `ル `ブ (mg/L)	<0.0001
エ `ト `フ `ェ `ン `ブ `ロ `ッ `ク `ス (mg/L)	<0.0001
エ `ン `ド `ス `ル `フ `ァ `ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ `キ `サ `ジ `ク `ロ `メ `ホ `ン (mg/L)	<0.0001
オ `キ `シ `ン `銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
オ `リ `サ `ス `ト `ロ `ビ `ン (mg/L)	<0.0001
カ `ズ `サ `ホ `ス (mg/L)	<0.00005
カ `フ `ェ `ン `ス `ト `ロ `ー `ル (mg/L)	<0.00005
カ `ル `バ `リ `ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ `ル `ボ `フ `ラ `ン (mg/L)	<0.00003
キ `ノ `ク `ラ `ミ `ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ `ヤ `ブ `タ `ン (mg/L)	<0.0001
ク `ミ `ル `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `メ `ブ `ロ `ッ `ブ (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `ル `ニ `ト `ロ `フ `ェ `ン (CNP) (mg/L)	<0.00005
ク `ロ `ル `ビ `リ `ホ `ス (mg/L)	<0.00001
ク `ロ `ロ `タ `ロ `ニ `ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ `ア `ナ `ジ `ン (mg/L)	<0.00001
シ `ア `ノ `ホ `ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ `ウ `ロ `ニ `ル (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ `ク `ロ `ベ `ニ `ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ `ク `ロ `ル `ボ `ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ `ス `ル `ホ `ト `ン (エチルチオメト) (mg/L)	<0.00001
ジ `チ `オ `ビ `ル (mg/L)	<0.00005
シ `ハ `ロ `ホ `ッ `ブ `チ `ル (mg/L)	<0.00005
シ `マ `ジ `ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ `メ `タ `メ `ト `リ `ン (mg/L)	<0.0001
ジ `メ `ト `エ `ー `ト (mg/L)	<0.0001
シ `メ `ト `リ `ン (mg/L)	<0.0001
ダ `イ `ア `ジ `ノ `ン (mg/L)	<0.00001
ダ `イ `ム `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
チ `ア `ジ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
チ `ウ `ラ `ム (mg/L)	<0.0002
チ `オ `ジ `カ `ル `ブ (mg/L)	<0.0001
チ `オ `フ `ァ `ネ `ー `ト `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
チ `オ `ベ `ン `カ `ル `ブ (mg/L)	<0.0001
チ `フ `リ `ル `ト `リ `オ `ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.9.9
テ `ル `ブ `カ `ル `ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト `リ `ク `ロ `ビ `ル (mg/L)	<0.00005
ト `リ `ク `ロ `ル `ホ `ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト `リ `シ `ク `ラ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ト `リ `フ `ル `ラ `リ `ン (mg/L)	<0.0001
ナ `ブ `ロ `バ `ミ `ド (mg/L)	<0.0001
ビ `ベ `ロ `ホ `ス (mg/L)	<0.00005
ビ `ラ `ク `ロ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
ビ `ラ `ゾ `キ `シ `フ `ェ `ン (mg/L)	<0.00001
ビ `ラ `ゾ `リ `ネ `ー `ト (ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001
ビ `リ `ダ `フ `ェ `ン `チ `オ `ン (mg/L)	<0.00001
ビ `リ `ブ `チ `カ `ル `ブ (mg/L)	<0.0001
ビ `ロ `キ `ロ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
フ `ィ `ブ `ロ `ニ `ル (mg/L)	<0.00005
フ `ェ `ニ `ト `ロ `チ `オ `ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ `ェ `ノ `ブ `カ `ル `ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ `ェ `リ `ム `ゾ `ン (mg/L)	<0.0001
フ `ェ `ン `チ `オ `ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ `ェ `ン `ト `エ `ー `ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ `ェ `ン `ト `ラ `ザ `ミ `ド (mg/L)	<0.0001
フ `サ `ラ `イ `ド (mg/L)	<0.0001
ブ `タ `ク `ロ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ブ `タ `ミ `ホ `ス (mg/L)	<0.0001
ブ `ブ `ロ `フ `ェ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
フ `ル `ア `ジ `ナ `ム (mg/L)	<0.0001
ブ `レ `チ `ラ `ク `ロ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `シ `ミ `ド `ン (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `チ `オ `ホ `ス (mg/L)	<0.00001
ブ `ロ `ビ `コ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `ビ `ザ `ミ `ド (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `ベ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0002
ブ `ロ `モ `ブ `チ `ド (mg/L)	<0.0001
ベ `ノ `ミ `ル (mg/L)	<0.0002
ベ `ン `シ `ク `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `ゾ `ビ `シ `ク `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `ゾ `フ `ェ `ナ `ッ `ブ (mg/L)	<0.00005
ベ `ン `タ `ク `ゾ `ン (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `デ `ィ `メ `タ `リ `ン (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `フ `ラ `カ `ル `ブ (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `フ `ル `ラ `リ `ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `フ `レ `セ `ー `ト (mg/L)	<0.0001
ホ `ス `チ `ア `ゼ `ー `ト (mg/L)	<0.00005
マ `ラ `チ `オ `ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001
メ `コ `ブ `ロ `ッ `ブ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ `ソ `ミ `ル (mg/L)	<0.0001
メ `タ `ラ `キ `シ `ル (mg/L)	<0.0001
メ `チ `ダ `チ `オ `ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ `ト `ミ `ノ `ス `ト `ロ `ビ `ン (mg/L)	<0.0001
メ `ト `リ `ブ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
メ `フ `ェ `ナ `セ `ッ `ト (mg/L)	<0.0001
メ `ブ `ロ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
モ `リ `ネ `ー `ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.9.9
(52)-オ `リ `サ `ス `ト `ロ `ビ `ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00001
イ `ソ `キ `サ `チ `オ `ン `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00001
イ `ソ `フ `ェ `ン `ホ `ス `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.000005
エ `ン `ド `ス `ル `フ `ェ `ー `ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア `ミ `ノ `体 (mg/L)	<0.000005
ク `ロ `ル `ビ `リ `ホ `ス `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00001
ダ `イ `ア `ジ `ノ `ン `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00001
フ `ェ `ニ `ト `ロ `チ `オ `ン `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス `ル `ホ `キ `シ `ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス `ル `ホ `キ `シ `ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ `キ `ソ `ン `ス `ル `ホ `キ `シ `ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ `キ `ソ `ン `ス `ル `ホ `ン (mg/L)	<0.00005
ブ `タ `ミ `ホ `ス `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `チ `オ `ホ `ス `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00001
ブ `ロ `モ `ブ `チ `ド `デ `ブ `ロ `モ (mg/L)	<0.0001
マ `ラ `チ `オ `ン `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.0001
メ `チ `ダ `チ `オ `ン `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.00001
ア `セ `タ `ミ `ブ `リ `ド (mg/L)	<0.0001
イ `ミ `ダ `ク `ロ `ブ `リ `ド (mg/L)	<0.0001
イ `ブ `ロ `ジ `オ `ン (mg/L)	<0.0001
テ `ブ `コ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ビ `ラ `ク `ロ `ホ `ミ `ス (mg/L)	<0.0001
フ `ル `ス `ル `フ `ァ `ミ `ド (mg/L)	<0.00001
ブ `ロ `マ `シ `ル (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `ト `キ `サ `ゾ `ン (mg/L)	<0.0002
ホ `サ `ロ `ン (mg/L)	<0.00005
メ `ト `ラ `ク `ロ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ア `シ `ベ `ン `ゾ `ラ `ル `S `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ア `メ `ト `リ `ン (mg/L)	<0.0001
イ `ナ `ベ `ン `フ `ィ `ド (mg/L)	<0.0001
イ `マ `ゾ `ス `ル `フ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
ウ `ニ `コ `ナ `ゾ `ー `ル `P (mg/L)	<0.0001
エ `ト `キ `シ `ス `ル `フ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
エ `ト `ベ `ン `ザ `ニ `ド (mg/L)	<0.0001
オ `キ `サ `ジ `ア `ル `ギ `ル (mg/L)	<0.0001
オ `キ `サ `ミ `ル (mg/L)	<0.0001
キ `ザ `ロ `ホ `ッ `ブ `エ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `チ `ア `ニ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `マ `フ `ェ `ノ `ジ `ド (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `ル `タ `ー `ル `ジ `メ `チ `ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `ル `ビ `リ `ホ `ス `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ジ `ク `ロ `フ `ェ `ン `チ `オ `ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ `ク `ロ `メ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
ジ `ク `ロ `ル `ブ `ロ `ッ `ブ (mg/L)	<0.0001
ジ `ノ `ス `ル `フ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
シ `ノ `チ `フ `ラ `ン (mg/L)	<0.0001
ジ `フ `ェ `ノ `コ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ジ `フ `ル `ベ `ン `ズ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
シ `ブ `ロ `コ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
シ `ブ `ロ `ジ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
シ `メ `コ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ジ `メ `チ `ル `ビ `ン `ホ `ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.9.9
ジ `メ `ビ `ベ `レ `ー `ト (mg/L)	<0.00001
シ `ラ `フ `ル `オ `フ `ェ `ン (mg/L)	<0.00001
シ `ン `メ `チ `リ `ン (mg/L)	<0.0001
チ `ア `ク `ロ `ブ `リ `ド (mg/L)	<0.0001
チ `ア `メ `ト `キ `サ `ム (mg/L)	<0.0001
チ `フ `ル `ザ `ミ `ド (mg/L)	<0.0001
テ `ト `ラ `ク `ロ `ル `ビ `ン `ホ `ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ `ト `ラ `コ `ナ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
テ `ブ `フ `ェ `ノ `ジ `ド (mg/L)	<0.0001
ト `リ `ネ `キ `サ `バ `ッ `ク `エ `チ `ル (mg/L)	<0.00001
ト `リ `フ `ル `ミ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ナ `ブ `ロ `ア `ニ `リ `ド (mg/L)	<0.0001
ニ `テ `ン `ビ `ラ `ム (mg/L)	<0.0001
バ `ク `ロ `ブ `ト `ラ `ゾ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ビ `メ `ト `フ `ロ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
ビ `ラ `ズ `ル `フ `ロ `ン `エ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ビ `リ `ミ `ノ `バ `ッ `ク `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ビ `リ `ミ `ホ `ス `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
フ `ラ `メ `ト `ビ `ル (mg/L)	<0.0001
フ `ル `ア `ジ `ホ `ッ `ブ (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `バ `ニ `ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `バ `ホ `ス (mg/L)	<0.00001
ブ `ロ `バ `ル `ギ `ッ `ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `ボ `キ `ス `ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `メ `ト `リ `ン (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `ダ `イ `オ `カ `ル `ブ (mg/L)	<0.00005
ホ `キ `シ `ム (mg/L)	<0.00001
ボ `ス `カ `リ `ド (mg/L)	<0.0001
モ `ノ `ク `ロ `ト `ホ `ス (mg/L)	<0.00001
リ `ニ `ュ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
ア `ゾ `キ `シ `ス `ト `ロ `ビ `ン (mg/L)	<0.0001
エ `デ `ィ `フ `ェ `ン `ホ `ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ `ト `リ `ジ `ア `ゾ `ー `ル (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001
カ `ル `ブ `ロ `バ `ミ `ド (mg/L)	<0.00001
ク `ロ `ロ `ネ `ブ (mg/L)	<0.0001
シ `デ `ュ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
テ `ニ `ル `ク `ロ `ー `ル (mg/L)	<0.0001
ト `ル `ク `ロ `ホ `ス `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ハ `ロ `ス `ル `フ `ロ `ン `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ビ `フ `ェ `ノ `ッ `ク `ス (mg/L)	<0.0001
ビ `リ `ブ `ロ `キ `シ `フ `ェ `ン (mg/L)	<0.0001
フ `ラ `ザ `ス `ル `フ `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
フ `ル `ト `ラ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `ス `リ `ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ `ン `ス `ル `フ `ロ `ン `メ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ホ `セ `チ `ル (mg/L)	<0.0004
メ `チ `ル `ダ `ィ `ム `ロ `ン (mg/L)	<0.0001
ト `ル `ク `ロ `ホ `ス `メ `チ `ル `オ `キ `ソ `ン (mg/L)	<0.0001
オ `キ `サ `ジ `ア `ゾ `ン (mg/L)	<0.0001
ク `ロ `メ `ト `キ `シ `ニ `ル (mg/L)	<0.0001
ト `リ `ク `ロ `ビ `ル -2-ブ `ト `キ `シ `エ `チ `ル (mg/L)	<0.0001
ニ `ト `ロ `フ `ェ `ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ `ロ `バ `ジ `ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ `ト `モ `リ `ネ `ー `ト (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔7〕鳥屋浄水場
(1) 原水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 21	R6. 6. 5	R6. 7. 2	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 11	R7. 1. 15	R7. 2. 5	R7. 3. 12	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	－	－	－
気 温 (℃)	19. 5	22. 8	20. 6	28. 8	31. 2	23. 6	19. 0	10. 7	6. 8	4. 6	-1. 2	9. 2	31. 2	-1. 2	16. 3
水 温 (℃)	13. 0	15. 2	17. 4	19. 9	23. 8	19. 1	18. 1	13. 3	8. 9	6. 4	5. 8	7. 8	23. 8	5. 8	14. 1
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	2	6	5	2	2	0	0	1	6	0	2
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	5	2	0	0	2	1	0	5	0	1
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 38	－	－	0. 39	－	－	0. 40	－	－	0. 32	－	－	0. 40	0. 32	0. 37
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	0. 02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	2. 2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2. 2
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	1. 0	－	－	1. 0	－	－	0. 9	－	－	1. 0	－	－	1. 0	0. 9	1. 0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	29	－	－	29	－	－	31	－	－	31	－	－	31	29	30
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	－	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	46
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2
p H 値	7. 5	7. 3	7. 3	7. 2	7. 3	7. 1	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 5	7. 5	7. 1	7. 3
味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 8	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 8	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	0. 5	<0. 1	<0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 5	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

1 水道施設の水質検査
〔7〕鳥屋浄水場
（1）原水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 21	R6. 6. 5	R6. 7. 2	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 11	R7. 1. 15	R7. 2. 5	R7. 3. 12	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
トルエン (mg/L)	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クローラル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
農薬類	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	－	－	－	2.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	-1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.9
従属栄養細菌 (1mL中)	92	180	110	74	150	420	150	100	100	56	200	110	420	56	150
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
ヘ°ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びヘ°ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
ヘ°ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	0	－	－	－	－	－	0	－	－	0	0	0
好気性芽胞菌 (MPN/L)	110	21	80	85	50	250	120	90	580	30	38	38	580	21	120
大腸菌群 (MPN/100mL)	1	4	2	8	12	110	56	14	17	10	3	5	110	1	20
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム (mg/L)	－	－	－	8.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.7
マグネシウム (mg/L)	－	－	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8
硫酸イオン (mg/L)	3	－	－	2	－	－	3	－	－	4	－	－	4	2	3
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28
電気伝導率 (mS/m)	6.9	6.9	6.8	6.8	7.6	6.9	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.3	7.6	6.8	7.1

1 水道施設の水質検査

【7】鳥屋渚水場

(1) 原水

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.7.2
1,3-シ [・] クロ [・] フ [・] ロ [・] ヘ [・] ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ [・] ラ [・] ボ [・] ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア [・] シ [・] ユ [・] ラ [・] ム (mg/L)	<0.0001
ア [・] セ [・] フ [・] エ [・] ー [・] ト (mg/L)	<0.00005
ア [・] ト [・] ラ [・] ジ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ア [・] ニ [・] ロ [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.00001
ア [・] ミ [・] ト [・] ラ [・] ズ (mg/L)	<0.00005
ア [・] ラ [・] タ [・] ロ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.0001
イ [・] ソ [・] キ [・] サ [・] チ [・] オ [・] ン (mg/L)	<0.00005
イ [・] ソ [・] フ [・] ェ [・] ン [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.00001
イ [・] ソ [・] ブ [・] ロ [・] カ [・] ル [・] ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ [・] ソ [・] ブ [・] ロ [・] チ [・] オ [・] ラン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ [・] ブ [・] フ [・] ェ [・] ン [・] カ [・] ル [・] バ [・] ン [・] (mg/L)	<0.00001
イ [・] ブ [・] ロ [・] バ [・] ン [・] ホ [・] ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ [・] ン [・] ダ [・] ノ [・] フ [・] ァ [・] ン (mg/L)	<0.00005
エ [・] ス [・] ブ [・] ロ [・] カ [・] ル [・] ブ (mg/L)	<0.0001
エ [・] ト [・] フ [・] ェ [・] ン [・] ブ [・] ロ [・] ッ [・] ク [・] ス (mg/L)	<0.0001
エ [・] ン [・] ド [・] ス [・] ル [・] フ [・] ァ [・] ン(ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ [・] キ [・] サ [・] ジ [・] ク [・] ロ [・] メ [・] ホ [・] ン (mg/L)	<0.0001
オ [・] キ [・] シ [・] ン [・] 銅 [・] (有 [・] 機 [・] 銅 [・]) (mg/L)	<0.0001
オ [・] リ [・] サ [・] ス [・] ト [・] ロ [・] ビ [・] ン (mg/L)	<0.0001
カ [・] ズ [・] サ [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.000005
カ [・] フ [・] ェ [・] ン [・] ス [・] ト [・] ロ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.00005
カ [・] ル [・] バ [・] リ [・] ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ [・] ル [・] ボ [・] フ [・] ラ [・] ン (mg/L)	<0.00003
キ [・] ノ [・] ク [・] ラ [・] ミ [・] ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ [・] ヤ [・] ブ [・] タ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ク [・] ミ [・] ル [・] ロ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ク [・] ロ [・] メ [・] ブ [・] ロ [・] ッ [・] ブ (mg/L)	<0.0001
ク [・] ロ [・] ル [・] ニ [・] ト [・] ロ [・] フ [・] ェ [・] ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク [・] ロ [・] ル [・] ビ [・] リ [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.00001
ク [・] ロ [・] ロ [・] タ [・] ロ [・] ニ [・] ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ [・] ア [・] ノ [・] ホ [・] ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
シ [・] ウ [・] ロ [・] ニ [・] ル (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ [・] ク [・] ロ [・] ベ [・] ニ [・] ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ [・] ク [・] ロ [・] ル [・] ボ [・] ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ [・] ス [・] ル [・] ホ [・] ト [・] ン(エチルチオメ [・] ト [・] ン) (mg/L)	<0.00001
ジ [・] チ [・] オ [・] ビ [・] ル (mg/L)	<0.00005
シ [・] ハ [・] ロ [・] ホ [・] ッ [・] ブ [・] チ [・] ル (mg/L)	<0.00005
シ [・] マ [・] ジ [・] ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ [・] メ [・] タ [・] メ [・] ト [・] リ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ジ [・] メ [・] ト [・] エ [・] ー [・] ト (mg/L)	<0.0001
シ [・] メ [・] ト [・] リ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ダ [・] イ [・] ア [・] ジ [・] ノ [・] ン (mg/L)	<0.00001
ダ [・] イ [・] ム [・] ロ [・] ン (mg/L)	<0.0001
チ [・] ア [・] ジ [・] ニ [・] ル (mg/L)	<0.0001
チ [・] ウ [・] ラ [・] ム (mg/L)	<0.0002
チ [・] オ [・] ジ [・] カ [・] ル [・] ブ (mg/L)	<0.0001
チ [・] オ [・] フ [・] ァ [・] ネ [・] ー [・] ト [・] メ [・] チ [・] ル (mg/L)	<0.0001
チ [・] オ [・] ベ [・] ン [・] カ [・] ル [・] ブ (mg/L)	<0.0001
チ [・] フ [・] リ [・] ル [・] ト [・] リ [・] オ [・] ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.7.2
テ [・] ル [・] ブ [・] カ [・] ル [・] ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト [・] リ [・] ク [・] ロ [・] ビ [・] ル (mg/L)	<0.00005
ト [・] リ [・] ク [・] ロ [・] ル [・] ホ [・] ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト [・] リ [・] シ [・] ク [・] ラ [・] ゾ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.0001
ト [・] リ [・] フ [・] ル [・] ラ [・] リ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ナ [・] ブ [・] ロ [・] バ [・] ミ [・] ド (mg/L)	<0.0001
ビ [・] ベ [・] ロ [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.000005
ビ [・] ラ [・] ク [・] ロ [・] ニ [・] ル (mg/L)	<0.0001
ビ [・] ラ [・] ゾ [・] キ [・] シ [・] フ [・] ェ [・] ン (mg/L)	<0.00001
ビ [・] ラ [・] ゾ [・] リ [・] ネ [・] ー [・] ト(ビ [・] ラ [・] ゾ [・] レ [・] ー [・] ト) (mg/L)	<0.0001
ビ [・] リ [・] ダ [・] フ [・] ェ [・] ン [・] チ [・] オ [・] ン (mg/L)	<0.00001
ビ [・] リ [・] ブ [・] チ [・] カ [・] ル [・] ブ (mg/L)	<0.0001
ビ [・] ロ [・] キ [・] ロ [・] ニ [・] ル (mg/L)	<0.0001
フ [・] ィ [・] ブ [・] ロ [・] ニ [・] ル (mg/L)	<0.000005
フ [・] ェ [・] ニ [・] ト [・] ロ [・] チ [・] オ [・] ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ [・] ェ [・] ノ [・] ブ [・] カ [・] ル [・] ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ [・] ェ [・] リ [・] ム [・] ゾ [・] ン (mg/L)	<0.0001
フ [・] ェ [・] ン [・] チ [・] オ [・] ン (MPP) (mg/L)	<0.000005
フ [・] ェ [・] ン [・] ト [・] エ [・] ー [・] ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ [・] ェ [・] ン [・] ト [・] ラ [・] ザ [・] ミ [・] ド (mg/L)	<0.0001
フ [・] サ [・] ラ [・] イ [・] ド (mg/L)	<0.0001
ブ [・] タ [・] ク [・] ロ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.0001
ブ [・] タ [・] ミ [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.0001
ブ [・] ブ [・] ロ [・] フ [・] ェ [・] ジ [・] ン (mg/L)	<0.0001
フ [・] ル [・] ア [・] ジ [・] ナ [・] ム (mg/L)	<0.0001
ブ [・] レ [・] チ [・] ラ [・] ク [・] ロ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.0001
ブ [・] ロ [・] シ [・] ミ [・] ド [・] ン (mg/L)	<0.0001
ブ [・] ロ [・] チ [・] オ [・] ホ [・] ス (mg/L)	<0.00001
ブ [・] ロ [・] ビ [・] コ [・] ナ [・] ゾ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.0001
ブ [・] ロ [・] ビ [・] ザ [・] ミ [・] ド (mg/L)	<0.0001
ブ [・] ロ [・] ベ [・] ナ [・] ゾ [・] ー [・] ル (mg/L)	<0.0002
ブ [・] ロ [・] モ [・] ブ [・] チ [・] ド (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ノ [・] ミ [・] ル (mg/L)	<0.0002
ベ [・] ン [・] シ [・] ク [・] ロ [・] ニ [・] ル (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ン [・] ゾ [・] ビ [・] シ [・] ク [・] ロ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ン [・] ゾ [・] フ [・] ェ [・] ナ [・] ッ [・] ブ (mg/L)	<0.00005
ベ [・] ン [・] タ [・] ゾ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ン [・] デ [・] ィ [・] メ [・] タ [・] リ [・] ン (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ン [・] フ [・] ラ [・] カ [・] ル [・] ブ (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ン [・] フル [・] ラ [・] リ [・] ン(ベ [・] ス [・] ロ [・] ジ [・] ン) (mg/L)	<0.0001
ベ [・] ン [・] フ [・] レ [・] セ [・] ー [・] ト (mg/L)	<0.0001
ホ [・] ス [・] チ [・] ア [・] ゼ [・] ー [・] ト (mg/L)	<0.000005
マ [・] ラ [・] チ [・] オ [・] ン(マ [・] ラ [・] ソ [・] ン) (mg/L)	<0.0001
メ [・] コ [・] ブ [・] ロ [・] ッ [・] ブ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ [・] ソ [・] ミ [・] ル (mg/L)	<0.0001
メ [・] タ [・] ラ [・] キ [・] シ [・] ル (mg/L)	<0.0001
メ [・] チ [・] ダ [・] チ [・] オ [・] ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ [・] ト [・] ミ [・] ノ [・] ス [・] ト [・] ロ [・] ビ [・] ン (mg/L)	<0.0001
メ [・] ト [・] リ [・] ブ [・] ジ [・] ン (mg/L)	<0.0001
メ [・] フ [・] ェ [・] ナ [・] セ [・] ッ [・] ト (mg/L)	<0.0001
メ [・] ブ [・] ロ [・] ニ [・] ル (mg/L)	<0.0001
モ [・] リ [・] ネ [・] ー [・] ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.7.2
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP- ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ァ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ソ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ゾ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
シ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔7〕鳥屋浄水場
(2) 浄水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 21	R6. 6. 5	R6. 7. 2	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 11	R7. 1. 15	R7. 2. 5	R7. 3. 12	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	19. 5	22. 8	20. 6	28. 8	31. 2	23. 6	19. 0	10. 7	6. 8	4. 6	-1. 2	9. 2	31. 2	-1. 2	16. 3
水 温 (℃)	12. 9	15. 2	16. 0	18. 5	22. 6	19. 7	18. 9	14. 5	10. 0	7. 2	6. 7	7. 8	22. 6	6. 7	14. 2
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 40	—	—	0. 38	—	—	0. 41	—	—	0. 31	—	—	0. 41	0. 31	0. 38
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	0. 0017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0017
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	0. 0022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0022
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0005
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 03
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	2. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2. 7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3. 6	—	—	3. 6	—	—	3. 5	—	—	3. 6	—	—	3. 6	3. 5	3. 6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	29	—	—	29	—	—	31	—	—	31	—	—	31	29	30
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル (mg/L)	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	<0. 1	0. 1	0. 2	<0. 1	0. 1
p H 値	7. 3	7. 2	7. 3	7. 1	7. 2	7. 1	7. 2	7. 2	7. 2	7. 1	7. 2	7. 3	7. 3	7. 1	7. 2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 5	0. 5	0. 6	0. 8	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 8	0. 5	0. 6

1 水道施設の水質検査
〔7〕鳥屋浄水場
（2）浄水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 21	R6. 6. 5	R6. 7. 2	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 11	R7. 1. 15	R7. 2. 5	R7. 3. 12	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	－	－	－	0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0002
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	<0. 06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 06
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
農 薬 類	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	－	－	－	2. 4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2. 4
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
臭 気 強 度 （ T O N ）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐 食 性 （ ラ ン ゲ リ ア 指 数 ）	－	－	－	-2. 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-2. 1
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ° ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カ ル シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	8. 6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8. 6
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	1. 8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1. 8
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	3	－	－	3	－	－	4	－	－	4	－	－	4	3	4
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24
電 気 伝 導 率 (mS/m)	7. 3	7. 2	7. 3	7. 2	8. 0	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6	7. 8	8. 0	7. 2	7. 5

1 水道施設の水質検査

【7】鳥屋渚水場

(2) 浄水

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.7.2
1,3-シ`クロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ タ ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ デ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス ブ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン ブ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ァ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ エ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.00003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ ブ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ノ ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ニ ル (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメト) (mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.7.2
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ フ ゾ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001
メ コ ブ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.7.2
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ァ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ゾ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ゾ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.7.2
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト フ ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ゾ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル ブ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ゾ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ソ ー ル (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001
カ ル ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキシソ (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-プトキシエチル (mg/L)	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔8〕イタリー浄水場
(1) 原水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 3	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雨	曇	晴	曇	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	15. 3	17. 9	16. 1	25. 6	25. 5	22. 7	16. 8	13. 8	9. 8	2. 4	-0. 3	-0. 8	25. 6	-0. 8	13. 7
水 温 (℃)	17. 5	17. 8	17. 5	17. 3	17. 9	17. 1	17. 8	17. 7	18. 0	18. 1	18. 5	18. 0	18. 5	17. 1	17. 8
一 般 細 菌 (1mL中)	2	0	0	0	0	10	2	2	0	0	0	3	10	0	2
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	1
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 30	—	—	0. 32	—	—	0. 28	—	—	0. 24	—	—	0. 32	0. 24	0. 29
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	0. 05	—	—	—	—	—	—	—	0. 05
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	9. 7	—	—	—	—	—	—	—	9. 7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	5. 2	—	—	4. 6	—	—	5. 3	—	—	5. 7	—	—	5. 7	4. 6	5. 2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	80	—	—	70	—	—	93	—	—	120	—	—	120	70	91
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	193	—	—	—	—	—	—	—	193
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0. 1	0. 1	<0. 1	0. 2	0. 1	0. 1	<0. 1	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1
p H 値	6. 4	6. 3	6. 3	6. 4	6. 4	6. 3	6. 4	6. 4	6. 6	6. 3	6. 6	6. 5	6. 6	6. 3	6. 4
味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 水道施設の水質検査
〔8〕イタリー浄水場
(1) 原水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 3	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
農 薬 類	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	14
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
臭 気 強 度 (T O N)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	—	—	—	—	—	—	-2. 2	—	—	—	—	—	—	—	-2. 2
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	13	17	12	9	9	68	28	14	10	9	5	43	68	5	20
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ハ° ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びハ° ルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)		—	—	—	—	—	<0. 000005	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000005
ハ° ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 000005	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	8
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	6	3	5	11	22	130	43	34	10	0	5	27	130	0	25
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02
カ ル シ ウ ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	23
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	8. 2	—	—	—	—	—	—	—	8. 2
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	56	—	—	38	—	—	63	—	—	88	—	—	88	38	61
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	39
電 気 伝 導 率 (mS/m)	19. 8	20. 0	18. 8	15. 7	22. 2	15. 1	24. 3	22. 8	22. 0	26. 1	26. 1	28. 1	28. 1	15. 1	21. 8

1 水道施設の水質検査

〔8〕イタリー浄水場

(1) 原水

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.10.9
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L)	<0.00006
イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L)	<0.00005
エ ト フ ェ ン ブ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
グ リ ホ サ ー ト (mg/L)	<0.02
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
フ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ペンフルラリン(ペスロジン) (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.10.9
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダイアジノンオキシソ (mg/L)	<0.00001
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ア セ タ ミ プ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ プ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ マ ソ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ピ ラ ソ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ピ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
トルクロホスメチルオキシソ (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔8〕イタリー浄水場
(2) 浄水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 3	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	19. 3	19. 2	19. 2	26. 1	27. 6	22. 8	18. 1	15. 4	13. 9	2. 6	-0. 1	-0. 4	27. 6	-0. 4	15. 3
水 温 (℃)	17. 8	17. 9	17. 8	17. 8	18. 6	18. 2	18. 4	17. 9	17. 9	18. 1	18. 2	18. 6	18. 6	17. 8	18. 1
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 31	—	—	0. 31	—	—	0. 30	—	—	0. 28	—	—	0. 31	0. 28	0. 30
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	0. 05	—	—	—	—	—	—	—	0. 05
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	9. 8	—	—	—	—	—	—	—	9. 8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	5. 3	—	—	4. 6	—	—	5. 4	—	—	5. 8	—	—	5. 8	4. 6	5. 3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	84	—	—	78	—	—	110	—	—	120	—	—	120	78	98
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	220	—	—	—	—	—	—	—	220
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 1	0. 2	<0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	<0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	<0. 1	0. 1	0. 2	<0. 1	0. 1
p H 値	6. 6	6. 6	6. 5	6. 7	6. 8	6. 3	6. 8	6. 4	6. 6	6. 6	6. 9	6. 8	6. 9	6. 3	6. 6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 2	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 2	0. 3

1 水道施設の水質検査
 〔8〕イタリー浄水場
 (2) 浄水
 ② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 3	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 06	－	－	－	－	－	－	－	<0. 06
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
農 薬 類	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	11
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
臭 気 強 度 (T O N)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	－	－	－	－	－	－	-1. 5	－	－	－	－	－	－	－	-1. 5
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	2	5	12	6	10	2	0	0	0	2	0	0	12	0	3
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ° ルフルオロオktan酸 (PFOA) (mg/L)		－	－	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カ ル シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	29
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	8. 0	－	－	－	－	－	－	－	8. 0
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	53	－	－	35	－	－	61	－	－	85	－	－	85	35	59
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	55	－	－	－	－	－	－	－	55
電 気 伝 導 率 (mS/m)	22. 0	22. 6	20. 6	19. 1	24. 9	15. 3	27. 5	22. 9	22. 5	26. 6	28. 5	30. 9	30. 9	15. 3	23. 6

1 水道施設の水質検査

〔8〕イタリー浄水場

(2) 浄水

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.10.9
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L)	<0.00006
イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L)	<0.00005
エ ト フ ェ ン ブ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
グ リ ホ サ ー ト (mg/L)	<0.02
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
フ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ペンフルラリン(ペスロジン) (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.10.9
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ア セ タ ミ プ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ プ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ マ ソ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ピ ラ ソ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ピ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
トルクロホスメチルオキシソ (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔9〕品ノ木浄水場
(1) 原水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 3	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
天 候	曇	晴	曇	曇	曇	雨	雨	晴	晴	晴	晴れ	曇	－	－	－
気 温 (℃)	16. 5	17. 9	16. 4	22. 5	25. 6	23. 3	14. 4	15. 6	16. 5	4. 7	1. 6	0. 0	25. 6	0. 0	14. 6
水 温 (℃)	14. 0	13. 9	14. 0	14. 4	14. 3	14. 3	13. 9	14. 2	14. 0	13. 6	13. 5	13. 4	14. 4	13. 4	14. 0
一 般 細 菌 (1mL中)	0	1	1	4	1	190	0	0	0	0	4	0	190	0	17
大 腸 菌 (MPN/100mL)	1	0	0	0	0	210	15	1	0	0	1	0	210	0	19
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 41	－	－	0. 40	－	－	0. 43	－	－	0. 43	－	－	0. 43	0. 40	0. 42
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	5. 2	－	－	－	－	－	－	－	5. 2
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3. 5	－	－	3. 5	－	－	3. 4	－	－	3. 4	－	－	3. 5	3. 4	3. 5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	66	－	－	70	－	－	77	－	－	72	－	－	77	66	71
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	130	－	－	－	－	－	－	－	130
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1
p H 値	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5
味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	0. 1	0. 1	<0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

1 水道施設の水質検査
〔9〕品ノ木浄水場
（1）原水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 3	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
農 薬 類	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	2. 3	－	－	－	－	－	－	－	2. 3
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
臭 気 強 度 （ T O N ）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	－	－	－	-1. 1	－	－	－	－	－	－	－	-1. 1
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	37	90	42	53	28	1, 900	66	44	72	88	130	120	1, 900	28	220
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ヘ° ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ° ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)		－	－	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
ヘ° ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	14
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	34	31	6	62	64	1, 000	44	15	4	9	250	3	1, 000	3	130
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	<0. 02	<0. 02
カ ル シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	21
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	3. 7	－	－	－	－	－	－	－	3. 7
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	23	－	－	20	－	－	23	－	－	22	－	－	23	20	22
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	47	－	－	－	－	－	－	－	47
電 気 伝 導 率 (mS/m)	15. 9	16. 4	16. 3	16. 0	16. 3	15. 6	16. 6	16. 6	13. 8	13. 1	12. 2	12. 9	16. 6	12. 2	15. 1

1 水道施設の水質検査

〔9〕品ノ木浄水場

(1) 原水

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.10.9
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L)	<0.00006
イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L)	<0.00005
エ ト フ ェ ン ブ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
グ リ ホ サ ー ト (mg/L)	<0.02
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
フ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ペンフルラリン(ペスロジン) (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.10.9
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダイアジノンオキシソ (mg/L)	<0.00001
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ア セ タ ミ プ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ プ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ マ ソ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ピ ラ ソ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ピ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
トルクロホスメチルオキシソ (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔9〕品ノ木浄水場
(2) 浄水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 3	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	曇	曇	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	17. 8	19. 4	16. 4	24. 4	27. 8	23. 0	15. 6	16. 5	15. 0	7. 4	2. 4	0. 1	27. 8	0. 1	15. 5
水 温 (℃)	14. 4	14. 5	14. 3	14. 7	14. 8	14. 9	14. 4	14. 8	14. 3	14. 0	14. 1	14. 0	14. 9	14. 0	14. 4
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 41	—	—	0. 40	—	—	0. 40	—	—	0. 41	—	—	0. 41	0. 40	0. 41
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	5. 1	—	—	—	—	—	—	—	5. 1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3. 6	—	—	3. 6	—	—	3. 5	—	—	3. 6	—	—	3. 6	3. 5	3. 6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	63	—	—	68	—	—	65	—	—	66	—	—	68	63	66
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	118	—	—	—	—	—	—	—	118
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0. 1	0. 1	<0. 1	0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	<0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1
p H 値	7. 7	7. 6	7. 6	7. 6	7. 7	7. 7	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 7	7. 6	7. 6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2

1 水道施設の水質検査
〔9〕品ノ木浄水場
(2) 浄水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 3	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
トルエン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 06	—	—	—	—	—	—	—	<0. 06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
抱水クロラール (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
農薬類	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
遊離炭酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	2. 4	—	—	—	—	—	—	—	2. 4
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
臭気強度 (T O N)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性 (ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	-1. 0	—	—	—	—	—	—	—	-1. 0
従属栄養細菌 (1mL中)	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001
ヘ°ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ°ルフルオロオktan酸 (PFOA) (mg/L)		—	—	—	—	—	<0. 000005	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000005
ヘ°ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	—	—	—	—	—	—	<0. 000005	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好気性芽胞菌 (MPN/L)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0
大腸菌群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	19
マグネシウム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	3. 7	—	—	—	—	—	—	—	3. 7
硫酸イオン (mg/L)	22	—	—	19	—	—	20	—	—	21	—	—	22	19	21
トリハロメタン生成能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	47	—	—	—	—	—	—	—	47
電気伝導率 (mS/m)	15. 7	15. 7	15. 6	15. 6	15. 7	15. 6	15. 8	15. 9	13. 2	12. 9	11. 9	12. 2	15. 9	11. 9	14. 7

1 水道施設の水質検査

〔9〕品ノ木浄水場

(2) 浄水

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.10.9
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L)	<0.00006
イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L)	<0.00005
エ ト フ ェ ン ブ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
グ リ ホ サ ー ト (mg/L)	<0.02
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
フ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ペンフルラリン(ペスロジン) (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.10.9
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダイアジノンオキシソ (mg/L)	<0.00001
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ア セ タ ミ プ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ プ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ マ ソ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ピ ラ ソ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ピ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
トルクロホスメチルオキシソ (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
〔10〕 水土野水源
（１） 原水
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 3	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇	－	－	－
気 温 (℃)	20. 2	18. 3	17. 7	26. 0	27. 1	21. 6	17. 3	13. 2	11. 8	3. 5	0. 9	1. 2	27. 1	0. 9	14. 9
水 温 (℃)	17. 5	17. 5	17. 5	17. 5	17. 5	17. 4	17. 8	17. 5	17. 4	17. 3	17. 4	17. 4	17. 8	17. 3	17. 5
一 般 細 菌 (1mL中)	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 50	－	－	0. 50	－	－	0. 46	－	－	0. 45	－	－	0. 50	0. 45	0. 48
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	0. 07	－	－	－	－	－	－	－	0. 07
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭 素 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7. 5	－	－	7. 4	－	－	7. 0	－	－	6. 8	－	－	7. 5	6. 8	7. 2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	110	－	－	120	－	－	120	－	－	120	－	－	120	110	120
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	209	－	－	－	－	－	－	－	209
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－	－	－	－	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0. 1	0. 1	<0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	<0. 1	0. 2	<0. 1	0. 1
p H 値	7. 1	7. 2	7. 1	7. 1	7. 1	7. 1	7. 1	7. 1	7. 1	7. 0	7. 1	7. 1	7. 2	7. 0	7. 1
味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

1 水道施設の水質検査
〔10〕 水土野水源
（１） 原水
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日		R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 3	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		－	－	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)		－	－	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)		－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
農 薬 類		－	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)		－	－	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	10
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)		－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
臭 気 強 度 (T O N)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		－	－	－	－	－	－	-1. 1	－	－	－	－	－	－	－	-1. 1
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)		40	75	6	8	10	2	9	64	24	44	42	10	75	2	28
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		－	－	－	－	－	－	<0. 0001	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0001
ハ° ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びハ° ルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)			－	－	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
ハ° ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)		－	－	－	－	－	－	<0. 000005	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)		－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)		－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)		1	3	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	3	0	1
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)		<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	<0. 02	<0. 02
カ ル シ ウ ム (mg/L)		－	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	31
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)		－	－	－	－	－	－	9. 3	－	－	－	－	－	－	－	9. 3
硫 酸 イ オ ン (mg/L)		50	－	－	48	－	－	47	－	－	47	－	－	50	47	48
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)		－	－	－	－	－	－	82	－	－	－	－	－	－	－	82
電 気 伝 導 率 (mS/m)		28. 4	28. 2	28. 4	28. 3	29. 5	29. 3	29. 6	29. 6	26. 1	25. 0	23. 0	23. 7	29. 6	23. 0	27. 4

1 水道施設の水質検査

[10] 水と野水源

(1) 原水

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.10.9
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L)	<0.00006
イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L)	<0.00005
エ ト フ ェ ン ブ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
グ リ ホ サ ー ト (mg/L)	<0.02
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
フ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ペンフルラリン(ペスロジン) (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.10.9
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダイアジノンオキシソ (mg/L)	<0.00001
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ア セ タ ミ プ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ プ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ マ ソ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ピ ラ ソ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ピ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
トルクロホスメチルオキシソ (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001

2 給水栓の水質検査

〔1〕相模原水道営業所管内

（1）残留塩素等の毎日検査

・自動水質測定装置（残留塩素：mg/L）

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
1	千代田 （谷ヶ原系） 【毎月検査地点】	R6.4	0.5	0.4	0.5
		5	0.5	0.4	0.4
		6	0.5	0.4	0.5
		7	0.6	0.5	0.5
		8	0.6	0.5	0.5
		9	0.7	0.6	0.6
		10	0.6	0.5	0.6
		11	0.6	0.5	0.5
		12	0.6	0.5	0.5
		R7.1	0.6	0.5	0.5
		2	0.6	0.4	0.5
		3	0.5	0.4	0.5
		年間	0.7	0.4	0.5

・色度及び濁度については異常なし

2 給水栓の水質検査
〔1〕相模原水道営業所管内
（2）千代田（谷ヶ原浄水場系）
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 23	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 2	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 22	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 21	R7. 2. 18	R7. 3. 11	最大	最小	平均
天 候	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	20. 5	22. 0	24. 2	25. 0	24. 0	33. 2	16. 0	10. 9	8. 9	4. 2	4. 0	12. 0	33. 2	4. 0	17. 1
水 温 (℃)	10. 0	18. 0	21. 0	16. 5	22. 0	25. 6	16. 0	12. 4	13. 9	9. 5	6. 0	10. 1	25. 6	6. 0	15. 1
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	—	0. 76	—	—	0. 98	—	—	1. 1	—	—	1. 0	1. 1	0. 76	0. 96
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0. 08	—	—	<0. 08	—	—	0. 10	—	—	0. 12	0. 12	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 02	0. 02	0. 01	0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	0. 012	—	—	0. 012	—	—	0. 0051	—	—	0. 0048	0. 012	0. 0048	0. 0085
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	0. 004	—	—	0. 004	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	0. 004	<0. 002	0. 003
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 0006	—	—	0. 0006	—	—	0. 0006	—	—	0. 0006	0. 0006	0. 0006	0. 0006
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 016	—	—	0. 016	—	—	0. 0083	—	—	0. 0077	0. 016	0. 0077	0. 012
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	0. 010	—	—	0. 010	—	—	0. 006	—	—	0. 002	0. 010	0. 002	0. 007
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 0031	—	—	0. 0031	—	—	0. 0024	—	—	0. 0023	0. 0031	0. 0023	0. 0027
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	0. 002	<0. 002	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	0. 04	—	—	0. 05	—	—	0. 02	—	—	0. 03	0. 05	0. 02	0. 04
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	7. 5	—	—	7. 1	—	—	7. 9	—	—	9. 1	9. 1	7. 1	7. 9
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7. 2	7. 0	6. 6	6. 6	8. 2	8. 0	5. 6	7. 3	6. 9	7. 9	7. 9	8. 3	8. 3	5. 6	7. 3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	—	51	—	—	49	—	—	57	—	—	58	58	49	54
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	92	—	—	99	—	—	101	—	—	109	109	92	100
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000002	0. 000001	0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000001	0. 000002	<0. 000001	0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 6	0. 4	0. 5
p H 値	7. 6	7. 6	7. 3	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 3	7. 2	7. 3	7. 2	7. 6	7. 6	7. 2	7. 4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 7	0. 5	0. 6

2 給水栓の水質検査
〔1〕相模原水道営業所管内
（2）千代田（谷ヶ原浄水場系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 23	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 2	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 22	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 21	R7. 2. 18	R7. 3. 11	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.004	0.002	0.003
農薬類	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	－	－	1.5	－	－	2.2	－	－	1.7	－	－	1.8	2.2	1.5	1.8
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性 (ランゲリア指数)	－	－	-1.4	－	－	-1.4	－	－	-1.5	－	－	-1.2	-1.2	-1.5	-1.4
従属栄養細菌 (1mL中)	1	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ヘフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アノモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	－	－	14	－	－	14	－	－	15	－	－	15	15	14	15
マグネシウム (mg/L)	－	－	3.9	－	－	3.7	－	－	4.6	－	－	4.9	4.9	3.7	4.3
硫酸イオン (mg/L)	－	－	14	－	－	11	－	－	15	－	－	14	15	11	14
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	－	－	40	－	－	39	－	－	45	－	－	48	48	39	43
電気伝導率 (mS/m)	14.9	14.8	15.2	13.3	16.0	13.5	15.0	15.4	15.8	16.5	16.3	16.4	16.5	13.3	15.3

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

採	水	年	月	日		R6.6.11	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.11	最大	最小	平均
テ	ル	ブ	カ	ル	ビ	(MBPMC)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト	リ	ク	ロ	ビ	ル		(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト	リ	ク	ロ	ホ	ン	(DEP)	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト	リ	シ	ク	ラ	ゾ	ール	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト	リ	フ	ラ	ラ	リ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ	ブ	ロ	バ	ミ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ	ベ	ロ	ホ	ス	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ	ラ	ク	ロ	ニ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ	ラ	ゾ	キ	シ	フ	エ	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ	ラ	ゾ	リ	ネ	ート	(ビラゾレート)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ	リ	ダ	フ	ェ	ン	チ	オン	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ	リ	ブ	フ	カ	ル	ブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ	ロ	キ	ロ	ニ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	イ	ブ	ロ	ニ	ル	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ	ェ	ニ	ト	ロ	チ	オン	(MEP)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	ェ	ノ	ブ	カ	ル	ブ	(BPMC)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	ェ	リ	カ	ム	ソ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	ェ	ン	チ	オ	ン	(MPP)	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ	ェ	ン	ト	エ	ー	ト	(PAD)	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ	ェ	ン	ト	ア	ザ	ミ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	サ	ラ	イ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	タ	ク	ロ	ー	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	タ	ミ	ホ	ス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	ブ	ロ	フ	ェ	ジ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	ル	ア	ジ	ナ	ム	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	レ	チ	ラ	キ	ロー	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	ロ	シ	ミ	ド	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	ロ	チ	オ	ホ	ス	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ	ロ	ビ	コ	ナ	ゾ	ール	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	ロ	ビ	ザ	ミ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	ロ	ベ	ナ	ゾ	ール	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ	ロ	モ	プ	チ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ	ノ	ミ	ル	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベン	ソ	シ	ク	ロ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベン	ソ	フィ	シ	ク	ロ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベン	ソ	フ	ェ	ナ	ツ	プ	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベン	ソ	タ	ゾ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベン	ディ	メ	カ	タ	リ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベン	フ	ラ	カ	ル	ブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベン	フル	ラ	リ	ン	(バスロジン)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベン	フ	レ	ゼ	ー	ト	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ	ス	チ	ア	ゼ	ー	ト	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ	ラ	チ	オ	ン	(マラソン)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	コ	ブ	ロッ	プ	(MCPFP)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	ソ	ミ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	タ	ラ	キ	シ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	チ	ダ	チ	オ	ン	(DMTP)	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ	ト	ミ	ノ	ス	ト	ロ	ビ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	ト	リ	ブ	ジ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	フ	ェ	ナ	ゼ	ット	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	ブ	ロ	ニ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ	リ	ネ	ー	ト	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

2 給水栓の水質検査

〔1〕相模原水道営業所管内

(2) 千代田(谷ヶ原浄水場系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6. 6. 11	R6. 9. 10	R6. 12. 10	R7. 3. 11	最大	最小	平均
(5z)ー オリサストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソン (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフェート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNPー ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシソンスルホキシド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシソンスルホキシド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロチオホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモブチドデブプロキ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
マラチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メチダチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イブロジオン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラクロホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルファミド (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロマシル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベントキシゾン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ホサロ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトラクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシベンゾラルSメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アマトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イナベンフィド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イマゾスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウニコナゾール P (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトキシスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトベンザニド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアルギル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキササミル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キサロホップエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロチアニジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロマフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルタージメチル (TCTP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロフェンチオン (ECP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジクロメジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロブロッツ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノテフラン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフェノコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフルベンズ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブコジニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シメコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメチルピリホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

採 水 年 月 日	R6. 6. 11	R6. 9. 10	R6. 12. 10	R7. 3. 11	最大	最小	平均
ジメピベレート (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラクロルピンホス (CVMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブフロアニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクトプロトラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラソスルフロンエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメトビル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロバルギット (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホキシム (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リニユロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール(エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデュロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
リプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセチル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロフェン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フロバジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

2 給水栓の水質検査
 [2] 相模原南水道営業所管内
 (1) 残留塩素等の毎日検査

・自動水質測定装置（残留塩素：mg/L）

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
1	古淵 （相模原系）	R6.4	0.6	0.6	0.6
		5	0.6	0.6	0.6
		6	0.6	0.6	0.6
		7	0.6	0.6	0.6
		8	0.6	0.6	0.6
		9	0.6	0.6	0.6
		10	0.7	0.6	0.6
		11	0.7	0.6	0.7
		12	0.7	0.7	0.7
		R7.1	0.7	0.6	0.7
		2	0.7	0.6	0.7
		3	0.7	0.6	0.6
		年間	0.7	0.6	0.6
3	新戸 （相模原系）	R6.4	0.6	0.6	0.6
		5	0.6	0.6	0.6
		6	0.6	0.6	0.6
		7	0.6	0.6	0.6
		8	0.7	0.6	0.7
		9	0.7	0.6	0.6
		10	0.6	0.5	0.6
		11	0.7	0.6	0.6
		12	0.7	0.6	0.7
		R7.1	0.7	0.6	0.7
		2	0.7	0.6	0.7
		3	0.7	0.6	0.6
		年間	0.7	0.5	0.6

・色度及び濁度については異常なし

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
2	上鶴間 （相模原系）	R6.4	0.6	0.6	0.6
		5	0.6	0.6	0.6
		6	0.7	0.6	0.6
		7	0.7	0.6	0.6
		8	0.6	0.6	0.6
		9	0.6	0.6	0.6
		10	0.6	0.6	0.6
		11	0.7	0.6	0.7
		12	0.7	0.7	0.7
		R7.1	0.7	0.6	0.7
		2	0.7	0.6	0.7
		3	0.7	0.6	0.7
		年間	0.7	0.6	0.6

2 給水栓の水質検査

〔3〕津久井水道営業所管内

(1) 残留塩素等の毎日検査

・自動水質測定装置（残留塩素：mg/L）

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
1	小倉 （谷ヶ原系）	R6.4	0.5	0.3	0.4
		5	0.5	0.4	0.4
		6	0.4	0.3	0.3
		7	0.5	0.3	0.4
		8	0.4	0.3	0.3
		9	0.5	0.3	0.5
		10	0.5	0.4	0.5
		11	0.6	0.4	0.5
		12	0.5	0.4	0.5
		R7.1	0.6	0.4	0.5
		2	0.6	0.4	0.5
		3	0.6	0.4	0.4
		年間	0.6	0.3	0.4
3	又野 （谷ヶ原系）	R6.4	0.5	0.5	0.5
		5	0.5	0.4	0.4
		6	0.5	0.4	0.4
		7	0.5	0.4	0.5
		8	0.5	0.4	0.5
		9	0.6	0.5	0.5
		10	0.6	0.5	0.5
		11	0.6	0.5	0.5
		12	0.6	0.5	0.5
		R7.1	0.6	0.5	0.5
		2	0.5	0.4	0.5
		3	0.5	0.4	0.5
		年間	0.6	0.4	0.5
5	長竹 （鳥屋系） 【毎月検査地点】	R6.4	0.5	0.4	0.4
		5	0.5	0.4	0.5
		6	0.5	0.4	0.4
		7	0.5	0.4	0.4
		8	0.5	0.4	0.5
		9	0.6	0.5	0.6
		10	0.6	0.5	0.5
		11	0.5	0.5	0.5
		12	0.5	0.4	0.5
		R7.1	0.5	0.4	0.5
		2	0.5	0.5	0.5
		3	0.6	0.5	0.5
		年間	0.6	0.4	0.5
7	小原 （谷ヶ原系）	R6.4	0.5	0.4	0.5
		5	0.5	0.4	0.5
		6	0.5	0.4	0.5
		7	0.4	0.4	0.4
		8	0.4	0.3	0.3
		9	0.4	0.3	0.4
		10	0.5	0.4	0.5
		11	0.5	0.4	0.5
		12	0.6	0.5	0.5
		R7.1	0.6	0.5	0.6
		2	0.6	0.4	0.5
		3	0.5	0.4	0.5
		年間	0.6	0.3	0.5

・色度及び濁度については異常なし

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
2	町屋 （谷ヶ原系）	R6.4	0.5	0.4	0.5
		5	0.5	0.4	0.5
		6	0.5	0.4	0.5
		7	0.6	0.5	0.5
		8	0.5	0.5	0.5
		9	0.6	0.5	0.6
		10	0.6	0.5	0.6
		11	0.6	0.5	0.5
		12	0.6	0.5	0.5
		R7.1	0.6	0.5	0.5
		2	0.5	0.4	0.5
		3	0.6	0.4	0.5
		年間	0.6	0.4	0.5
4	青山 （谷ヶ原系）	R6.4	0.4	0.4	0.4
		5	0.4	0.3	0.4
		6	0.4	0.3	0.4
		7	0.5	0.4	0.4
		8	0.4	0.3	0.4
		9	0.5	0.3	0.4
		10	0.4	0.3	0.4
		11	0.4	0.4	0.4
		12	0.5	0.4	0.4
		R7.1	0.5	0.4	0.5
		2	0.4	0.3	0.4
		3	0.4	0.3	0.3
		年間	0.5	0.3	0.4
6	青野原 （鳥屋系）	R6.4	0.5	0.4	0.4
		5	0.4	0.4	0.4
		6	0.4	0.4	0.4
		7	0.4	0.3	0.4
		8	0.4	0.3	0.4
		9	0.4	0.3	0.4
		10	0.5	0.4	0.4
		11	0.5	0.4	0.4
		12	0.4	0.4	0.4
		R7.1	0.5	0.4	0.5
		2	0.5	0.5	0.5
		3	0.5	0.4	0.5
		年間	0.5	0.3	0.4
8	日連 （谷ヶ原系） 【毎月検査地点】	R6.4	0.6	0.5	0.5
		5	0.5	0.4	0.4
		6	0.5	0.4	0.5
		7	0.5	0.4	0.5
		8	0.4	0.3	0.4
		9	0.6	0.3	0.4
		10	0.6	0.4	0.5
		11	0.6	0.5	0.5
		12	0.6	0.5	0.5
		R7.1	0.6	0.6	0.6
		2	0.6	0.5	0.6
		3	0.6	0.5	0.6
		年間	0.6	0.3	0.5

・自動水質測定装置（残留塩素：mg/L）

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
9	名倉※ （落合系） 【毎月検査地点】	R6.4	0.6	0.4	0.5
		5	0.6	0.5	0.5
		6	0.6	0.4	0.5
		7	0.5	0.4	0.5
		8	0.7	0.4	0.5
		9	0.6	0.4	0.5
		10	0.6	0.4	0.5
		11	0.6	0.4	0.5
		12	0.6	0.5	0.5
		R7.1	0.6	0.5	0.5
		2	0.7	0.5	0.5
		3	0.6	0.4	0.5
		年間	0.7	0.4	0.5
11	佐野川 （和田系） 【毎月検査地点】	R6.4	0.7	0.5	0.6
		5	0.7	0.6	0.6
		6	0.7	0.5	0.6
		7	0.6	0.5	0.6
		8	0.6	0.4	0.5
		9	0.7	0.5	0.6
		10	0.6	0.4	0.5
		11	0.5	0.4	0.4
		12	0.5	0.4	0.4
		R7.1	0.5	0.4	0.4
		2	0.5	0.4	0.4
		3	0.5	0.4	0.5
		年間	0.7	0.4	0.5

・色度及び濁度については異常なし

※ 令和6年8月30日～9月10日の間は、台風に伴う落合浄水場停電による配水系統切替えにより、澤井地点で分析

※ 令和6年12月26日～令和7年1月21日の間は、落合浄水場の水量確保による配水系統切替えにより、澤井地点で分析

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
10	小淵 （鎌沢系） 【毎月検査地点】	R6.4	0.5	0.4	0.4
		5	0.5	0.4	0.4
		6	0.5	0.3	0.4
		7	0.5	0.3	0.4
		8	0.6	0.3	0.5
		9	0.6	0.4	0.5
		10	0.6	0.4	0.5
		11	0.6	0.4	0.5
		12	0.5	0.4	0.5
		R7.1	0.5	0.5	0.5
		2	0.5	0.4	0.5
		3	0.5	0.4	0.5
		年間	0.6	0.3	0.5
12	川尻 （都水系）	R6.4	0.4	0.3	0.4
		5	0.4	0.3	0.4
		6	0.4	0.3	0.4
		7	0.4	0.3	0.3
		8	0.4	0.3	0.3
		9	0.6	0.3	0.5
		10	0.6	0.4	0.4
		11	0.4	0.4	0.4
		12	0.4	0.4	0.4
		R7.1	0.4	0.4	0.4
		2	0.5	0.4	0.4
		3	0.6	0.4	0.4
		年間	0.6	0.3	0.4

2 給水栓の水質検査
〔3〕津久井水道営業所管内
(2) 日連(谷ヶ原浄水場系)
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18	R7. 3. 11	最大	最小	平均
天 候	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	—	—	—
気 温 (℃)	14. 5	26. 2	27. 5	31. 1	29. 3	30. 0	15. 5	10. 0	4. 7	0. 2	2. 1	9. 5	31. 1	0. 2	16. 7
水 温 (℃)	17. 3	19. 7	21. 6	25. 0	28. 1	27. 5	21. 0	16. 6	12. 0	8. 0	8. 0	11. 9	28. 1	8. 0	18. 1
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 94	—	—	0. 83	—	—	0. 93	—	—	1. 2	—	—	1. 2	0. 83	0. 98
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 09	—	—	<0. 08	—	—	0. 08	—	—	0. 12	—	—	0. 12	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 02	—	—	0. 02	0. 01	0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0. 016	—	—	0. 018	—	—	0. 016	—	—	0. 0045	—	—	0. 018	0. 0045	0. 014
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0. 009	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 009	0. 003	0. 005
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0007	—	—	0. 0008	—	—	0. 0008	—	—	0. 0008	—	—	0. 0008	0. 0007	0. 0008
臭 素 酸 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 021	—	—	0. 023	—	—	0. 020	—	—	0. 0079	—	—	0. 023	0. 0079	0. 018
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0. 013	—	—	0. 013	—	—	0. 011	—	—	0. 004	—	—	0. 013	0. 004	0. 010
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0039	—	—	0. 0040	—	—	0. 0039	—	—	0. 0025	—	—	0. 0040	0. 0025	0. 0036
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	0. 0001	0. 0001	0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	<0. 002	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 03	—	—	0. 05	—	—	0. 04	—	—	0. 02	—	—	0. 05	0. 02	0. 04
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 02	—	—	0. 01	—	—	0. 02	<0. 01	0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7. 7	—	—	7. 4	—	—	7. 5	—	—	8. 6	—	—	8. 6	7. 4	7. 8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7. 3	7. 2	7. 0	6. 6	8. 5	7. 0	6. 6	6. 8	7. 2	7. 6	8. 0	8. 5	8. 5	6. 6	7. 4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	52	—	—	50	—	—	54	—	—	59	—	—	59	50	54
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	97	—	—	92	—	—	92	—	—	105	—	—	105	92	97
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000002	0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000002	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 6	0. 4	0. 5
p H 値	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 4	7. 3	7. 4	7. 2	7. 3	7. 2	7. 2	7. 7	7. 7	7. 2	7. 4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6	0. 8	0. 6	0. 6	0. 8	0. 4	0. 6

2 給水栓の水質検査
〔3〕津久井水道営業所管内
（2）日連（谷ヶ原浄水場系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 21	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 18	R7. 3. 11	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	0.0007	—	—	0.0012	—	—	0.0011	—	—	0.0002	—	—	0.0012	0.0002	0.0008
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	0.005	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.006	0.002	0.004
農薬類	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	1.6	—	—	1.1	—	—	1.1	—	—	1.9	—	—	1.9	1.1	1.4
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2	—	—	-1.2	—	—	-1.3	—	—	-1.6	—	—	-1.2	-1.6	-1.3
従属栄養細菌 (1mL中)	7	4	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	7	0	2
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘ°ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ°ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ヘ°ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好気性芽胞菌 (MPN/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム (mg/L)	14	—	—	14	—	—	15	—	—	15	—	—	15	14	15
マグネシウム (mg/L)	4.1	—	—	3.8	—	—	4.1	—	—	5.0	—	—	5.0	3.8	4.3
硫酸イオン (mg/L)	13	—	—	12	—	—	13	—	—	14	—	—	14	12	13
トリハロメタン生成能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	41	—	—	40	—	—	43	—	—	48	—	—	48	40	43
電気伝導率 (mS/m)	14.6	15.2	14.2	13.7	16.2	13.2	14.6	15.3	15.8	16.3	16.4	16.4	16.4	13.2	15.2

2 給水栓の水質検査

〔3〕津久井水道営業所管内

(2) 日連 (谷ヶ原浄水場系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 7. 8	R6. 10. 21	R7. 1. 14	最大	最小	平均
1,3-ジ'クロロフ'ロヘン (D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA (ダ グ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2, 4-D (2, 4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ス ル ホ ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6. 4. 22	R6. 7. 8	R6. 10. 21	R7. 1. 14	最大	最小	平均
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ゾ リ ネ ー ト (ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ プ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ナ ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ リ ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

2 給水栓の水質検査

〔3〕津久井水道営業所管内

(2) 日連(谷ヶ原浄水場系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.4.22	R6.7.8	R6.10.21	R7.1.14	最大	最小	平均
(5z)ーオリサストロビン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソン(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフェート(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNPーア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノホスオキソン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソン(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシンスルホキシド(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキソンスルホン(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホスオキソン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロチオホスオキソン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモブチドデブプロキ(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
馬拉チオンオキソン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メチダチオンオキソン(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミプリド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロプリド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イブプロジオン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラクロホス(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルファミド(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロマシル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベントキシゾン(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ホサロ(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトラクロール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシベンソラルSメチル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アメトリン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イナベンフィド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イマゾスルフロ(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウニコナゾールP(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトキシスルフロ(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトベンザニド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアルギル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキササミル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キサロホップエチル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロチアニジン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロマフェノジド(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルタージメチル(TCTP)(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホスメチル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロフェンチオン(ECP)(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジクロメジン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロブロッツ(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノスルフロ(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノデフラン(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフェノコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフルベンズ(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブプロコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブプロジニル(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シメコナゾール(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメチルビンホス(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.4.22	R6.7.8	R6.10.21	R7.1.14	最大	最小	平均
ジメピベレート (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラクロルビンホス (CVMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブプロアニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクトプロトラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラソスルフロンエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメトビル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロバルギット (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホキシシム (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リニユロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデュロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
リプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセチル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロフェン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フロバジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔3〕津久井水道営業所管内
（3）名倉（落合浄水場系）
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 24	R6. 5. 20	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 9	R6. 11. 18	R6. 12. 4	R7. 1. 22	R7. 2. 17	R7. 3. 10	最大	最小	平均
天 候	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—
気 温 (℃)	13. 8	19. 0	26. 4	28. 4	33. 7	32. 4	17. 0	12. 9	11. 7	6. 0	10. 8	8. 7	33. 7	6. 0	18. 4
水 温 (℃)	15. 6	18. 5	20. 4	25. 2	27. 5	26. 5	23. 5	17. 5	13. 4	8. 1	7. 5	8. 0	27. 5	7. 5	17. 6
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	0. 76	—	—	1. 6	—	—	0. 92	—	—	0. 53	—	1. 6	0. 53	0. 95
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	0. 08	—	—	0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	0. 08	<0. 08	<0. 08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	0. 02	—	—	0. 02	—	—	0. 01	—	—	0. 02	—	0. 02	0. 01	0. 02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベンゼン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 08	0. 08	0. 10	<0. 06	<0. 06	0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 10	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	0. 0056	—	—	0. 013	—	—	0. 0037	—	—	0. 0014	—	0. 013	0. 0014	0. 0059
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0. 002	—	—	0. 005	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	0. 005	<0. 002	<0. 002
ジブromクロロメタン (mg/L)	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	<0. 0001	—	0. 0002	<0. 0001	0. 0002
臭 素 酸 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン (mg/L)	—	0. 0069	—	—	0. 016	—	—	0. 0054	—	—	0. 0020	—	0. 016	0. 0020	0. 0076
トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	0. 004	—	—	0. 009	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	0. 009	<0. 002	0. 003
ブromジクロロメタン (mg/L)	—	0. 0012	—	—	0. 0027	—	—	0. 0013	—	—	0. 0006	—	0. 0027	0. 0006	0. 0015
ブromモホルム (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホルムアルデヒド (mg/L)	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	0. 01	—	0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	6. 1	—	—	6. 2	—	—	5. 8	—	—	6. 3	—	6. 3	5. 8	6. 1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2. 7	2. 6	2. 6	2. 5	2. 5	2. 6	2. 8	2. 8	2. 9	3. 2	3. 3	3. 2	3. 3	2. 5	2. 8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	50	—	—	48	—	—	48	—	—	52	—	52	48	50
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	96	—	—	71	—	—	83	—	—	91	—	96	71	85
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジエオスミン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フエノール類 (mg/L)	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 4	0. 3	0. 3	0. 3	0. 2	0. 6	0. 7	0. 2	0. 4
p H 値	7. 5	7. 5	7. 4	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 1	7. 1	7. 6	7. 6	7. 1	7. 3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	0. 6	0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5

2 給水栓の水質検査
〔3〕津久井水道営業所管内
（3）名倉（落合浄水場系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 24	R6. 5. 20	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 9	R6. 11. 18	R6. 12. 4	R7. 1. 22	R7. 2. 17	R7. 3. 10	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	0.0002	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	0.0002	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
農薬類	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	－	－	－	－	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.7
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	－	-1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.5
従属栄養細菌 (1mL中)	2	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘフルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘフルフルオロオktan酸（PFOA） (mg/L)	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
ヘフルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14
マグネシウム (mg/L)	－	－	－	－	3.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.0
硫酸イオン (mg/L)	－	21	－	－	16	－	－	20	－	－	27	－	27	16	21
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	－	－	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33
電気伝導率 (mS/m)	13.1	13.5	13.4	12.3	12.9	11.1	12.9	12.7	12.9	13.7	14.1	13.2	14.1	11.1	13.0

2 給水栓の水質検査

【3】津久井水道営業所管内

(3) 名倉（落合浄水場系）

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.8.19
1,3-シ`クロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ ブ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス ブ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ エ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ ブ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.8.19
テ ル ブ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビ ラ ソ レ ー ト) (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ フ ォ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン) (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン) (mg/L)	<0.0001
メ コ ブ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.8.19
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ ロ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ァ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ソ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ゾ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ゾ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.8.19
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト フ ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ゾ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル プ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ソ ー ル (エ ク ロ メ ゾ ー ル) (mg/L)	<0.00001
カ ル プ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキシソ	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-プトキシエチル	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔3〕津久井水道営業所管内
（4）小淵（鎌沢浄水場系）
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 24	R6. 5. 20	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 9	R6. 11. 18	R6. 12. 4	R7. 1. 22	R7. 2. 17	R7. 3. 10	最大	最小	平均
天 候	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—
気 温 (℃)	14. 2	18. 2	26. 7	27. 3	32. 0	30. 3	16. 3	13. 6	9. 3	4. 8	10. 0	10. 0	32. 0	4. 8	17. 7
水 温 (℃)	15. 5	19. 0	20. 6	24. 4	27. 1	26. 7	23. 0	16. 8	14. 6	9. 0	9. 8	9. 4	27. 1	9. 0	18. 0
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	1. 1	—	—	1. 3	—	—	1. 1	—	—	0. 74	—	1. 3	0. 74	1. 1
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 08	0. 10	0. 13	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 13	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	0. 015	—	—	0. 030	—	—	0. 0086	—	—	0. 0034	—	0. 030	0. 0034	0. 014
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0. 005	—	—	0. 008	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	0. 008	<0. 002	0. 004
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
臭 素 酸 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0. 016	—	—	0. 032	—	—	0. 010	—	—	0. 0040	—	0. 032	0. 0040	0. 016
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0. 012	—	—	0. 018	—	—	0. 006	—	—	0. 002	—	0. 018	0. 002	0. 010
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0. 0011	—	—	0. 0020	—	—	0. 0015	—	—	0. 0006	—	0. 0020	0. 0006	0. 0013
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	4. 4	—	—	4. 8	—	—	4. 4	—	—	4. 3	—	4. 8	4. 3	4. 5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	1. 9	1. 9	1. 9	2. 0	2. 1	2. 1	2. 1	1. 9	1. 9	1. 8	1. 8	2. 1	2. 1	1. 8	2. 0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	39	—	—	42	—	—	40	—	—	39	—	42	39	40
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	73	—	—	74	—	—	66	—	—	63	—	74	63	69
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 3	0. 4	0. 3	0. 3	0. 2	0. 2	0. 6	0. 6	0. 2	0. 4
p H 値	7. 9	7. 9	7. 8	7. 7	7. 7	7. 7	7. 7	7. 6	7. 6	7. 4	7. 4	7. 8	7. 9	7. 4	7. 7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 3	0. 6	0. 6	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 6	0. 3	0. 5

2 給水栓の水質検査
〔3〕津久井水道営業所管内
（4）小淵（鎌沢浄水場系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 24	R6. 5. 20	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 9	R6. 11. 18	R6. 12. 4	R7. 1. 22	R7. 2. 17	R7. 3. 10	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0001	－	－	<0.0001	－	0.0002	<0.0001	0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
農薬類	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	－	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.5
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	－	-1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.0
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	4	0	2	2	0	0	0	4	0	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘフルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘフルフルオロオktan酸（PFOA） (mg/L)	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
ヘフルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	－	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13
マグネシウム (mg/L)	－	－	－	－	2.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.2
硫酸イオン (mg/L)	－	8	－	－	7	－	－	8	－	－	9	－	9	7	8
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	－	－	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35
電気伝導率 (mS/m)	10.0	10.2	10.2	9.5	10.7	9.4	10.9	10.2	10.2	10.0	10.0	10.2	10.9	9.4	10.1

2 給水栓の水質検査

【3】津久井水道営業所管内

(4) 小淵（鎌沢浄水場系）

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.8.19
1,3-シ`クロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ ブ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス ブ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ モ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ エ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ ブ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.8.19
テ ル ブ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビ ラ ソ レ ー ト) (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ フ ォ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン) (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン) (mg/L)	<0.0001
メ コ ブ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.8.19
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ プ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ァ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ソ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ゾ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.8.19
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト フ ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ゾ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル プ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ゾ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ソ ー ル (エ ク ロ メ ゾ ー ル) (mg/L)	<0.00001
カ ル プ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキシソ	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-プトキシエチル	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔3〕津久井水道営業所管内
(5) 佐野川 (和田浄水場系)
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 15	R6. 6. 5	R6. 7. 2	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 11	R7. 1. 15	R7. 2. 5	R7. 3. 12	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	17. 6	17. 5	20. 4	26. 5	26. 5	21. 6	19. 0	11. 5	5. 8	0. 9	-0. 6	11. 8	26. 5	-0. 6	14. 9
水 温 (℃)	12. 0	15. 5	17. 3	20. 0	23. 5	22. 7	22. 0	15. 4	12. 5	6. 5	7. 4	7. 0	23. 5	6. 5	15. 2
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1. 3	—	—	1. 3	—	—	1. 1	—	—	0. 95	—	—	1. 3	0. 95	1. 2
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベンゼン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0. 0031	—	—	0. 0065	—	—	0. 0086	—	—	0. 0014	—	—	0. 0086	0. 0014	0. 0049
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 004	—	—	<0. 002	—	—	0. 004	<0. 002	<0. 002
ジブromクロロメタン (mg/L)	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0001	—	—	0. 0002	0. 0001	0. 0002
臭 素 酸 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン (mg/L)	0. 0045	—	—	0. 0082	—	—	0. 011	—	—	0. 0022	—	—	0. 011	0. 0022	0. 0065
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0. 002	—	—	0. 005	—	—	0. 006	—	—	<0. 002	—	—	0. 006	<0. 002	0. 003
ブromジクロロメタン (mg/L)	0. 0012	—	—	0. 0015	—	—	0. 0019	—	—	0. 0006	—	—	0. 0019	0. 0006	0. 0013
ブromモホルム (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4. 6	—	—	4. 5	—	—	4. 8	—	—	4. 5	—	—	4. 8	4. 5	4. 6
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2. 1	2. 0	3. 6	2. 1	2. 0	2. 2	2. 1	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 2	3. 6	2. 0	2. 2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	32	—	—	29	—	—	33	—	—	29	—	—	33	29	31
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	68	—	—	59	—	—	62	—	—	54	—	—	68	54	61
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジエオスミン (mg/L)	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類 (mg/L)	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 2	0. 4	0. 3	0. 3	0. 2	0. 4	0. 3	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 4	0. 2	0. 3
p H 値	7. 6	7. 6	7. 5	7. 4	7. 4	7. 2	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2	7. 3	7. 6	7. 6	7. 2	7. 4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 (mg/L)	0. 7	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 7	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 7	0. 4	0. 6

2 給水栓の水質検査
〔3〕津久井水道営業所管内
（5）佐野川（和田浄水場系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 15	R6. 6. 5	R6. 7. 2	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 11	R7. 1. 15	R7. 2. 5	R7. 3. 12	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	0.0004	—	—	0.0006	—	—	0.0014	—	—	0.0002	—	—	0.0014	0.0002	0.0007
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトリル (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	—	—	—	-1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.8
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘフルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘフルフルオロオktan酸（PFOA） (mg/L)	—	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000005
ヘフルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	—	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好気性芽胞菌 (MPN/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム (mg/L)	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7
マグネシウム (mg/L)	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7
硫酸イオン (mg/L)	7	—	—	6	—	—	7	—	—	8	—	—	8	6	7
トリハロメタン生成能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
電気伝導率 (mS/m)	8.8	9.0	9.1	8.1	9.5	7.5	9.2	8.8	8.6	8.2	8.1	8.6	9.5	7.5	8.6

2 給水栓の水質検査

【3】津久井水道営業所管内

(5) 佐野川(和田浄水場系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.7.2
1,3-シ`クロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ ブ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス ブ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ エ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ ブ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.7.2
テ ル ブ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビ ラ ソ レ ー ト) (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ソ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ソ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ フ ォ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン) (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン) (mg/L)	<0.0001
メ コ ブ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.7.2
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ェ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ソ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ソ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ソ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.7.2
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト フ ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ズ ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル プ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ソ ー ル (エ ク ロ メ ソ ー ル) (mg/L)	<0.00001
カ ル プ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキシソ	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔3〕津久井水道営業所管内
(6)長竹(鳥屋浄水場系)
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 21	R6. 6. 5	R6. 7. 2	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 11	R7. 1. 15	R7. 2. 5	R7. 3. 12	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	19. 0	25. 5	25. 0	27. 5	30. 4	26. 1	19. 2	16. 4	10. 7	6. 5	3. 8	12. 3	30. 4	3. 8	18. 5
水 温 (℃)	14. 6	19. 0	20. 0	23. 3	27. 5	26. 4	23. 5	17. 4	12. 9	8. 8	8. 7	9. 5	27. 5	8. 7	17. 6
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 43	—	—	0. 40	—	—	0. 41	—	—	0. 32	—	—	0. 43	0. 32	0. 39
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 07	0. 07	0. 07	<0. 06	0. 08	<0. 06	0. 06	0. 06	0. 06	0. 08	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0. 0020	—	—	0. 0042	—	—	0. 0046	—	—	0. 0008	—	—	0. 0046	0. 0008	0. 0029
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
臭 素 酸 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0026	—	—	0. 0050	—	—	0. 0057	—	—	0. 0010	—	—	0. 0057	0. 0010	0. 0036
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	<0. 002	<0. 002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0006	—	—	0. 0009	—	—	0. 0009	—	—	0. 0003	—	—	0. 0009	0. 0003	0. 0007
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 02	—	—	0. 03	—	—	0. 04	—	—	0. 03	—	—	0. 04	0. 02	0. 03
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2. 5	—	—	2. 8	—	—	2. 6	—	—	2. 4	—	—	2. 8	2. 4	2. 6
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3. 7	3. 6	2. 0	3. 6	3. 8	4. 6	3. 6	3. 7	3. 6	3. 7	3. 6	3. 8	4. 6	2. 0	3. 6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	29	—	—	30	—	—	31	—	—	31	—	—	31	29	30
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	53	—	—	52	—	—	47	—	—	42	—	—	53	42	49
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 2	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	<0. 1	0. 1	0. 2	<0. 1	0. 1
p H 値	7. 4	7. 3	7. 3	7. 2	7. 3	7. 1	7. 2	7. 2	7. 2	7. 1	7. 2	7. 4	7. 4	7. 1	7. 2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 6	0. 4	0. 5

2 給水栓の水質検査
〔3〕津久井水道営業所管内
（6）長竹（鳥屋浄水場系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 21	R6. 6. 5	R6. 7. 2	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 11	R7. 1. 15	R7. 2. 5	R7. 3. 12	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	0.0002	－	－	0.0006	－	－	0.0007	－	－	0.0002	－	－	0.0007	0.0002	0.0004
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
農薬類	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	－	－	－	2.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.0
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	-1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.9
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘフルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘフルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
ヘフルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	－	－	－	8.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.9
マグネシウム (mg/L)	－	－	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8
硫酸イオン (mg/L)	3	－	－	3	－	－	4	－	－	4	－	－	4	3	4
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24
電気伝導率 (mS/m)	7.3	7.4	7.3	7.4	8.2	8.2	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	8.2	7.3	7.7

2 給水栓の水質検査

【3】津久井水道営業所管内

(6) 長竹(鳥屋浄水場系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.7.2
1,3-シ`クロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ モ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ エ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.7.2
テ ル ブ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビ ラ ソ レ ー ト) (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ フ ォ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン) (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン) (mg/L)	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.7.2
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ プ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ ロ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ァ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ソ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ゾ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.7.2
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト フ ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ゾ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル プ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ゾ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ソ ー ル (エ ク ロ メ ゾ ー ル) (mg/L)	<0.00001
カ ル プ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキシソ	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001

2 給水栓の水質検査

〔4〕鎌倉水道営業所管内

(1) 残留塩素等の毎日検査

・自動水質測定装置 (残留塩素: mg/L)

検査地点	検査月	最大	最小	平均
1 笛田 (寒川・綾瀬系)	R6.4	0.4	0.4	0.4
	5	0.5	0.4	0.4
	6	0.5	0.4	0.5
	7	0.6	0.5	0.6
	8	0.5	0.4	0.5
	9	0.6	0.5	0.6
	10	0.6	0.5	0.6
	11	0.5	0.4	0.5
	12	0.6	0.5	0.5
	R7.1	0.5	0.4	0.5
	2	0.5	0.4	0.5
	3	0.5	0.4	0.4
	年間	0.6	0.4	0.5
3 大町 (寒川・綾瀬系)	R6.4	0.4	0.3	0.4
	5	0.4	0.4	0.4
	6	0.5	0.4	0.5
	7	0.5	0.5	0.5
	8	0.5	0.4	0.4
	9	0.5	0.4	0.5
	10	0.5	0.4	0.5
	11	0.6	0.5	0.5
	12	0.6	0.5	0.5
	R7.1	0.5	0.4	0.5
	2	0.6	0.5	0.5
	3	0.6	0.5	0.6
	年間	0.6	0.3	0.5
5 津2 (寒川系) 【毎月検査地点】	R6.4	0.5	0.3	0.4
	5	0.5	0.4	0.4
	6	0.6	0.4	0.5
	7	0.6	0.5	0.6
	8	0.5	0.4	0.4
	9	0.6	0.4	0.5
	10	0.6	0.5	0.6
	11	0.6	0.5	0.6
	12	0.6	0.5	0.6
	R7.1	0.6	0.5	0.6
	2	0.6	0.5	0.5
	3	0.6	0.4	0.5
	年間	0.6	0.3	0.5
7 高野 (綾瀬系)	R6.4	0.4	0.4	0.4
	5	0.5	0.4	0.4
	6	0.5	0.4	0.4
	7	0.6	0.4	0.5
	8	0.4	0.4	0.4
	9	0.5	0.4	0.4
	10	0.4	0.4	0.4
	11	0.4	0.3	0.4
	12	0.5	0.4	0.4
	R7.1	0.5	0.4	0.5
	2	0.5	0.4	0.4
	3	0.4	0.4	0.4
	年間	0.6	0.3	0.4

・色度及び濁度については異常なし

検査地点	検査月	最大	最小	平均
2 玉縄 (寒川・綾瀬系)	R6.4	0.4	0.3	0.4
	5	0.4	0.3	0.4
	6	0.6	0.4	0.5
	7	0.5	0.4	0.5
	8	0.4	0.3	0.4
	9	0.5	0.4	0.5
	10	0.6	0.4	0.5
	11	0.6	0.5	0.6
	12	0.6	0.4	0.5
	R7.1	0.5	0.4	0.5
	2	0.6	0.4	0.5
	3	0.5	0.3	0.5
	年間	0.6	0.3	0.5
4 津1 (寒川・綾瀬系)	R6.4	0.4	0.4	0.4
	5	0.5	0.4	0.4
	6	0.5	0.5	0.5
	7	0.6	0.5	0.5
	8	0.5	0.4	0.4
	9	0.6	0.4	0.5
	10	0.6	0.5	0.5
	11	0.5	0.5	0.5
	12	0.5	0.5	0.5
	R7.1	0.5	0.4	0.5
	2	0.5	0.4	0.4
	3	0.5	0.4	0.4
	年間	0.6	0.4	0.5
6 今泉 (寒川・綾瀬系) 【毎月検査地点】	R6.4	0.5	0.4	0.4
	5	0.5	0.4	0.4
	6	0.5	0.4	0.5
	7	0.5	0.4	0.4
	8	0.4	0.2	0.3
	9	0.4	0.3	0.4
	10	0.5	0.4	0.4
	11	0.4	0.4	0.4
	12	0.4	0.4	0.4
	R7.1	0.4	0.3	0.4
	2	0.4	0.3	0.3
	3	0.4	0.3	0.3
	年間	0.5	0.2	0.4
8 堀内 (綾瀬系)	R6.4	0.8	0.7	0.7
	5	0.8	0.6	0.7
	6	0.7	0.6	0.6
	7	0.7	0.6	0.6
	8	0.6	0.6	0.6
	9	0.6	0.6	0.6
	10	0.6	0.4	0.6
	11	0.5	0.4	0.5
	12	0.6	0.4	0.5
	R7.1	0.6	0.6	0.6
	2	0.7	0.6	0.6
	3	0.8	0.7	0.7
	年間	0.8	0.4	0.6

・自動水質測定装置 (残留塩素: mg/L)

検査地点	検査月	最大	最小	平均
9 小坪1 (綾瀬系)	R6.4	0.6	0.5	0.5
	5	0.5	0.4	0.5
	6	0.5	0.4	0.5
	7	0.6	0.5	0.5
	8	0.5	0.4	0.5
	9	0.5	0.4	0.4
	10	0.6	0.4	0.5
	11	0.6	0.5	0.5
	12	0.6	0.5	0.5
	R7.1	0.6	0.5	0.6
	2	0.7	0.6	0.6
	3	0.6	0.6	0.6
	年間	0.7	0.4	0.5
11 小坪2 (綾瀬系)	R6.4	0.6	0.5	0.6
	5	0.6	0.4	0.5
	6	0.5	0.4	0.4
	7	0.5	0.4	0.4
	8	0.5	0.4	0.4
	9	0.5	0.4	0.5
	10	0.6	0.5	0.5
	11	0.6	0.5	0.6
	12	0.6	0.5	0.5
	R7.1	0.7	0.6	0.6
	2	0.7	0.6	0.6
	3	0.6	0.5	0.6
	年間	0.7	0.4	0.5
13 沼間1 (綾瀬系)	R6.4	0.6	0.6	0.6
	5	0.6	0.5	0.5
	6	0.6	0.5	0.5
	7	0.6	0.5	0.6
	8	0.5	0.4	0.5
	9	0.6	0.5	0.5
	10	0.6	0.5	0.6
	11	0.6	0.5	0.5
	12	0.6	0.5	0.5
	R7.1	0.6	0.5	0.6
	2	0.7	0.6	0.6
	3	0.7	0.6	0.6
	年間	0.7	0.4	0.6
15 下山口 (綾瀬系)	R6.4	0.4	0.3	0.4
	5	0.4	0.3	0.3
	6	0.4	0.3	0.4
	7	0.4	0.3	0.4
	8	0.4	0.3	0.3
	9	0.4	0.3	0.4
	10	0.5	0.4	0.4
	11	0.5	0.4	0.4
	12	0.5	0.3	0.4
	R7.1	0.6	0.5	0.5
	2	0.6	0.4	0.5
	3	0.5	0.4	0.4
	年間	0.6	0.3	0.4

・色度及び濁度については異常なし

検査地点	検査月	最大	最小	平均
10 一色 (綾瀬系)	R6.4	0.5	0.4	0.5
	5	0.5	0.4	0.4
	6	0.4	0.4	0.4
	7	0.5	0.4	0.4
	8	0.4	0.4	0.4
	9	0.4	0.4	0.4
	10	0.4	0.4	0.4
	11	0.5	0.4	0.4
	12	0.5	0.4	0.4
	R7.1	0.5	0.4	0.5
	2	0.6	0.5	0.5
	3	0.5	0.5	0.5
	年間	0.6	0.4	0.4
12 稲村ヶ崎 (綾瀬系)	R6.4	0.6	0.4	0.5
	5	0.6	0.4	0.5
	6	0.5	0.4	0.5
	7	0.5	0.4	0.4
	8	0.4	0.3	0.4
	9	0.5	0.3	0.4
	10	0.5	0.4	0.5
	11	0.6	0.5	0.5
	12	0.6	0.5	0.5
	R7.1	0.6	0.5	0.6
	2	0.6	0.5	0.6
	3	0.6	0.5	0.6
	年間	0.6	0.3	0.5
14 沼間2 (綾瀬系) 【毎月検査地点】	R6.4	0.6	0.5	0.5
	5	0.6	0.4	0.5
	6	0.5	0.4	0.5
	7	0.5	0.4	0.5
	8	0.5	0.4	0.5
	9	0.5	0.5	0.5
	10	0.6	0.5	0.5
	11	0.5	0.4	0.4
	12	0.5	0.5	0.5
	R7.1	0.6	0.5	0.5
	2	0.7	0.6	0.6
	3	0.7	0.6	0.6
	年間	0.7	0.4	0.5
16 上山口 (綾瀬系)	R6.4	0.6	0.5	0.5
	5	0.6	0.4	0.5
	6	0.5	0.4	0.4
	7	0.5	0.4	0.4
	8	0.4	0.3	0.4
	9	0.4	0.3	0.4
	10	0.7	0.4	0.5
	11	0.6	0.3	0.4
	12	0.6	0.5	0.5
	R7.1	0.6	0.5	0.6
	2	0.7	0.6	0.6
	3	0.7	0.5	0.6
	年間	0.7	0.3	0.5

2 給水栓の水質検査
〔4〕鎌倉水道営業所管内
（2）津（寒川浄水場系）
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 13	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 5	R6. 9. 3	R6. 10. 8	R6. 11. 11	R6. 12. 3	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 10	最大	最小	平均
天 候	晴	雨	曇	曇	晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	晴	—	—	—
気 温 (℃)	23. 5	18. 8	22. 8	28. 4	31. 8	26. 0	22. 0	16. 3	18. 5	14. 8	7. 1	12. 1	31. 8	7. 1	20. 2
水 温 (℃)	17. 2	19. 7	22. 0	23. 9	29. 0	27. 0	24. 0	19. 9	16. 3	10. 7	11. 2	10. 9	29. 0	10. 7	19. 3
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	0. 98	—	—	0. 90	—	—	1. 2	—	—	0. 88	—	1. 2	0. 88	0. 99
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0. 01	—	—	0. 02	—	—	0. 02	—	—	0. 02	—	0. 02	0. 01	0. 02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	<0. 06	—	—	0. 08	—	—	0. 06	—	—	<0. 06	—	0. 08	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	0. 013	—	—	0. 019	—	—	0. 010	—	—	0. 0050	—	0. 019	0. 0050	0. 012
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	0. 003	<0. 002	<0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0. 0018	—	—	0. 0026	—	—	0. 0023	—	—	0. 0016	—	0. 0026	0. 0016	0. 0021
臭 素 酸 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0. 021	—	—	0. 030	—	—	0. 019	—	—	0. 010	—	0. 030	0. 010	0. 020
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0. 010	—	—	0. 010	—	—	0. 009	—	—	0. 005	—	0. 010	0. 005	0. 009
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0. 0062	—	—	0. 0081	—	—	0. 0062	—	—	0. 0035	—	0. 0081	0. 0035	0. 0060
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	0. 0001	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	0. 0002	0. 0001	0. 0002
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	0. 003	—	—	0. 005	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	0. 005	<0. 002	0. 003
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	0. 03	—	—	0. 04	—	—	0. 03	—	—	0. 02	—	0. 04	0. 02	0. 03
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	8. 3	—	—	9. 6	—	—	8. 5	—	—	7. 7	—	9. 6	7. 7	8. 5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	8. 1	7. 6	7. 9	7. 7	8. 7	10	6. 4	6. 7	6. 8	6. 4	6. 5	7. 4	10	6. 4	7. 5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	63	—	—	67	—	—	67	—	—	60	—	67	60	64
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	110	—	—	118	—	—	112	—	—	98	—	118	98	110
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0. 000002	0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0. 000001	0. 000002	0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000001	0. 000002	<0. 000001	0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 6	0. 6	0. 6	0. 4	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 6	0. 4	0. 5
p H 値	7. 4	7. 3	7. 3	7. 2	7. 3	7. 2	7. 2	7. 3	7. 3	7. 2	7. 1	7. 4	7. 4	7. 1	7. 3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 5	0. 4	0. 4	0. 6	0. 3	0. 5	0. 4	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 3	0. 5

2 給水栓の水質検査
〔4〕鎌倉水道営業所管内
（2）津（寒川浄水場系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 13	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 5	R6. 9. 3	R6. 10. 8	R6. 11. 11	R6. 12. 3	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 10	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	－	0.0004	－	－	0.0013	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－	0.0013	0.0002	0.0006
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
抱水クロラール (mg/L)	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.006	0.003	0.004
農薬類	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	－	3.1	－	－	3.3	－	－	2.9	－	－	3.0	－	3.3	2.9	3.1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性 (ランゲリア指数)	－	-1.3	－	－	-1.1	－	－	-1.2	－	－	-1.7	－	-1.1	-1.7	-1.3
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	1	3	0	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハ°ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びハ°ルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ハ°ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	－	17	－	－	18	－	－	18	－	－	16	－	18	16	17
マグネシウム (mg/L)	－	4.8	－	－	5.1	－	－	5.3	－	－	4.7	－	5.3	4.7	5.0
硫酸イオン (mg/L)	－	19	－	－	19	－	－	19	－	－	16	－	19	16	18
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	－	45	－	－	50	－	－	50	－	－	45	－	50	45	48
電気伝導率 (mS/m)	17.8	17.1	15.4	15.0	18.0	13.2	16.1	17.5	18.2	16.4	15.9	16.8	18.2	13.2	16.5

2 給水栓の水質検査

〔4〕鎌倉水道営業所管内

(2) 津（寒川浄水場系）

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
1,3-シクロロフ・ロヘン (D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA (ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ス ホ ル ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
テ ル プ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ゼ リ ネ ー ト (ビラズレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ プ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ イ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ プ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ オ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ プ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ リ ン (バスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

[illegible]

2 給水栓の水質検査
〔4〕鎌倉水道営業所管内
（3）沼間（企業団綾瀬浄水場系）
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 13	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 5	R6. 9. 3	R6. 10. 8	R6. 11. 11	R6. 12. 3	R7. 1. 15	R7. 2. 3	R7. 3. 10	最大	最小	平均
天 候	晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	晴	—	—	—
気 温 (℃)	22. 0	20. 0	20. 6	28. 6	32. 0	27. 0	22. 0	16. 5	12. 8	13. 2	6. 7	11.8	32. 0	6. 7	19. 4
水 温 (℃)	15. 5	18. 5	20. 2	22. 1	27. 8	26. 0	24. 0	18. 8	15. 7	12. 0	10. 7	11.0	27. 8	10. 7	18. 5
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	1. 0	—	—	0. 92	—	—	1. 2	—	—	0. 91	—	1. 2	0. 91	1. 0
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0. 01	—	—	0. 02	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	0. 02	0. 01	0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	<0. 06	—	—	0. 11	—	—	0. 10	—	—	<0. 06	—	0. 11	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	0. 010	—	—	0. 015	—	—	0. 0092	—	—	0. 0044	—	0. 015	0. 0044	0. 0097
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0. 003	—	—	0. 004	—	—	0. 004	—	—	0. 004	—	0. 004	0. 003	0. 004
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0. 0018	—	—	0. 0019	—	—	0. 0019	—	—	0. 0015	—	0. 0019	0. 0015	0. 0018
臭 素 酸 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0. 017	—	—	0. 024	—	—	0. 016	—	—	0. 0093	—	0. 024	0. 0093	0. 017
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0. 008	—	—	0. 011	—	—	0. 008	—	—	0. 004	—	0. 011	0. 004	0. 008
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0. 0052	—	—	0. 0061	—	—	0. 0052	—	—	0. 0033	—	0. 0061	0. 0033	0. 0050
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	0. 0001	—	0. 0001	0. 0001	0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	0. 002	—	—	0. 006	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	0. 006	<0. 002	0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	0. 02	—	—	0. 03	—	—	0. 02	—	—	0. 01	—	0. 03	0. 01	0. 02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	8. 0	—	—	8. 0	—	—	7. 9	—	—	7. 0	—	8. 0	7. 0	7. 7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7. 8	7. 3	6. 6	6. 2	7. 2	8. 6	6. 4	6. 4	6. 8	6. 6	6. 4	8. 2	8. 6	6. 2	7. 0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	62	—	—	60	—	—	64	—	—	58	—	64	58	61
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	111	—	—	107	—	—	116	—	—	105	—	116	105	110
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0. 000002	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0. 000001	0. 000002	0. 000002	<0. 000001	0. 000001	0. 000002	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000002	0. 000001	0. 000002	<0. 000001	0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 6	0. 6	0. 4	0. 5
p H 値	7. 6	7. 5	7. 5	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2	7. 3	7. 3	7. 2	7. 1	7. 6	7. 6	7. 1	7. 4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 4	0. 5

2 給水栓の水質検査
〔4〕鎌倉水道営業所管内
（3）沼間（企業団綾瀬浄水場系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 13	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 5	R6. 9. 3	R6. 10. 8	R6. 11. 11	R6. 12. 3	R7. 1. 15	R7. 2. 3	R7. 3. 10	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	－	0.0002	－	－	0.0004	－	－	0.0002	－	－	0.0001	－	0.0004	0.0001	0.0002
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラー (mg/L)	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.006	0.003	0.004
農薬類	－	<0.001	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.005	<0.001	0.001
遊離炭酸 (mg/L)	－	1.8	－	－	2.2	－	－	1.8	－	－	2.2	－	2.2	1.8	2.0
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性 (ランゲリア指数)	－	-1.2	－	－	-1.3	－	－	-1.4	－	－	-1.8	－	-1.2	-1.8	-1.4
従属栄養細菌 (1mL中)	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハ°ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びハ°ルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ハ°ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	－	17	－	－	17	－	－	17	－	－	16	－	17	16	17
マグネシウム (mg/L)	－	4.8	－	－	4.5	－	－	5.1	－	－	4.5	－	5.1	4.5	4.7
硫酸イオン (mg/L)	－	25	－	－	27	－	－	30	－	－	24	－	30	24	27
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	－	38	－	－	35	－	－	36	－	－	36	－	38	35	36
電気伝導率 (mS/m)	17.3	17.0	15.2	14.8	16.6	14.2	16.1	17.2	17.7	17.0	15.9	16.2	17.7	14.2	16.3

2 給水栓の水質検査

〔4〕鎌倉水道営業所管内

(3) 沼間（企業団綾瀬浄水場系）

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
1,3-シクロロフ'ロヘン (D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004	0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ス ホ ル ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ゼ リ ネ ー ト (ビラズレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ オ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ リ ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ ブ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

2 給水栓の水質検査

〔4〕鎌倉水道営業所管内

(3) 沼間(企業団被瀬浄水場系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
(5z)ーオリサストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソン (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフェート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNPーア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシンスルホキシド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキソンスルホン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロチオホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモブチドデブプロキ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
マラチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メチダチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イブロジオン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラクロホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルファミド (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロマシル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベントキシゾン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ホサロ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトラクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシベンソラルSメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アマトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イナベンフィド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イマゾスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウニコナゾール P (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトキシスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトベンザニド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアルギル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキササミル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キサロホップエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロチアニジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロマフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルタージメチル (TCTP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロフェンチオン (ECP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジクロメジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロブロッツ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノデフラン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフェノコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフルベンズール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブロジニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シメコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメチルビンホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.5.13	R6.8.5	R6.11.11	R7.2.3	最大	最小	平均
ジメピベレート (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラクロルビンホス (CVMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブフロアニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクトプロトラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラソスルフロンエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメトビル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロバルギット (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホキシム (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リニユロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデュロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
リブプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセチル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロフェン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フロバジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔4〕鎌倉水道営業所管内
（4）今泉（寒川浄水場・企業団綾瀬浄水場混合系）
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 15	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 1	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 7	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 10	最大	最小	平均
天 候	晴	曇	曇	雨	曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	－	－	－
気 温 (℃)	19. 9	19. 0	20. 5	24. 6	32. 1	27. 0	26. 9	19. 0	15. 1	10. 0	6. 9	14. 1	32. 1	6. 9	19. 6
水 温 (℃)	15. 5	18. 8	20. 2	23. 5	27. 2	27. 0	24. 1	17. 5	15. 5	10. 5	10. 5	10. 0	27. 2	10. 0	18. 4
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1. 1	－	－	0. 83	－	－	1. 1	－	－	1. 0	－	－	1. 1	0. 83	1. 0
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	0. 08	<0. 08	<0. 08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0. 02	－	－	0. 01	－	－	0. 01	－	－	0. 01	－	－	0. 02	0. 01	0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベンゼン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	－	－	0. 06	－	－	0. 06	－	－	<0. 06	－	－	0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0. 0098	－	－	0. 016	－	－	0. 018	－	－	0. 0050	－	－	0. 018	0. 0050	0. 012
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	－	－	0. 002	－	－	0. 003	－	－	<0. 002	－	－	0. 003	<0. 002	<0. 002
ジブromクロロメタン (mg/L)	0. 0022	－	－	0. 0014	－	－	0. 0028	－	－	0. 0017	－	－	0. 0028	0. 0014	0. 0020
臭 素 酸 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン (mg/L)	0. 018	－	－	0. 023	－	－	0. 030	－	－	0. 011	－	－	0. 030	0. 011	0. 021
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0. 008	－	－	0. 012	－	－	0. 011	－	－	0. 004	－	－	0. 012	0. 004	0. 009
ブromジクロロメタン (mg/L)	0. 0059	－	－	0. 0057	－	－	0. 0085	－	－	0. 0038	－	－	0. 0085	0. 0038	0. 0060
ブromモホルム (mg/L)	0. 0002	－	－	<0. 0001	－	－	0. 0002	－	－	0. 0001	－	－	0. 0002	<0. 0001	0. 0001
ホルムアルデヒド (mg/L)	0. 002	－	－	0. 003	－	－	0. 003	－	－	<0. 002	－	－	0. 003	<0. 002	0. 002
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 02	－	－	0. 04	－	－	0. 04	－	－	0. 02	－	－	0. 04	0. 02	0. 03
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8. 6	－	－	7. 7	－	－	7. 6	－	－	7. 4	－	－	8. 6	7. 4	7. 8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	8. 2	7. 4	7. 5	7. 1	8. 3	9. 9	6. 8	6. 5	6. 7	6. 5	6. 5	8. 7	9. 9	6. 5	7. 5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	64	－	－	54	－	－	58	－	－	63	－	－	64	54	60
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	116	－	－	99	－	－	102	－	－	105	－	－	116	99	106
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジエオスミン (mg/L)	0. 000002	0. 000001	0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0. 000001	0. 000003	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000001	0. 000003	<0. 000001	0. 000002
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類 (mg/L)	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5
p H 値	7. 5	7. 6	7. 5	7. 3	7. 4	7. 3	7. 4	7. 4	7. 3	7. 2	7. 2	7. 5	7. 6	7. 2	7. 4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 2	0. 3	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 2	0. 4

2 給水栓の水質検査
〔4〕鎌倉水道営業所管内
（4）今泉（寒川浄水場・企業団綾瀬浄水場混合系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 15	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 1	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 7	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 20	R7. 2. 3	R7. 3. 10	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	<0.0001	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	<0.0001	－	－	0.0002	<0.0001	0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトリル (mg/L)	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	0.004	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.004
農薬類	<0.001	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.001
遊離炭酸 (mg/L)	2.0	－	－	2.2	－	－	1.8	－	－	2.2	－	－	2.2	1.8	2.1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2	－	－	-1.4	－	－	-1.2	－	－	-1.5	－	－	-1.2	-1.5	-1.3
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3	3	0	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘ°ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ°ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ヘ°ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	18	－	－	15	－	－	16	－	－	17	－	－	18	15	17
マグネシウム (mg/L)	5.0	－	－	4.1	－	－	4.4	－	－	5.0	－	－	5.0	4.1	4.6
硫酸イオン (mg/L)	19	－	－	16	－	－	17	－	－	18	－	－	19	16	18
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	46	－	－	40	－	－	44	－	－	46	－	－	46	40	44
電気伝導率 (mS/m)	17.4	16.8	15.5	14.9	17.6	14.1	15.8	17.3	17.7	16.4	15.9	16.7	17.7	14.1	16.3

2 給水栓の水質検査

〔4〕鎌倉水道営業所管内

（4）今泉（寒川浄水場・企業団検瀬浄水場混合系）

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.4.15	R6.7.1	R6.10.7	R7.1.20	最大	最小	平均
1,3-シ'クロロフ'ロヘン (D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA (ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004	0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ス ホ ル ト ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.4.15	R6.7.1	R6.10.7	R7.1.20	最大	最小	平均
テ ル プ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ゼ リ ネ ー ト (ビラズレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ オ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ プ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ リ ン (バスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

2 給水栓の水質検査

〔4〕鎌倉水道営業所管内

(4) 今泉(寒川浄水場・企業団綾瀬浄水場混合系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.4.15	R6.7.1	R6.10.7	R7.1.20	最大	最小	平均
(5z)ーオリサストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソン (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフェート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNPーア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシンスルホキシド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキソンスルホン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロチオホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモブチドデブプロキ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
マラチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メチダチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イブロジオン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラクロホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルファミド (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロマシル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベントキシゾン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ホサロ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトラクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシベンソラルSメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アマトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イナベンフィド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イマゾスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウニコナゾールP (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトキシスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトベンザニド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアルギル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキササミル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キサロホップエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロチアニジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロマフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルタージメチル (TCTP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロフェンチオン (ECP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジクロメジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロブロッツ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノデフラン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフェノコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフルベンズ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブロジニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シメコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメチルビンホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.4.15	R6.7.1	R6.10.7	R7.1.20	最大	最小	平均
ジメビベレート (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラクロルビンホス (CVMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブフロアニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクロブトラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラソスルフロンエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメトビル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロバルギット (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホキシム (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リニユロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデュロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロシメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
リブプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロシメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセチル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホシメチルオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロロフェン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フロバジ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

2 給水栓の水質検査

〔5〕藤沢水道営業所管内

(1) 残留塩素等の毎日検査

・自動水質測定装置（残留塩素：mg/L）

検査地点	検査月	最大	最小	平均
1 遠藤 (寒川系)	R6.4	0.5	0.4	0.5
	5	0.5	0.4	0.5
	6	0.6	0.5	0.6
	7	0.7	0.6	0.6
	8	0.7	0.5	0.6
	9	0.6	0.6	0.6
	10	0.7	0.5	0.6
	11	0.7	0.5	0.6
	12	0.6	0.5	0.6
	R7.1	0.5	0.5	0.5
	2	0.6	0.5	0.5
	3	0.6	0.4	0.5
	年間	0.7	0.4	0.6
3 辻堂東海岸 (寒川系)	R6.4	0.5	0.4	0.4
	5	0.5	0.4	0.4
	6	0.6	0.5	0.5
	7	0.6	0.5	0.6
	8	0.6	0.5	0.5
	9	0.6	0.5	0.6
	10	0.6	0.5	0.6
	11	0.6	0.5	0.6
	12	0.6	0.5	0.5
	R7.1	0.5	0.5	0.5
	2	0.5	0.5	0.5
	3	0.6	0.4	0.5
	年間	0.6	0.4	0.5
5 西富 (寒川・綾瀬系)	R6.4	0.5	0.4	0.4
	5	0.5	0.4	0.5
	6	0.6	0.5	0.6
	7	0.6	0.5	0.5
	8	0.5	0.4	0.5
	9	0.6	0.5	0.5
	10	0.6	0.5	0.5
	11	0.5	0.4	0.5
	12	0.5	0.4	0.4
	R7.1	0.4	0.4	0.4
	2	0.5	0.4	0.4
	3	0.5	0.4	0.4
	年間	0.6	0.4	0.5

・色度及び濁度については異常なし

検査地点	検査月	最大	最小	平均
2 亀井野 (寒川系)	R6.4	0.5	0.4	0.4
	5	0.6	0.4	0.5
	6	0.7	0.6	0.6
	7	0.7	0.6	0.6
	8	0.6	0.6	0.6
	9	0.6	0.6	0.6
	10	0.6	0.6	0.6
	11	0.6	0.5	0.5
	12	0.6	0.5	0.5
	R7.1	0.5	0.5	0.5
	2	0.6	0.4	0.5
	3	0.6	0.5	0.5
	年間	0.7	0.4	0.5
4 鵠沼海岸 (寒川・綾瀬系)	R6.4	0.6	0.5	0.5
	5	0.6	0.5	0.5
	6	0.6	0.6	0.6
	7	0.6	0.6	0.6
	8	0.6	0.5	0.6
	9	0.6	0.5	0.5
	10	0.7	0.5	0.6
	11	0.7	0.6	0.6
	12	0.6	0.5	0.6
	R7.1	0.6	0.5	0.5
	2	0.6	0.5	0.6
	3	0.6	0.5	0.6
	年間	0.7	0.5	0.6
6 高倉 (綾瀬系)	R6.4	0.4	0.4	0.4
	5	0.5	0.4	0.4
	6	0.5	0.4	0.5
	7	0.5	0.5	0.5
	8	0.6	0.5	0.5
	9	0.5	0.4	0.5
	10	0.5	0.4	0.4
	11	0.4	0.4	0.4
	12	0.5	0.4	0.5
	R7.1	0.5	0.5	0.5
	2	0.5	0.5	0.5
	3	0.5	0.4	0.5
	年間	0.6	0.4	0.5

2 給水栓の水質検査
〔6〕茅ヶ崎水道営業所管内
（1）残留塩素等の毎日検査

・自動水質測定装置（残留塩素：mg/L）

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
1	倉見 （寒川系）	R6.4	0.4	0.3	0.4
		5	0.5	0.4	0.4
		6	0.6	0.4	0.5
		7	0.5	0.5	0.5
		8	0.5	0.3	0.4
		9	0.6	0.4	0.5
		10	0.6	0.5	0.6
		11	0.6	0.5	0.5
		12	0.5	0.4	0.5
		R7.1	0.5	0.4	0.4
		2	0.5	0.4	0.5
		3	0.5	0.4	0.4
		年間	0.6	0.3	0.5
3	南湖 （寒川系）	R6.4	0.6	0.5	0.5
		5	0.6	0.5	0.5
		6	0.6	0.5	0.6
		7	0.6	0.6	0.6
		8	0.6	0.5	0.6
		9	0.6	0.6	0.6
		10	0.6	0.5	0.6
		11	0.6	0.5	0.5
		12	0.6	0.5	0.5
		R7.1	0.6	0.5	0.6
		2	0.6	0.5	0.6
		3	0.7	0.6	0.6
		年間	0.7	0.5	0.6

・色度及び濁度については異常なし

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
2	矢畑 （寒川系）	R6.4	0.4	0.3	0.3
		5	0.4	0.3	0.4
		6	0.5	0.4	0.5
		7	0.5	0.4	0.5
		8	0.4	0.3	0.4
		9	0.5	0.4	0.5
		10	0.6	0.5	0.5
		11	0.5	0.5	0.5
		12	0.5	0.5	0.5
		R7.1	0.5	0.4	0.4
		2	0.4	0.4	0.4
		3	0.4	0.4	0.4
		年間	0.6	0.3	0.4
4	柳島海岸 （寒川・伊勢原系）	R6.4	0.6	0.5	0.5
		5	0.6	0.5	0.5
		6	0.6	0.6	0.6
		7	0.6	0.6	0.6
		8	0.6	0.5	0.5
		9	0.6	0.6	0.6
		10	0.6	0.6	0.6
		11	0.7	0.6	0.6
		12	0.6	0.6	0.6
		R7.1	0.6	0.6	0.6
		2	0.6	0.5	0.5
		3	0.6	0.5	0.6
		年間	0.7	0.5	0.6

2 給水栓の水質検査

〔7〕平塚水道営業所管内

（1）残留塩素等の毎日検査

・自動水質測定装置（残留塩素：mg/L）

検査地点	検査月	最大	最小	平均
1 （寒川・伊勢原系）	札幌町	R6.4	0.6	0.5
		5	0.6	0.5
		6	0.7	0.6
		7	0.7	0.6
		8	0.6	0.5
		9	0.6	0.5
		10	0.7	0.6
		11	0.7	0.6
		12	0.6	0.6
		R7.1	0.6	0.6
		2	0.7	0.5
		3	0.6	0.5
		年間	0.7	0.5
		R6.4	0.4	0.4
3 （寒川・伊勢原系）	日向岡	5	0.5	0.4
		6	0.5	0.5
		7	0.5	0.5
		8	0.5	0.4
		9	0.5	0.4
		10	0.5	0.5
		11	0.5	0.4
		12	0.5	0.4
		R7.1	0.5	0.5
		2	0.5	0.4
		3	0.4	0.3
		年間	0.5	0.3
		R6.4	0.5	0.4
		5	0.5	0.4
5 （寒川・伊勢原系）	大磯	6	0.6	0.5
		7	0.6	0.5
		8	0.5	0.4
		9	0.6	0.5
		10	0.6	0.6
		11	0.6	0.5
		12	0.5	0.5
		R7.1	0.5	0.5
		2	0.6	0.5
		3	0.6	0.5
		年間	0.6	0.4
		R6.4	0.5	0.5
		5	0.6	0.5
		6	0.6	0.6
7 （寒川・伊勢原系）	下吉沢	7	0.7	0.6
		8	0.6	0.6
		9	0.7	0.6
		10	0.6	0.6
		11	0.7	0.6
		12	0.6	0.6
		R7.1	0.6	0.5
		2	0.6	0.5
		3	0.6	0.5
		年間	0.7	0.5
		R6.4	0.5	0.5
		5	0.6	0.5
		6	0.6	0.6
		7	0.7	0.6

・色度及び濁度については異常なし

検査地点	検査月	最大	最小	平均
2 （寒川・伊勢原系）	四之宮	R6.4	0.5	0.5
		5	0.5	0.4
		6	0.5	0.5
		7	0.6	0.5
		8	0.6	0.5
		9	0.6	0.5
		10	0.6	0.5
		11	0.6	0.5
		12	0.6	0.5
		R7.1	0.6	0.6
		2	0.6	0.6
		3	0.7	0.6
		年間	0.7	0.4
		R6.4	0.4	0.4
4 （寒川・伊勢原系）	富士見が丘	5	0.4	0.4
		6	0.5	0.4
		7	0.5	0.5
		8	0.5	0.4
		9	0.5	0.4
		10	0.5	0.4
		11	0.5	0.4
		12	0.5	0.4
		R7.1	0.5	0.4
		2	0.6	0.4
		3	0.6	0.4
		年間	0.6	0.4
		R6.4	0.4	0.3
		5	0.4	0.3
6 （寒川・伊勢原系）	西小磯	6	0.4	0.4
		7	0.4	0.4
		8	0.4	0.2
		9	0.5	0.3
		10	0.5	0.4
		11	0.5	0.4
		12	0.5	0.4
		R7.1	0.4	0.4
		2	0.5	0.4
		3	0.5	0.4
		年間	0.5	0.2
		R6.4	0.4	0.4
		5	0.4	0.3
		6	0.5	0.4
8 （寒川・伊勢原系）	土屋	7	0.4	0.4
		8	0.4	0.3
		9	0.5	0.4
		10	0.5	0.4
		11	0.6	0.5
		12	0.6	0.5
		R7.1	0.6	0.4
		2	0.6	0.5
		3	0.6	0.4
		年間	0.6	0.3
		R6.4	0.4	0.4
		5	0.4	0.3
		6	0.5	0.4
		7	0.4	0.4

・自動水質測定装置（残留塩素：mg/L）

検査地点	検査月	最大	最小	平均
9 （寒川・伊勢原系）	一色	R6.4	0.5	0.4
		5	0.5	0.4
		6	0.5	0.4
		7	0.5	0.4
		8	0.4	0.3
		9	0.5	0.4
		10	0.5	0.4
		11	0.6	0.5
		12	0.6	0.5
		R7.1	0.5	0.5
		2	0.5	0.5
		3	0.5	0.4
		年間	0.6	0.3
		R6.4	0.5	0.4
11 （寒川・伊勢原系）	沼代 【毎月検査地点】	5	0.4	0.4
		6	0.5	0.4
		7	0.5	0.4
		8	0.4	0.3
		9	0.5	0.3
		10	0.5	0.4
		11	0.5	0.4
		12	0.5	0.4
		R7.1	0.5	0.4
		2	0.5	0.4
		3	0.4	0.4
		年間	0.5	0.3
		R6.4	0.4	0.3
		5	0.4	0.3

・色度及び濁度については異常なし

検査地点	検査月	最大	最小	平均
10 （寒川・伊勢原系）	中村原	R6.4	0.4	0.3
		5	0.4	0.3
		6	0.4	0.3
		7	0.5	0.4
		8	0.4	0.2
		9	0.4	0.3
		10	0.5	0.4
		11	0.5	0.4
		12	0.5	0.4
		R7.1	0.5	0.4
		2	0.6	0.5
		3	0.5	0.4
		年間	0.6	0.2
		R6.4	0.6	0.5
12 （伊勢原系）	南金目	5	0.6	0.5
		6	0.6	0.5
		7	0.6	0.5
		8	0.6	0.4
		9	0.6	0.4
		10	0.6	0.3
		11	0.7	0.5
		12	0.7	0.6
		R7.1	0.7	0.6
		2	0.6	0.5
		3	0.6	0.5
		年間	0.7	0.3
		R6.4	0.5	0.4
		5	0.5	0.4

2 給水栓の水質検査
〔7〕平塚水道営業所管内
(2) 沼代(寒川浄水場・企業団伊勢原浄水場混合系)
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 14	R6. 6. 10	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 9	R6. 10. 22	R6. 11. 19	R6. 12. 9	R7. 1. 15	R7. 2. 4	R7. 3. 10	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
気 温 (℃)	20. 0	18. 0	20. 0	29. 0	27. 5	28. 9	22. 3	11. 9	5. 2	10. 0	7. 0	6. 8	29. 0	5. 2	17. 2
水 温 (℃)	15. 0	17. 8	21. 0	23. 2	26. 8	26. 5	21. 0	18. 0	14. 5	11. 0	10. 2	10. 0	26. 8	10. 0	17. 9
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	—	0. 82	—	—	1. 1	—	—	1. 2	—	—	0. 96	1. 2	0. 82	1. 0
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 02	—	—	0. 01	0. 02	0. 01	0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0002	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	0. 0002	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	—	0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	0. 016	—	—	0. 017	—	—	0. 0086	—	—	0. 0078	0. 017	0. 0078	0. 012
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	0. 003	<0. 002	<0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 0017	—	—	0. 0015	—	—	0. 0028	—	—	0. 0012	0. 0028	0. 0012	0. 0018
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 023	—	—	0. 025	—	—	0. 018	—	—	0. 013	0. 025	0. 013	0. 020
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	0. 012	—	—	0. 013	—	—	0. 006	—	—	0. 004	0. 013	0. 004	0. 009
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 0060	—	—	0. 0059	—	—	0. 0063	—	—	0. 0042	0. 0063	0. 0042	0. 0056
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0002	—	—	<0. 0001	0. 0002	<0. 0001	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	0. 003	<0. 002	0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	0. 04	—	—	0. 04	—	—	0. 03	—	—	0. 02	0. 04	0. 02	0. 03
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	8. 2	—	—	7. 9	—	—	8. 3	—	—	8. 9	8. 9	7. 9	8. 3
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	8. 1	7. 5	7. 5	7. 3	8. 1	8. 2	6. 3	6. 7	6. 8	6. 8	6. 5	9. 5	9. 5	6. 3	7. 4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	—	59	—	—	55	—	—	68	—	—	59	68	55	60
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	106	—	—	110	—	—	109	—	—	100	110	100	106
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0. 000002	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0. 000001	0. 000003	0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000001	0. 000003	<0. 000001	0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	0. 4	0. 5
p H 値	7. 6	7. 6	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2	7. 5	7. 6	7. 2	7. 4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 6	0. 4	0. 5

2 給水栓の水質検査
〔7〕平塚水道営業所管内
(2) 沼代（寒川浄水場・企業団伊勢原浄水場混合系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 16	R6. 5. 14	R6. 6. 10	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 9	R6. 10. 22	R6. 11. 19	R6. 12. 9	R7. 1. 15	R7. 2. 4	R7. 3. 10	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	－	－	0.0004	－	－	0.0008	－	－	0.0003	－	－	0.0002	0.0008	0.0002	0.0004
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラー (mg/L)	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
農薬類	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	－	－	1.8	－	－	2.2	－	－	1.6	－	－	2.6	2.6	1.6	2.1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	－	－	-1.1	－	－	-1.3	－	－	-1.3	－	－	-1.3	-1.1	-1.3	-1.3
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘ°ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ°ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ヘ°ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	－	－	16	－	－	15	－	－	18	－	－	16	18	15	16
マグネシウム (mg/L)	－	－	4.5	－	－	4.0	－	－	5.4	－	－	4.6	5.4	4.0	4.6
硫酸イオン (mg/L)	－	－	17	－	－	15	－	－	21	－	－	17	21	15	18
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	－	－	45	－	－	39	－	－	50	－	－	43	50	39	44
電気伝導率 (mS/m)	17.5	16.9	16.0	16.1	16.8	15.0	17.0	17.4	17.9	17.0	16.0	16.7	17.9	15.0	16.7

2 給水栓の水質検査

〔7〕平塚水道営業所管内

(2) 沼代(寒川浄水場・企業団伊勢原浄水場混合系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.6.10	R6.9.9	R6.12.9	R7.3.10	最大	最小	平均
1,3-シ'クロロフ'ロヘン (D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ス ホ ル ト ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.6.10	R6.9.9	R6.12.9	R7.3.10	最大	最小	平均
テ ル プ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ゼ リ ネ ー ト (ビラズレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ プ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ プ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ オ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ プ チ ド (mg/L)	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ リ ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

2 給水栓の水質検査

〔7〕平塚水道営業所管内

(2) 沼代(寒川浄水場・企業団伊勢原浄水場混合系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.6.10	R6.9.9	R6.12.9	R7.3.10	最大	最小	平均
(5z)ーオリサストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソン (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフェート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNPーア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシソルホキシド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシソルホス (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロチオホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモブチドデブプロキ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
マラチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メチダチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イブロジオン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラクロホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルファミド (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロマシル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベントキシゾン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ホサロ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトラクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシベンソラルSメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イナベンフィド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イマゾスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウニコナゾール P (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトキシスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトベンザニド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアルギル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキササミル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キサロホップエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロチアニジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロマフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルタージメチル (TCTP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロフェンチオン (ECP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジクロメジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロブロッツ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノデフラン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフェノコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフルベンズール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブニコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブロジニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シメコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメチルピリホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.6.10	R6.9.9	R6.12.9	R7.3.10	最大	最小	平均
ジメピベレート (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラクロルピンホス (CVMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブロアニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクトプロトラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラソスルフロンエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメトビル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロバルギット (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホキシシム (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リニユロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール(エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデュロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロシメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビブプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロシメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセチル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキシソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロフェニン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブロボジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

2 給水栓の水質検査

〔8〕厚木水道営業所管内

(1) 残留塩素等の毎日検査

・自動水質測定装置（残留塩素：mg/L）

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
1	猿ヶ島 (谷ヶ原・相模原系)	R6.4	0.6	0.5	0.6
		5	0.6	0.5	0.6
		6	0.6	0.5	0.5
		7	0.6	0.5	0.6
		8	0.6	0.5	0.6
		9	0.7	0.5	0.7
		10	0.7	0.5	0.6
		11	0.7	0.6	0.6
		12	0.7	0.5	0.6
		R7.1	0.6	0.5	0.6
		2	0.7	0.5	0.6
		3	0.7	0.4	0.5
		年間	0.7	0.4	0.6
		R6.4	0.6	0.5	0.5
3	金田 (谷ヶ原・相模原系)	5	0.5	0.5	0.5
		6	0.5	0.4	0.5
		7	0.5	0.5	0.5
		8	0.5	0.4	0.5
		9	0.6	0.4	0.5
		10	0.5	0.4	0.4
		11	0.6	0.5	0.6
		12	0.6	0.4	0.6
		R7.1	0.6	0.4	0.5
		2	0.7	0.6	0.7
		3	0.7	0.5	0.6
		年間	0.7	0.4	0.5
		R6.4	0.5	0.4	0.4
		5	0.5	0.5	0.5
5	蔦尾 (谷ヶ原・相模原・伊勢原系)	6	0.5	0.4	0.4
		7	0.5	0.4	0.4
		8	0.5	0.4	0.4
		9	0.6	0.5	0.6
		10	0.6	0.4	0.5
		11	0.5	0.4	0.5
		12	0.6	0.5	0.5
		R7.1	0.6	0.4	0.5
		2	0.6	0.5	0.6
		3	0.6	0.4	0.5
		年間	0.6	0.4	0.5
		R6.4	0.7	0.6	0.6
		5	0.7	0.6	0.6
		6	0.6	0.5	0.6
7	東富岡 (寒川・伊勢原系)	7	0.7	0.6	0.6
		8	0.7	0.5	0.6
		9	0.7	0.6	0.6
		10	0.6	0.6	0.6
		11	0.7	0.6	0.7
		12	0.6	0.6	0.6
		R7.1	0.7	0.6	0.6
		2	0.7	0.6	0.6
		3	0.6	0.5	0.6
		年間	0.7	0.5	0.6
		R6.4	0.7	0.6	0.6
		5	0.7	0.6	0.6
		6	0.7	0.6	0.6
		7	0.7	0.6	0.6

・色度及び濁度については異常なし

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
2	上依知 (谷ヶ原系)	R6.4	0.5	0.4	0.5
		5	0.5	0.4	0.5
		6	0.4	0.3	0.4
		7	0.5	0.4	0.4
		8	0.4	0.4	0.4
		9	0.6	0.4	0.5
		10	0.6	0.4	0.5
		11	0.6	0.4	0.5
		12	0.6	0.5	0.6
		R7.1	0.6	0.5	0.5
		2	0.6	0.5	0.6
		3	0.6	0.4	0.5
		年間	0.6	0.3	0.5
		R6.4	0.5	0.3	0.4
4	上荻野 (谷ヶ原・相模原・伊勢原系) 【毎月検査地点】	5	0.4	0.4	0.4
		6	0.4	0.3	0.4
		7	0.4	0.4	0.4
		8	0.4	0.3	0.4
		9	0.5	0.4	0.5
		10	0.5	0.4	0.4
		11	0.6	0.3	0.5
		12	0.6	0.5	0.6
		R7.1	0.6	0.5	0.5
		2	0.6	0.5	0.6
		3	0.6	0.3	0.5
		年間	0.6	0.3	0.5
		R6.4	0.5	0.4	0.4
		5	0.5	0.4	0.4
6	飯山 (谷ヶ原・相模原・伊勢原系)	6	0.4	0.4	0.4
		7	0.5	0.4	0.4
		8	0.4	0.3	0.4
		9	0.5	0.4	0.4
		10	0.5	0.4	0.4
		11	0.5	0.5	0.5
		12	0.6	0.5	0.6
		R7.1	0.6	0.5	0.5
		2	0.6	0.5	0.6
		3	0.5	0.4	0.5
		年間	0.6	0.3	0.5
		R6.4	0.7	0.6	0.6
		5	0.7	0.6	0.6
		6	0.7	0.6	0.6
8	水引 (伊勢原系)	7	0.7	0.6	0.6
		8	0.6	0.5	0.5
		9	0.7	0.5	0.6
		10	0.6	0.4	0.5
		11	0.8	0.5	0.6
		12	0.8	0.7	0.7
		R7.1	0.7	0.6	0.6
		2	0.7	0.6	0.6
		3	0.6	0.6	0.6
		年間	0.8	0.4	0.6
		R6.4	0.7	0.6	0.6
		5	0.7	0.6	0.6
		6	0.7	0.6	0.6
		7	0.7	0.6	0.6

・自動水質測定装置（残留塩素：mg/L）

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
9	七沢 (伊勢原系)	R6.4	0.5	0.4	0.4
		5	0.5	0.4	0.4
		6	0.4	0.4	0.4
		7	0.5	0.3	0.4
		8	0.4	0.3	0.3
		9	0.4	0.3	0.3
		10	0.4	0.3	0.4
		11	0.6	0.3	0.5
		12	0.5	0.4	0.5
		R7.1	0.6	0.4	0.5
		2	0.6	0.4	0.5
		3	0.4	0.3	0.4
		年間	0.6	0.3	0.4
		R6.4	0.7	0.6	0.7
11	八幡台 (伊勢原系)	5	0.7	0.6	0.7
		6	0.7	0.6	0.7
		7	0.7	0.7	0.7
		8	0.8	0.6	0.7
		9	0.8	0.5	0.6
		10	0.7	0.5	0.6
		11	0.7	0.6	0.7
		12	0.7	0.6	0.7
		R7.1	0.7	0.7	0.7
		2	0.7	0.6	0.6
		3	0.7	0.6	0.6
		年間	0.8	0.5	0.7
		R6.4	0.4	0.4	0.4
		5	0.4	0.3	0.4
13	大山 (大山系) 【毎月検査地点】	6	0.5	0.3	0.4
		7	0.5	0.4	0.4
		8	0.5	0.3	0.4
		9	0.6	0.4	0.5
		10	0.5	0.4	0.4
		11	0.5	0.4	0.5
		12	0.5	0.5	0.5
		R7.1	0.6	0.5	0.5
		2	0.5	0.5	0.5
		3	0.5	0.4	0.4
		年間	0.6	0.3	0.4
		R6.4	0.7	0.6	0.6
		5	0.7	0.6	0.6
		6	0.7	0.6	0.6
		7	0.7	0.6	0.6

・色度及び濁度については異常なし

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
10	西富岡 (伊勢原系)	R6.4	0.8	0.7	0.8
		5	0.8	0.7	0.7
		6	0.8	0.7	0.7
		7	0.8	0.7	0.8
		8	0.8	0.7	0.8
		9	0.8	0.7	0.7
		10	0.7	0.6	0.7
		11	0.7	0.6	0.7
		12	0.8	0.7	0.7
		R7.1	0.8	0.7	0.7
		2	0.7	0.6	0.6
		3	0.7	0.6	0.7
		年間	0.8	0.6	0.7
		R6.4	0.7	0.6	0.6
12	善波 (伊勢原系) 【毎月検査地点】	5	0.6	0.4	0.5
		6	0.5	0.4	0.5
		7	0.5	0.5	0.5
		8	0.5	0.4	0.4
		9	0.6	0.4	0.5
		10	0.6	0.4	0.5
		11	0.6	0.5	0.5
		12	0.6	0.5	0.6
		R7.1	0.7	0.5	0.6
		2	0.7	0.6	0.6
		3	0.6	0.4	0.5
		年間	0.7	0.4	0.5
		R6.4	0.5	0.4	0.4
		5	0.5	0.4	0.5
14	旭町 (寒川系) 【毎月検査地点】	6	0.6	0.5	0.6
		7	0.6	0.6	0.6
		8	0.6	0.5	0.6
		9	0.6	0.6	0.6
		10	0.7	0.5	0.6
		11	0.6	0.6	0.6
		12	0.7	0.6	0.6
		R7.1	0.7	0.6	0.6
		2	0.6	0.5	0.6
		3	0.6	0.5	0.6
		年間	0.7	0.4	0.6
		R6.4	0.5	0.4	0.4
		5	0.5	0.4	0.5
		6	0.6	0.5	0.6
		7	0.6	0.6	0.6

2 給水栓の水質検査
〔8〕厚木水道営業所管内
(2)上荻野(谷ヶ原浄水場・企業団伊勢原浄水場・企業団相模原浄水場混合系)
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 10	R6. 10. 22	R6. 11. 12	R6. 12. 10	R7. 1. 21	R7. 2. 4	R7. 3. 11	最大	最小	平均
天 候	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	18.0	21.5	26.0	31.0	35.0	31.0	19.0	20.6	10.0	9.0	10.0	7.0	35.0	7.0	19.8
水 温 (℃)	16.8	19.0	21.7	27.0	26.7	28.2	21.1	19.2	13.3	9.8	10.6	13.0	28.2	9.8	18.9
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	0.73	—	—	0.72	—	—	1.0	—	—	1.1	—	1.1	0.72	0.89
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0.08	—	—	0.08	—	—	<0.08	—	—	0.10	—	0.10	<0.08	<0.08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0.01	—	—	0.02	—	—	0.01	—	—	0.02	—	0.02	0.01	0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	0.011	—	—	0.019	—	—	0.0097	—	—	0.0049	—	0.019	0.0049	0.011
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	0.003	<0.002	0.002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0.0009	—	—	0.0011	—	—	0.0007	—	—	0.0012	—	0.0012	0.0007	0.0010
臭 素 酸 (mg/L)	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0.016	—	—	0.026	—	—	0.013	—	—	0.0091	—	0.026	0.0091	0.016
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0.008	—	—	0.012	—	—	0.009	—	—	0.004	—	0.012	0.004	0.008
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0.0039	—	—	0.0053	—	—	0.0031	—	—	0.0029	—	0.0053	0.0029	0.0038
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	0.0001	—	0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.003	<0.002	<0.002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	0.02	—	—	0.04	—	—	0.02	—	—	0.02	—	0.04	0.02	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	8.1	—	—	8.8	—	—	7.9	—	—	8.7	—	8.8	7.9	8.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.7	7.0	6.8	6.8	7.9	8.4	7.0	6.8	7.5	8.1	7.8	9.8	9.8	6.7	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	61	—	—	61	—	—	58	—	—	61	—	61	58	60
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	113	—	—	115	—	—	99	—	—	106	—	115	99	108
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
p H 値	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.5	7.5	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残 留 塩 素 (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5

2 給水栓の水質検査
〔8〕厚木水道営業所管内
(2)上荻野(谷ヶ原浄水場・企業団伊勢原浄水場・企業団相模原浄水場混合系)
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 10	R6. 10. 22	R6. 11. 12	R6. 12. 10	R7. 1. 21	R7. 2. 4	R7. 3. 11	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
農薬類	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	－	3.2	－	－	3.1	－	－	2.6	－	－	2.0	－	3.2	2.0	2.7
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性 (ランゲリア指数)	－	-1.4	－	－	-1.2	－	－	-1.5	－	－	-1.6	－	-1.2	-1.6	-1.4
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハ°ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びハ°ルフルオロオクタン酸 (PFOA)	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ハ°ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	－	17	－	－	17	－	－	16	－	－	16	－	17	16	17
マグネシウム (mg/L)	－	4.6	－	－	4.7	－	－	4.5	－	－	5.0	－	5.0	4.5	4.7
硫酸イオン (mg/L)	－	23	－	－	20	－	－	18	－	－	16	－	23	16	19
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	－	42	－	－	44	－	－	42	－	－	48	－	48	42	44
電気伝導率 (mS/m)	16.3	16.8	15.7	14.8	16.9	14.1	15.7	15.7	17.9	16.5	16.7	16.9	17.9	14.1	16.2

2 給水栓の水質検査

【8】厚木水道営業所管内

(2)上萩野(谷ヶ原浄水場・企業団伊勢原浄水場・企業団相模原浄水場混合系)

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.5.14	R6.8.6	R6.11.12	R7.2.4	最大	最小	平均
1,3-ジクロロベンゼン(D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA(ダラボン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エンドスルファン(ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ス ホ ル ト ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.5.14	R6.8.6	R6.11.12	R7.2.4	最大	最小	平均
テ ル プ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ プ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ゼ リ ネ ー ト (ビラズレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ プ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ プ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ オ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ プ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ リ ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

年 月 日	R6.5.14	R6.8.6	R6.11.12	R7.2.4	最大	最小	平均
ジメビベレート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロブライド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキシサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロリンホス (CVMF) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバクエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブロアニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクロブトラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラズスルフロンエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバクメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメトピル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホツブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニルホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニルホス (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニルホス (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニルホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホキシム (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リニユロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディエンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロキシム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデュロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロンメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスリン (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロンメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセチル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-トキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロフェニン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔8〕厚木水道営業所管内
（3）旭町（寒川浄水場系）
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 10	R6. 10. 22	R6. 11. 12	R6. 12. 10	R7. 1. 21	R7. 2. 4	R7. 3. 11	最大	最小	平均
天 候	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	19. 0	19. 2	27. 0	31. 0	31. 2	32. 0	20. 0	15. 5	10. 0	10. 0	5. 1	9. 0	32. 0	5. 1	19. 1
水 温 (℃)	18. 2	19. 5	23. 0	29. 2	28. 9	29. 6	21. 7	20. 0	13. 1	9. 9	11. 6	13. 0	29. 6	9. 9	19. 8
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	0. 78	—	—	0. 83	—	—	1. 2	—	—	1. 0	—	1. 2	0. 78	0. 95
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0. 01	—	—	0. 02	—	—	0. 02	—	—	0. 02	—	0. 02	0. 01	0. 02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	0. 06	—	—	0. 09	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	0. 09	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	0. 013	—	—	0. 013	—	—	0. 0088	—	—	0. 0040	—	0. 013	0. 0040	0. 010
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0. 004	—	—	0. 005	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	0. 005	0. 003	0. 004
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0. 0008	—	—	0. 0028	—	—	0. 0024	—	—	0. 0014	—	0. 0028	0. 0008	0. 0019
臭 素 酸 (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0. 019	—	—	0. 024	—	—	0. 018	—	—	0. 0088	—	0. 024	0. 0088	0. 017
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0. 012	—	—	0. 009	—	—	0. 007	—	—	0. 004	—	0. 012	0. 004	0. 008
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0. 0044	—	—	0. 0077	—	—	0. 0062	—	—	0. 0032	—	0. 0077	0. 0032	0. 0054
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	<0. 0001	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0001	—	0. 0002	<0. 0001	0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	0. 004	—	—	0. 004	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	0. 004	<0. 002	0. 003
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	0. 03	—	—	0. 05	—	—	0. 03	—	—	0. 02	—	0. 05	0. 02	0. 03
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	7. 6	—	—	9. 7	—	—	8. 6	—	—	8. 4	—	9. 7	7. 6	8. 6
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7. 6	7. 2	7. 8	8. 3	8. 7	7. 8	6. 5	6. 5	6. 6	6. 3	7. 5	7. 4	8. 7	6. 3	7. 4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	50	—	—	70	—	—	67	—	—	60	—	70	50	62
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	88	—	—	117	—	—	109	—	—	102	—	117	88	104
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0. 000003	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000002	<0. 000001	0. 000003	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0. 000002	0. 000002	0. 000002	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000001	0. 000002	<0. 000001	0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 8	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 7	0. 8	0. 4	0. 6
p H 値	7. 4	7. 3	7. 4	7. 3	7. 2	7. 2	7. 3	7. 3	7. 2	7. 2	7. 1	7. 3	7. 4	7. 1	7. 3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 4	0. 6	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 4	0. 6

2 給水栓の水質検査
〔8〕厚木水道営業所管内
（3）旭町（寒川浄水場系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 10	R6. 10. 22	R6. 11. 12	R6. 12. 10	R7. 1. 21	R7. 2. 4	R7. 3. 11	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラー (mg/L)	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.004
農薬類	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	－	2.9	－	－	3.8	－	－	2.3	－	－	2.7	－	3.8	2.3	2.9
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	－	-1.5	－	－	-1.2	－	－	-1.2	－	－	-1.6	－	-1.2	-1.6	-1.4
従属栄養細菌 (1mL中)	4	0	3	0	0	1	2	0	2	1	0	0	4	0	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘフルオロオクタン酸（PFOA）	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ヘフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	－	14	－	－	19	－	－	18	－	－	16	－	19	14	17
マグネシウム (mg/L)	－	3.8	－	－	5.4	－	－	5.4	－	－	4.8	－	5.4	3.8	4.9
硫酸イオン (mg/L)	－	15	－	－	19	－	－	18	－	－	16	－	19	15	17
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	－	37	－	－	53	－	－	50	－	－	47	－	53	37	47
電気伝導率 (mS/m)	16.4	14.1	14.9	16.8	18.6	15.5	17.4	17.4	17.8	16.3	16.4	16.4	18.6	14.1	16.5

2 給水栓の水質検査

〔8〕厚木水道営業所管内

(3) 旭町(寒川浄水場系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.5.14	R6.8.6	R6.11.12	R7.2.4	最大	最小	平均
1,3-シ'クロロフ'ロヘン (D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ス ホ ル ト ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.5.14	R6.8.6	R6.11.12	R7.2.4	最大	最小	平均
テ ル ブ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ゼ リ ネ ー ト (ビラズレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ オ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ リ ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

2 給水栓の水質検査

〔8〕厚木水道営業所管内

(3) 旭町(寒川浄水場系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.5.14	R6.8.6	R6.11.12	R7.2.4	最大	最小	平均
(5z)ーオリサストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソン (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフェート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNPーア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシンスルホキシド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキソンスルホキシド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロチオホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモブチドデブプロキ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
マラチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メチダチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イブロジオン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラクロホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルファミド (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロマシル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベントキサゾン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ホサロ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトラクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシベンソラルSメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イナベンフィド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イマゾスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウニコナゾール P (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトキシスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトベンザニド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアルギル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキササミル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キサロホップエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロチアニジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロマフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルタージメチル (TCTP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロフェンチオン (ECP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジクロメジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロブロッツ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノデフラン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフェノコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフルベンズール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブコジニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シメコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメチルビンホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.5.14	R6.8.6	R6.11.12	R7.2.4	最大	最小	平均
ジメビベレート (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラクロルビンホス (CVMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブフロアニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクロブトラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラソスルフロンエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメトビル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロバルギット (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホキシム (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リニユロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデュロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
リブプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセチル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロフェン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フロバジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔8〕厚木水道営業所管内
（4）善波（企業団伊勢原浄水場系）
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 23	R6. 5. 21	R6. 6. 10	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 9	R6. 10. 22	R6. 11. 19	R6. 12. 9	R7. 1. 21	R7. 2. 4	R7. 3. 10	最大	最小	平均
天 候	曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
気 温 (℃)	17. 0	24. 0	22. 5	29. 0	33. 0	29. 7	19. 0	10. 0	9. 2	12. 0	8. 0	8. 7	33. 0	8. 0	18. 5
水 温 (℃)	17. 2	20. 0	20. 5	28. 6	28. 5	26. 0	21. 4	16. 4	14. 9	9. 7	9. 0	11. 3	28. 6	9. 0	18. 6
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	—	0. 73	—	—	0. 92	—	—	1. 0	—	—	1. 0	1. 0	0. 73	0. 91
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	0. 08	0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 02	—	—	0. 01	0. 02	0. 01	0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	—	—	0. 07	—	—	0. 08	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	0. 08	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	0. 018	—	—	0. 018	—	—	0. 0068	—	—	0. 013	0. 018	0. 0068	0. 014
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	0. 004	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	—	0. 002	0. 004	0. 002	0. 003
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 0007	—	—	0. 0007	—	—	0. 0014	—	—	0. 0006	0. 0014	0. 0006	0. 0009
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 023	—	—	0. 023	—	—	0. 012	—	—	0. 018	0. 023	0. 012	0. 019
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	0. 014	—	—	0. 015	—	—	0. 006	—	—	0. 007	0. 015	0. 006	0. 011
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 0044	—	—	0. 0044	—	—	0. 0040	—	—	0. 0038	0. 0044	0. 0038	0. 0042
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	0. 004	0. 004	<0. 002	0. 003
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	0. 03	—	—	0. 02	—	—	0. 01	—	—	0. 02	0. 03	0. 01	0. 02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	7. 8	—	—	8. 0	—	—	8. 4	—	—	9. 7	9. 7	7. 8	8. 5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6. 2	6. 2	6. 1	6. 2	6. 8	7. 5	6. 4	6. 2	6. 3	6. 4	6. 4	9. 3	9. 3	6. 1	6. 7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	—	57	—	—	58	—	—	65	—	—	59	65	57	60
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	111	—	—	122	—	—	113	—	—	111	122	111	114
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 6	0. 3	0. 4
p H 値	7. 6	7. 5	7. 4	7. 4	7. 2	7. 1	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 5	7. 6	7. 1	7. 3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 4	0. 5

3 給水栓の水質検査
〔8〕厚木水道営業所管内
(4) 善波(企業団伊勢原浄水場系)
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 23	R6. 5. 21	R6. 6. 10	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 9	R6. 10. 22	R6. 11. 19	R6. 12. 9	R7. 1. 21	R7. 2. 4	R7. 3. 10	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	－	－	0.0006	－	－	0.0005	－	－	0.0002	－	－	<0.0001	0.0006	<0.0001	0.0003
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラー (mg/L)	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.005	0.006	0.003	0.005
農薬類	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.006	<0.001	0.003
遊離炭酸 (mg/L)	－	－	2.4	－	－	3.7	－	－	2.7	－	－	2.7	3.7	2.4	2.9
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性 (ランゲリア指数)	－	－	-1.2	－	－	-1.5	－	－	-1.4	－	－	-1.2	-1.2	-1.5	-1.3
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	2	0	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘ°ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ°ルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ヘ°ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	－	－	16	－	－	16	－	－	18	－	－	16	18	16	17
マグネシウム (mg/L)	－	－	4.3	－	－	4.2	－	－	5.0	－	－	4.6	5.0	4.2	4.5
硫酸イオン (mg/L)	－	－	18	－	－	25	－	－	23	－	－	17	25	17	21
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	－	－	45	－	－	36	－	－	47	－	－	46	47	36	44
電気伝導率 (mS/m)	16.4	15.8	15.6	16.2	17.9	16.1	18.0	17.2	17.6	17.4	17.0	17.2	18.0	15.6	16.9

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

検 査 名	単 位	R6.6.10	R6.9.9	R6.12.9	R7.3.10	最大	最小	平均
1,3-ジ(クロロプロピル)エーテル(D-D)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.0004	0.0005	<0.0004	<0.0004	0.0005	<0.0004	<0.0004
2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
MCPA	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ ー ル	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ソ ン	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル ブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ン ド ス レ ン フ ェ ン (ベンゾエピン)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ン ク ロ 有 機 銅	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン シ ン (有機銅)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ポ フ ラ ン	(mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト フ ェ ン (CNP)	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ リ ビ リ ホ ス	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン(エチルチオエーテル)	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ オ ビ ル	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ プ チ ル	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT)	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テ フ リ ン ト リ オ ン	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採	水	年	月	日		R6.6.10	R6.9.9	R6.12.9	R7.3.10	最大	最小	平均
テ	ル	ブ	カ	ル	(MBPMC)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト	リ	ク	ロ	ビ	ル	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト	リ	ク	ロ	ホ	ン	(DEF)	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト	リ	シ	ク	ラ	ゾ	ニ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト	リ	フ	ラ	ゾ	リ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ	ブ	ロ	バ	ミ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ	ベ	ロ	ホ	ス	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ	ラ	ク	ロ	ニ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ	ラ	ソ	キ	シ	フ	エ	ン	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ	ラ	ソ	リ	ネ	ー	ト	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ	リ	ダ	フ	ェ	ン	チ	オ	ン	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ	リ	ブ	チ	カ	ル	ブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ	ロ	キ	ロ	ニ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	イ	ブ	ロ	ニ	ル	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ	ェ	ニ	ト	ロ	チ	オ	ン	(MEP)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	ェ	ノ	ブ	カ	ル	ズ	(BPMC)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	ェ	リ	ム	ゾ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	ェ	ン	チ	オ	ン	(MPP)	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ	ェ	ン	ト	エ	ー	ト	(PAP)	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ	ェ	ン	ト	ザ	ミ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ	サ	ラ	イ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	タ	ク	ロ	ー	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	タ	ミ	ホ	ス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ	ブ	ロ	フ	ェ	ジ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フル	ア	ジ	ナ	ム	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブレ	チ	ラ	ク	ロ	ー	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロ	シ	ミ	ド	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロ	チ	オ	ホ	ス	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロ	ビ	コ	ナ	ゾ	ール	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロ	ビ	ザ	ミ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロ	ベ	ナ	ゾ	ー	ル	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
プロ	モ	ブ	チ	ド	(mg/L)	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ	ノ	ミ	ル	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペン	ソ	ビ	シ	ク	ロ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペン	ソ	フ	ェ	ナ	ツ	プ	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペン	タ	チ	ナ	ゾ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペン	ディ	メ	カ	タ	リ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペン	フ	ラ	カ	ル	ブ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペン	フル	ラ	リ	ン	(バスロジン)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペン	フ	レ	セ	ー	ト	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ	ス	チ	ア	ゼ	ー	ト	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ	ラ	チ	オ	ン	(マラソン)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	コ	ブ	ロ	ッ	プ	(MCP)	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	ソ	ミ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	タ	チ	キ	シ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	チ	ダ	ラ	チ	オ	ン	(DMTP)	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ	ト	ミ	ノ	ス	ト	ロ	ビ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	ト	リ	ブ	ジ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	フ	ェ	ナ	セ	ー	ト	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ	ブ	ロ	ニ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ	リ	ネ	ー	ト	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

2 給水栓の水質検査

〔8〕厚木水道営業所管内

（4）善波（企業団伊勢原浄水場系）

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6. 6.10	R6. 9. 9	R6. 12. 9	R7. 3. 10	最大	最小	平均
(5z)ー オリサストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソン (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフェート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNPー ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシソンスルホキシド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキソンスルホン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロチオホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモブチドデブプロキ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
マラチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メチダチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イブロジオン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラクロホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルフアミド (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロマシル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベントキシゾン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ホサロ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトラクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシベンソラルSメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イナベンフィド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イマゾスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウニコナゾール P (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトキシスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトベンザニド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアルギル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキササミル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キサロホップエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロチアニジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロマフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルタージメチル (TCTP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロフェンチオン (ECP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジクロメジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロブロッツ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノデフラン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフェノコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフルベンズール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブコジニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シメコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメチルビンホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

採 水 年 月 日	R6. 6.10	R6. 9. 9	R6. 12. 9	R7. 3. 10	最大	最小	平均
ジメビベレート (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラクロルビンホス (CVMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブロアニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクトプロトラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラソスルフロンエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメトビル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロバグット (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホキシム (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リニユロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール(エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデュロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビブプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセチル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロフェン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブロボジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔8〕厚木水道営業所管内
(5) 大山(大山浄水場系)
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 22	R6. 6. 3	R6. 7. 3	R6. 8. 21	R6. 9. 9	R6. 10. 23	R6. 11. 20	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R7. 2. 19	R7. 3. 3	最大	最小	平均
天 候	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	雨	晴	晴	晴	雨	－	－	－
気 温 (℃)	17. 3	16. 5	17. 2	23. 5	27. 0	27. 8	18. 8	8. 9	13. 9	7. 4	3. 2	7. 0	27. 8	3. 2	15. 7
水 温 (℃)	14. 3	17. 5	17. 5	18. 6	23. 0	20. 4	17. 3	14. 5	11. 2	7. 0	8. 0	8. 5	23. 0	7. 0	14. 8
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	－	－	0. 62	－	－	0. 54	－	－	0. 57	－	－	0. 52	0. 62	0. 52	0. 56
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	0. 06	0. 06	0. 06	0. 09	<0. 06	0. 06	0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 09	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	－	－	0. 019	－	－	0. 0030	－	－	0. 0075	－	－	0. 0065	0. 019	0. 0030	0. 0090
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	0. 002	－	－	<0. 002	－	－	0. 004	－	－	0. 003	0. 004	<0. 002	0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	0. 0004	－	－	0. 0007	－	－	0. 0002	－	－	0. 0001	0. 0007	0. 0001	0. 0004
臭 素 酸 (mg/L)	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	0. 023	－	－	0. 0055	－	－	0. 0094	－	－	0. 0078	0. 023	0. 0055	0. 011
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	－	－	0. 012	－	－	<0. 002	－	－	0. 006	－	－	0. 006	0. 012	<0. 002	0. 006
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	－	0. 0035	－	－	0. 0018	－	－	0. 0017	－	－	0. 0010	0. 0035	0. 0010	0. 0020
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	0. 0001	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－	－	4. 3	－	－	5. 1	－	－	4. 2	－	－	4. 4	5. 1	4. 2	4. 5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3. 0	3. 0	3. 0	3. 2	3. 1	3. 2	2. 9	2. 9	2. 9	3. 0	3. 0	3. 0	3. 2	2. 9	3. 0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	－	－	36	－	－	49	－	－	36	－	－	39	49	36	40
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	－	－	66	－	－	86	－	－	62	－	－	65	86	62	70
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 6	0. 3	0. 4
p H 値	7. 8	7. 8	7. 8	7. 4	7. 6	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4	7. 4	7. 9	7. 9	7. 4	7. 6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 4	0. 5

2 給水栓の水質検査
〔8〕厚木水道営業所管内
（5）大山（大山浄水場系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 22	R6. 6. 3	R6. 7. 3	R6. 8. 21	R6. 9. 9	R6. 10. 23	R6. 11. 20	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R7. 2. 19	R7. 3. 3	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト ル エ ン (mg/L)	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
亜 塩 素 酸 (mg/L)	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	—	—	0. 003	—	—	<0. 001	—	—	0. 001	—	—	0. 001	0. 003	<0. 001	0. 001
農 薬 類	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
遊 離 炭 酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	1. 8	—	—	—	—	—	—	—	—	1. 8
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メ チ ル -t- プ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
臭 気 強 度 （ T O N ）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐 食 性 （ ラ ン ゲ リ ア 指 数 ）	—	—	—	—	—	-1. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	-1. 3
従 属 栄 養 細 菌 (1mL中)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ハ° ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びハ° ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 000005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000005
ハ° ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 000005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000005
嫌 気 性 芽 胞 菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好 気 性 芽 胞 菌 (MPN/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大 腸 菌 群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カ ル シ ウ ム (mg/L)	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	12
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	—	—	—	—	—	4. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	4. 7
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	—	—	5	—	—	4	—	—	6	—	—	8	8	4	6
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)	—	—	—	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—	48
電 気 伝 導 率 (mS/m)	9. 9	9. 2	9. 2	11. 0	9. 6	11. 7	9. 2	9. 3	9. 2	9. 6	9. 8	9. 8	11. 7	9. 2	9. 8

2 給水栓の水質検査

〔8〕厚木水道営業所管内

(5) 大山 (大山浄水場系)

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.9.9
1,3-シクロキエコフ・ロハ・ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA (ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ プ フ ェ ン カ ル バ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エンドスルファン (ベンゾエピン) (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ン (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ プ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.9.9
テ ル プ カ ル プ (MBPM) (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ プ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビラゾリネート (ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ プ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ プ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ プ ロ プ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ プ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン) (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン) (mg/L)	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ プ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.9.9
(5z)-オリスastroロビン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イソキサチオンオキソソ (mg/L)	<0.00001
イソフエンホスオキソソ (mg/L)	<0.000005
エンドスルフェート (mg/L)	<0.0001
CNP-アミノ体 (mg/L)	<0.000005
クロルビリホスオキソソ (mg/L)	<0.00001
ダイアジノンオキソソ (mg/L)	<0.00001
フェニトロチオンオキソソ (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブタミホスオキソソ (mg/L)	<0.0001
ブロチオホスオキソソ (mg/L)	<0.00001
ブロモブチドデブプロモ (mg/L)	<0.0001
マラチオンオキソソ (mg/L)	<0.0001
メチダチオンオキソソ (mg/L)	<0.00001
アセタミブリド (mg/L)	<0.0001
イミダグロブリド (mg/L)	<0.0001
イブロジジオン (mg/L)	<0.0001
テブコナゾール (mg/L)	<0.0001
ビラクロホス (mg/L)	<0.0001
フルスルファミド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベン ト キ サ ソ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
アシベンゾラルSメチル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ソ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キザロホップエチル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ ル プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
シ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ザ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ プ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ プ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.9.9
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テトラクロルビンホス (CVMF) (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ プ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001
ナ プ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ プ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビラゾスルフロネチル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
アゾキシシストロビン (mg/L)	<0.0001
エデイフエンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エトリジアゾール (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001
カ ル プ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ク (mg/L)	<0.0001
ビ リ プ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキソソ (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-プトキシエチル (mg/L)	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001

2 給水栓の水質検査
 〔9〕海老名水道営業所管内
 (1) 残留塩素等の毎日検査

・自動水質測定装置（残留塩素：mg/L）

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
1	大谷北 (綾瀬・相模原系)	R6.4	0.6	0.5	0.5
		5	0.5	0.4	0.5
		6	0.6	0.5	0.5
		7	0.5	0.4	0.5
		8	0.5	0.4	0.5
		9	0.6	0.4	0.5
		10	0.5	0.4	0.5
		11	0.5	0.4	0.5
		12	0.5	0.5	0.5
		R7.1	0.6	0.4	0.5
		2	0.5	0.4	0.5
		3	0.5	0.4	0.5
		年間	0.6	0.4	0.5
		R6.4	0.5	0.4	0.4
		5	0.6	0.4	0.5
3	深谷中 (寒川・相模原 ・伊勢原系)	6	0.6	0.5	0.6
		7	0.6	0.5	0.6
		8	0.6	0.5	0.5
		9	0.6	0.5	0.6
		10	0.6	0.5	0.6
		11	0.6	0.5	0.5
		12	0.6	0.5	0.5
		R7.1	0.5	0.5	0.5
		2	0.6	0.4	0.5
		3	0.6	0.4	0.5
		年間	0.6	0.4	0.5
		R6.4	0.6	0.5	0.6
		5	0.6	0.5	0.6
		6	0.6	0.5	0.6
		7	0.6	0.5	0.6

・色度及び濁度については異常なし

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
2	門沢橋 (寒川・伊勢原系) 【毎月検査地点】	R6.4	0.4	0.3	0.4
		5	0.5	0.4	0.5
		6	0.6	0.4	0.5
		7	0.5	0.5	0.5
		8	0.5	0.4	0.4
		9	0.5	0.4	0.5
		10	0.6	0.5	0.6
		11	0.6	0.5	0.5
		12	0.5	0.4	0.5
		R7.1	0.5	0.4	0.4
		2	0.5	0.4	0.4
		3	0.5	0.4	0.4
		年間	0.6	0.3	0.5
		R6.4	0.6	0.5	0.6
		5	0.6	0.5	0.6
4	望地 (相模原系) 【毎月検査地点】	6	0.6	0.5	0.6
		7	0.6	0.5	0.6
		8	0.6	0.5	0.6
		9	0.6	0.6	0.6
		10	0.6	0.6	0.6
		11	0.6	0.5	0.6
		12	0.6	0.6	0.6
		R7.1	0.6	0.6	0.6
		2	0.6	0.6	0.6
		3	0.6	0.5	0.6
		年間	0.6	0.5	0.6
		R6.4	0.6	0.5	0.6
		5	0.6	0.5	0.6
		6	0.6	0.5	0.6
		7	0.6	0.5	0.6

2 給水栓の水質検査
〔9〕海老名水道営業所管内
（2）望地（企業団相模原浄水場系）
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 22	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 21	R7. 2. 4	R7. 3. 4	最大	最小	平均
天 候	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	19. 0	18. 2	21. 5	32. 3	31. 0	24. 8	21. 6	17. 1	19. 8	10. 0	10. 0	5. 1	32. 3	5. 1	19. 2
水 温 (℃)	17. 7	18. 5	20. 0	24. 7	27. 2	25. 8	23. 2	19. 1	16. 2	11. 8	11. 1	12. 0	27. 2	11. 1	18. 9
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 79	—	—	0. 88	—	—	1. 1	—	—	0. 99	—	—	1. 1	0. 79	0. 94
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 02	—	—	0. 01	—	—	0. 02	—	—	0. 02	—	—	0. 02	0. 01	0. 02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0. 0074	—	—	0. 011	—	—	0. 0057	—	—	0. 0032	—	—	0. 011	0. 0032	0. 0068
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0. 004	—	—	0. 005	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 005	0. 002	0. 004
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0008	—	—	0. 0012	—	—	0. 0016	—	—	0. 0012	—	—	0. 0016	0. 0008	0. 0012
臭 素 酸 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 012	—	—	0. 017	—	—	0. 011	—	—	0. 0069	—	—	0. 017	0. 0069	0. 012
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0. 006	—	—	0. 008	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	—	0. 008	0. 003	0. 005
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0034	—	—	0. 0048	—	—	0. 0039	—	—	0. 0025	—	—	0. 0048	0. 0025	0. 0037
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	<0. 002	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 002	<0. 002	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 02	—	—	0. 03	—	—	0. 02	—	—	0. 02	—	—	0. 03	0. 02	0. 02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8. 0	—	—	7. 7	—	—	8. 9	—	—	8. 3	—	—	8. 9	7. 7	8. 2
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7. 0	7. 2	7. 3	7. 0	7. 4	13	7. 8	6. 7	7. 3	7. 4	7. 7	7. 7	13	6. 7	7. 8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	61	—	—	61	—	—	68	—	—	64	—	—	68	61	64
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	120	—	—	112	—	—	126	—	—	115	—	—	126	112	118
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 3	0. 4
p H 値	7. 2	7. 2	7. 2	7. 1	7. 1	7. 0	7. 2	7. 2	7. 1	7. 1	7. 1	7. 4	7. 4	7. 0	7. 2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6

2 給水栓の水質検査
〔9〕海老名水道営業所管内
（2）望地（企業団相模原浄水場系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 22	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 21	R7. 2. 4	R7. 3. 4	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	0.0001	－	－	0.0002	－	－	0.0001	－	－	<0.0001	－	－	0.0002	<0.0001	0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
農薬類	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	4.6	－	－	4.5	－	－	4.0	－	－	3.8	－	－	4.6	3.8	4.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	-1.5	－	－	-1.5	－	－	-1.3	－	－	-1.6	－	－	-1.3	-1.6	-1.5
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘ°ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘ°ルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ヘ°ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌 (MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群 (MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム (mg/L)	17	－	－	17	－	－	19	－	－	17	－	－	19	17	18
マグネシウム (mg/L)	4.6	－	－	4.6	－	－	5.2	－	－	5.0	－	－	5.2	4.6	4.9
硫酸イオン (mg/L)	22	－	－	22	－	－	25	－	－	20	－	－	25	20	22
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度 (mg/L)	40	－	－	42	－	－	45	－	－	48	－	－	48	40	44
電気伝導率 (mS/m)	16.7	17.3	15.8	16.3	18.3	14.5	18.2	17.0	17.7	17.3	17.2	17.6	18.3	14.5	17.0

2 給水栓の水質検査

〔9〕海老名水道営業所管内

(2) 望地 (企業団相模原浄水場系)

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.4.23	R6.7.9	R6.10.22	R7.1.21	最大	最小	平均
1,3-シクロロフ・ロヘン (D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA (ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ン ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ス ホ ル ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.4.23	R6.7.9	R6.10.22	R7.1.21	最大	最小	平均
テ ル ブ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ゼ リ ネ ー ト (ビラゾレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ オ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ プ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ リ ン (バスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

(2) 望地（企業団相模原浄水場系）

検	水	年	月	日	R6.4.23	R6.7.9	R6.10.22	R7.1.21		最大	最小	平均
(5z)-	オリ	サス	トロ	ビン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN	オ	キ	ソ	ン	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イ	ソ	キサチ	オン	オキシ	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イ	ソ	フエン	ホス	オキシ	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	エ	ン	ド	スル	フェー	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNP-	ア	ミ	ノ	体	(mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ク	ロ	ル	ビリ	ホス	オキシ	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイ	ア	ジ	ノ	シ	ン	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェ	ニ	ト	ロ	チ	オン	オキシ	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP	ス	ル	ホ	キ	シ	ド	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP	ス	ル	ホ	ン		(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP	オ	キ	ソ	ン		(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP	オ	キ	ソ	ン	スル	ホキシ	ド	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP	オ	キ	ソ	ン	スル	ホ	ン	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ブ	タ	ミ	ホ	ス	オキシ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ブ	ロ	チ	オ	ナ	オキシ	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ブ	ロ	モ	ブ	チ	デ	ブ	ロ	モ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001
	マ	ラ	チ	オ	ン	オキシ	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メ	チ	ダ	チ	オ	ン	オキシ	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア	セ	タ	ミ	ブ	リ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イ	ミ	ダ	グ	ロ	ブ	リ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イ	ブ	ダ	ク	ジ	オ	ン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	テ	ブ	コ	ナ	ゾ	ール	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ビ	ラ	ク	ロ	ホ	ス	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フ	ル	ス	ル	ファ	ミ	ド	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ブ	ロ	マ	シ	ル		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベ	ン	ト	キ	サ	ゾ	ン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ホ	サ	ロ	ン		(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	メ	ト	ラ	ク	ロー	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア	シ	ベン	ゾ	ラ	ル	S	メチ	ル	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ア	メ	ト	リ	ン		(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イ	ナ	ベ	ン	フ	イ	ド	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0	

検 査 水 年 月 日	R6.4.23	R6.7.9	R6.10.22	R7.1.21	最大	最小	平均
ジメピペレート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロリンホス (CVMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラコサゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルアゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブロミニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクロプロラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラズルフロンエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメトピル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロパニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロパニホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバリット (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ホキシム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
リニユロシン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシントロピン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディシントホス (EDDP) (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
エトリアゾール(エクロメゾール) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カルプロナミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロナミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデュロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルホホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピブフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビビプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロンメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセチル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロフエン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔9〕海老名水道営業所管内
（3）門沢橋（寒川浄水場・企業団伊勢原浄水場混合系）
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 22	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 21	R7. 2. 4	R7. 3. 4	最大	最小	平均
天 候	曇	晴	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	晴	晴	曇	－	－	－
気 温 (℃)	18. 8	19. 0	22. 3	32. 0	34. 5	24. 1	20. 5	17. 5	19. 9	9. 8	11. 0	4. 9	34. 5	4. 9	19. 5
水 温 (℃)	17. 5	18. 3	20. 2	25. 2	27. 5	25. 4	23. 0	19. 2	15. 1	10. 5	10. 3	11. 1	27. 5	10. 3	18. 6
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 97	－	－	0. 86	－	－	1. 2	－	－	0. 98	－	－	1. 2	0. 86	1. 0
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	－	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 02	－	－	0. 02	－	－	0. 02	－	－	0. 02	－	－	0. 02	0. 02	0. 02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	－	－	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0. 011	－	－	0. 018	－	－	0. 010	－	－	0. 0050	－	－	0. 018	0. 0050	0. 011
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	0. 003	－	－	<0. 002	－	－	0. 003	<0. 002	<0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0022	－	－	0. 0020	－	－	0. 0031	－	－	0. 0018	－	－	0. 0031	0. 0018	0. 0023
臭 素 酸 (mg/L)	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 020	－	－	0. 027	－	－	0. 021	－	－	0. 011	－	－	0. 027	0. 011	0. 020
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0. 008	－	－	0. 010	－	－	0. 006	－	－	0. 004	－	－	0. 010	0. 004	0. 007
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 0063	－	－	0. 0071	－	－	0. 0073	－	－	0. 0039	－	－	0. 0073	0. 0039	0. 0062
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0. 0001	－	－	0. 0001	－	－	0. 0002	－	－	0. 0001	－	－	0. 0002	0. 0001	0. 0001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0. 003	－	－	0. 003	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	0. 003	<0. 002	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 03	－	－	0. 05	－	－	0. 04	－	－	0. 02	－	－	0. 05	0. 02	0. 04
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8. 4	－	－	8. 1	－	－	8. 0	－	－	7. 4	－	－	8. 4	7. 4	8. 0
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7. 8	7. 0	7. 2	6. 9	8. 1	9. 8	6. 3	6. 2	6. 5	6. 4	6. 9	6. 4	9. 8	6. 2	7. 1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	65	－	－	60	－	－	67	－	－	62	－	－	67	60	64
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	114	－	－	106	－	－	117	－	－	110	－	－	117	106	112
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	0. 000002	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0. 000002	0. 000003	0. 000002	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000003	<0. 000001	0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	0. 4	0. 5
p H 値	7. 5	7. 6	7. 5	7. 4	7. 4	7. 2	7. 4	7. 3	7. 3	7. 2	7. 1	7. 6	7. 6	7. 1	7. 4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 6	0. 4	0. 5

2 給水栓の水質検査
〔9〕海老名水道営業所管内
（3）門沢橋（寒川浄水場・企業団伊勢原浄水場混合系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 22	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 21	R7. 2. 4	R7. 3. 4	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	0.0002	—	—	0.0004	—	—	0.0002	—	—	<0.0001	—	—	0.0004	<0.0001	0.0002
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	0.004	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.005	0.002	0.004
農薬類	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	2.6	—	—	2.0	—	—	1.8	—	—	2.5	—	—	2.6	1.8	2.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.1	—	—	-1.1	—	—	-1.1	—	—	-1.5	—	—	-1.1	-1.5	-1.2
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	4	0	2	16	0	2	0	0	0	0	16	0	2
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘ°ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ°ルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ヘ°ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好気性芽胞菌 (MPN/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム (mg/L)	18	—	—	16	—	—	18	—	—	17	—	—	18	16	17
マグネシウム (mg/L)	5.2	—	—	4.6	—	—	5.1	—	—	4.9	—	—	5.2	4.6	5.0
硫酸イオン (mg/L)	20	—	—	17	—	—	19	—	—	18	—	—	20	17	19
トリハロメタン生成能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	47	—	—	46	—	—	50	—	—	47	—	—	50	46	48
電気伝導率 (mS/m)	17.6	16.5	15.2	16.1	18.3	13.8	17.3	17.3	17.8	16.4	16.3	16.0	18.3	13.8	16.6

2 給水栓の水質検査

【9】海老名水道営業所管内

(3) 門沢橋（寒川浄水場・企業団伊勢原浄水場混合系）

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.4.23	R6.7.9	R6.10.22	R7.1.21	最大	最小	平均
1,3-ジクロロベンゼン (D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA (ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ス ホ ト ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.4.23	R6.7.9	R6.10.22	R7.1.21	最大	最小	平均
テ ル ブ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ゼ リ ネ ー ト (ビラズレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ オ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ プ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ リ ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

③ 水質管理目標設定項目「農業類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.4.23	R6.7.9	R6.10.22	R7.1.21	最大	最小	平均
ジメピベレート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロブリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロリンホス (CVMF) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブフロアニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクロブトラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラソルフロンエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメトピル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ホキシム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
リニユロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス (EDDP) (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
エトリジアゾール(エクロメゾール) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カルブロナミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデユロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロンメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピフエノックタム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザルメフロリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロンメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセチル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイメロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロフ-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロフェン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2-ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔10〕大和水道営業所管内
（1）残留塩素等の毎日検査

・自動水質測定装置（残留塩素：mg/L）

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
1	柳橋 (寒川・相模原 ・伊勢原系)	R6.4	0.5	0.4	0.4
		5	0.5	0.4	0.4
		6	0.5	0.4	0.4
		7	0.5	0.5	0.5
		8	0.5	0.4	0.4
		9	0.6	0.4	0.5
		10	0.5	0.4	0.5
		11	0.5	0.4	0.4
		12	0.5	0.5	0.5
		R7.1	0.5	0.5	0.5
		2	0.6	0.3	0.5
		3	0.6	0.5	0.5
		年間	0.6	0.3	0.5
3	西鶴間 (相模原系)	R6.4	0.7	0.6	0.7
		5	0.7	0.6	0.6
		6	0.8	0.6	0.7
		7	0.8	0.6	0.7
		8	0.8	0.6	0.7
		9	0.7	0.7	0.7
		10	0.7	0.6	0.6
		11	0.7	0.6	0.6
		12	0.7	0.6	0.7
		R7.1	0.7	0.6	0.7
		2	0.7	0.6	0.7
		3	0.7	0.6	0.6
		年間	0.7	0.6	0.6

・色度及び濁度については異常なし

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
2	深見 (綾瀬・相模原系) 【毎月検査地点】	R6.4	0.5	0.4	0.5
		5	0.5	0.5	0.5
		6	0.6	0.5	0.5
		7	0.7	0.6	0.7
		8	0.7	0.6	0.6
		9	0.6	0.5	0.6
		10	0.6	0.4	0.5
		11	0.5	0.3	0.4
		12	0.5	0.4	0.4
		R7.1	0.5	0.4	0.5
		2	0.6	0.5	0.5
		3	0.6	0.5	0.5
		年間	0.7	0.3	0.5

2 給水栓の水質検査
[10] 大和水道営業所管内
(2) 深見(企業団綾瀬浄水場・企業団相模原浄水場混合系)
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 15	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 1	R6. 8. 6	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 20	R7. 2. 18	R7. 3. 11	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	19. 6	25. 0	27. 0	25. 1	31. 0	30. 0	26. 2	12. 0	9. 2	11. 3	7. 8	12. 8	31. 0	7. 8	19. 8
水 温 (℃)	15. 4	21. 0	23. 0	23. 2	29. 0	26. 0	25. 0	20. 0	15. 5	11. 3	11. 2	13. 1	29. 0	11. 2	19. 5
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1. 0	—	—	0. 67	—	—	1. 1	—	—	1. 0	—	—	1. 1	0. 67	0. 94
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	0. 08	<0. 08	<0. 08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	—	—	0. 01	0. 01	0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベンゼン (mg/L)	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	—	—	0. 07	—	—	0. 08	—	—	<0. 06	—	—	0. 08	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0. 0073	—	—	0. 017	—	—	0. 0094	—	—	0. 0034	—	—	0. 017	0. 0034	0. 0093
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0. 002	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	0. 004	<0. 002	<0. 002
ジブromクロロメタン (mg/L)	0. 0016	—	—	0. 0007	—	—	0. 0015	—	—	0. 0014	—	—	0. 0016	0. 0007	0. 0013
臭 素 酸 (mg/L)	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン (mg/L)	0. 014	—	—	0. 022	—	—	0. 016	—	—	0. 0077	—	—	0. 022	0. 0077	0. 015
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0. 007	—	—	0. 012	—	—	0. 008	—	—	0. 003	—	—	0. 012	0. 003	0. 008
ブromジクロロメタン (mg/L)	0. 0047	—	—	0. 0043	—	—	0. 0048	—	—	0. 0029	—	—	0. 0048	0. 0029	0. 0042
ブromモホルム (mg/L)	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0. 002	—	—	0. 004	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 004	<0. 002	<0. 002
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 02	—	—	0. 03	—	—	0. 02	—	—	0. 01	—	—	0. 03	0. 01	0. 02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8. 2	—	—	6. 7	—	—	7. 2	—	—	7. 2	—	—	8. 2	6. 7	7. 3
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7. 7	6. 6	6. 3	6. 6	7. 0	7. 1	6. 4	6. 5	6. 6	6. 4	6. 6	7. 1	7. 7	6. 3	6. 7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	64	—	—	48	—	—	59	—	—	62	—	—	64	48	58
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	125	—	—	91	—	—	110	—	—	111	—	—	125	91	109
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジエオスミン (mg/L)	0. 000002	0. 000001	0. 000001	0. 000003	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000003	<0. 000001	0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類 (mg/L)	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4
p H 値	7. 4	7. 5	7. 6	7. 2	7. 3	7. 1	7. 2	7. 2	7. 2	7. 1	7. 2	7. 4	7. 6	7. 1	7. 3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 5	0. 4	0. 5	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 6	0. 4	0. 5

2 給水栓の水質検査
[10] 大和水道営業所管内
(2) 深見(企業団綾瀬浄水場・企業団相模原浄水場混合系)
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 15	R6. 5. 21	R6. 6. 11	R6. 7. 1	R6. 8. 6	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 19	R6. 12. 10	R7. 1. 20	R7. 2. 18	R7. 3. 11	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	0.0002	—	—	0.0004	—	—	0.0005	—	—	0.0001	—	—	0.0005	0.0001	0.0003
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.004	0.002	0.003
農薬類	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	3.0	—	—	2.2	—	—	2.6	—	—	3.4	—	—	3.4	2.2	2.8
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.4	—	—	-1.6	—	—	-1.5	—	—	-1.7	—	—	-1.4	-1.7	-1.6
従属栄養細菌 (1mL中)	0	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハ°ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びハ°ルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ハ°ルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好気性芽胞菌 (MPN/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム (mg/L)	17	—	—	13	—	—	16	—	—	17	—	—	17	13	16
マグネシウム (mg/L)	5.0	—	—	3.4	—	—	4.5	—	—	4.8	—	—	5.0	3.4	4.4
硫酸イオン (mg/L)	25	—	—	17	—	—	28	—	—	25	—	—	28	17	24
トリハロメタン生成能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	37	—	—	31	—	—	33	—	—	38	—	—	38	31	35
電気伝導率 (mS/m)	17.4	16.2	14.2	13.3	18.3	15.4	16.2	17.4	17.7	16.4	16.0	16.3	18.3	13.3	16.2

2 給水栓の水質検査

[10] 大和水道営業所管内

(2) 深見（企業団綾瀬浄水場・企業団相模原浄水場混合系）

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.4.15	R6.7.1	R6.10.7	R7.1.20	最大	最小	平均
1,3-シクロロフ'ロヘン (D-D) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA(ダダラボン) (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ベ ン ル (DBN) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ス ホ ル ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チ オ ジ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.4.15	R6.7.1	R6.10.7	R7.1.20	最大	最小	平均
テ ル プ カ ル プ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ ラ ゼ リ ネ ー ト (ビラズレート) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ビ リ プ チ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ イ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ プ カ ル プ (BPMC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブ ロ ビ オ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ロ モ プ チ ド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ソ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル プ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ ラ リ ン (ベスロジン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

2 給水栓の水質検査

[10] 大和水道営業所管内

(2) 深見(企業団綾瀬浄水場・企業団相模原浄水場混合系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.4.15	R6.7.1	R6.10.7	R7.1.20	最大	最小	平均
(5z)ーオリサストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホスオキソン (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エンドスルフェート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
CNPーア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
クロルピリホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオンオキソン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシソルホキシド (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MPP オキシソルホス (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロチオホスオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモブチドデブプロキ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
マラチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メチダチオンオキソン (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アセタミプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イミダクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イブロジオン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラクロホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルスルファミド (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロマシル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベントキシゾン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ホサロ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトラクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシベンソラルSメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アマトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イナベンフィド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イマゾスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウニコナゾール P (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトキシスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトベンザニド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアルギル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキササミル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キサロホップエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロチアニジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロマフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルタージメチル (TCTP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロフェンチオン (ECP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジクロメジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロブロッツ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジノデフラン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフェノコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジフルベンズール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シブコジニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シメコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメチルビンホス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.4.15	R6.7.1	R6.10.7	R7.1.20	最大	最小	平均
ジメピベレート (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シンメチリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアクロプリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアメトキサム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チフルザミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラクロルビンホス (CVMP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デトラコナゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デブフェノジド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリネキサバックエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリフルミゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ナブロアニリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニテンピラム (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
バクトプロトラゾール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビメトロジン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラソスルフロンエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミノバックメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピリミホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラメトビル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルアジホップ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバニル (DCPA) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロバホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロバルギット (BPPS) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロボキスル (PHC) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロメトリン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンダイオカルブ (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホキシシム (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ボスカリド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
モノクロトホス (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
リニユロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アゾキシストロビン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エディフェンホス (EDDP) (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エトリアゾール (エクロメゾール) (mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シデュロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テニルクロール (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ハロスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビフェノックス (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
リブプロキシフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フラザスルフロ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスリド (SAP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンスルフロメチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホセチル (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メチルダイムロン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルクロホスメチルオキソン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジアゾン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロメトキシニル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトロロフェン (NIP) (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フロバジ (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2- ケトモリネート (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔11〕平塚水道営業所 箱根水道センター管内
(1) 残留塩素等の毎日検査

・1日1回検査 (残留塩素: mg/L)

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
1	元箱根 (イタリー系) 【毎月検査地点】	R6.4	0.3	0.3	0.3
		5	0.3	0.2	0.3
		6	0.3	0.3	0.3
		7	0.3	0.2	0.3
		8	0.3	0.2	0.3
		9	0.3	0.2	0.3
		10	0.4	0.2	0.3
		11	0.3	0.3	0.3
		12	0.3	0.3	0.3
		R7.1	0.3	0.3	0.3
		2	0.3	0.3	0.3
		3	0.3	0.2	0.3
		年間	0.4	0.2	0.3
3	宮城野 1 (水土野系) 【毎月検査地点】	R6.4	0.3	0.3	0.3
		5	0.3	0.3	0.3
		6	0.3	0.3	0.3
		7	0.3	0.3	0.3
		8	0.3	0.2	0.3
		9	0.3	0.3	0.3
		10	0.3	0.3	0.3
		11	0.3	0.3	0.3
		12	0.3	0.3	0.3
		R7.1	0.3	0.3	0.3
		2	0.3	0.3	0.3
		3	0.3	0.3	0.3
		年間	0.3	0.2	0.3
5	仙石原 1 (品ノ木系) 【毎月検査地点】	R6.4	0.3	0.3	0.3
		5	0.3	0.3	0.3
		6	0.3	0.3	0.3
		7	0.3	0.3	0.3
		8	0.3	0.3	0.3
		9	0.3	0.3	0.3
		10	0.3	0.3	0.3
		11	0.3	0.3	0.3
		12	0.3	0.3	0.3
		R7.1	0.3	0.3	0.3
		2	0.3	0.3	0.3
		3	0.3	0.3	0.3
		年間	0.3	0.3	0.3

・色度及び濁度については異常なし

	検査地点	検査月	最大	最小	平均
2	強羅 (水土野系)	R6.4	0.3	0.3	0.3
		5	0.3	0.3	0.3
		6	0.3	0.3	0.3
		7	0.3	0.3	0.3
		8	0.3	0.3	0.3
		9	0.3	0.3	0.3
		10	0.3	0.3	0.3
		11	0.3	0.3	0.3
		12	0.3	0.3	0.3
		R7.1	0.3	0.3	0.3
		2	0.3	0.3	0.3
		3	0.3	0.3	0.3
		年間	0.3	0.3	0.3
4	宮城野 2 (水土野系)	R6.4	0.3	0.3	0.3
		5	0.3	0.3	0.3
		6	0.3	0.3	0.3
		7	0.3	0.3	0.3
		8	0.3	0.3	0.3
		9	0.3	0.3	0.3
		10	0.3	0.3	0.3
		11	0.4	0.3	0.3
		12	0.3	0.3	0.3
		R7.1	0.3	0.3	0.3
		2	0.3	0.3	0.3
		3	0.3	0.3	0.3
		年間	0.4	0.3	0.3
6	仙石原 2 (イタリー系)	R6.4	0.3	0.3	0.3
		5	0.3	0.3	0.3
		6	0.3	0.3	0.3
		7	0.3	0.3	0.3
		8	0.3	0.3	0.3
		9	0.3	0.3	0.3
		10	0.3	0.3	0.3
		11	0.4	0.3	0.3
		12	0.3	0.3	0.3
		R7.1	0.3	0.3	0.3
		2	0.3	0.3	0.3
		3	0.3	0.3	0.3
		年間	0.4	0.3	0.3

2 給水栓の水質検査
〔11〕平塚水道営業所 箱根水道センター管内
(2) 元箱根(イタリー浄水場系)
① 水質基準項目

採水年月日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 18	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
天候	晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気温(℃)	16.5	16.8	16.5	23.8	25.0	23.0	14.0	12.0	10.5	-1.0	-2.0	-1.0	25.0	-2.0	12.8
水温(℃)	13.2	15.8	16.0	17.0	21.0	19.7	16.5	17.0	14.1	11.0	10.0	10.0	21.0	10.0	15.1
一般細菌(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物(mg/L)	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物(mg/L)	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物(mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物(mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物(mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物(mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素(mg/L)	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	—	—	0.31	—	—	0.30	—	—	0.27	—	—	0.22	0.31	0.22	0.28
フッ素及びその化合物(mg/L)	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物(mg/L)	—	—	0.05	—	—	0.05	—	—	0.06	—	—	0.10	0.10	0.05	0.07
四塩化炭素(mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン(mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン(mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン(mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン(mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン(mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸(mg/L)	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム(mg/L)	—	—	0.0002	—	—	0.0001	—	—	<0.0001	—	—	0.0001	0.0002	<0.0001	0.0001
ジクロロ酢酸(mg/L)	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブromクロロメタン(mg/L)	—	—	0.0004	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—	—	0.0004	0.0004	0.0003	0.0004
臭素酸(mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン(mg/L)	—	—	0.0011	—	—	0.0008	—	—	0.0006	—	—	0.0009	0.0011	0.0006	0.0009
トリクロロ酢酸(mg/L)	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブromジクロロメタン(mg/L)	—	—	0.0003	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002
ブromホルム(mg/L)	—	—	0.0001	—	—	0.0001	—	—	0.0001	—	—	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001
ホルムアルデヒド(mg/L)	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜鉛及びその化合物(mg/L)	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物(mg/L)	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物(mg/L)	—	—	0.01	—	—	0.01	—	—	<0.01	—	—	0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物(mg/L)	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物(mg/L)	—	—	8.9	—	—	9.0	—	—	11	—	—	14	14	8.9	11
マンガン及びその化合物(mg/L)	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン(mg/L)	4.9	5.2	5.0	4.7	5.3	4.9	5.2	5.1	5.3	5.7	5.8	6.0	6.0	4.7	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	—	—	88	—	—	74	—	—	100	—	—	160	160	74	110
蒸発残留物(mg/L)	—	—	193	—	—	180	—	—	211	—	—	307	307	180	223
陰イオン界面活性剤(mg/L)	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジエオスミン(mg/L)	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
2-メチルイソボルネオール(mg/L)	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
非イオン界面活性剤(mg/L)	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類(mg/L)	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	6.8	7.1	6.8	6.8	7.1	7.0	7.2	7.2	6.8	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色度(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
残留塩素(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2

2 給水栓の水質検査
〔11〕平塚水道営業所 箱根水道センター管内
(2) 元箱根(イタリー浄水場系)
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 18	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性 (ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	-1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.9
従属栄養細菌 (1mL中)	0	0	0	1	1	0	2	1	0	2	0	11	11	0	2
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘフルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘフルフルオロオktan酸 (PFOA) (mg/L)	—	—	—	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000005
ヘフルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	—	—	—	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好気性芽胞菌 (MPN/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム (mg/L)	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	20
マグネシウム (mg/L)	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1
硫酸イオン (mg/L)	—	—	48	—	—	49	—	—	71	—	—	100	100	48	67
トリハロメタン生成能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	32
電気伝導率 (mS/m)	22.6	26.3	22.3	19.6	24.7	19.7	27.2	23.7	26.2	31.8	35.7	37.7	37.7	19.6	26.5

2 給水栓の水質検査

【11】平塚水道営業所 箱根水道センター管内

(2) 元箱根(イタリー浄水場系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.9.18
1,3-シ`クロフ`ロヘ`ン(D-D)(mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン)(mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA)(mg/L)	<0.0001
EPN(mg/L)	<0.00001
MCPA(mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)(mg/L)	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)(mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP)(mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン)(mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅)(mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ エ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC)(mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)(mg/L)	<0.00005
キ ャ ブ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)(mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)(mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)(mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU)(mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)(mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)(mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメトン)(mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT)(mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.9.18
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)(mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)(mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビラゾレート)(mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)(mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)(mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP)(mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)(mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベスロジン)(mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン)(mg/L)	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)(mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)(mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.9.18
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ プ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ ロ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ェ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ソ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ゾ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCIP)(mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP)(mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.9.18
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP)(mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト フ ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ゾ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA)(mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS)(mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC)(mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル ブ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ゾ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP)(mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ソ ー ル (エクロメゾール)(mg/L)	<0.00001
カ ル プ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP)(mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキシソ	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-ブトキシエチル	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP)(mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔11〕平塚水道営業所 箱根水道センター管内
(3) 仙石原 (品ノ木浄水場系)
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 18	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	19. 5	18. 9	17. 9	24. 8	27. 5	28. 7	16. 0	14. 5	12. 3	1. 2	0. 0	-0. 8	28. 7	-0. 8	15. 0
水 温 (℃)	13. 1	15. 5	16. 0	17. 0	19. 0	20. 3	20. 0	16. 0	14. 0	10. 5	10. 3	10. 7	20. 3	10. 3	15. 2
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	—	0. 41	—	—	0. 41	—	—	0. 40	—	—	0. 41	0. 41	0. 40	0. 41
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	0. 02	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	—	—	0. 0002	—	—	0. 0007	0. 0007	0. 0002	0. 0004
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 0006	—	—	0. 0006	—	—	0. 0004	—	—	0. 0014	0. 0014	0. 0004	0. 0008
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 0001	—	—	0. 0002	—	—	0. 0001	—	—	0. 0003	0. 0003	0. 0001	0. 0002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0001	—	—	0. 0003	0. 0003	0. 0001	0. 0002
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	5. 7	—	—	6. 4	—	—	5. 6	—	—	5. 5	6. 4	5. 5	5. 8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3. 6	3. 6	3. 6	3. 8	3. 7	3. 9	3. 6	3. 5	3. 5	3. 5	3. 4	3. 5	3. 9	3. 4	3. 6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	—	65	—	—	70	—	—	66	—	—	65	70	65	67
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	126	—	—	136	—	—	111	—	—	123	136	111	124
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
p H 値	7. 8	7. 8	7. 7	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6	7. 4	7. 4	7. 4	7. 2	7. 8	7. 8	7. 2	7. 6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 2	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 2	0. 3

2 給水栓の水質検査
〔11〕平塚水道営業所 箱根水道センター管内
（3）仙石原（品ノ木浄水場系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 18	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	—	—	—	—	—	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.0
従属栄養細菌 (1mL中)	5	10	12	6	4	19	10	3	6	4	6	2	19	2	7
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘフルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘフルフルオロオktan酸（PFOA） (mg/L)	—	—	—	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000005
ヘフルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	—	—	—	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好気性芽胞菌 (MPN/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム (mg/L)	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	21
マグネシウム (mg/L)	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3
硫酸イオン (mg/L)	—	—	20	—	—	24	—	—	21	—	—	21	24	20	22
トリハロメタン生成能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	—	—	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	51
電気伝導率 (mS/m)	15.8	15.8	15.7	16.1	15.9	17.1	15.9	15.9	15.9	15.8	15.7	15.7	17.1	15.7	15.9

2 給水栓の水質検査

[11] 平塚水道営業所 箱根水道センター管内

(3) 仙石原 (品ノ木浄水場系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.9.18
1,3-シ`クロフ`ロヘ`ン (D-D) (mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン) (mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	<0.0001
EPN (mg/L)	<0.00001
MCPA (mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L)	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT) (mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ァ ン (ベンゾエビン) (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ モ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅) (mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ エ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L)	<0.00005
キ ャ ブ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP) (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメトン) (mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT) (mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.9.18
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビ ラ ソ レ ー ト) (mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ ブ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) (mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L)	<0.000005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン) (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア セ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン) (mg/L)	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.9.18
(5z)-オリスastrobin (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イソキサチオンオキソン (mg/L)	<0.00001
イソフェンホスオキソン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
クロルビリホスオキソン (mg/L)	<0.00001
ダイアジノンオキソン (mg/L)	<0.00001
フェニトロチオンオキソン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
デ ブ コ ナ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ァ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ソ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ソ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ゾ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP) (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP) (mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ス ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.9.18
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP) (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001
デ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ ブ ト ラ ゾ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ゾ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル ブ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ゾ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP) (mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ゾ ー ル (エ ク ロ メ ゾ ー ル) (mg/L)	<0.00001
カ ル ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP) (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキソン (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-プトキシエチル (mg/L)	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP) (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケトモリネー ト (mg/L)	<0.0001

2 給水栓の水質検査
〔11〕平塚水道営業所 箱根水道センター管内
(4) 宮城野(水土野水源系)
① 水質基準項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 18	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
天 候	晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	—	—	—
気 温 (℃)	19. 8	18. 0	19. 0	26. 0	27. 0	31. 0	16. 0	15. 0	14. 6	4. 2	2. 0	1. 8	31. 0	1. 8	16. 2
水 温 (℃)	17. 0	19. 0	19. 0	23. 0	15. 0	23. 5	23. 2	19. 0	16. 1	14. 2	12. 0	12. 3	23. 5	12. 0	17. 8
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	—	0. 51	—	—	0. 46	—	—	0. 44	—	—	0. 47	0. 51	0. 44	0. 47
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0. 08	—	—	0. 08	—	—	0. 08	—	—	0. 08	0. 08	0. 08	0. 08
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩 素 酸 (mg/L)	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 0004	—	—	0. 0005	—	—	0. 0005	—	—	0. 0004	0. 0005	0. 0004	0. 0005
臭 素 酸 (mg/L)	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 0009	—	—	0. 0013	—	—	0. 0009	—	—	0. 0010	0. 0013	0. 0009	0. 0010
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	—	—	0. 0002	0. 0003	0. 0002	0. 0003
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	0. 0002	0. 0002	0. 0002
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	13	—	—	14	—	—	13	—	—	14	14	13	14
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7. 4	7. 4	7. 6	7. 7	7. 6	7. 2	7. 2	7. 0	6. 9	6. 9	6. 9	7. 0	7. 7	6. 9	7. 2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	—	110	—	—	120	—	—	120	—	—	120	120	110	120
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	—	216	—	—	222	—	—	210	—	—	218	222	210	217
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
p H 値	7. 3	7. 3	7. 2	7. 2	7. 2	7. 1	7. 1	7. 0	7. 0	7. 1	7. 1	7. 2	7. 3	7. 0	7. 2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
色 度 (度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁 度 (度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残 留 塩 素 (mg/L)	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3

2 給水栓の水質検査
〔11〕平塚水道営業所 箱根水道センター管内
（4）宮城野（水土野水源系）
② 水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目

採 水 年 月 日	R6. 4. 17	R6. 5. 15	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 18	R6. 10. 9	R6. 11. 13	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 5	R7. 3. 4	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ウラン及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
亜塩素酸 (mg/L)	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトリル (mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラー (mg/L)	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	—	—	—	—	—	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.0
従属栄養細菌 (1mL中)	3	4	9	10	18	8	8	8	5	16	16	48	48	3	13
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヘフルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘフルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	—	—	—	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000005
ヘフルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)	—	—	—	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000005
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
好気性芽胞菌 (MPN/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群 (MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム (mg/L)	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	32
マグネシウム (mg/L)	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6
硫酸イオン (mg/L)	—	—	48	—	—	51	—	—	50	—	—	50	51	48	50
トリハロメタン生成能 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	—	—	—	—	—	82	—	—	—	—	—	—	—	—	82
電気伝導率 (mS/m)	28.8	28.5	28.7	28.8	29.7	29.7	30.0	29.8	29.6	29.8	29.6	29.3	30.0	28.5	29.4

2 給水栓の水質検査

[11] 平塚水道営業所 箱根水道センター管内

(4) 宮城野(水土野水源系)

③ 水質管理目標設定項目「農薬類」の内訳等

採 水 年 月 日	R6.9.18
1,3-シ [・] クロロフ [・] ロヘ [・] ン(D-D)(mg/L)	<0.0001
2,2-DPA(ダ ラ ボ ン)(mg/L)	<0.0004
2,4-D(2,4-PA)(mg/L)	<0.0001
EPN(mg/L)	<0.00001
MCPA(mg/L)	<0.00005
ア シ ユ ラ ム (mg/L)	<0.0001
ア セ フ ェ ー ト (mg/L)	<0.00005
ア ト ラ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ア ミ ト ラ ズ (mg/L)	<0.00005
ア ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L)	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L)	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)(mg/L)	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)(mg/L)	<0.0001
イ ブ フ ェ ン カ ル バ ン (mg/L)	<0.00001
イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP)(mg/L)	<0.0001
イ ン ダ ノ フ ェ ン (mg/L)	<0.00005
エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
エ ン ド ス ル フ ェ ン (ベンゾエビン)(mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L)	<0.0001
オ キ シ ン 銅 (有機銅)(mg/L)	<0.0001
オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
カ ズ サ ホ ス (mg/L)	<0.000005
カ フ エ ン ス ト ロ ー ル (mg/L)	<0.00005
カ ル バ リ ル (NAC)(mg/L)	<0.0001
カ ル ボ フ ラ ン (mg/L)	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)(mg/L)	<0.00005
キ ャ ブ タ ン (mg/L)	<0.0001
ク ミ ル ロ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)(mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)(mg/L)	<0.0001
シ ア ナ ジ ン (mg/L)	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)(mg/L)	<0.00001
ジ ウ ロ ン (DCMU)(mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)(mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)(mg/L)	<0.00005
ジ ス ル ホ ト ン (エチルチオメトン)(mg/L)	<0.00001
ジ チ オ ビ ル (mg/L)	<0.00005
シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L)	<0.00005
シ マ ジ ン (CAT)(mg/L)	<0.00001
ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ジ メ ト エ ー ト (mg/L)	<0.0001
シ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0002
チ オ ジ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ オ フ ア ネ ー ト メ チ ル (mg/L)	<0.0001
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
チ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L)	<0.00001

採 水 年 月 日	R6.9.18
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)(mg/L)	<0.0001
ト リ ク ロ ビ ル (mg/L)	<0.00005
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)(mg/L)	<0.00005
ト リ シ ク ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ビ ベ ロ ホ ス (mg/L)	<0.000005
ビ ラ ク ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビラゾレート)(mg/L)	<0.0001
ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L)	<0.00001
ビ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ビ ロ キ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)(mg/L)	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)(mg/L)	<0.0001
フ ェ リ ム ソ ン (mg/L)	<0.0001
フ ェ ン チ オ ン (MPP)(mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)(mg/L)	<0.00005
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
フ サ ラ イ ド (mg/L)	<0.0001
ブ タ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ タ ミ ホ ス (mg/L)	<0.0001
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ナ ム (mg/L)	<0.0001
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ シ ミ ド ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ビ ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ブ ロ ベ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0002
ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L)	<0.0001
ベ ノ ミ ル (mg/L)	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L)	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン デ イ メ タ リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L)	<0.0001
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベスロジン)(mg/L)	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L)	<0.0001
ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L)	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マラソン)(mg/L)	<0.0001
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)(mg/L)	<0.0001
メ ソ ミ ル (mg/L)	<0.0001
メ タ ラ キ シ ル (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)(mg/L)	<0.00001
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
メ ト リ ブ ジ ン (mg/L)	<0.0001
メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L)	<0.0001
メ プ ロ ニ ル (mg/L)	<0.0001
モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.00005

採 水 年 月 日	R6.9.18
(52)-オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
EPN オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ キ サ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
イ ソ フ ェ ン ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.000005
エ ン ド ス ル フ ェ ー ト (mg/L)	<0.0001
CNP-ア ミ ノ 体 (mg/L)	<0.000005
ク ロ ル ビ リ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ダ イ ア ジ ノ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ キ シ ド (mg/L)	<0.00005
MPP オ キ ソ ン ス ル ホ ン (mg/L)	<0.00005
ブ タ ミ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
ブ ロ チ オ ホ ス オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ブ ロ モ ブ チ ド デ ブ ロ モ (mg/L)	<0.0001
マ ラ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.0001
メ チ ダ チ オ ン オ キ ソ ン (mg/L)	<0.00001
ア セ タ ミ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ミ ダ ク ロ プ リ ド (mg/L)	<0.0001
イ ブ ロ ジ オ ン (mg/L)	<0.0001
テ ブ ロ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ク ロ ホ ス (mg/L)	<0.0001
フ ル ス ル フ ェ ミ ド (mg/L)	<0.00001
ブ ロ マ シ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ト キ サ ソ ン (mg/L)	<0.0002
ホ サ ロ ン (mg/L)	<0.00005
メ ト ラ ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ア シ ベ ン ゾ ラ ル S メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ア メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
イ ナ ベ ン フ ィ ド (mg/L)	<0.0001
イ マ ゾ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ウ ニ コ ナ ソ ー ル P (mg/L)	<0.0001
エ ト キ シ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
エ ト ベ ン ザ ニ ド (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ジ ア ル ギ ル (mg/L)	<0.0001
オ キ サ ミ ル (mg/L)	<0.0001
キ ザ ロ ホ ッ プ エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ク ロ チ ア ニ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ マ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ル タ ー ル ジ メ チ ル (TCTP)(mg/L)	<0.0001
ク ロ ル ビ リ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン (ECP)(mg/L)	<0.00005
ジ ク ロ メ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ジ ク ロ ル ブ ロ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ジ ノ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ノ テ フ ラ ン (mg/L)	<0.0001
ジ フ ェ ノ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ フ ル ベ ン ズ ロ ン (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
シ ブ ロ ジ ニ ル (mg/L)	<0.0001
シ メ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ジ メ チ ル ビ ン ホ ス (mg/L)	<0.0001

採 水 年 月 日	R6.9.18
ジ メ ビ ベ レ ー ト (mg/L)	<0.00001
シ ラ フ ル オ フ ェ ン (mg/L)	<0.00001
シ ン メ チ リ ン (mg/L)	<0.0001
チ ア ク ロ ブ リ ド (mg/L)	<0.0001
チ ア メ ト キ サ ム (mg/L)	<0.0001
チ フ ル ザ ミ ド (mg/L)	<0.0001
テ ト ラ ク ロ ル ビ ン ホ ス (CVMP)(mg/L)	<0.0001
テ ト ラ コ ナ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
テ ブ フ ェ ノ ジ ド (mg/L)	<0.0001
ト リ ネ キ サ バ ッ ク エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ト リ フ ル ミ ソ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ナ ブ ロ ア ニ リ ド (mg/L)	<0.0001
ニ テ ン ビ ラ ム (mg/L)	<0.0001
バ ク ロ プ ト ラ ソ ー ル (mg/L)	<0.0001
ビ メ ト フ ロ ジ ン (mg/L)	<0.0001
ビ ラ ゾ ス ル フ ロ ン エ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ノ バ ッ ク メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ リ ミ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
フ ラ メ ト ビ ル (mg/L)	<0.0001
フ ル ア ジ ホ ッ プ (mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ニ ル (DCPA)(mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ホ ス (mg/L)	<0.00001
ブ ロ バ ル ギ ッ ト (BPPS)(mg/L)	<0.0001
ブ ロ ボ キ ス ル (PHC)(mg/L)	<0.0001
ブ ロ メ ト リ ン (mg/L)	<0.0001
ベ ン ダ イ オ カ ル プ (mg/L)	<0.00005
ホ キ シ ム (mg/L)	<0.00001
ボ ス カ リ ド (mg/L)	<0.0001
モ ノ ク ロ ト ホ ス (mg/L)	<0.00001
リ ニ ュ ロ ン (mg/L)	<0.0001
ア ソ キ シ ス ト ロ ビ ン (mg/L)	<0.0001
エ デ イ フ ェ ン ホ ス (EDDP)(mg/L)	<0.00005
エ ト リ ジ ア ソ ー ル (エクロメゾール)(mg/L)	<0.00001
カ ル ブ ロ バ ミ ド (mg/L)	<0.0001
ク ロ ロ ネ プ (mg/L)	<0.0001
シ デ ユ ロ ン (mg/L)	<0.0001
テ ニ ル ク ロ ー ル (mg/L)	<0.0001
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ハ ロ ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ビ フ ェ ノ ッ ク ス (mg/L)	<0.0001
ビ リ ブ ロ キ シ フ ェ ン (mg/L)	<0.0001
フ ラ ザ ス ル フ ロ ン (mg/L)	<0.0001
フ ル ト ラ ニ ル (mg/L)	<0.0001
ベ ン ス リ ド (SAP)(mg/L)	<0.0001
ベ ン ス ル フ ロ ン メ チ ル (mg/L)	<0.0001
ホ セ チ ル (mg/L)	<0.0004
メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチルオキシソ	<0.0001
オ キ サ ジ ア ソ ン (mg/L)	<0.0001
ク ロ メ ト キ シ ニ ル (mg/L)	<0.0001
トリクロビル-2-プトキシエチル	<0.0001
ニ ト ロ フ ェ ン (NIP)(mg/L)	<0.0001
ブ ロ バ ジ ン (mg/L)	<0.0001
2-ケ ト モ リ ネ ー ト (mg/L)	<0.0001

Ⅲ 各種検査結果

1 クリプトスポリジウム等（原虫）検査

(1)大規模浄水場

ア 寒川浄水場

検水名	検査項目	R6.5.27	R6.8.26	R6.11.25	R7.2.25
原水	クリプトスポリジウム (個/10L)	0	1	1	2
	ジアルジア (個/10L)	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	59	130	40	59
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	37	23	10	23

イ 谷ヶ原浄水場

検水名	検査項目	R6.6.17	R6.9.17	R6.12.16	R7.3.17
原水 (表流水)	クリプトスポリジウム (個/10L)	0	0	0	0
	ジアルジア (個/10L)	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	2	20	17	5
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	15	26	34	23
原水 (伏流水)	クリプトスポリジウム (個/10L)	－	－	0	－
	ジアルジア (個/10L)	－	－	0	－
	大腸菌 (MPN/100mL)	－	－	1	－
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	－	－	0	－

(2)小規模浄水場等

ア 鳥屋浄水場

検水名	検査項目	R6.4.16	R6.10.8
原水	クリプトスポリジウム (個/10L)	0	0
	ジアルジア (個/10L)	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	0	2
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	0	0

イ 落合浄水場

検水名	検査項目	R6.11.25
原水	クリプトスポリジウム (個/10L)	0
	ジアルジア (個/10L)	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	0
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	1

ウ 鎌沢浄水場

検水名	検査項目	R6.11.25
原水	クリプトスポリジウム (個/10L)	0
	ジアルジア (個/10L)	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	2
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	0

エ 和田浄水場

検水名	検査項目	R6.11.25
原水	クリプトスポリジウム (個/10L)	0
	ジアルジア (個/10L)	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	0
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	11

オ 大山浄水場

検水名	検査項目	R7.1.8
原水	クリプトスポリジウム (個/10L)	0
	ジアルジア (個/10L)	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	1
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	0

カ イタリー浄水場

検水名	検査項目	R6.10.9
原水	クリプトスポリジウム (個/10L)	0
	ジアルジア (個/10L)	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	0
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	0

キ 品ノ木浄水場

検水名	検査項目	R6.10.9
原水	クリプトスポリジウム (個/10L)	0
	ジアルジア (個/10L)	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	15
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	0

ク 水土野水源

検水名	検査項目	R6.10.9
原水	クリプトスポリジウム (個/10L)	0
	ジアルジア (個/10L)	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	0
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	0

2 ダイオキシン類検査

(単位：pg-TEQ/L)

〔1〕寒川浄水場

(1) 原水(共同沈砂池入口)

採水年月日	R6. 9. 24
ダイオキシン類	0. 033

(2) 浄水(第3浄水場浄水)

採水年月日	R6. 9. 24～25
ダイオキシン類	0. 00036

〔2〕谷ヶ原浄水場

(1) 原水(津久井分水池)

採水年月日	R6. 9. 24
ダイオキシン類	0. 018

(2) 浄水(2号浄水)

採水年月日	R6. 9. 24～25
ダイオキシン類	0. 00040

※1 原水の検査は相模川・酒匂川水質協議会で、浄水の検査は県営水道で実施した。

※2 「水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル(改訂版)」(平成19年11月 厚生労働省健康局水道課)に基づき検査を実施した。

※3 毒性等量(TEQ)の算出に際し、定量下限値未満の数値の扱いについては、定量下限値未満で検出下限値以上の数値はそのままの値を用い、検出下限値未満の数値は検出下限の1/2の値を用いた。

3 放射性物質検査

令和6年4月～令和7年3月の放射性物質については、すべての検査地点においてセシウム134及びセシウム137のいずれも「不検出(検出限界値未満)」であった。

表1 令和6年度 放射性物質検査結果

検査地点	水源	採水月	検査結果
寒川浄水場	原水	相模川(表流水)	R6. 5 不検出
			R6. 8 不検出
			R6. 11 不検出
			R7. 2 不検出
	浄水	相模川(表流水)	R6. 5 不検出
			R6. 8 不検出
			R6. 11 不検出
			R7. 2 不検出
谷ヶ原浄水場	原水	相模川(表流水)	R6. 4 不検出
			R6. 7 不検出
			R6. 10 不検出
			R7. 1 不検出
	浄水	相模川(表流水)	R6. 4 不検出
			R6. 7 不検出
			R6. 10 不検出
			R7. 1 不検出
落合浄水場	浄水	棚谷川(表流水)	R6. 5 不検出
			R6. 8 不検出
			R6. 11 不検出
			R7. 2 不検出
鎌沢浄水場	浄水	佐野川(表流水)	R6. 5 不検出
			R6. 8 不検出
			R6. 11 不検出
			R7. 2 不検出
和田浄水場	浄水	沢井川(表流水)	R6. 5 不検出
			R6. 7 不検出
			R6. 10 不検出
			R7. 1 不検出
大山浄水場	浄水	大山川(表流水)	R6. 6 不検出
			R6. 9 不検出
			R6. 12 不検出
			R7. 3 不検出
鳥屋浄水場	浄水	早戸川(伏流水)	R6. 4 不検出
			R6. 7 不検出
			R6. 10 不検出
			R7. 1 不検出
イタリー浄水場	浄水	湧水	R6. 6 不検出
			R6. 9 不検出
			R6. 12 不検出
			R7. 3 不検出
品ノ木浄水場	浄水	湧水	R6. 6 不検出
			R6. 9 不検出
			R6. 12 不検出
			R7. 3 不検出
水土野水源	原水	湧水	R6. 6 不検出
			R6. 9 不検出
			R6. 12 不検出
			R7. 3 不検出

表2 放射性物質に係る検査機関及び検査方法等

検査実施機関	神奈川県企業庁 水道水質センター	
検査方法	ゲルマニウム半導体核種分析法	
検出限界値 (Bq/kg)	セシウム134	約1
	セシウム137	約1

